



道路		给排水		建筑			
桥隧		电气		结构			
交通		燃气		绿化			

### 深度在5米以内沟槽的放坡比例

土的类别	边坡坡度		
	坡顶无荷载	坡顶有荷载	坡顶有动载
中密的砂土	1:1.00	1:1.25	1:1.50
中密的碎石类土（填充物为砂土）	1:0.75	1:1.00	1:1.25
硬塑的中亚粘土	1:0.67	1:0.75	1:1.00
中密的碎石类土（填充物为粘性土）	1:0.50	1:0.67	1:0.75
硬塑的亚粘土、粘土	1:0.33	1:0.50	1:0.67
老黄土	1:0.10	1:0.33	1:0.50
软土（经井点降水后）	1:1.25	—	—

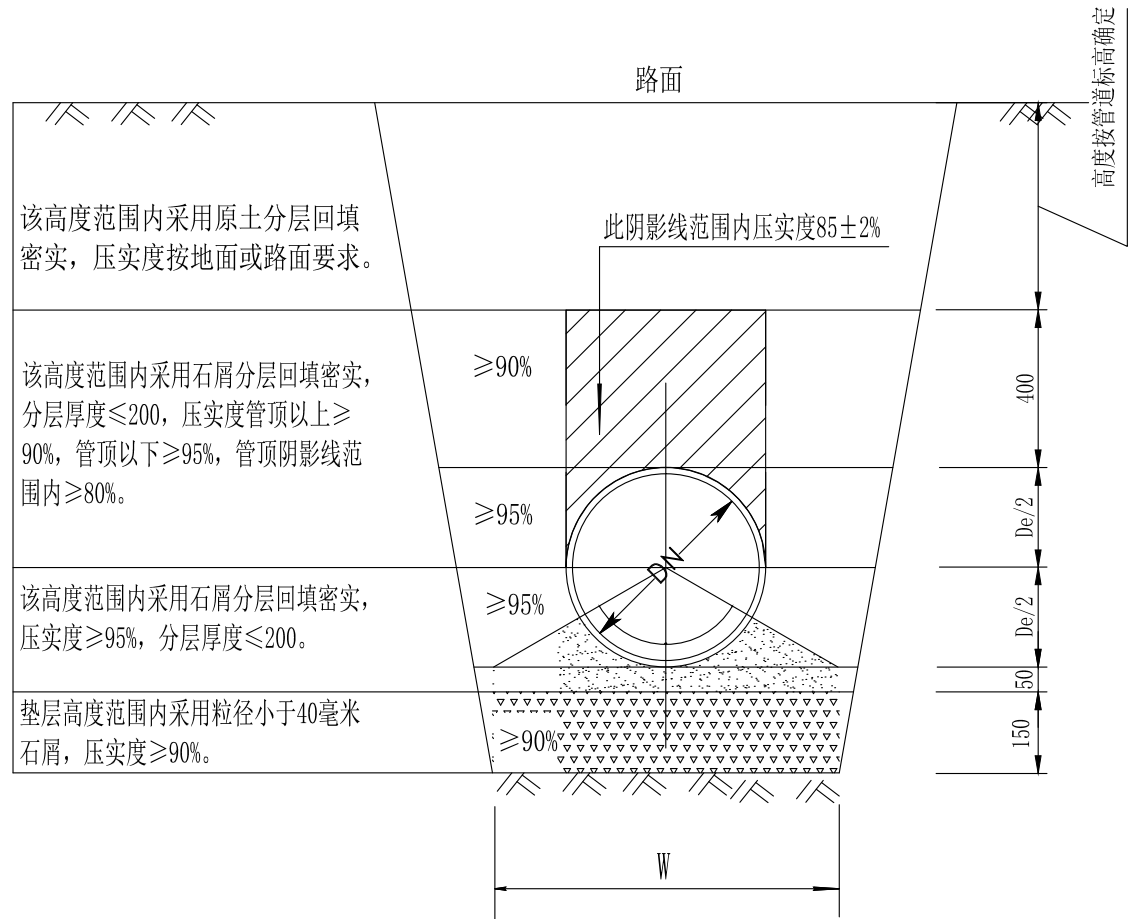


管道基础及回填土要求

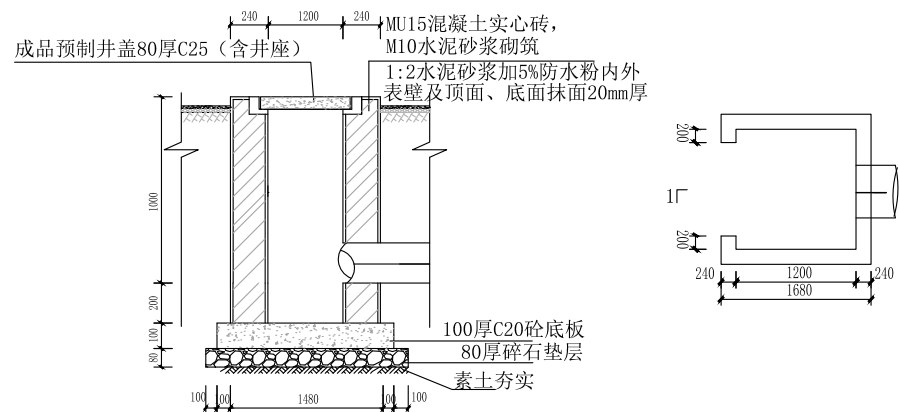

## ② 沉砂井做法大样

管径 DN	管沟底宽 DN	DN/2
1500	2400	750
300	1000	150
150	800	72.5
100	700	55
50	400	30

 <b>都创工程设计有限公司</b> Duchuang Engineering Design Co., Ltd.		建设单位 韶关市曲江区委市政府		设计号 DC-202604-SJ014	
		工程名称 韶关市曲江区委区政府新址建设项目 曲江文脉公园景观提升工程		设计阶段 施工图	
		分项名称 图名:		专业 景观	
审 定	罗国荣	专业负责人	蒙星弟	图 号 DY-08	
审 核	赵诗涛	校 核	蒙星弟	比 例	
项目负责人	周 涛	设 计	陈东红	日 期 2026. 05	