




姓名		专业	暖通	姓名		专业	电气	姓名		专业	给排水
姓名		专业	暖通	姓名		专业	电气	姓名		专业	给排水
姓名		专业	暖通	姓名		专业	电气	姓名		专业	给排水
姓名		专业	暖通	姓名		专业	电气	姓名		专业	给排水
姓名		专业	暖通	姓名		专业	电气	姓名		专业	给排水
姓名		专业	暖通	姓名		专业	电气	姓名		专业	给排水
姓名		专业	暖通	姓名		专业	电气	姓名		专业	给排水
姓名		专业	暖通	姓名		专业	电气	姓名		专业	给排水
姓名		专业	暖通	姓名		专业	电气	姓名		专业	给排水
姓名		专业	暖通	姓名		专业	电气	姓名		专业	给排水

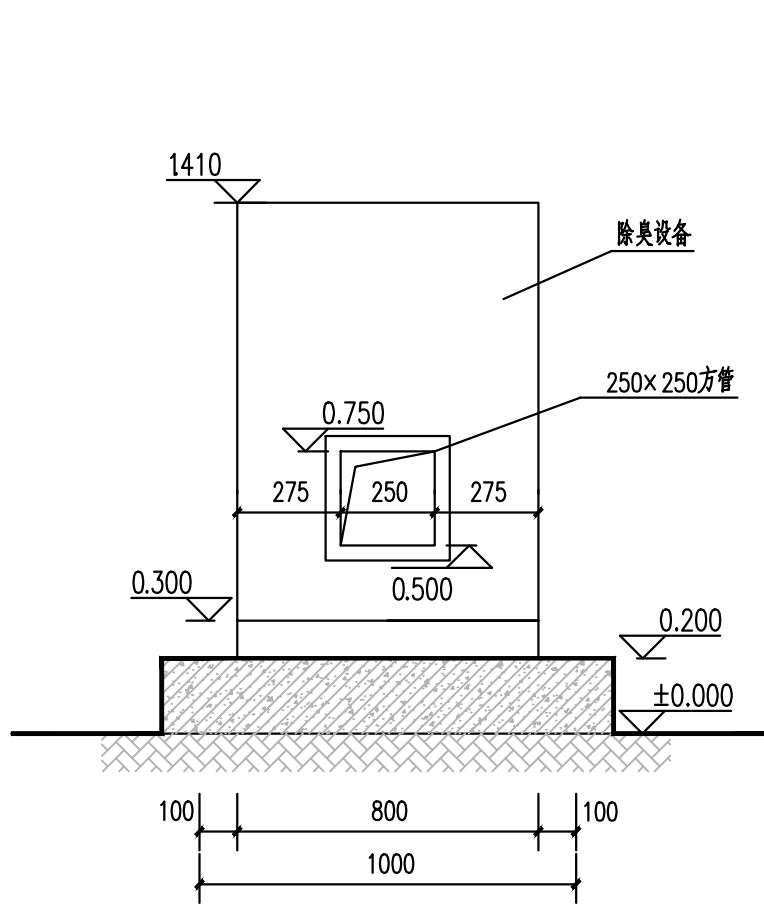

除臭设备立面布置图 1:20

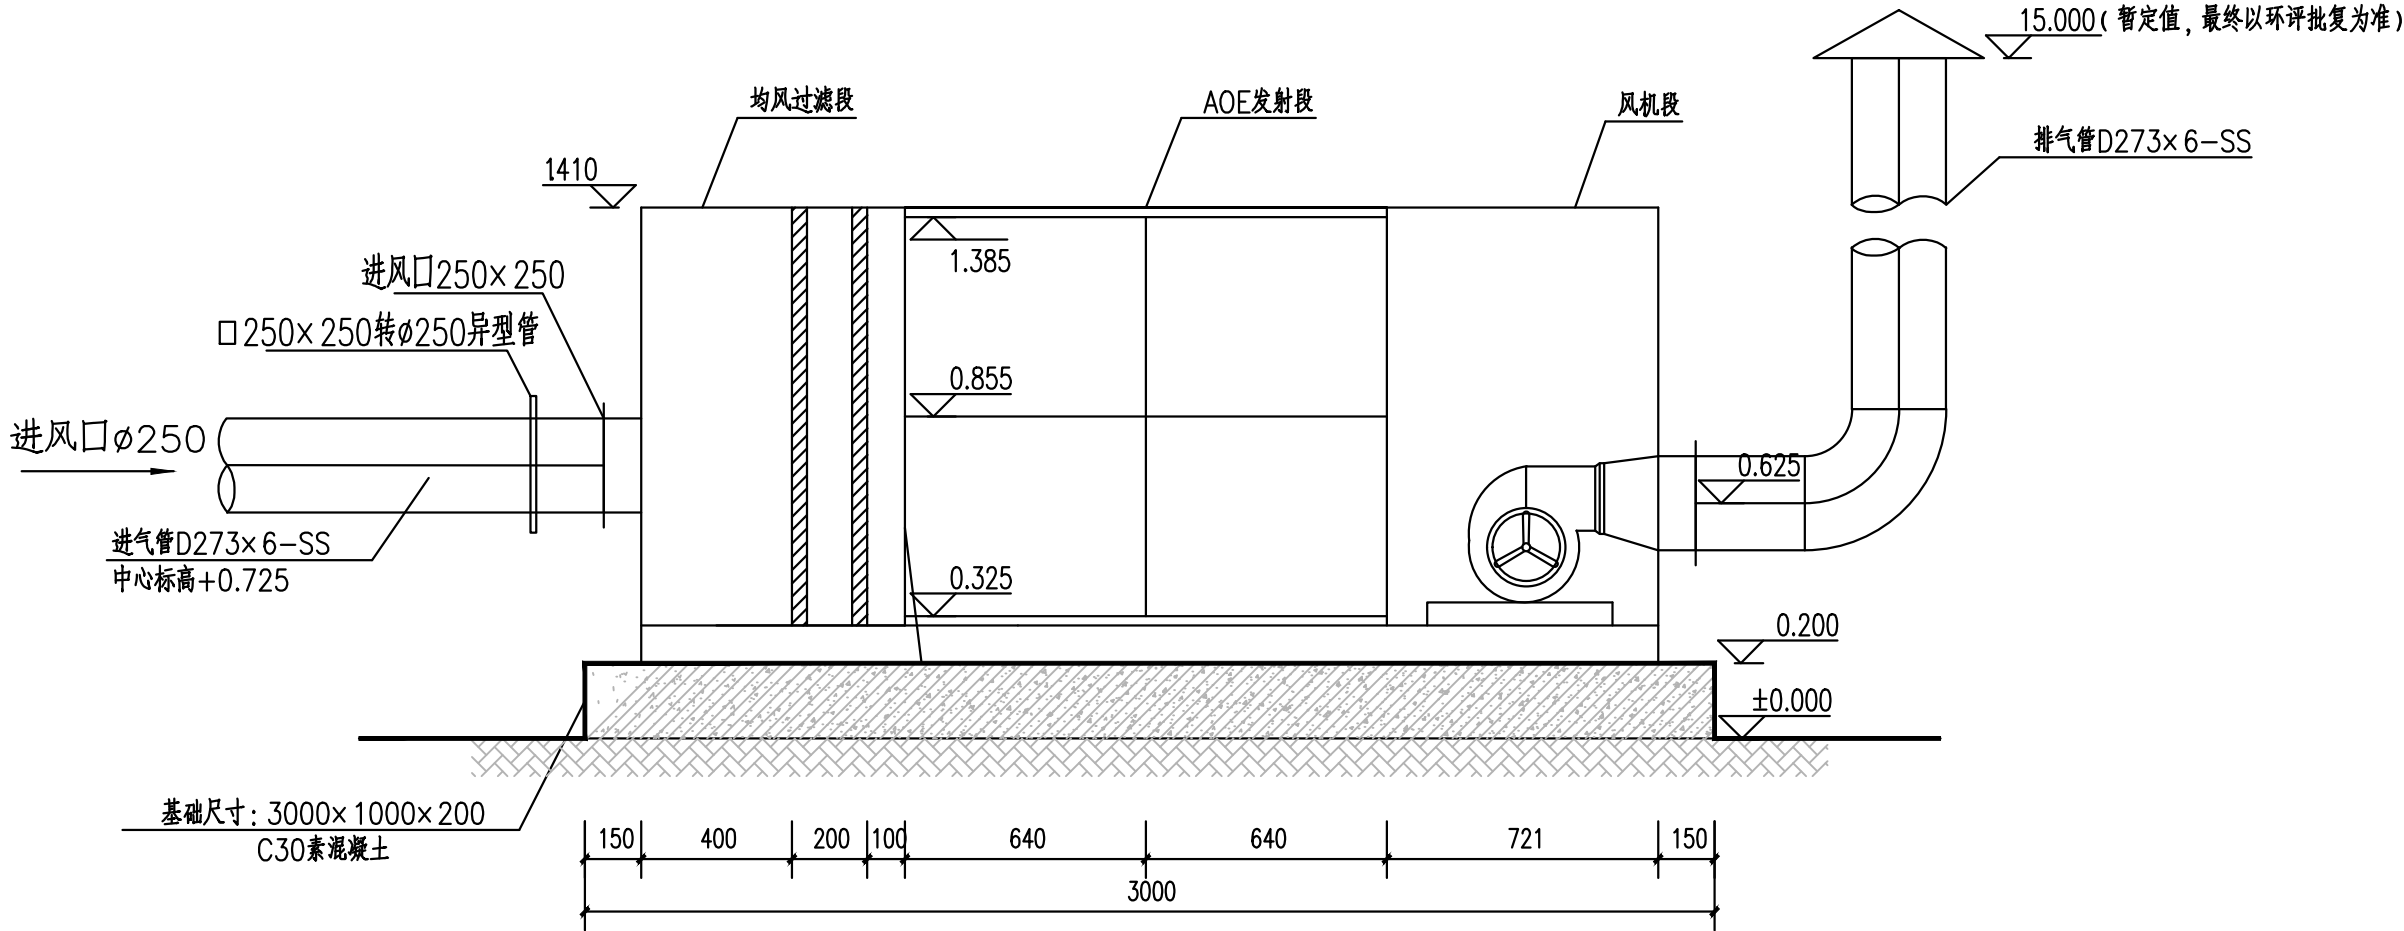

1-1剖面图 1:20

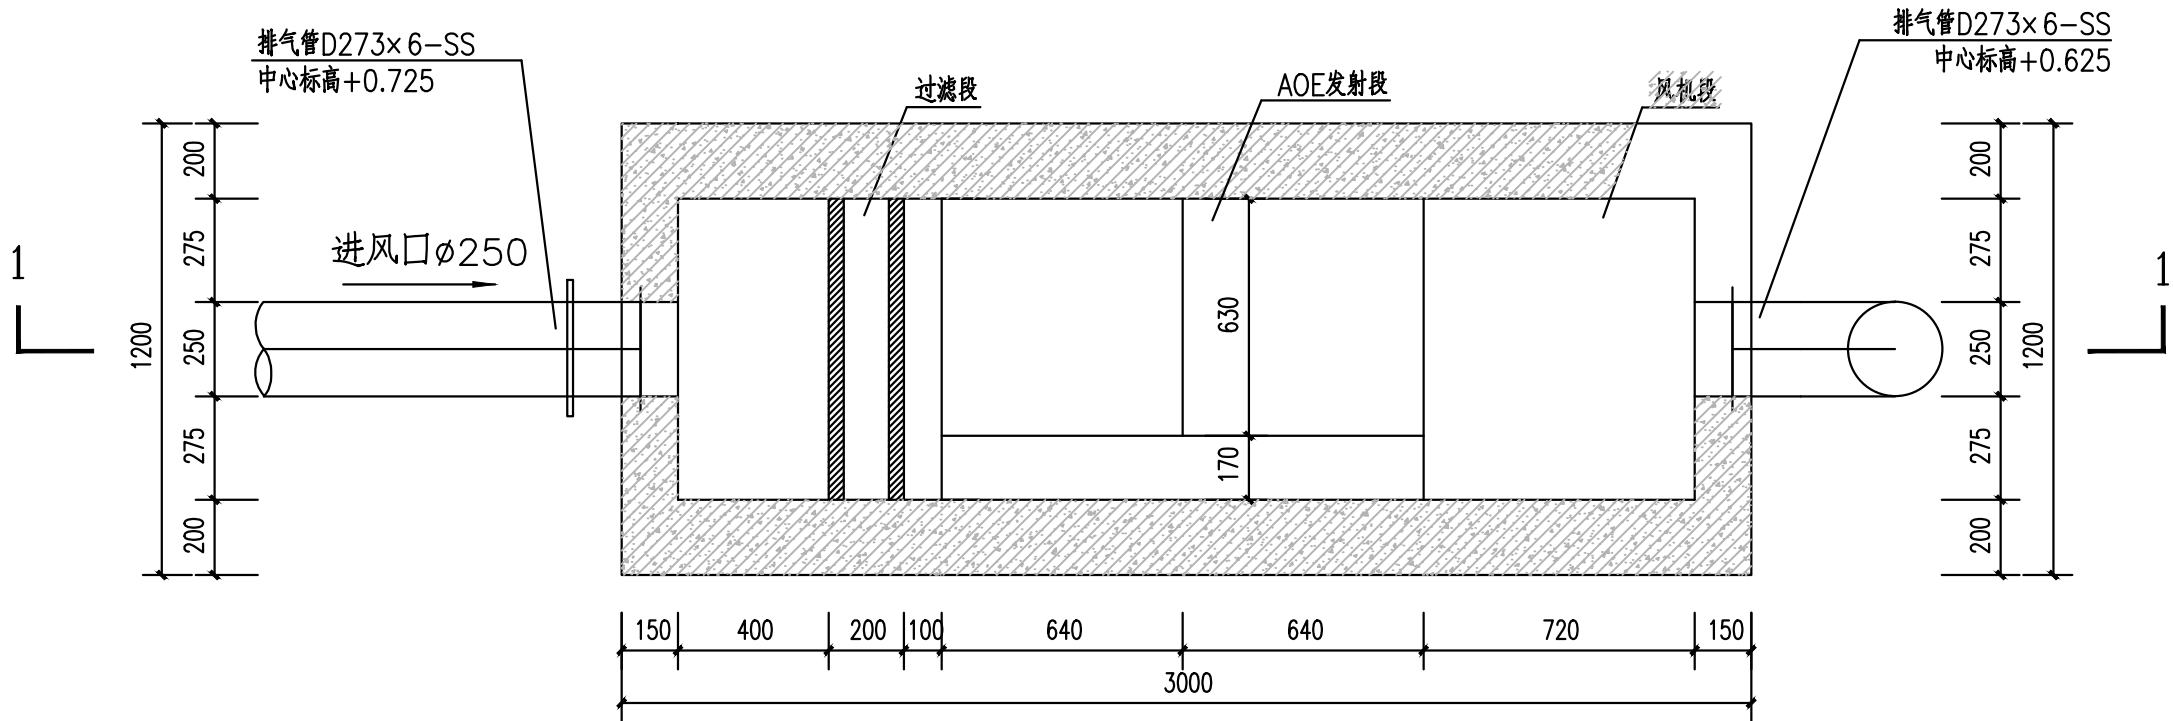

除臭设备平面布置图 1:20

除臭设备表

设备编号	名称	规格	材质	数量	单位	装机功率(kW)		重量(t)	
						单台功率	总功率	单台重量	总重量
4S01	除臭装置	活性氧离子除臭装置, Q=2000m³/h	组合	1	套	1.9	1.9	0.6	0.6

除臭设备主要工程量一览表

序号	名称	规格	材质	数量	单位	备注
1	90°弯头	DN250	SS304	1	个	
2	不锈钢管	D273×6	SS304	6	米	
3	排气帽	D273×6	SS304	1	个	
4	帆布软接	D273×6	帆布	2	个	
5	插板阀	D273×6	组合	1	个	

说明:

- 图中的标高为相对标高, 单位以米计, 其中±0.000为385.000。
- 图中设备尺寸以毫米计。
- 设备外型尺寸为2700*800*1210mm。
- 除臭标准采用国家《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界标准值中的二级排放标准。
- 排气管设计高度暂定为15.00米, 具体高度以环评批复或当地环保部门意见为准。



广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

Guangdong Architectural Design and Research Institute Group Co., Ltd.

工程设计资质甲级证书号: A244013736、A144013739

工程勘察综合资质甲级证书号: B144013739

审定人	原效凯	主持人		项目负责人	李晓春
审核人	毕芳	校对	齐超元	专业负责人	温明扬

项目名称	国家重点生态功能区武江流域(乳源段)水环境综合整治工程-大桥镇污水处理厂提标改造建设项目			建设单位	乳源瑶族自治县大桥镇人民政府		
子项名称				图名	除臭设备图		
设计人	温明扬	设计号	25X0020	专业	工艺	图别	艺施
制图人	温明扬	设计阶段	施工图设计	日期	2025.06	图号	GY-5-01