



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHBNGYU HENGXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.

建筑行业（建筑工程） 甲级
城乡规划编制 乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁） 乙级
风景园林工程设计专项 乙级
人防工程 乙级
工程勘察专业类 乙级
农林行业 乙级

联系电话: 0371-58570607
备 注:

设计签字栏				
审 定 人	王继光	王继光		
审 核 人	李俊义	李俊义		
项 目 负 责 人	殷建平	殷建平		
专 业 负 责 人	李俊义	李俊义		
校 对 人	李继星	李继星		
设 计 人	杨杏坤	杨杏坤		
制 图 人	杨杏坤	杨杏坤		
会 签 栏				
建 筑		结 构		
给 排 水		电 气		
暖 通				
建设单位				

韶关市浈江区犁市镇中心卫生院

项目名称

浈江区犁市镇中心卫生院业务楼
危房加固改造修复项目设计

子项名称

图纸名称


卫生间给排水大样

单位出图章

执业注册章

工程编号				
阶 段	施工图	图 别	给排水	
版 次	A	日 期	2024.10	
比 例	1:50	图 号	SS-14	


图纸未加应本院出图章及设计注册章无效

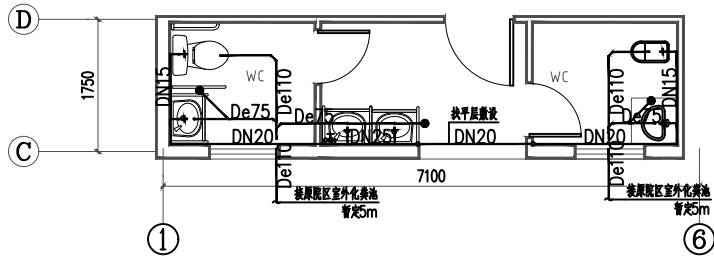

给水系统说明

- ①: 低位冲洗水箱, DN15 角阀, H=0.25。
- ②: 低位冲洗水箱, DN15 角阀, H=0.25。
- ③: 洗脸(手)盆, DN15 角阀, H=0.45。

注: a. 卫生器具安装详国标09S304, 应采用节水型产品, 公共场所的洗手盆采用限流节水装置(采用感应式水嘴), 小便器采用感应式冲洗阀, 大便器一次冲水量不得大于5升, 大便器(槽)应配设冲洗。
b. 用水点需采用非手动开关, 并采取防止污水外溢的措施。
c. 其它未有表示出的给排水大样图, 参此。
d. 公共卫生间的洗手盆、小便斗、大便器、治疗室(诊室)的洗手盆、手术洗手池应采用非手动开关, 并采取防止污水外溢的措施

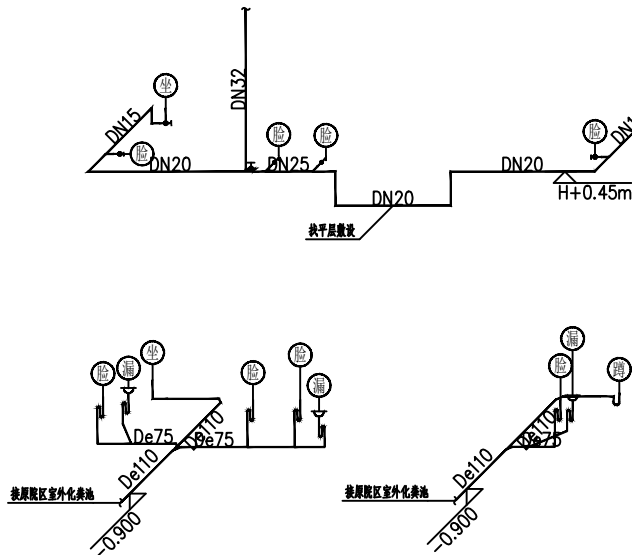

排水系统说明

- 所有塑料排水横干管在没标注其坡度时均按
DN150, i=0.01; DN100, i=0.02; DN65, i=0.025; DN50, i=0.035
排水横支管的坡度应 ≥ 0.026 。
- 所有卫生器具包括地漏必须自带或配备存水弯, 水封深度不应小于50mm, 卫生器具排水管道上不得重复设置水封, 严禁采用钟罩式结构地漏及采用活动机械活瓣替代水封; 首层单独, 宜设S型存水弯。
- 排水管道的横管与横管, 立管与横管之间的连接, 宜采用45°三通或45°四通和90°斜四通。
- 防水套管安装大样: 详见国家标准图集02S404。
- 无沉箱的卫生间应根据卫生器具位置预留相应的排水管, 有沉箱的卫生间应根据回填层积水排除装置大样图设置沉箱二次排水, 做法详见标准图集08ST/202。
- 排水管道施工和验收应按《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T29-2010)及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)相关规定执行。

卫生间给排水大样 1:50