

|       |              |
|-------|--------------|
| 建 筑   | ARCHITECTURE |
| 结 构   | STRUCTURE    |
| 给 排 水 | PLUMBING     |
| 暖 通   | MECHANICAL   |



**结构层楼面标高**

合作单位:


所有图纸均为本公司的财产，未经许可不准复制或施工单位按图现场尺寸并向建筑单位咨询，此图未经建筑师签名不准擅自施工。

平面位置示意 Key Plan

附注:

注：平面图中绘出或注明的以平面图为准。

1. 平屋面。表中上注明的板厚均为120mm,未注明板面标高均为H(以首层楼面标高)。
2. 图中未标注板底标高均为8@200,板底未设钢板网均为8@200(双向)。
3. 底面相贴的相邻墙体应设置其底面标高,板面高差相差不超过50mm时其侧面按面设置,但施工时须做成“”,钢板网不能沿墙体插入支座LoE。
4. 填充板做法按本图墙柱板示意图,负筋长度具体详图。
5. 图中须事先查管,洞口宜放大样查管与预埋设备专业核对无误后方可施工;
6. 洞口应预埋套管,不容许拆板施工后再补管。
7. 图中  所示为构造柱,未标注柱内构造柱墙方向为200,宽同墙厚,高同墙高,配4#12,箍筋6@200。
8. 柱墙并排板开洞的洞口应标注洞口12的加强钢筋。

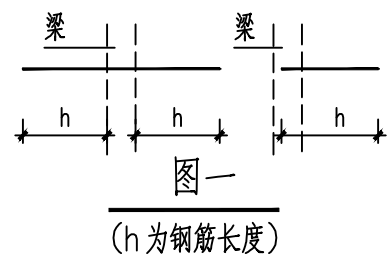

|                                 |             |          |
|---------------------------------|-------------|----------|
| 审核<br>Approved                  | 李绍贵         | 李绍贵      |
| 审核<br>Reviewed                  | 聂林林         | 聂林林      |
| 项目负责<br>Proj. Architect         | 韦 奔         | 韦 奔      |
| 专业设计<br>Special Field in Charge | 陆作聪         | 陆作聪      |
| 设计<br>Design                    | 陆作聪         |          |
| 设计<br>Design                    | 应东来         |          |
| 设计<br>Design                    | 应东来         | 应东来      |
| 图名<br>Drawing title             | 二层板钢筋图      |          |
| 图例<br>DWG. STYLE                | 施工图         | 专业比例     |
| 图例编号<br>DWG. NO.                | 比例<br>Scale | 1:100    |
| 图例<br>DWG. NO.                  | 日期<br>Date  | 2025. 07 |
| 图例<br>DWG. NO.                  | 结构<br>Date  | 2025. 07 |