


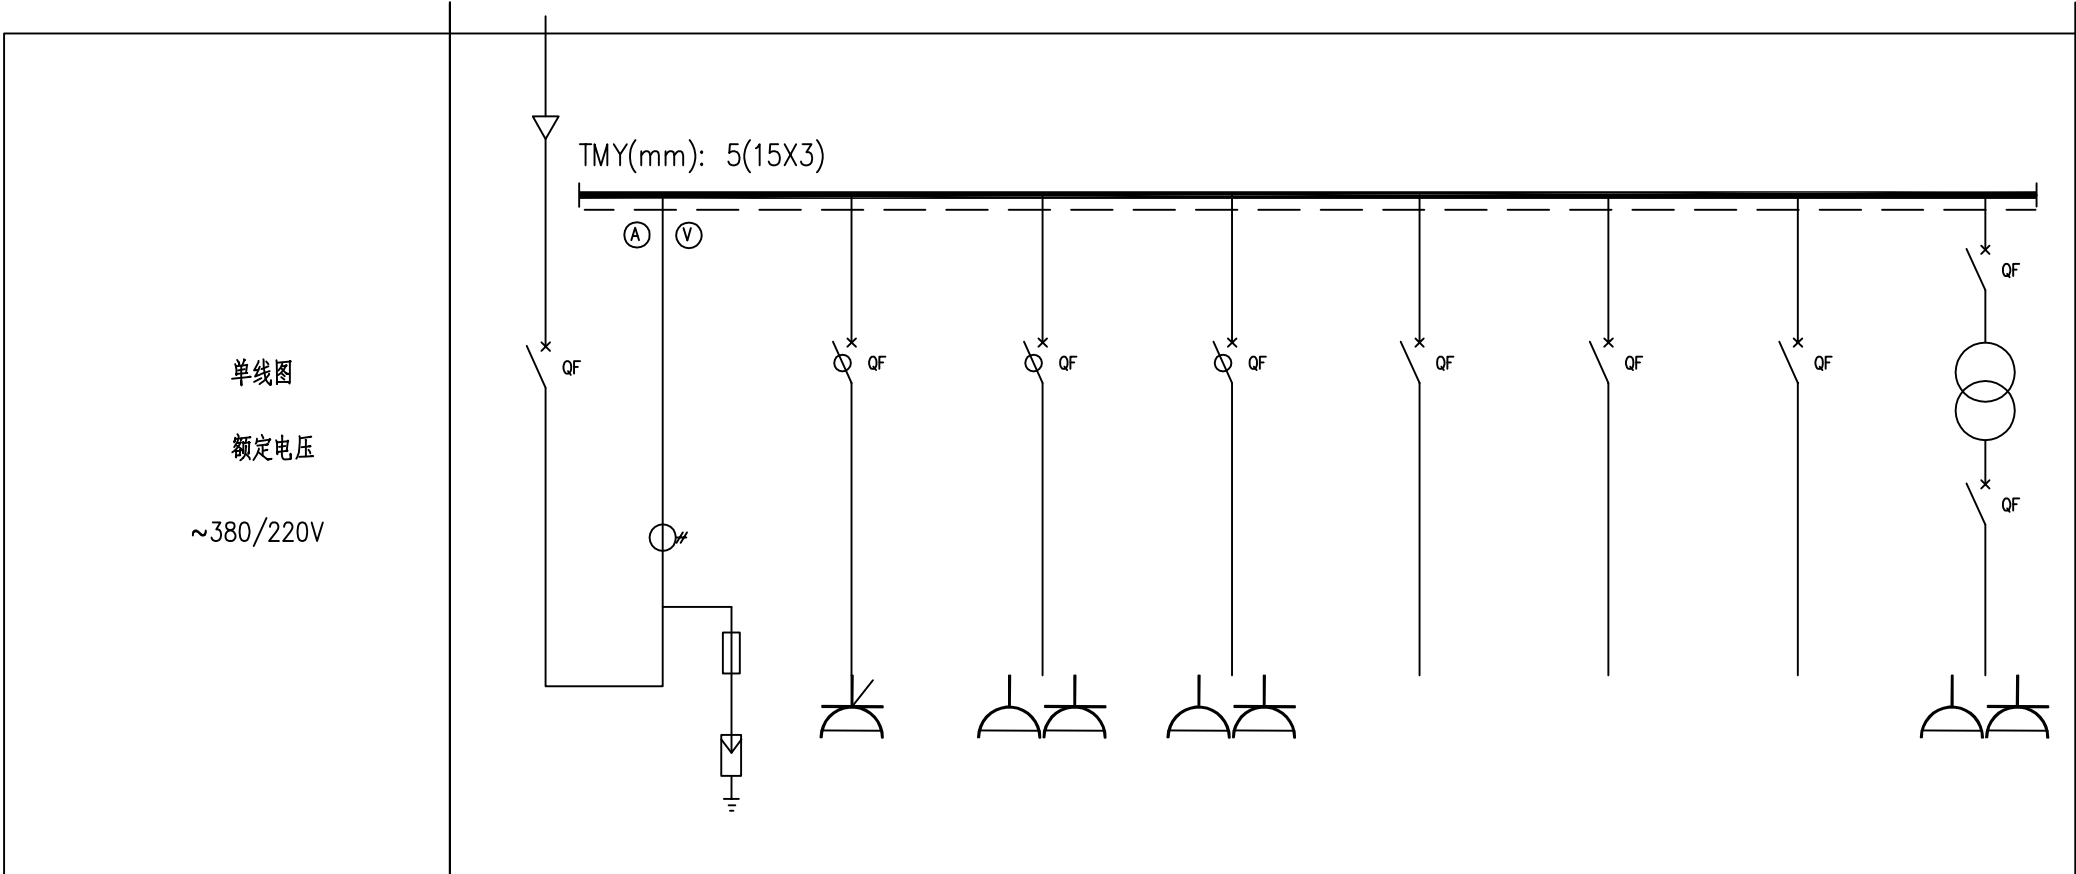

低压开关柜	编号	检修箱通用接线图 (AX101)							
	型号								
低压开关柜外型尺寸（高×宽×厚）		600X450X250							
小室高度（模数）									
主电路方案编号									
刀开关	型号	熔断器:160A							220V/24V
	额定电流/整定电流（A）	防雷器:MC50-B/3+1							500VA
断路器或自动开关	型号	T2N160 TM 3P	S264-D63	S262-D63	S262-D63	S261-D63	S263-D63	S263-D63	
	额定电流In/整定电流Ic/脱扣电流I (A)	40	25A/30mA	25A/30mA	25A/30mA	16	25	20	
漏电保护装置	型号								
	额定漏电流（mA）/延时时间（S）								
起动设备	型号								
	线圈电压（V）								
热继电器	型号								
	额定电流/整定电流（A）								
电流互感器									
导线或电缆	类别	YJV-0.6/1KV	BV-500V	BV-500V	BV-500V	BV-500V			BV-500V
	电缆型号（mm²）	5X16	4(1X6)	3(1X4)	3(1X4)	3(1X2.5)			3(1X2.5)
管径									
尖峰电流（A）									
额定电流（A）		30	20	16	16				
电机型号									
设备容量（kW）		15							
原理图图号									
测量表计		PA866X-48AI PA866X-48AU							
电缆编号		P-AX401							
设备编号		AX401							
用电设备名称		进线	20A三相插座	10A单相 二、三板插座	10A单相 二、三板插座	备用（照明回路）	备用	备用	二、三板插座
备注									