浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目二期

施工图

江 苏 华 里 设 计 有 限 公 司

二〇二六年六月

浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目二期

施工图

建筑工程

江 苏 华 里 设 计 有 限 公 司

二〇二六年六月

江苏华里
设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

图 纸 目 录

项目名称	滨江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）					
项目编号			专 业	建筑		
子项名称			阶 段	施工图		
审　　定	叶茂盛		专业负责	程高亮		
审　　核	叶茂盛		校　　对	程高亮		
项目负责	赵国银		设　　计	王慧杰		

序号	图　号	图 纸 名 称	图幅	备　注
1	JS-00-01	改造建筑设计总说明	A0	
2	JP-01-01	中山路建筑总平面图	A2	
3	JP-02-01	青石街建筑总平面图	A2	
4	JP-03-01	西堤路建筑总平面图	A2	
5	JP-04-01	仁爱路建筑总平面图	A2	
6	JP-05-01	园林处宿舍建筑总平面图	A2	
7	JP-06-01	熏风路市委大院总平面图	A2	
8	JP-07-01	园前西路建筑总平面图	A2	
9	JP-08-01	井巷总平面	A2	
10	JS1-01	A1#平面图	A1	
11	JS1-02	A1#-2立面改造图 A1#-4立面改造图	A1	
12	JS1-03	A1#-3立面改造图	A1	
13	JS1-04	A1#-4立面改造图	A1	
14	JS2-01	A2#平面图	A1	
15	JS2-02	A2#-1立面改造图 A2#-2立面改造图	A1	
16	JS2-03	A2#-3立面改造图 A2#-4立面改造图	A1	
17	JS3-01	A3#平面图	A1	
18	JS3-02	A3#-1立面改造图	A1	
19	JS3-03	A3#-3立面改造图	A1	
20	JS3-04	A3#-2立面改造图 A3#-4立面改造图	A1	
21	JS4-01	A4#平面图	A1	
22	JS4-02	A4#-1立面改造图	A1	
23	JS4-03	A4#-3立面改造图	A1	
24	JS4-04	A4#-2立面改造图 A4#-4立面改造图	A1	
25	JS5-01	B1#平面图	A2+5/4	

江苏华里
设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

图 纸 目 录

项目名称	滨江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）					
项目编号			专 业	建筑		
子项名称			阶 段	施工图		
审　　定	叶茂盛		专业负责	程高亮		
审　　核	叶茂盛		校　　对	程高亮		
项目负责	赵国银		设　　计	王慧杰		

序号	图　号	图 纸 名 称	图幅	备　注
1	JS5-02	青石街立面改造图一~三	A2+5/4	
2	JS6-01	B2#平面图	A1	
3	JS6-02	B2#-1立面改造图 B2#-2立面改造图	A1	
4	JS6-03	B2#-3立面改造图 B2#-4立面改造图	A1	
5	JS7-01	D1#平面图	A3	
6	JS7-02	D1#-1立面改造图 D1#-2立面改造图	A3	
7	JS8-01	C1#平面图	A1	
8	JS8-02	C1#-1立面改造图	A1	
9	JS8-03	C1#-2立面改造图	A1	
10	JS8-04	C1#-3立面改造图	A1	
11	JS8-05	C1#-4立面改造图	A1	
12	JS9-01	C2#平面图	A1	
13	JS9-02	C2#-1立面改造图 C2#-2立面改造图、C2#-3立面改造图	A1	
14	JS10-01	E1#平面图	A1	
15	JS10-02	E1#-1立面改造图	A1	
16	JS10-03	E1#-3立面改造图	A1	
17	JS10-04	E1#-2立面改造图 E1#-4立面改造图	A1	
18	JS11-01	F1#平面图	A1	
19	JS11-02	F1#-1立面改造图	A1	
20	JS11-03	F1#-3立面改造图	A1	
21	JS11-04	F1#-2立面改造图 F1#-4立面改造图	A1	
22	JS12-01	F2#平面图	A1	
23	JS12-02	F2#-1立面改造图	A1	
24	JS12-03	F2#-3立面改造图	A1	
25	JS12-04	F2#-2立面改造图 F2#-4立面改造图	A1	

江苏华里
设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

图 纸 目 录

项目名称	滨江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）					
项目编号			专 业	建筑		
子项名称			阶 段	施工图		
审　　定	叶茂盛		专业负责	程高亮		
审　　核	叶茂盛		校　　对	程高亮		
项目负责	赵国银		设　　计	王慧杰		

序号	图　号	图 纸 名 称	图幅	备　注
1	JS13-01	G1#平面图	A1	
2	JS13-02	G1#-1立面改造图	A1	
3	JS13-03	G1#-2立面改造图	A1	
4	JS14-01	1-17#巷街商铺拆除示意图	A2+3/4	
5	JS14-02	17-39#巷街商铺拆除示意图	A2+3/2	
6	JS14-03	1-16#巷街商铺改造立面图	A2+3/4	
7	JS14-04	住宅楼旁商铺改造图、住宅楼商铺改造图	A2	
8	JS14-05	17-39#巷街商铺改造立面图	A2+3/2	
9	JD1-01	店招做法	A2	
10	JD1-02	空调机位做法	A2	
11	JD1-03	外墙飘檐做法	A2	
12	JD1-04	天面落水管节点大样	A1	
13	JD1-05	楼梯间示意图	A1	
14	JD1-06	铝镁锰瓦屋面大样图	A1	
15	JD2-01	商铺招牌大样图	A1	
16	JD2-02	住宅楼商铺飘檐大样图	A1	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

江苏华里
设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

图 纸 目 录

项目名称	滨江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）					
项目编号			专 业	建筑		
子项名称			阶 段	施工图		
审　　定	叶茂盛		专业负责	程高亮		
审　　核	叶茂盛		校　　对	程高亮		
项目负责	赵国银		设　　计	王慧杰		

图　号	图 纸 名 称	图幅	备　注

改 造 建 筑 设 计 总 说 明

一、设计依据：

1. 国家、广东省及韶关市现行的有关规范、规定、技术措施及标准（略）
2. 本工程建设单位与我院签订的设计合同。
3. 本工程建设单位提供的设计任务书、规划要求和建筑规划红线图。
4. 本工程所在地区的气候条件和工程地质条件。
5. 本工程执行现行的国家有关建筑设计规范、规定、标准和规程：

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分（2013年版））
《全国民用建筑工程设计技术措施》（规划×建筑×景观2009年版）
《民用建筑统一设计标准》GB50352-2019
《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）
《屋面工程技术规范》GB50345-2012
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）
《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-2016）
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325--2020）
《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)
《外墙外保温工程技术标准》（JGJ 144-2019）
《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113-2015）
《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行〔2003〕2116号）
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)（2018年版）(以下简称《建规》)
《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022
《韶关市城乡规划技术管理规定 》（2015年版）
《既有建筑改造技术管理规范》(DBJ/T 15-178-2020)
《建筑采光设计标准》(GB/T 50033-2013)
《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)
《无障碍设计规范》(GB 50763-2012)(以下简称《无障碍规范》)
《倒置式屋面工程技术规程》（JGJ 230-2010）
《建筑地面设计规范》（GB 50037-2013）
《建筑门窗空气隔声性能分级及检测方法》（GB/T 8485-2008）
《建筑防水工程技术规程》（DBJ/T 15-19-2020）
《建筑防火通用规范》 GB55037-2022
《民用建筑通用规范》GB55031-2022
《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021
《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021
《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》JGJ T117-2019
《民用建筑修缮工程施工标准》JGJ T112-2019
《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020
《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T7106-2019
《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003
《建筑幕墙》GB/T 21086-2007
《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 15227-2019
《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008

二、项目概况：

1. 本工程建设地点：韶关浈江区。
2. 建筑物以单独及拼连方式为主
3. 建筑高度以实际测量为准（参考详图）
4. 建筑结构形式：框架结构、砖混结构　　建筑物抗震设防烈度：6 度（按实际，不改造）；
5. 建筑使用年限：　　50 年
6. 防火设计的建筑分类：二类，耐火等级：二级
7. 本工程 ±0.000以现场建筑物为准
8. 各层标注标高为结构标高，屋面标高为结构标高
9. 本工程标高以 m 为单位，总平面尺寸以m为单位，其他尺寸以mm为单位
9. 本工程标高以本设计内容外立面升级改造，不涉及建筑使用功能、建筑消防、建筑节能、建筑室内防水等内容的改造，所涉及的其它相关的专业设计（如幕墙工程、钢结构工程、木结构工程、燃气设计、供配电专项设计等）均应由具备专业设计资质需要土建配合的部分（如预埋件、预留电源、预留水源、结构计算、建筑标准等），需由深化设计单位及时提出，在施工之前解决。

三、项目改造内容：

1. 改造内容为：铲除外墙，重新抹灰及上真石漆。更换广告牌及增设空调机位，
2. 立面改造以建筑物小区内正立面为主，依据已确定方案实施。
3. 实施内容：（1）多层框架结构建筑物外墙铲除，重新抹灰及上真石漆
（2）单层砖混结构建筑外墙铲除，重新抹灰及上真石漆
（3）更换店招，增加飘檐等。

4. 实施内容以标准构件实施，尽量保持工艺规格统一、图纸特别注明或现场除特殊情况外
5. 对于架空线缆不具备迁改入地条件的，在清理废旧线缆的基础上，因地制宜采取捆扎、桥架固定的方式进行整理。
对有条件的，要求三线下地。已有墙面强电要求迁入飘檐内部，实现整体美化。

四、外墙装修工程

1：外墙饰面层按纵横间距3m留分格缝，并且与防水层及找平层分格缝对齐。缝宽8～10mm,用高弹性建筑密封胶嵌缝。
2：外墙装修设计和做法见立面详图及构造做法表。
3：外墙装修选用的各项材料及材质、规格、颜色等，均由施工单位提供样板，经确认后进行封样，并据此验收。

五、外墙涂料工程

1、本工程使用的材料种类为水性外墙乳胶漆（白色）乳液型薄质外墙涂料和真石漆。
2、乳液型弹性外墙涂料的主要技术指标应符合《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T9755中一等品的规定，其耐玷污性不得大于30%，延伸率必须大于120%，粘结强度必须大于0.7MPa，透水性必须小于0.5mL。
3、溶剂型薄质外墙涂料的主要技术指标应符合《溶剂型外墙涂料》GB9757的规定。
4、各类复层外墙涂料的主要技术指标应符合《复层建筑涂料》GB9779的规定。
5、抹灰基层应采用1:2～3水泥砂浆或1:1:4水泥、石灰、黄砂组成的混合砂浆。
6、水泥砂浆抹灰基层应以括糙和面层二次成型，面层应平整。
7、基层的质量要求应符合《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73的规定。
8、施工时凡基层有起壳、裂缝、缺棱掉角、凹凸不平及脚手架支撑点等应修补平整，并按规定养护。
9、清除基层上的垃圾、油污、浮灰残浆。
10、处理已风化的旧基层
11、外墙水性漆施工首先喷水性抗碱底漆1道，再另外喷水性外墙乳胶漆3道

六、建筑防火构造

1：防火墙、房间隔墙均砌筑至顶板不留缝隙，除风井外的各类竖井，待管线安装完毕后，楼板进行防火封堵，其耐火极限等同楼板。
2：防火门、窗应选用国家确认的定点厂家产品。
3：屋顶于外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层，采用500mm宽的燃烧性能为A级的保温材料作为水平防火隔离带。

七、其他施工注意事项

1：图中选用标准图中有对结构工种的预埋件、预留洞，如楼梯、平台钢栏杆、门窗、建筑配件等，本图所标注的各种留洞于预埋件应于各工种密切配合后，确认无误方可施工。
2：两种材料的墙体交接处，应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网或在施工中加贴玻璃丝网格布，防止裂缝。
3：施工时，应积极配合自来水与燃气管道的铺设，避免出现二次开挖的现象。
4：既有建筑装饰装修工程设计涉及主体和承重结构变动时，必须在施工前委托原结构设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案，或由检测鉴定单位对建筑结构的安全性进行鉴定。
5：本工程所有建筑材料(包括更换的建材，更换时，不得低于现有设计主要性能)均须获得国家质量安全认证，且不得使用国家、省、市明令禁止、限制使用及淘汰的建筑材料，同时满足《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010第3节及《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020第6.0.4条I类民用建筑工程的要求。

项目			构件做法	备注
外墙真石漆	外墙一		• 1. 铲除外墙原有20厚水泥砂浆批荡层至砖墙面 • 2. 满挂5mm×5mm玻璃纤维网 • 3. 12 厚 1:3 水泥砂浆掺5%防水剂，8 厚 1:2.5 水泥砂浆 • 4. 面刮外墙防水腻子2 道，砂纸磨平 • 5. 真石漆主料层 • 6 罩光面漆层	外墙（颜色位置详立面图）
仿青砖墙面	外墙二	仿青砖墙面	1、原砖墙体 2、满挂5mmX5mm玻璃纤维网 3、10厚1:3水泥砂浆扫底扫毛或划出纹道 4、刷聚合物水泥砂浆一道 5、6厚1:2.5水泥砂浆结合层，内掺水5%纳米乳胶 6、贴8厚仿青砖，密缝处5厚贴贴剂 3、1:1水泥砂浆（细砂）勾缝	外墙（颜色位置详立面图）
楼梯间	内墙一		• 1. 墙面铲除至砖墙面，重新批15厚1:3水泥砂浆。5厚1:2.5水泥砂浆 • 2. 涂刷封底漆封底 • 3.2厚耐水腻子分层刮平（1遍） • 4. 喷内墙薄质涂料一遍（无机装修涂料）	
	内墙二		• 1、打磨原有墙面 • 2. 涂刷封底漆封底 • 3.2厚耐水腻子分层刮平（1遍） • 4. 喷内墙薄质涂料一遍（无机装修涂料）	
	顶棚一		• 1. 打磨原有混凝土板底 • 2. 涂刷封底漆封底 • 3.2厚耐水腻子分层刮平（2遍） • 4. 喷内墙薄质涂料一遍（无机装修涂料）	
	顶棚二		• 1. 原有混凝土板底铲除抹灰层并清理干净 • 2. 素水泥浆一道甩毛（掺水重5%108胶） • 3.2厚耐水腻子分层刮平（1遍） • 3. 喷内墙薄质涂料一遍（无机装修涂料）	
	防盗网		1. 防锈漆（1遍） 2. 铝银油（2遍）	

说明：1. 外立面装饰注意事项：原有外立面（需清理干净原建筑外立面青苔、爬山虎、霉点、剥落等杂物），若需要铲除原有外墙面的，外墙面铲至砌体结构，原外墙砌体部分满挂耐碱玻纤维网格布，12厚1:3水泥砂浆内加5%防水剂，8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平，再按涂料工序施工。

2. 基层应牢固、不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥落、无石灰石爆裂和无附着力不良的旧涂层等；
3. 基层应表面平整、清洁，表面无尘土、无浮浆、无霉点、无盐类析除物和无青苔等杂物；
4. 基层含水率，PH值，墙面温度应符合所使用涂料的要求；
5. 涂刷前应对墙体进行检验，合格后方进行涂刷施工；
6. 原有立面外窗的防盗网需拆除，拆除后重新安装不锈钢防盗网。除注明外原有窗户保留，不做改动。
7、原立面图未标明拆除防盗网设施　每个新建花窗格都为原有防盗网拆除
8、以上说明为本批改造项目统一说明，具体实施内容以各项目为准。

特别说明：
1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	改造建筑设计总说明

签署栏	实名	签名
批准	曾东平	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国辉	
专业负责	程海亮	
校对	程海亮	
设计	王雷雷	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS-00-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图为未盖我公司图章不得单对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

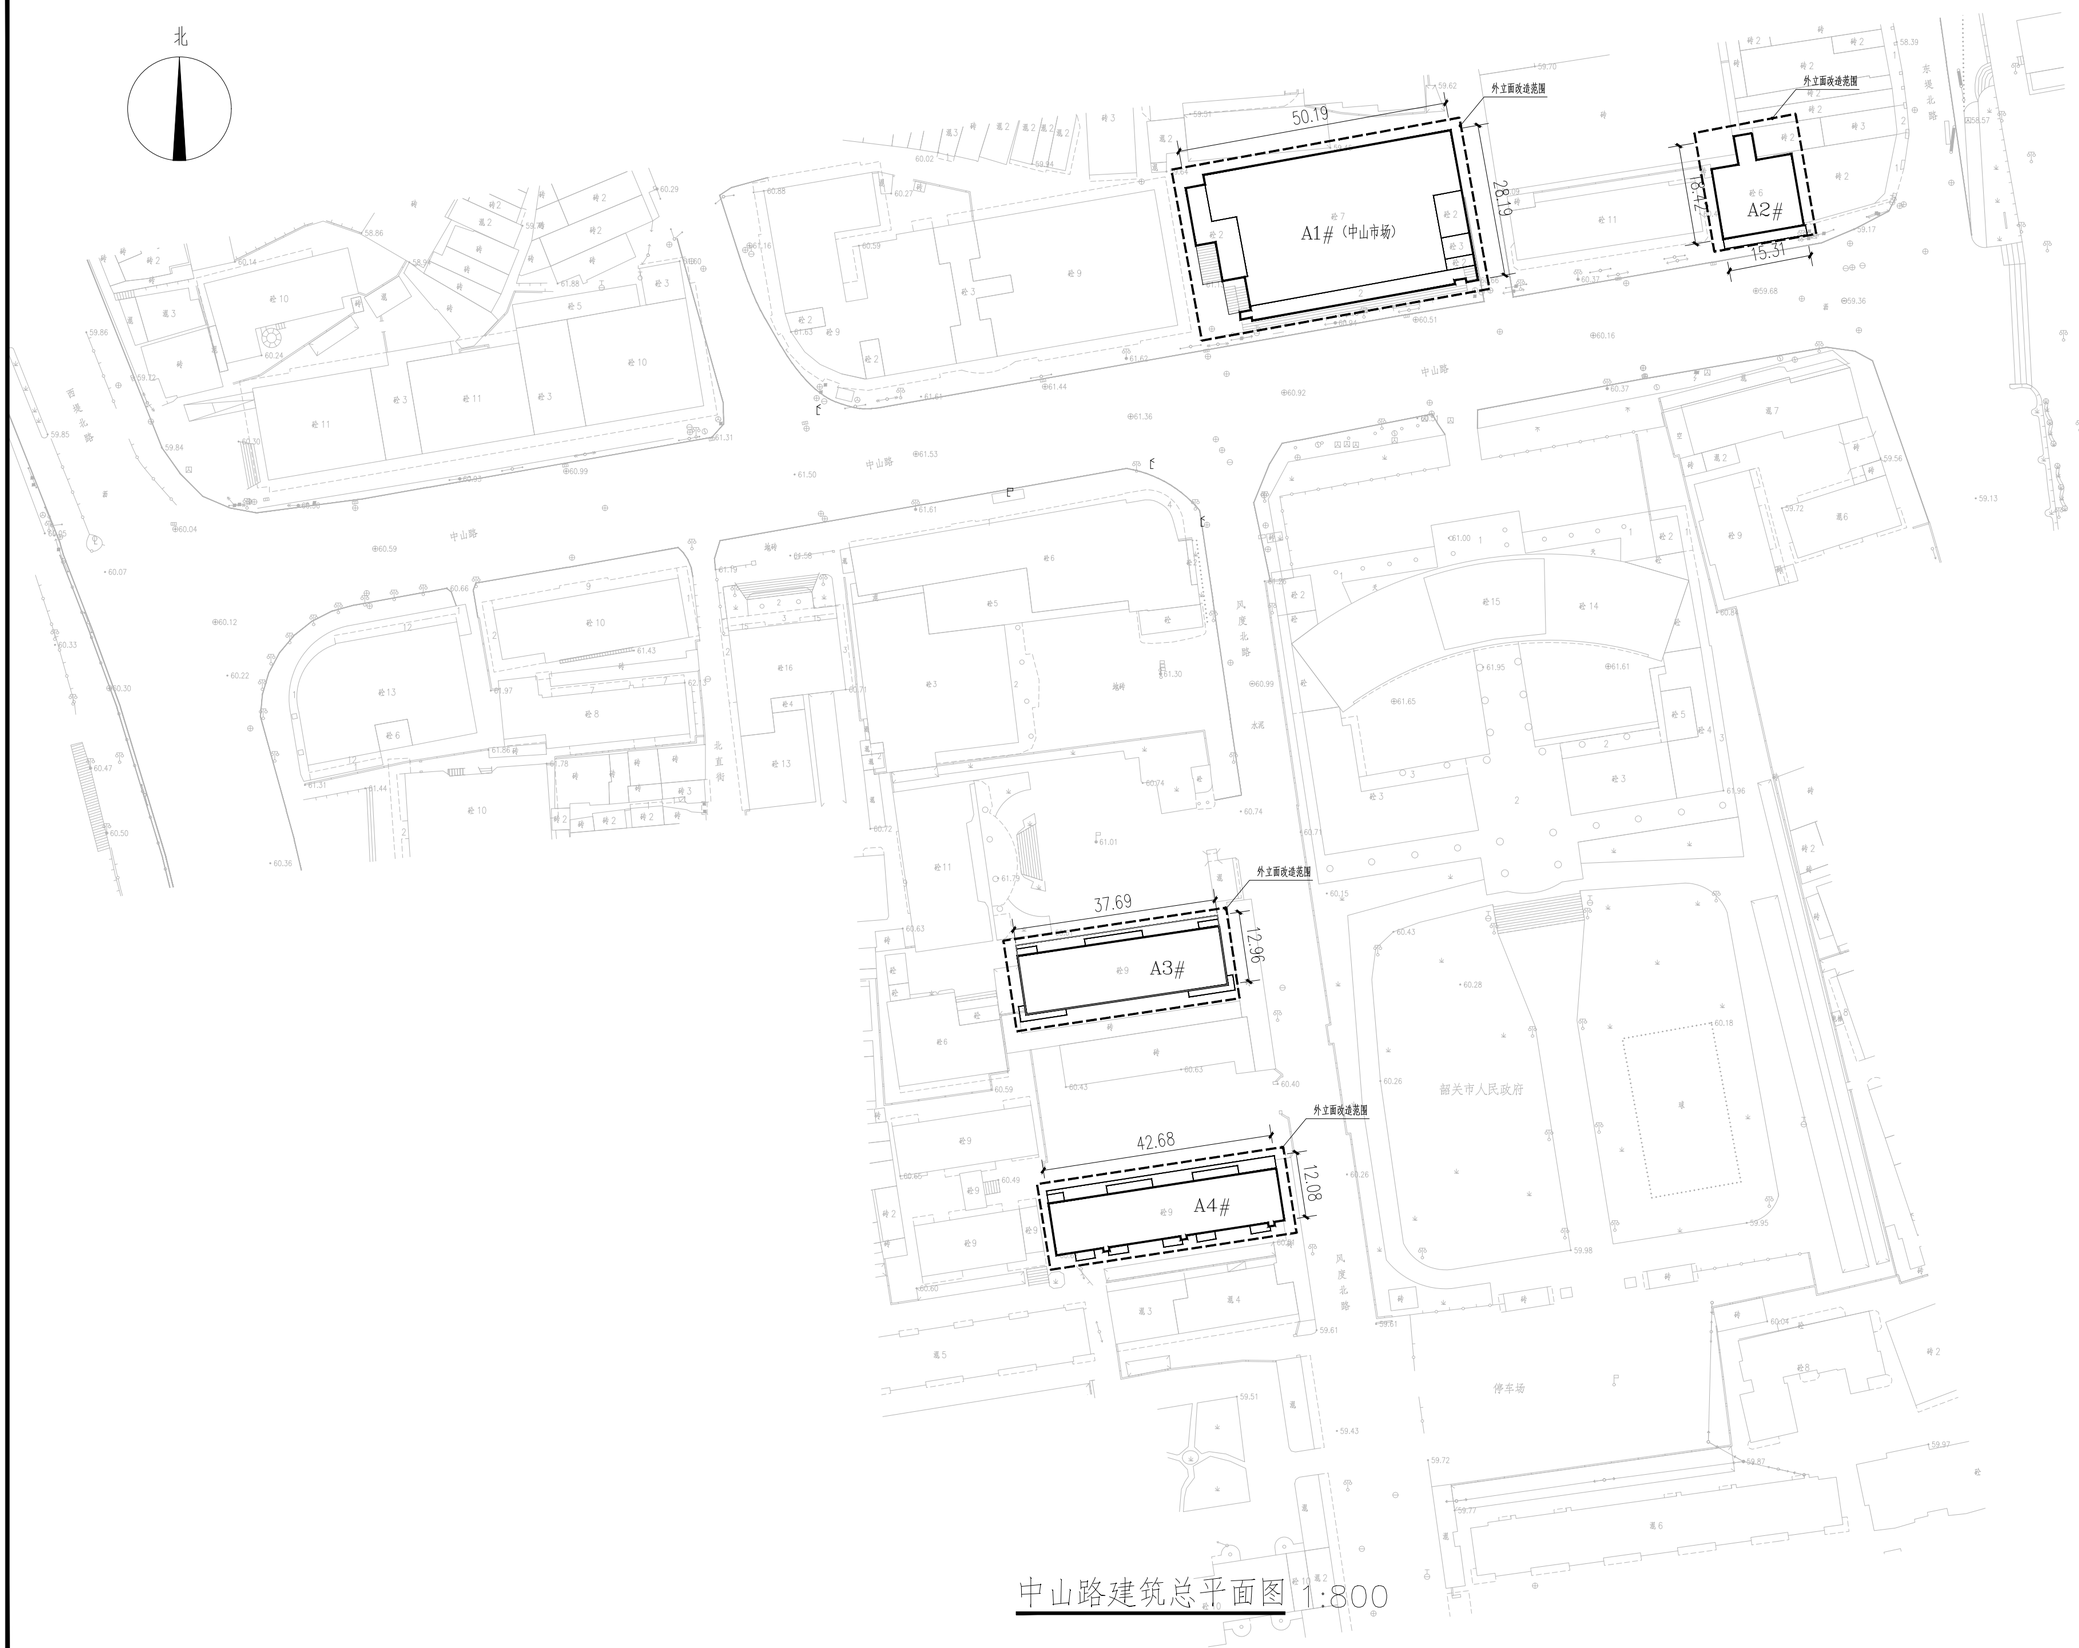

中山路建筑总平面图 1:800

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	中山路建筑总平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JP-01-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

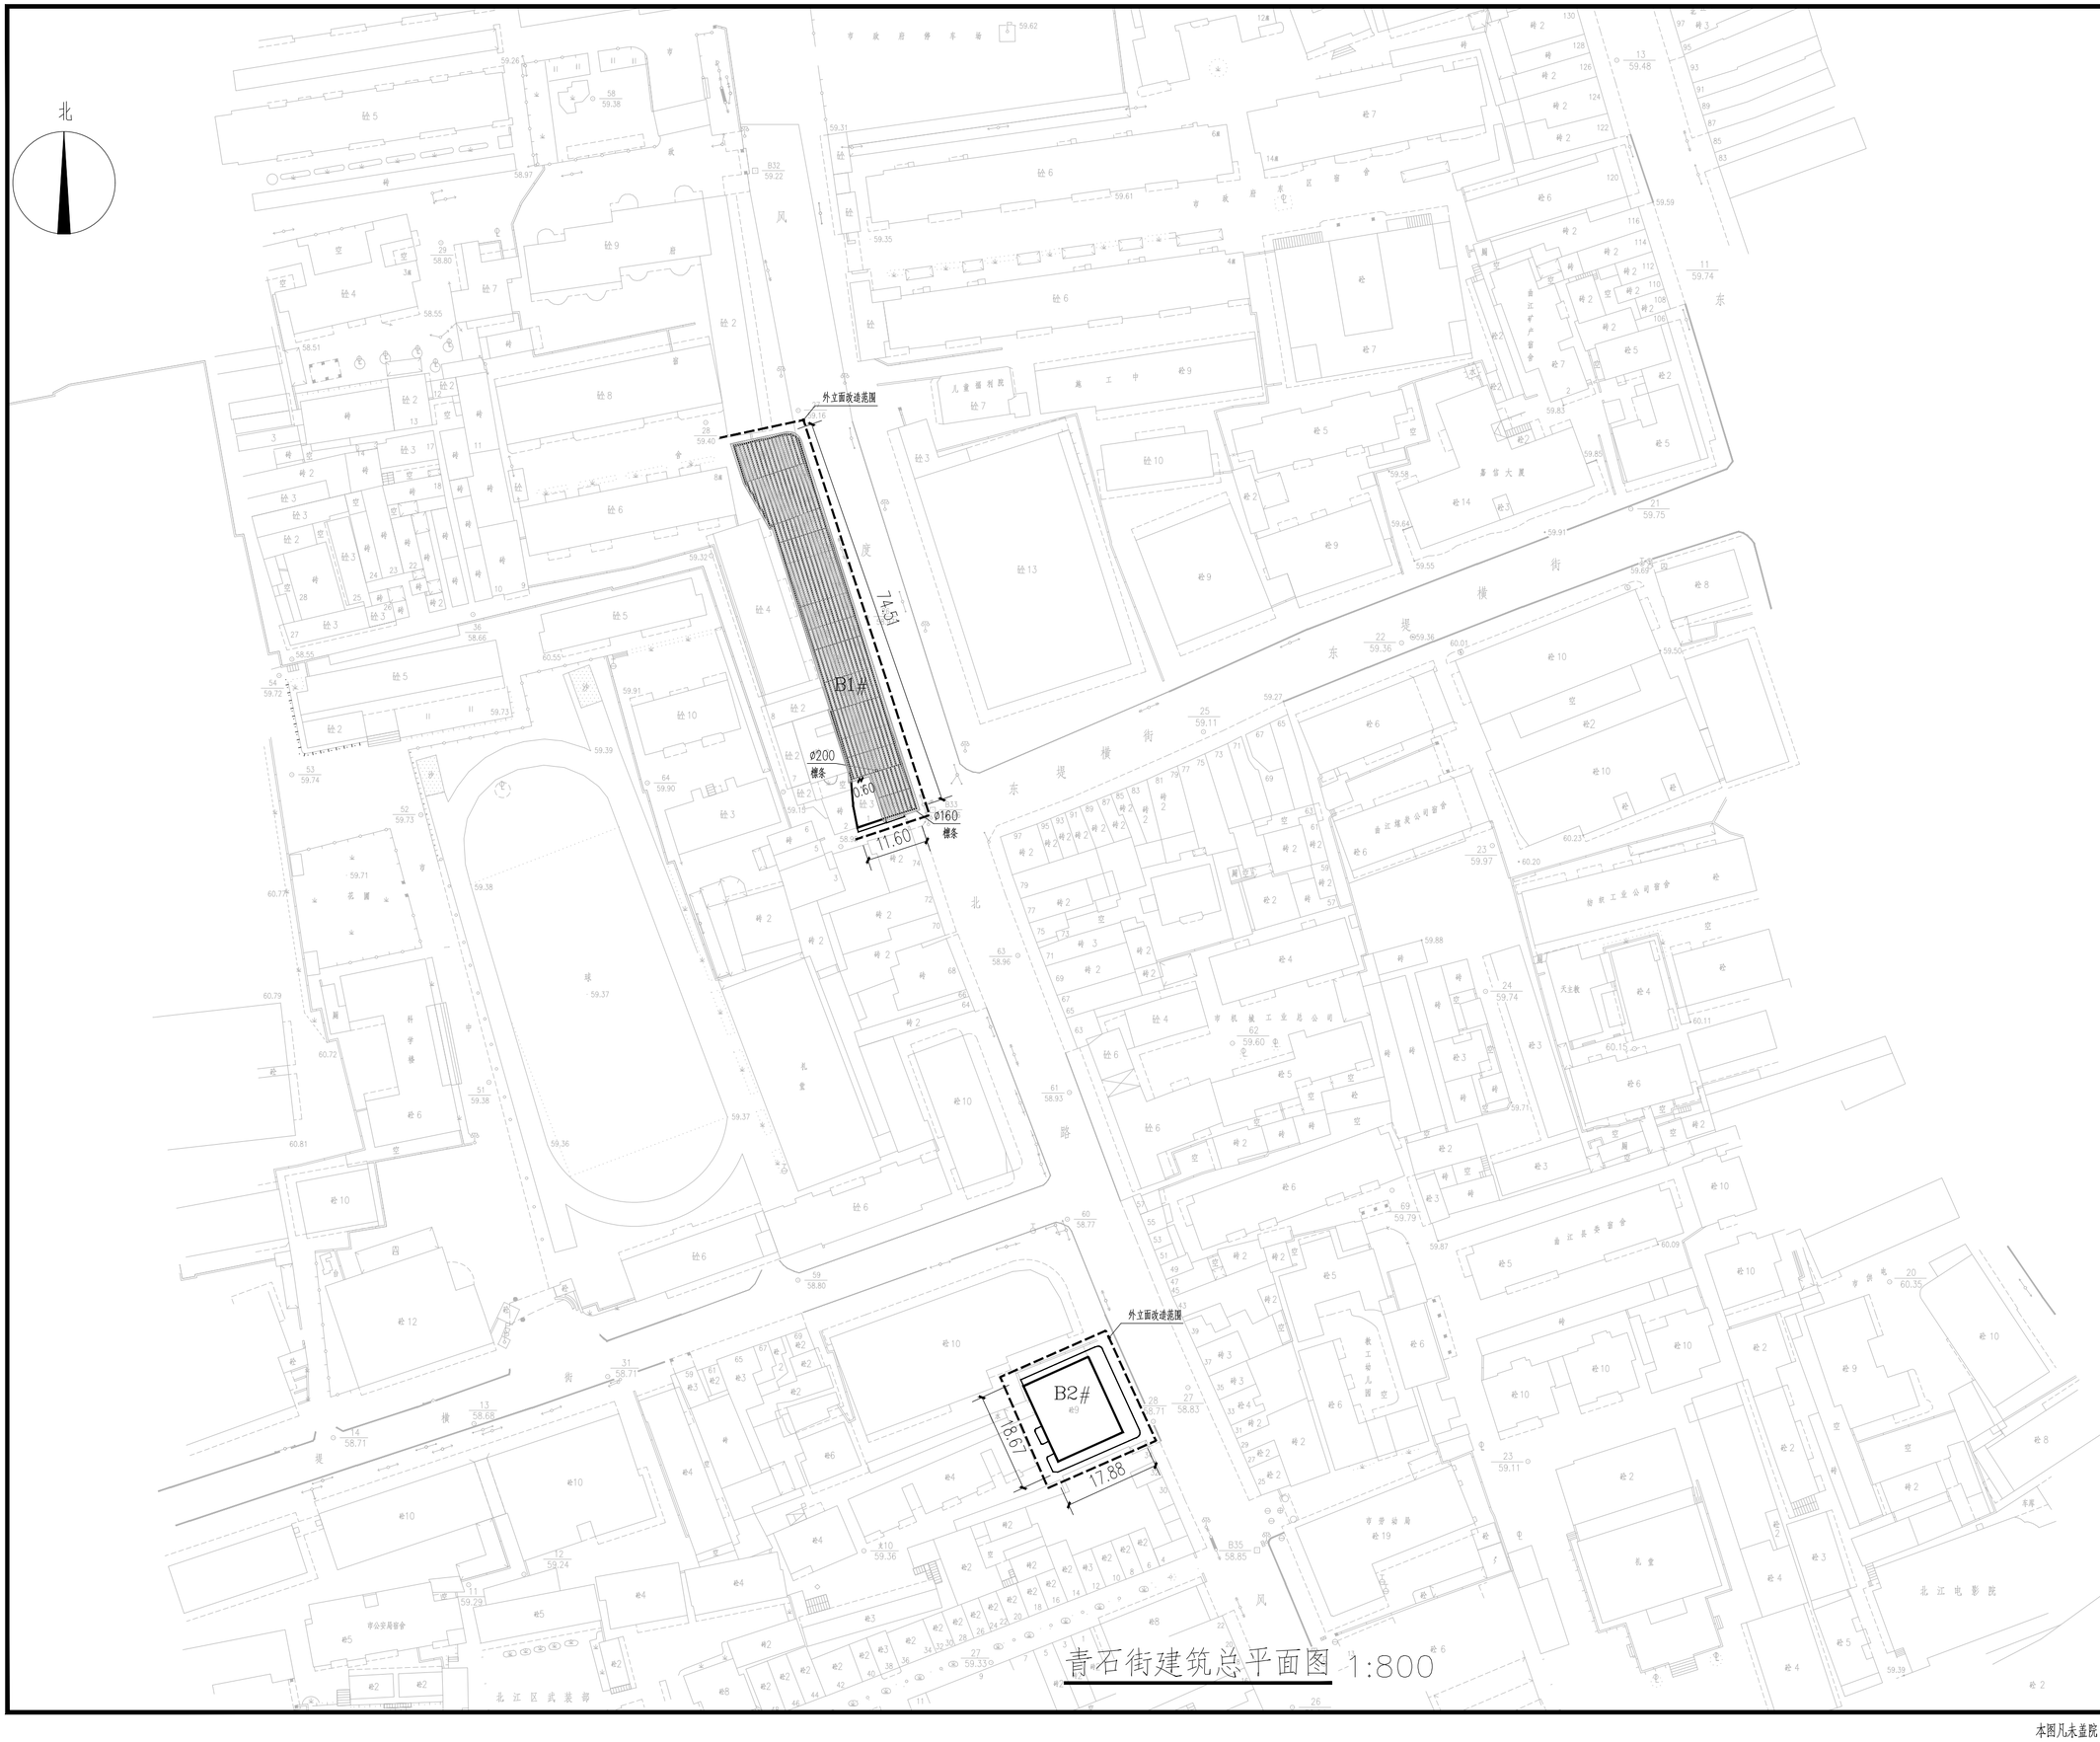

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：青石街建筑总平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JP-02-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：西堤路建筑总平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JP-03-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

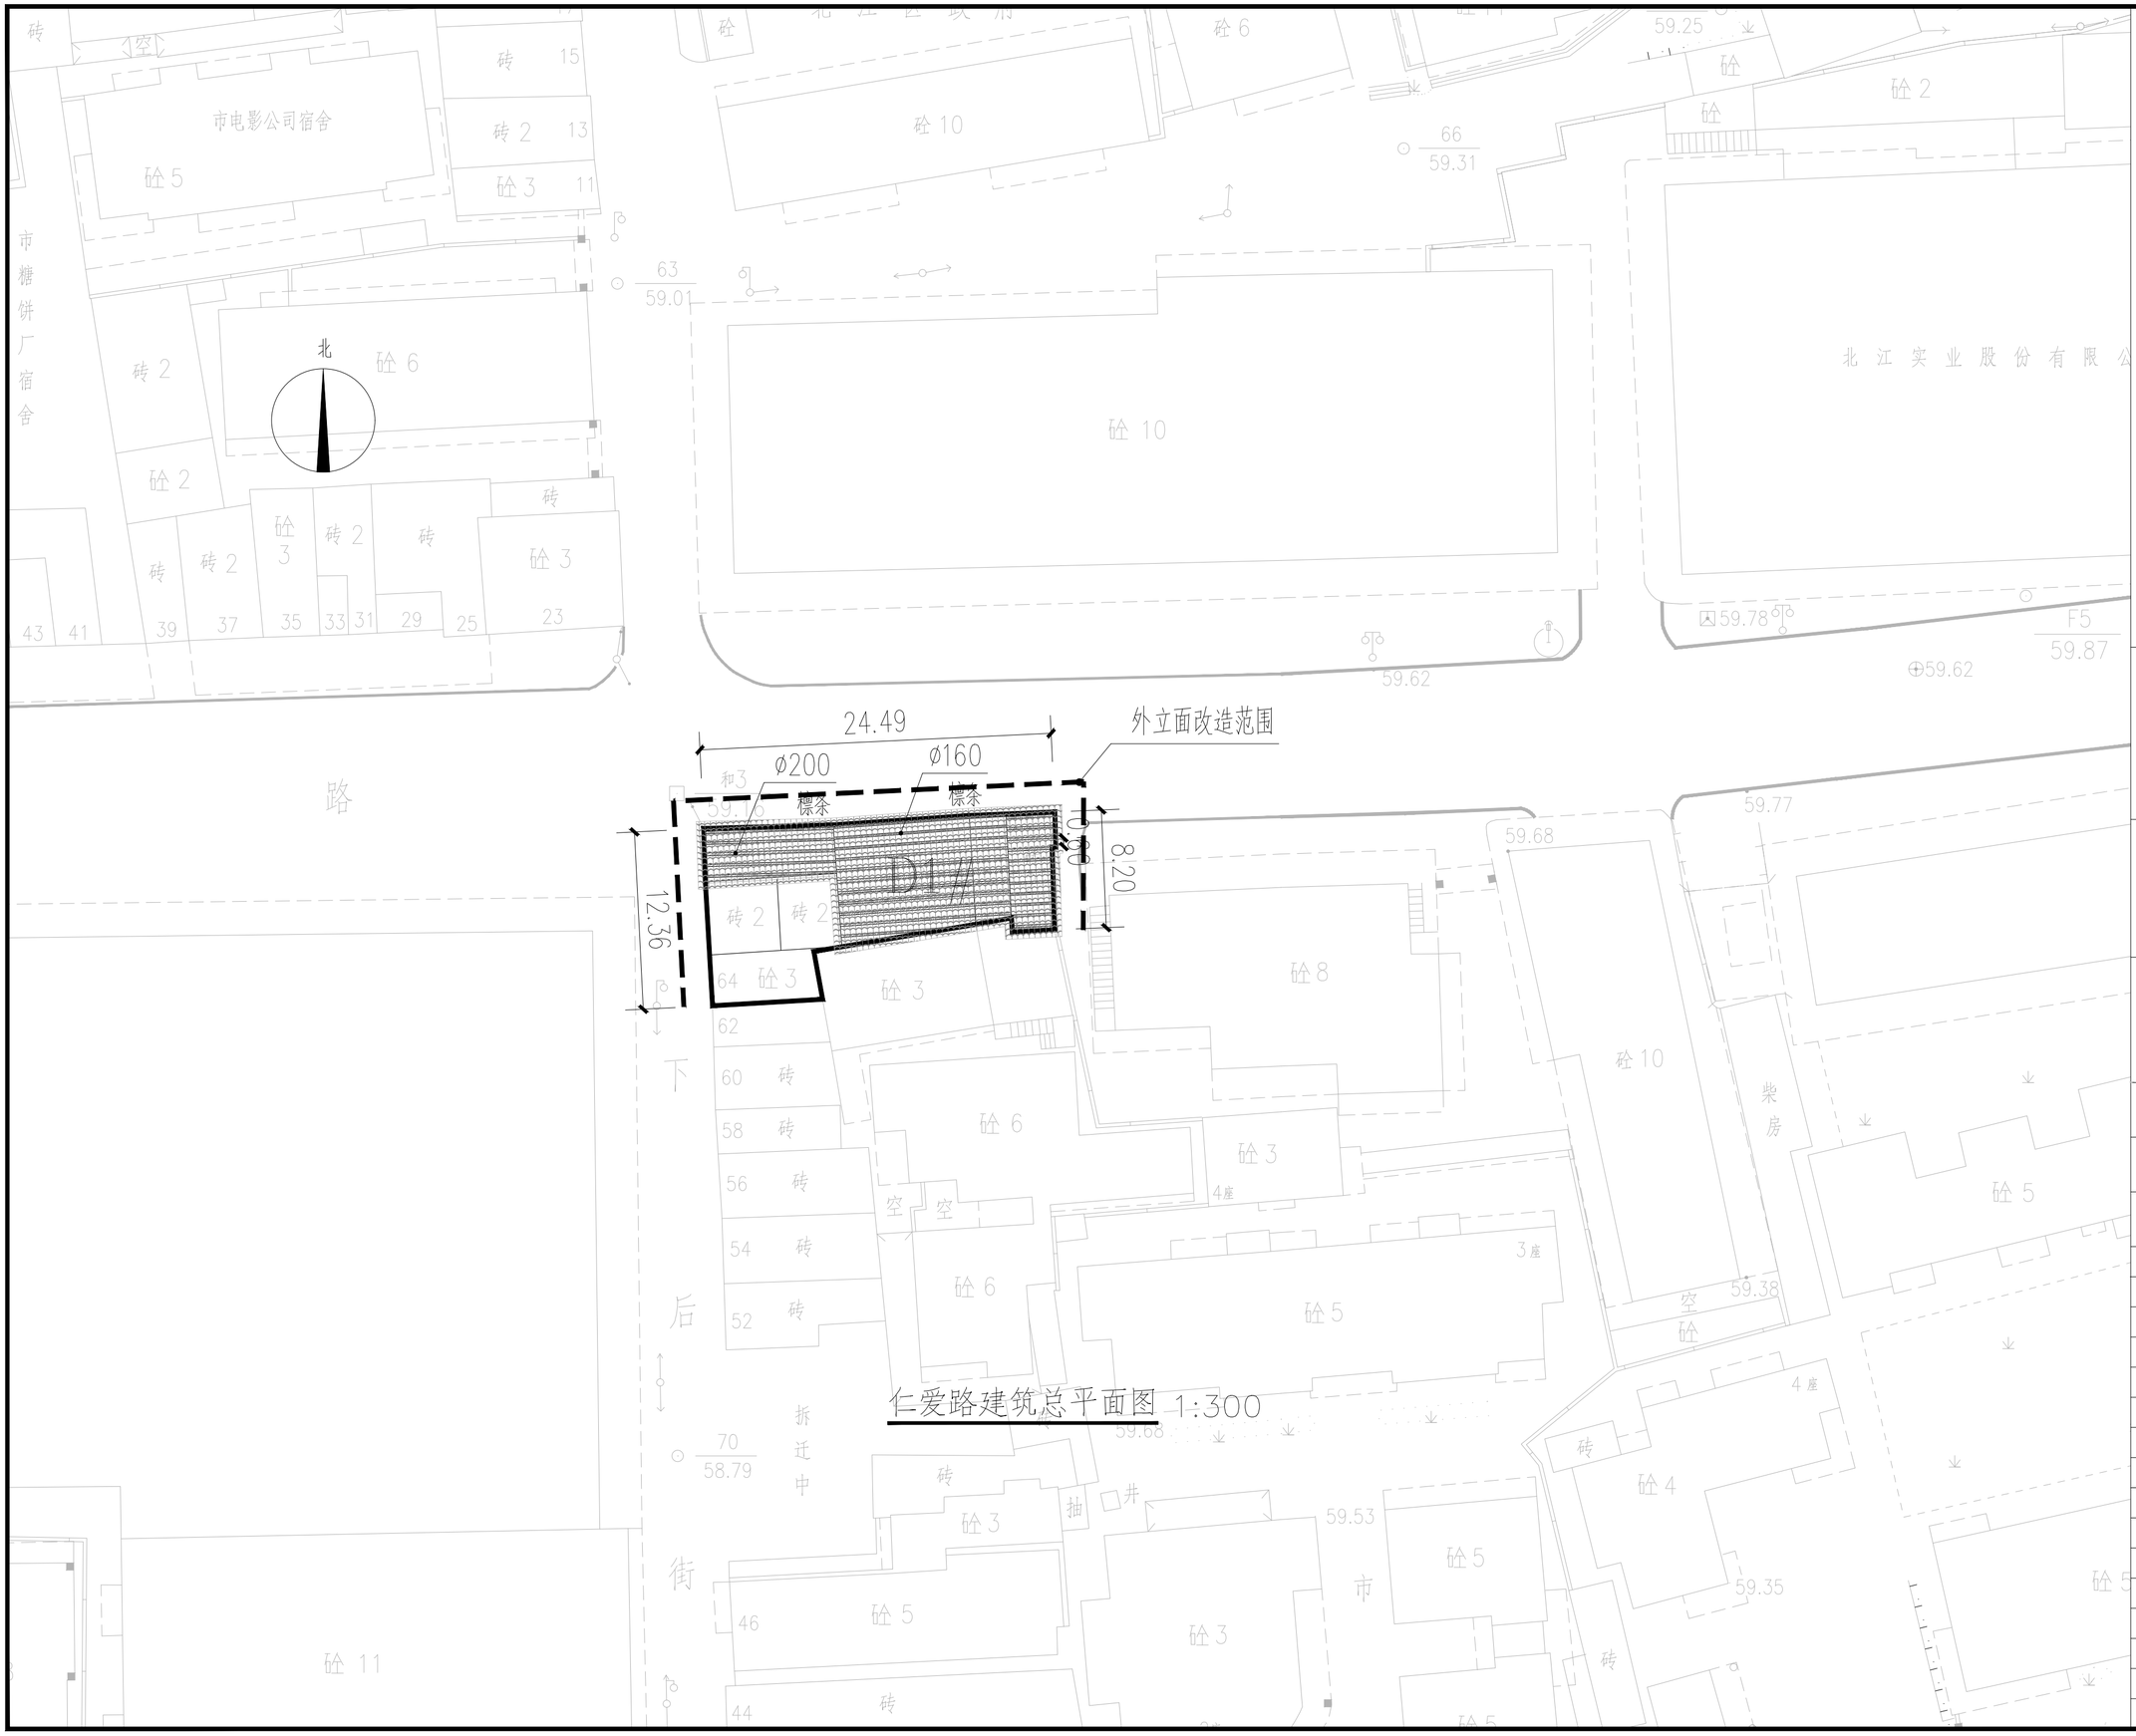

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：仁爱路建筑总平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JP-04-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

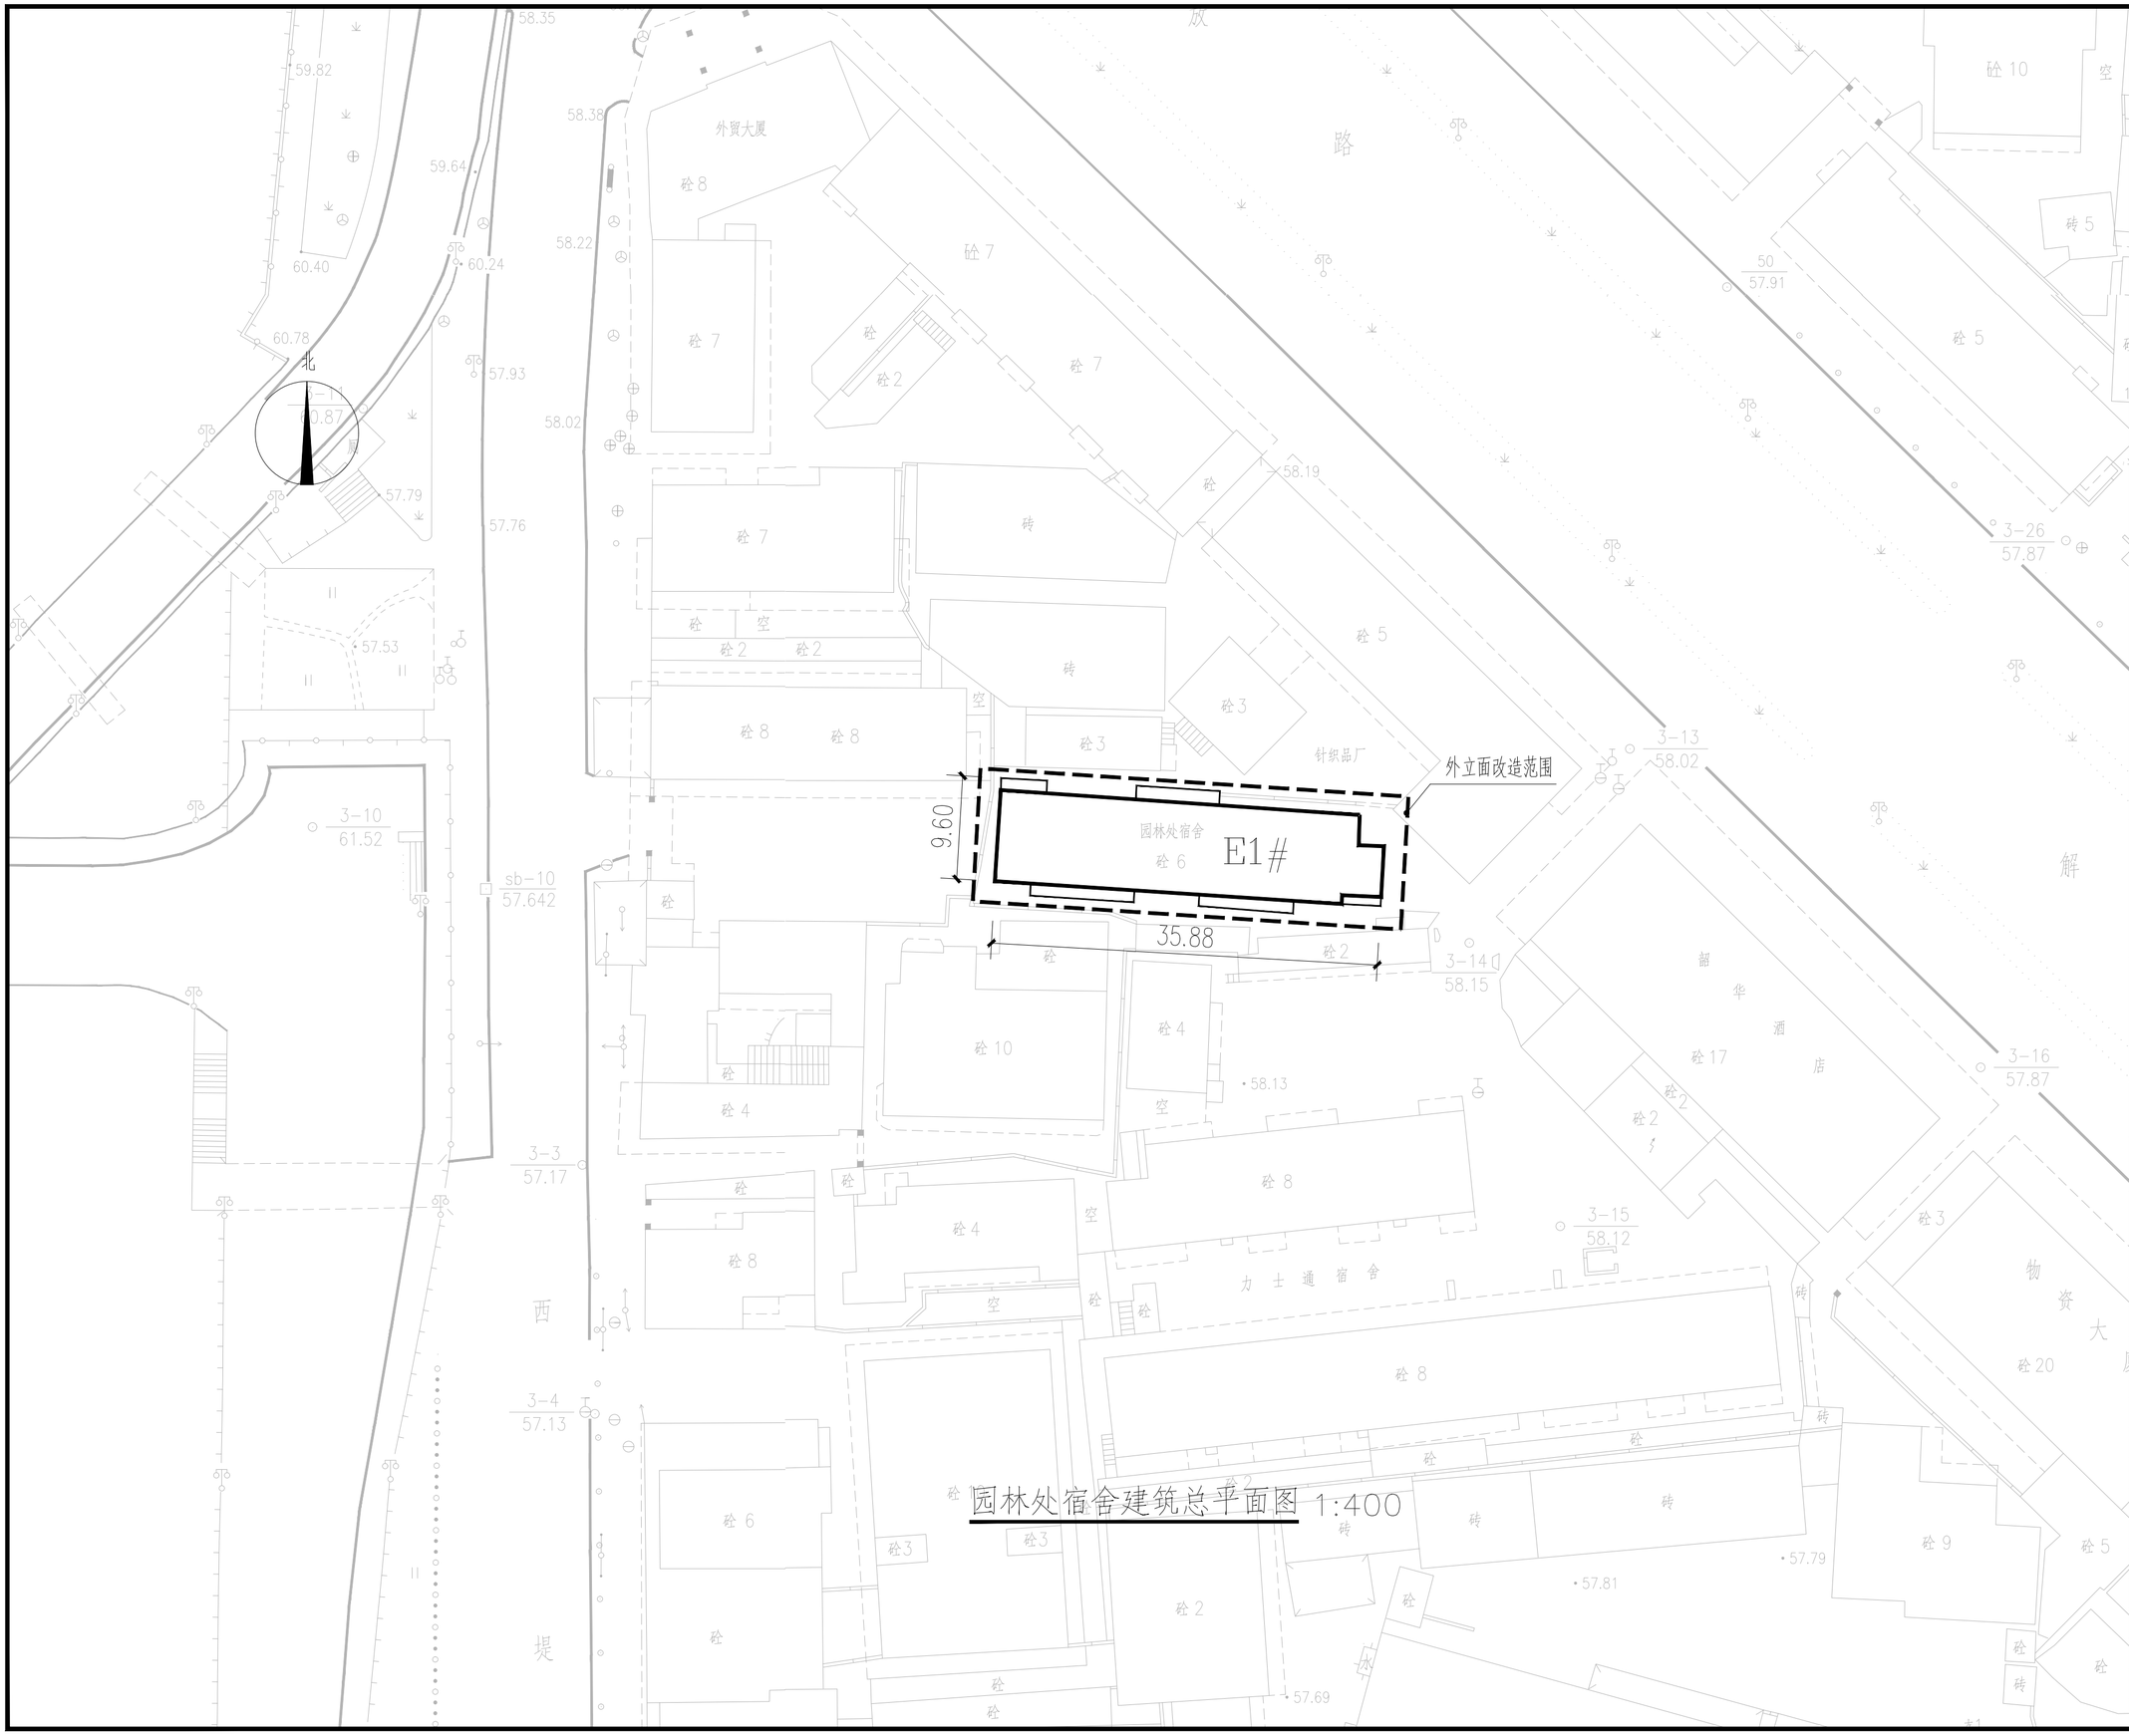

园林处宿舍建筑总平面图 1:400

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：园林处宿舍建筑总平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JP-05-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

北

外立面改造范围

混凝土路面二 360m²

详见室外工程—铺装大样图01

F1#

混凝土路面二 294m²

详见室外工程—铺装大样图01

混凝土路面

258m²

混凝土路面

157m²

混凝土路面

177m²

外立面改造范围

F2#

35.97

11.70

混凝土路面

376m²

混凝土路面

180m²

混凝土路面

破除原有混凝土路面	1802	m²	详见室外工程—铺装大样图01—破除混凝土路面做法详图二
新建混凝土路面	1802	m²	详见室外工程—铺装大样图01—混凝土路面做法详图二

熏风路市委大院总平面图 1:800

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：熏风路市委大院总平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JP-06-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

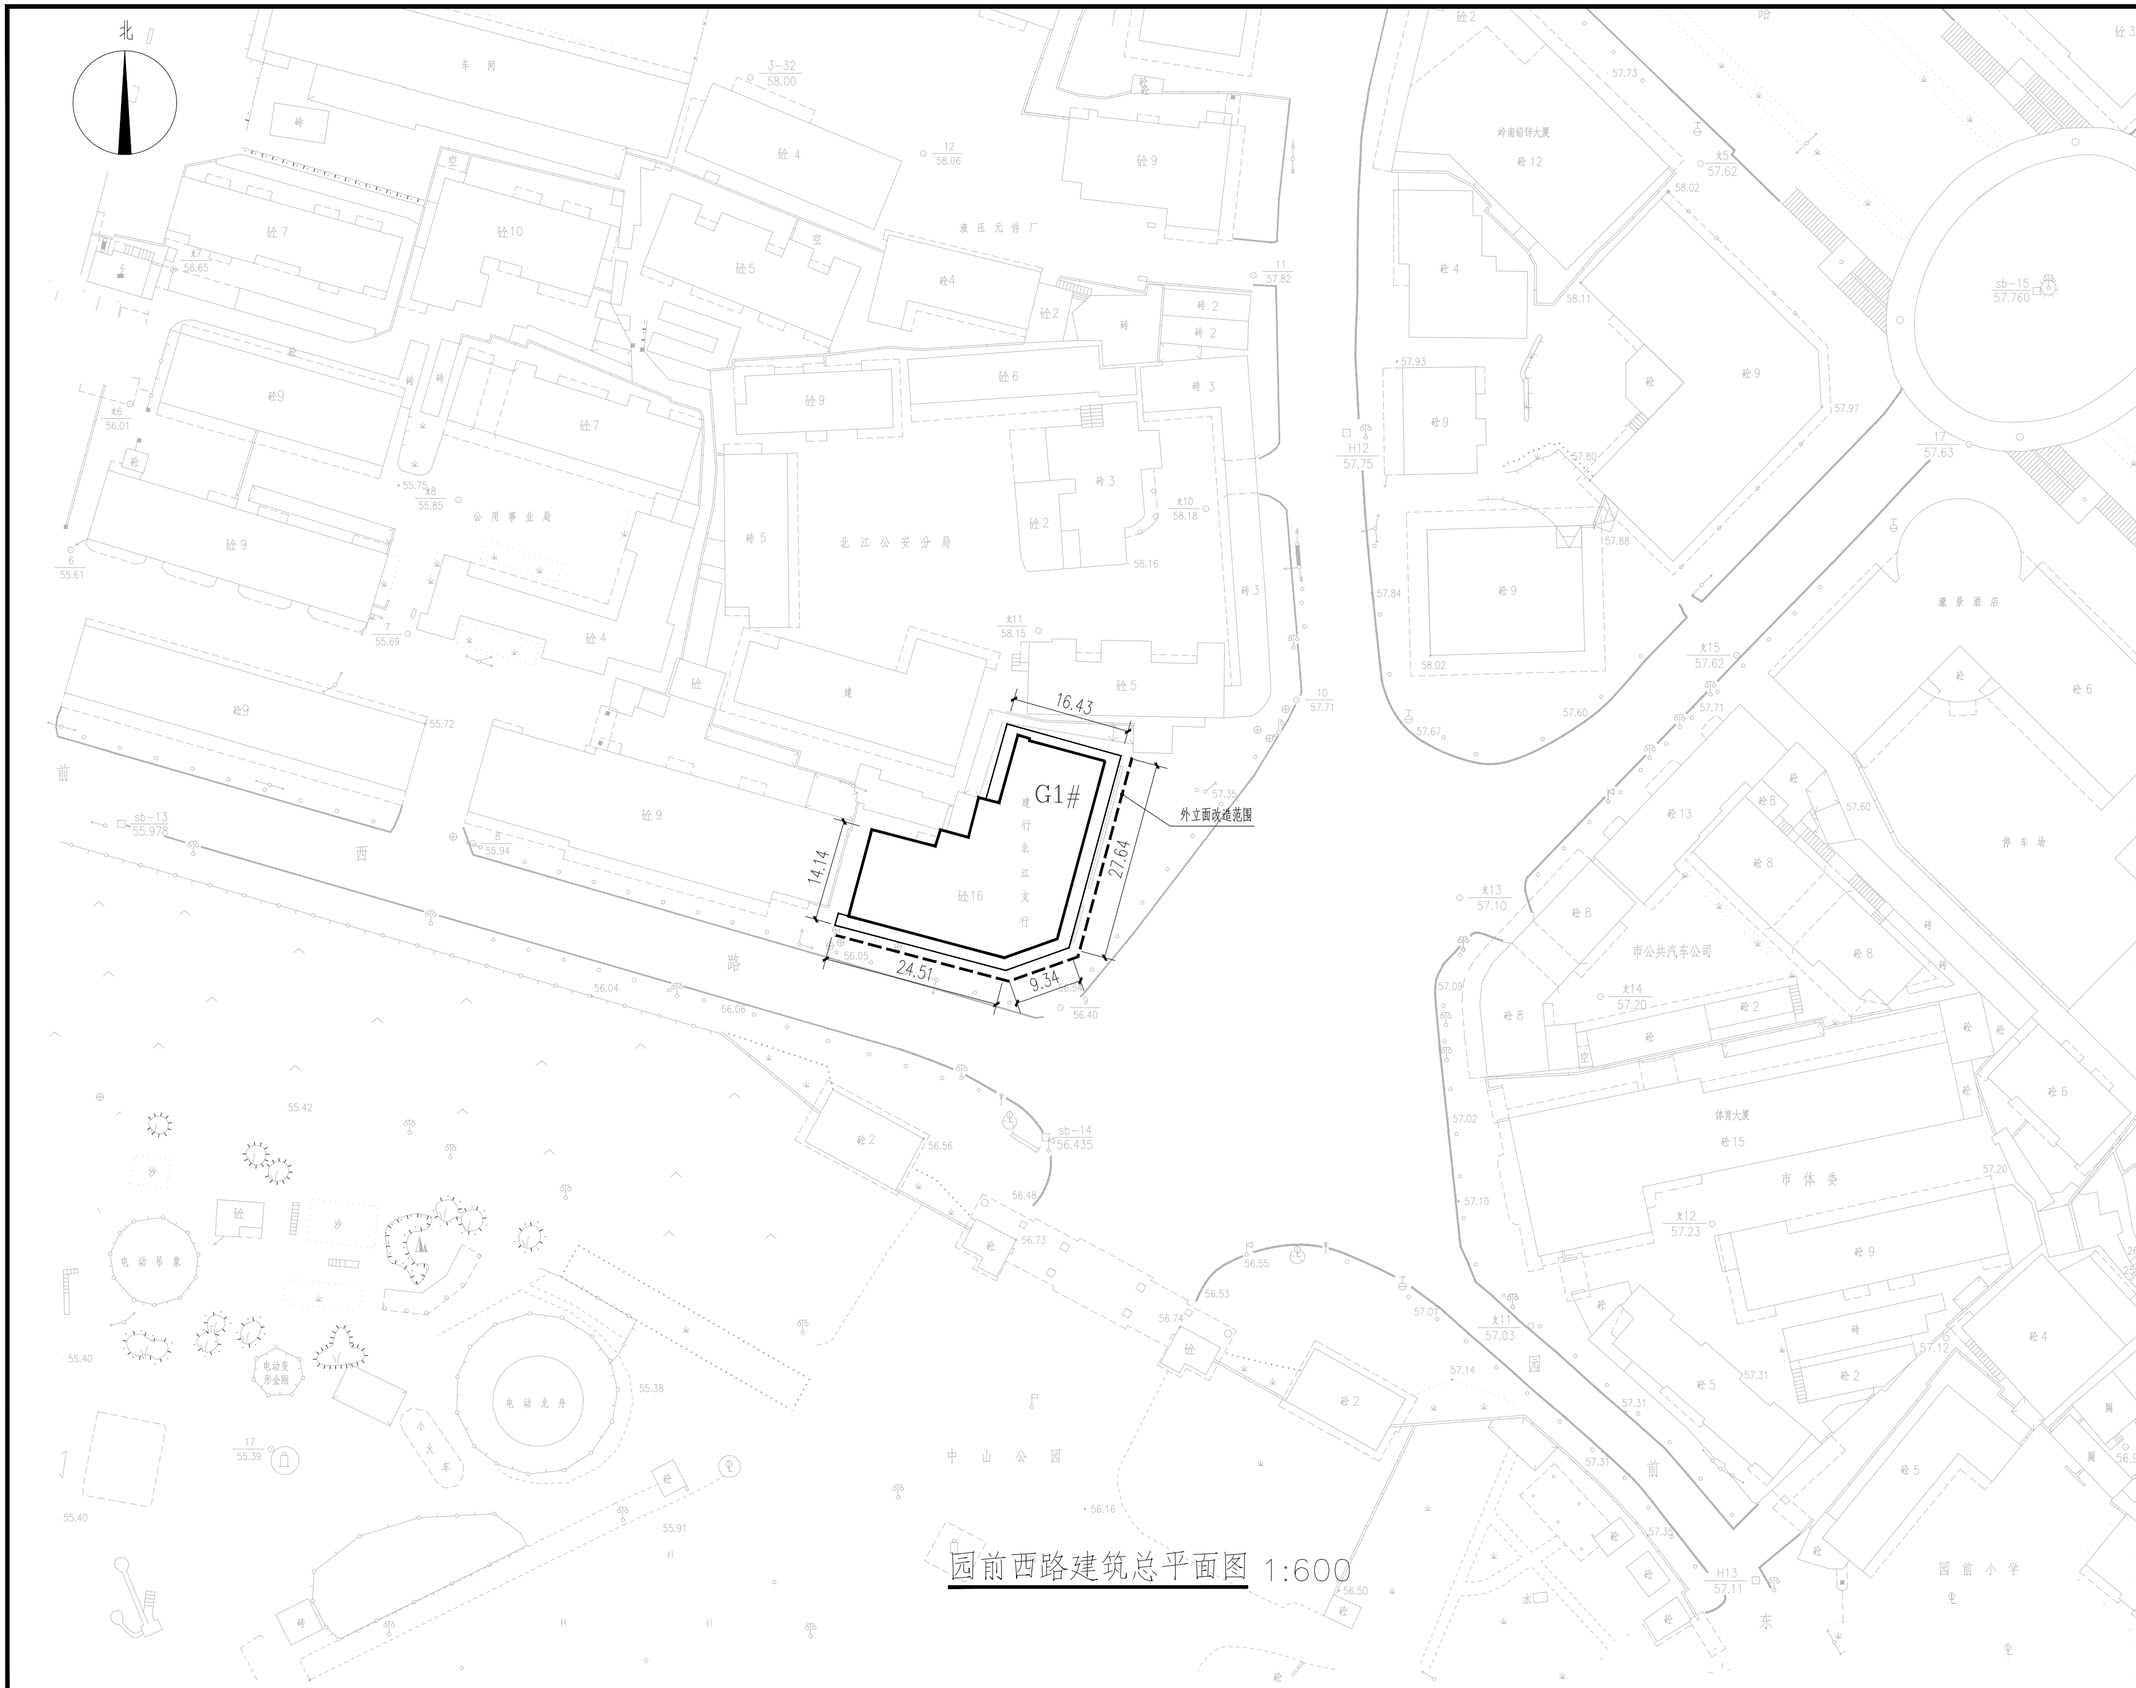

园前西路建筑总平面图

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	园前西路建筑总平面图

签署栏	实 名	签 名
批 准	徐玉中	
审 定	叶茂盛	
审 核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校 对	程高亮	
设 计	王慧杰	

会 签 栏

总 图		给排水	
建 筑		电 气	
结 构		暖 通	
阶 段	施工图	专 业	建筑
图纸编号	JP-07-01	版 次	
日 期	2026.06	比 例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

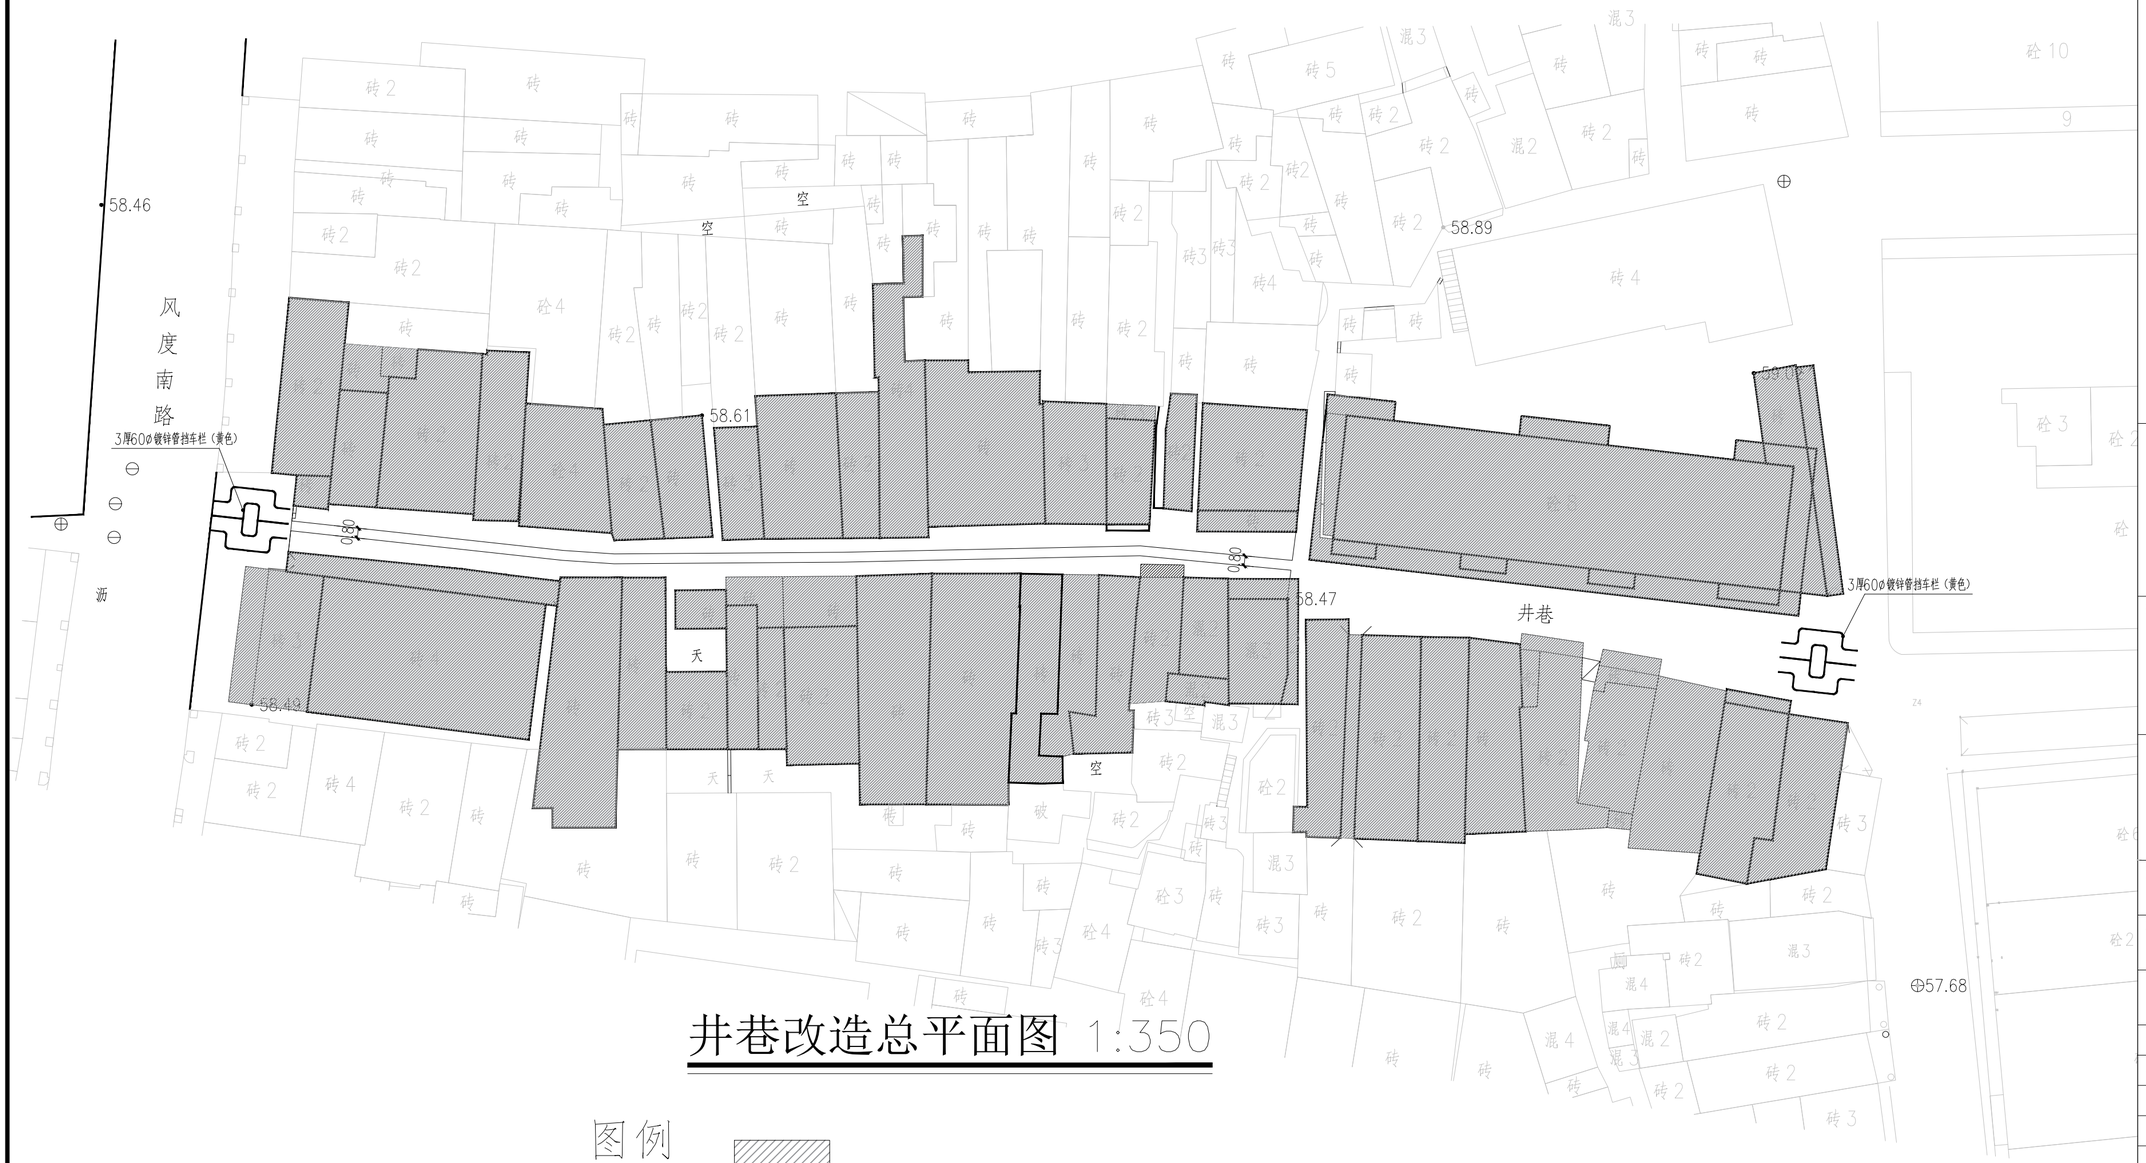

井巷改造总平面图 1:350

图例

本次改造建筑

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：井巷改造总平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JP-08-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

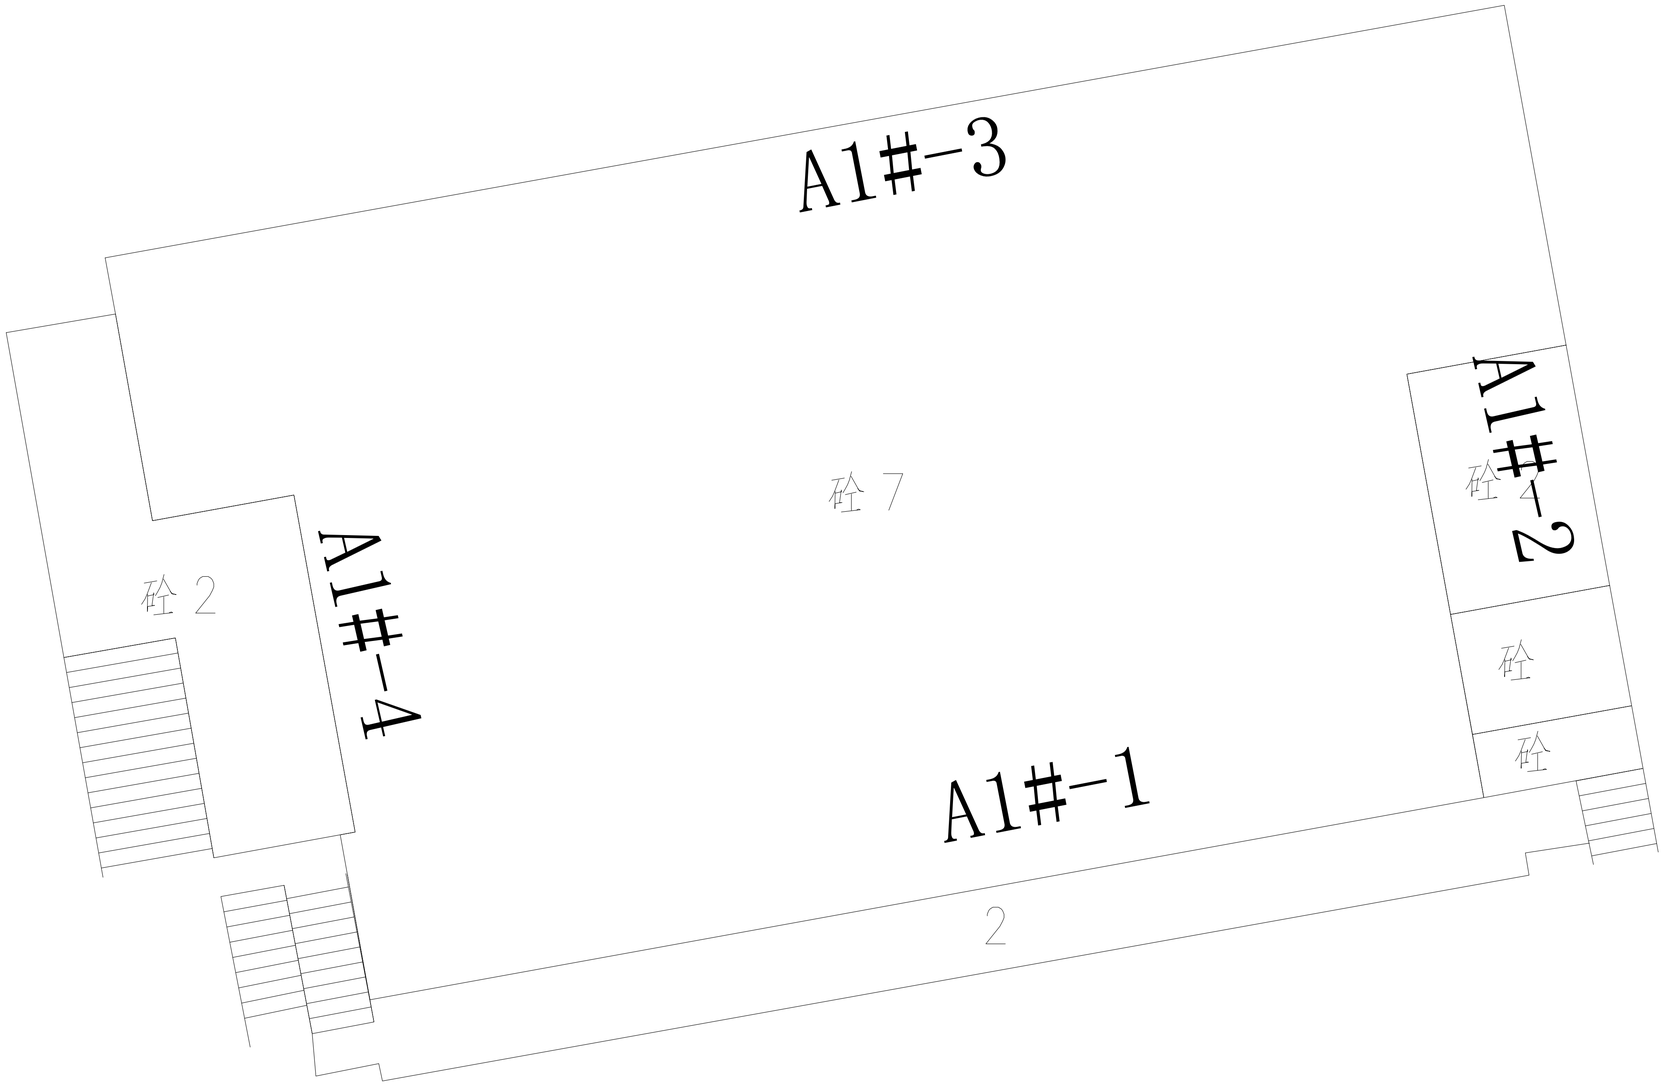

A1#平面图 1:100

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：A1#平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS1-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

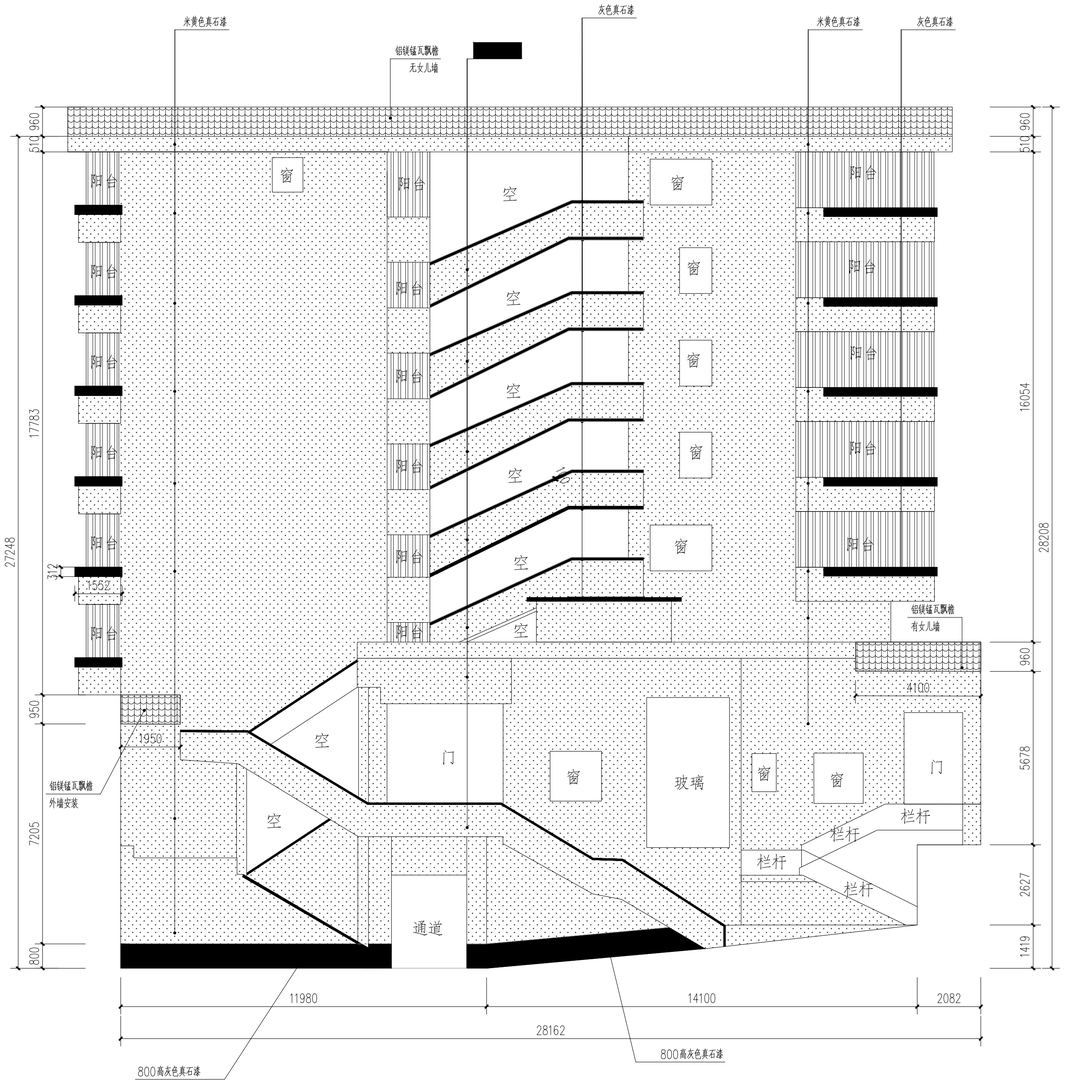

A1#-4立面改造图 1:100

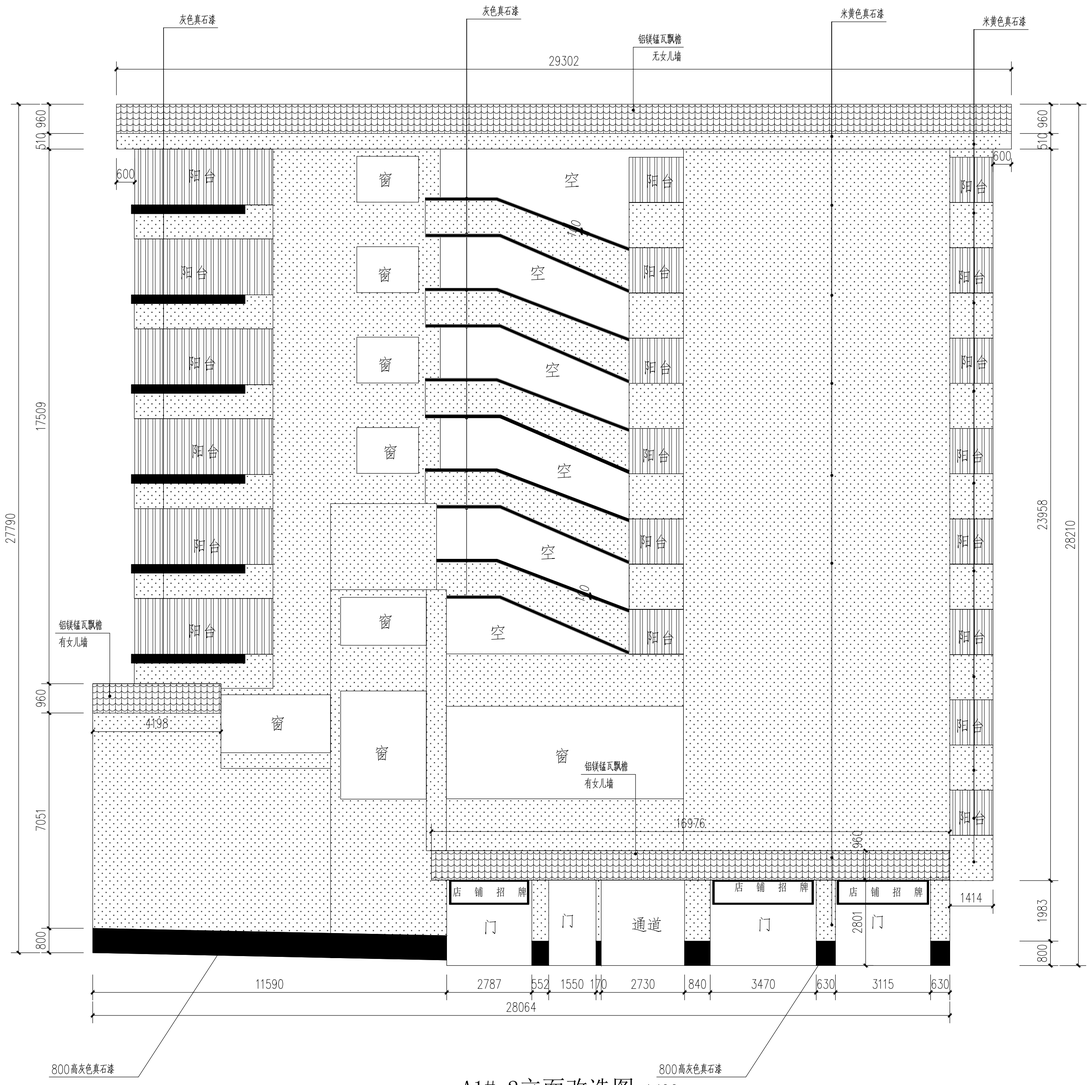

A1#-2立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800×800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800×800灰色分隔缝）
- 铝镁锰瓦飘檐
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

A1#工程量统计表

序号	改造项目	单位	数量	备注
1	灰色真石漆外墙	㎡	207	
2	米黄色真石漆外墙	㎡	1950	
3	铝镁锰瓦飘檐	㎡	150	
4	室外空调机位	个	45	
5	广告牌	㎡	47.20	店招后面无墙
6	楼道墙面	㎡	1710	内墙二做法
7	顶棚	㎡	1140	顶棚一做法
8	防盗网修缮	㎡	655	

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	A1#-2立面改造图 A1#-4立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS1-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图几未盖院出图专用章对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

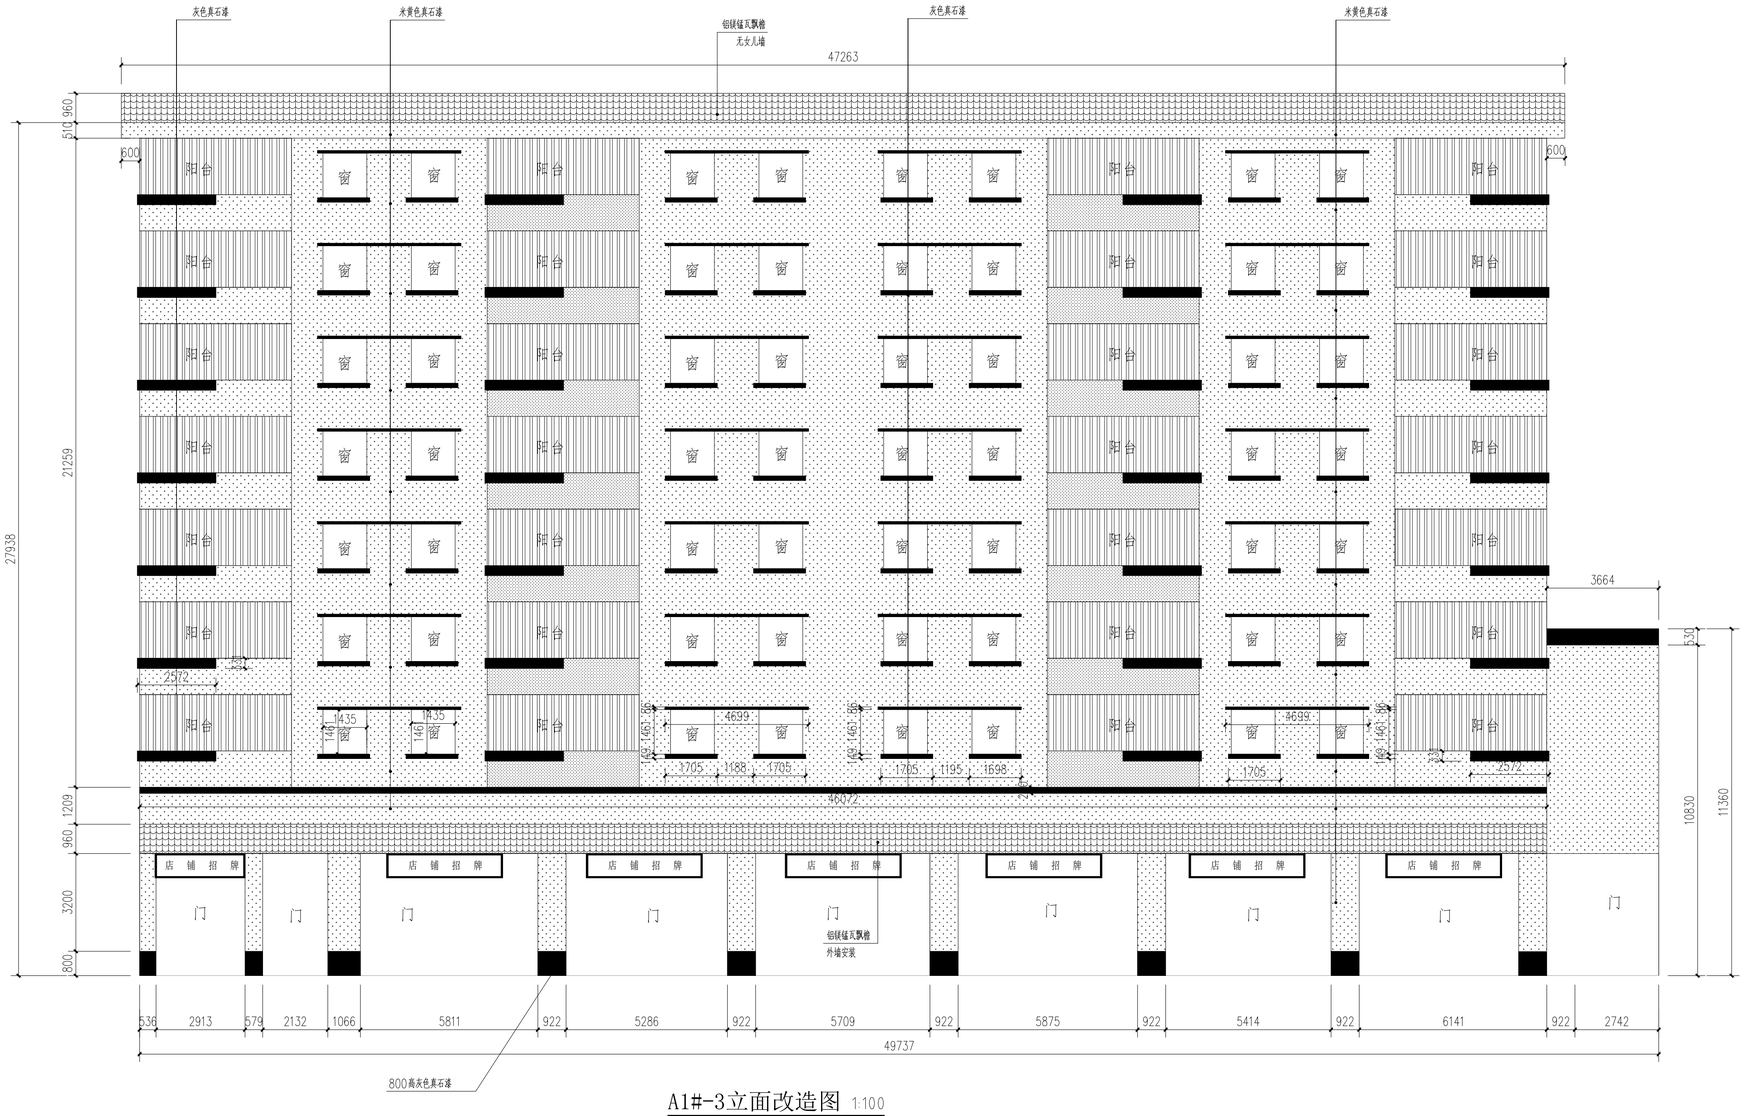

A1#-3立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 铝镁锰瓦飘檐
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

建设单位: 韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称: 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称: A1#-3立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS1-03	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

A1#-1立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 铝镁锰瓦飘檐
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

建设单位: 韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称: 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称: A1#-1立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS1-04	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

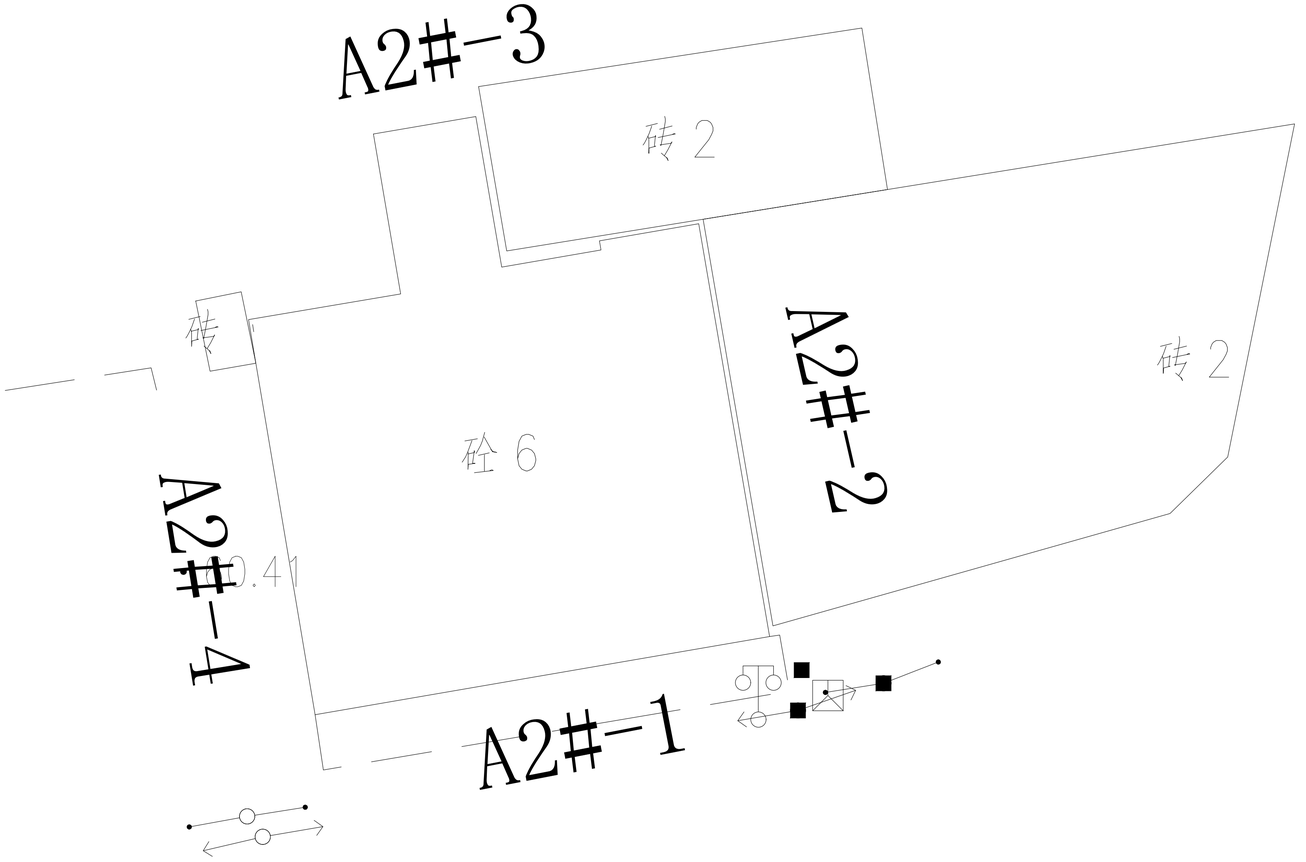

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：丽江市古城区城市建设事务中心

项目名称：古城区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：A2#平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS2-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

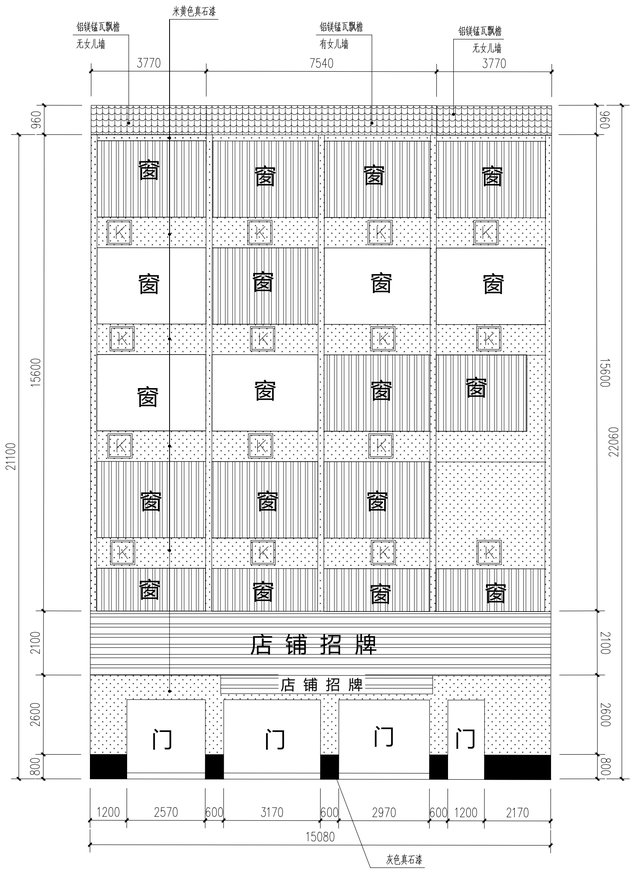

A2#-1立面改造图 1:100

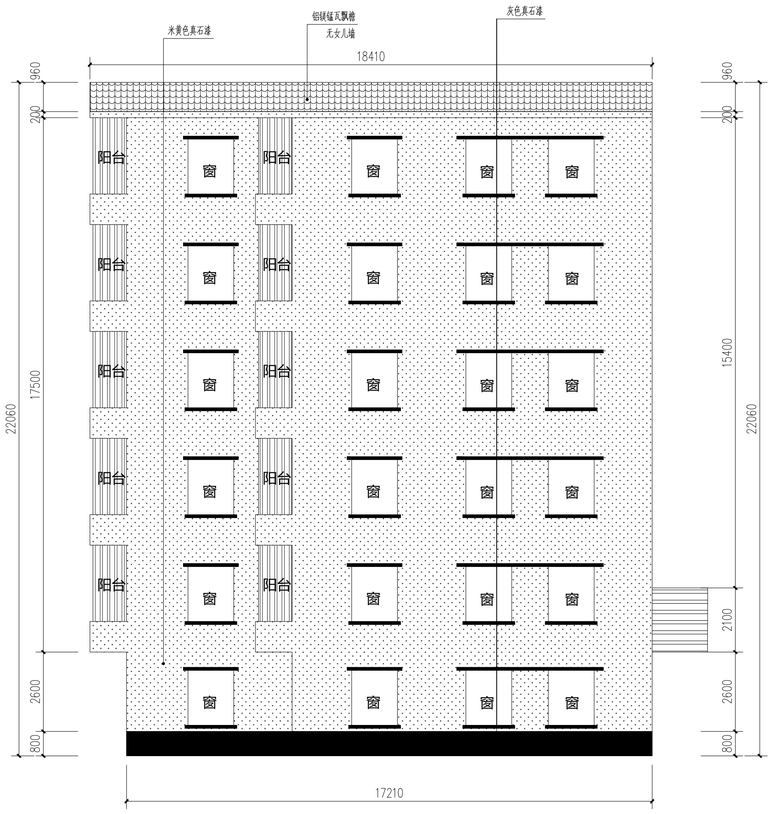

A2#-2立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 铝镁锰瓦飘檐
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

A2#工程量统计表

序号	改造项目	单位	数量	备注
1	灰色真石漆外墙	㎡	61.50	
2	米黄色真石漆外墙	㎡	785	
3	铝镁锰瓦飘檐	㎡	66	
4	室外空调机位	个	15	
5	广告牌	㎡	36	店招后面为墙
6	楼道墙面	㎡	508	内墙二做法
7	顶棚	㎡	338	顶棚一做法
8	防盗网修缮	㎡	410	

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号:A132006048

建设单位: 韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称: 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称: A2#-1立面改造图 A2#-2立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS2-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

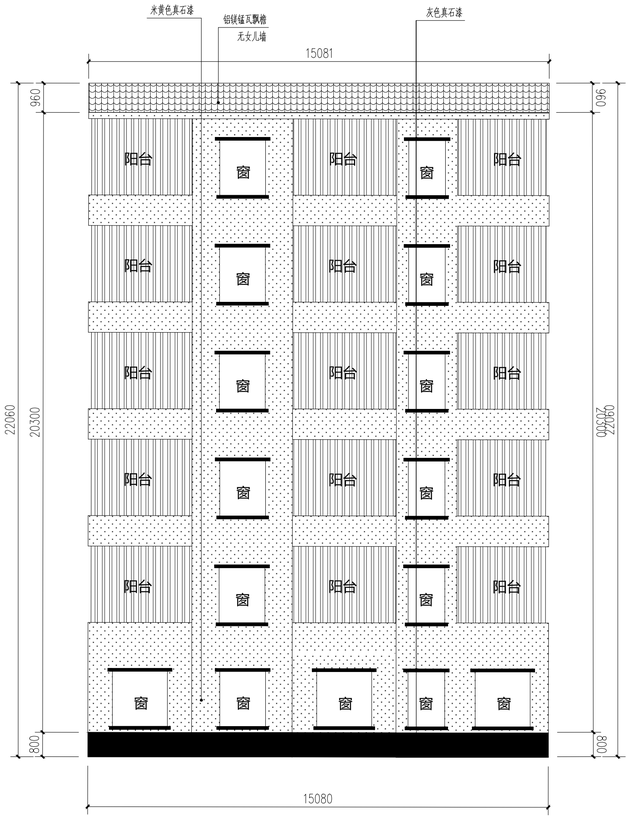

A2#-3立面改造图 1:100

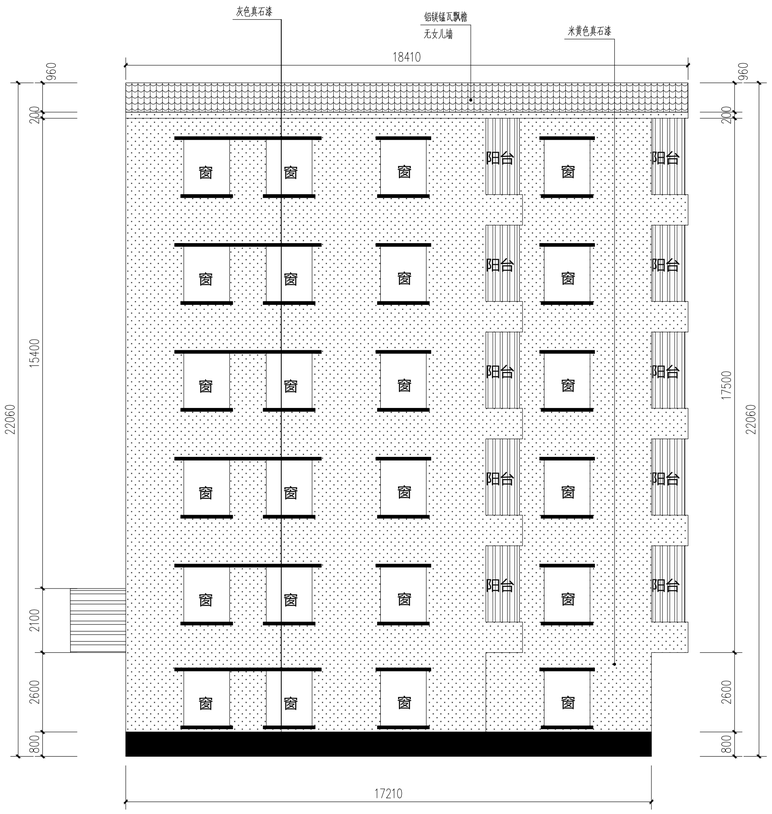

A2#-4立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800×800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800×800灰色分隔缝）
- 铝镁锰瓦飘檐
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	A2#-3立面改造图 A2#-4立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS2-03	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

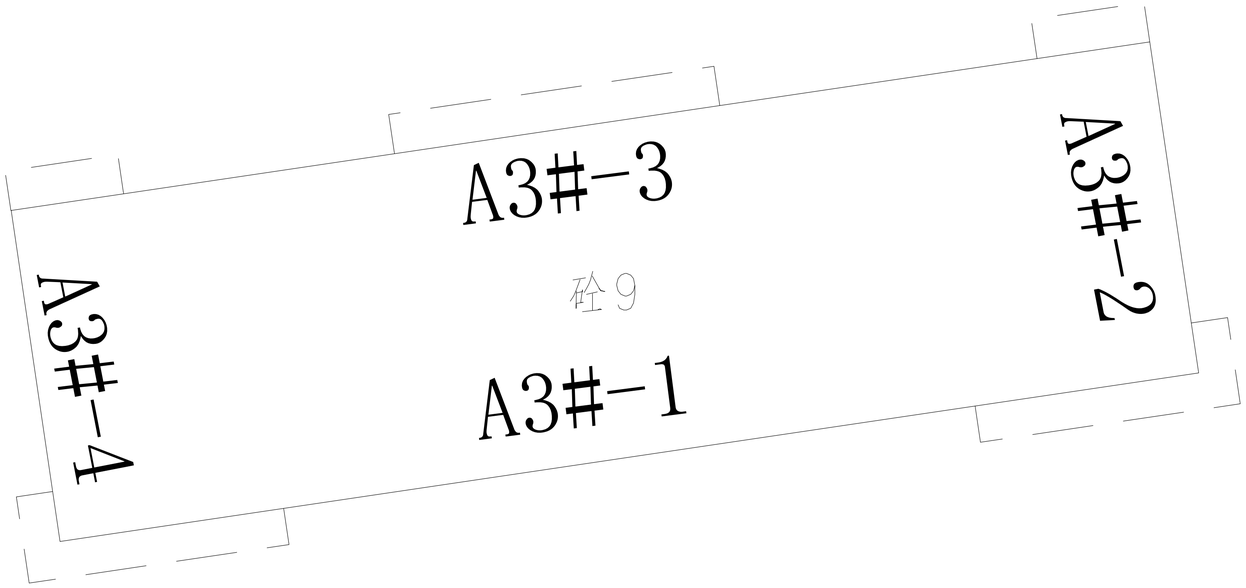

A3#平面图 1:100

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：A3#平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水		
建筑		电气		
结构		暖通		
阶段	施工图	专业	建筑	
图纸编号	JS3-01	版次		
日期	2026.06	比例		
项目编号				

本图凡未盖院出图专用章对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

图例：

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 铝镁锰瓦飘檐
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

A3#-1立面改造图 1:100

A3#工程量统计表

序号	改造项目	单位	数量	备注
1	灰色真石漆外墙	m^2	220	
2	米黄色真石漆外墙	m^2	1935	
3	铝镁锰瓦飘檐	m^2	103	
4	广告牌	m^2	50	店招后面为墙
5	楼道墙面	m^2	1164	内墙一做法
6	顶棚	m^2	776	顶棚二做法
7	防盗网修缮	m^2	690	

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：A3#-1立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵雨银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS3-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

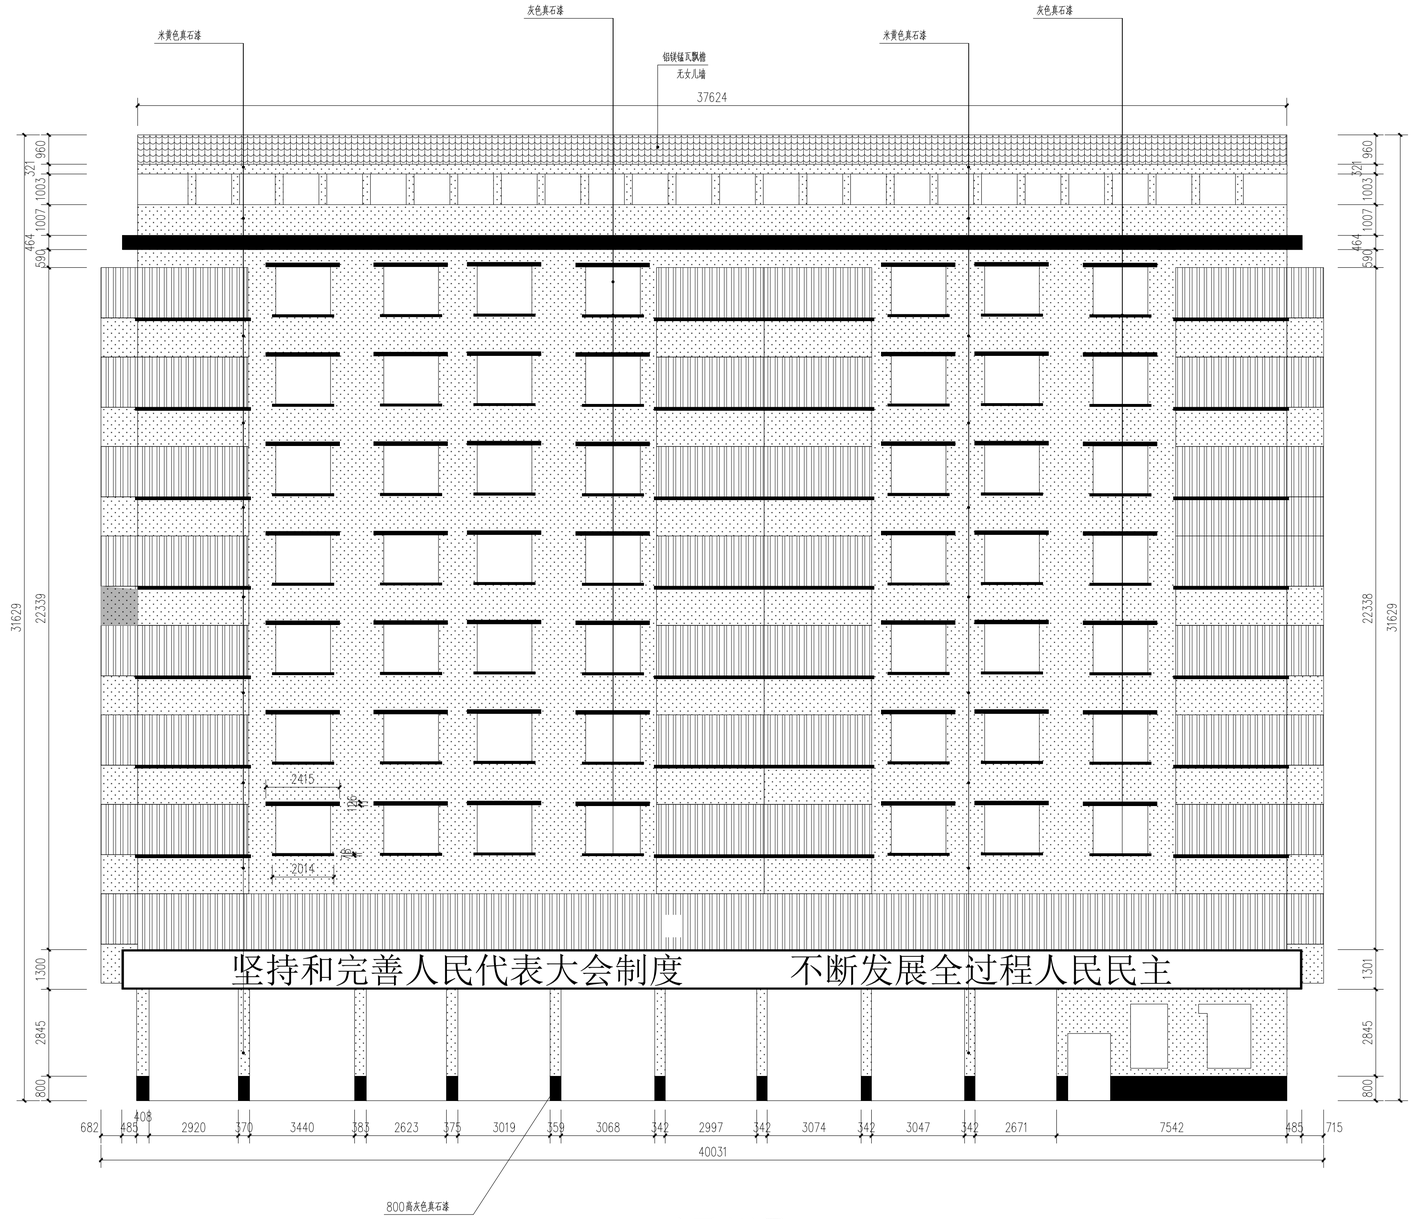

A3#-3立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800×800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800×800灰色分隔缝）
- 铝镁锰瓦飘檐
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号:A132006048

建设单位: 韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称: 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称: A3#-3立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程尚亮	
校对	程尚亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS3-03	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图几未盖院出图专用章对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

A3#-2立面改造图 1:100

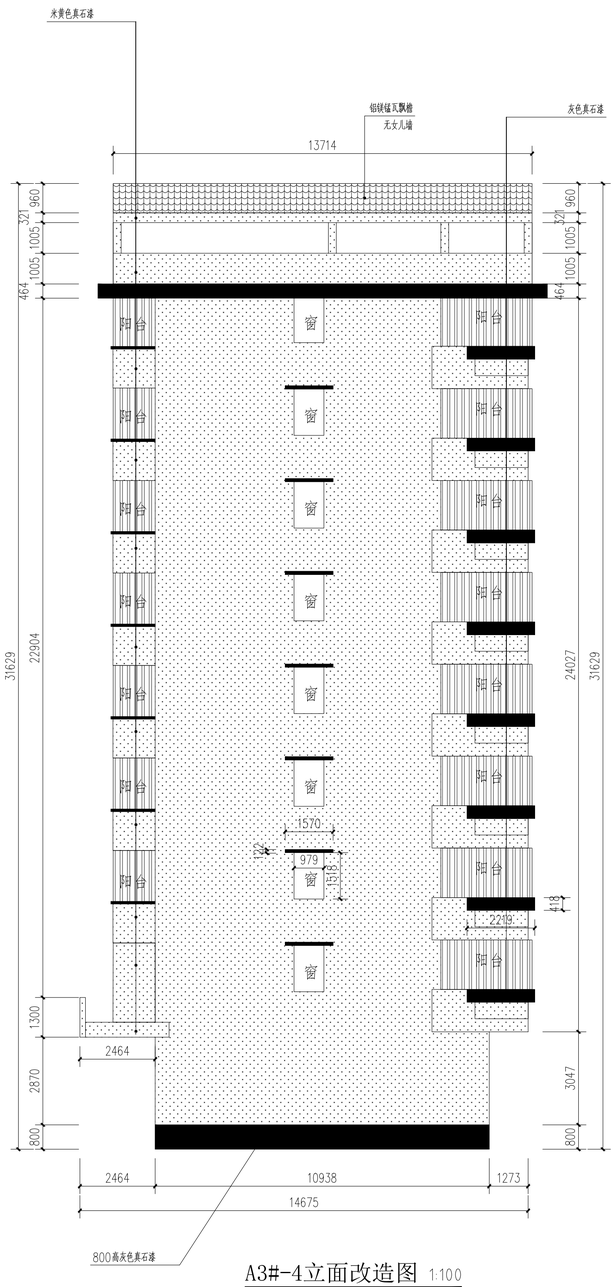

A3#-4立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800×800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800×800灰色分隔缝）
- 铝镁锰瓦飘檐
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	A3#-2立面改造图 A3#-4立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王世杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS3-04	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

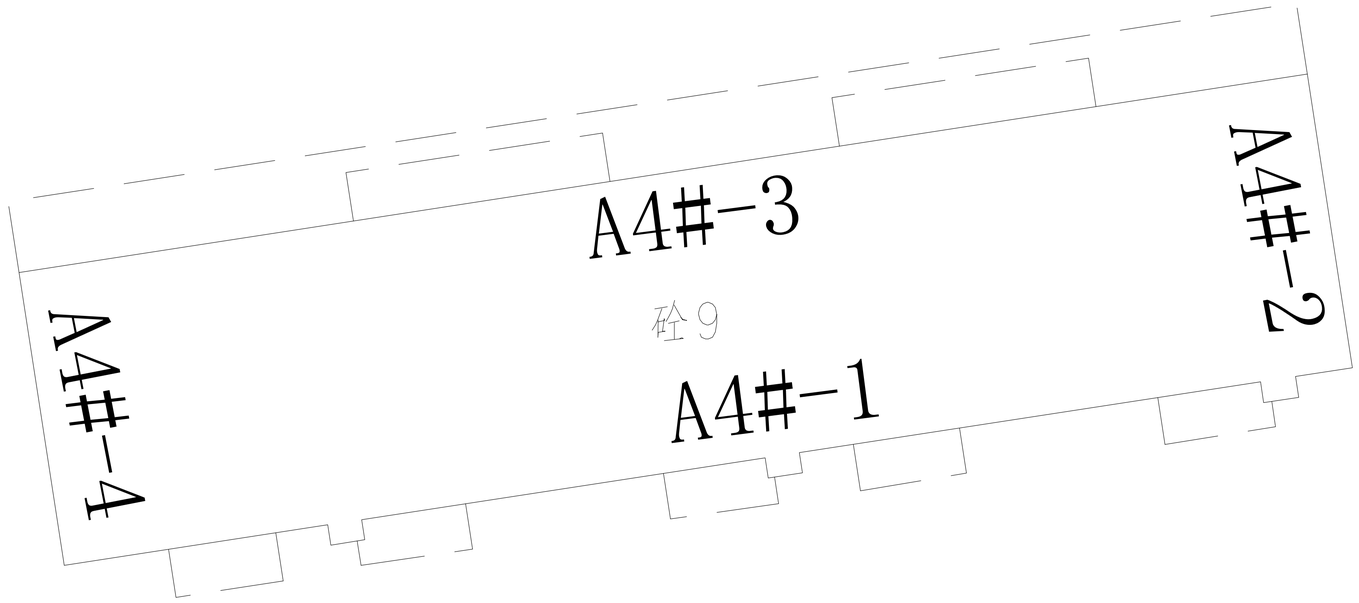

A4#平面图 1:100

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A132006048

建设单位
韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称
浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称
A4#平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS4-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

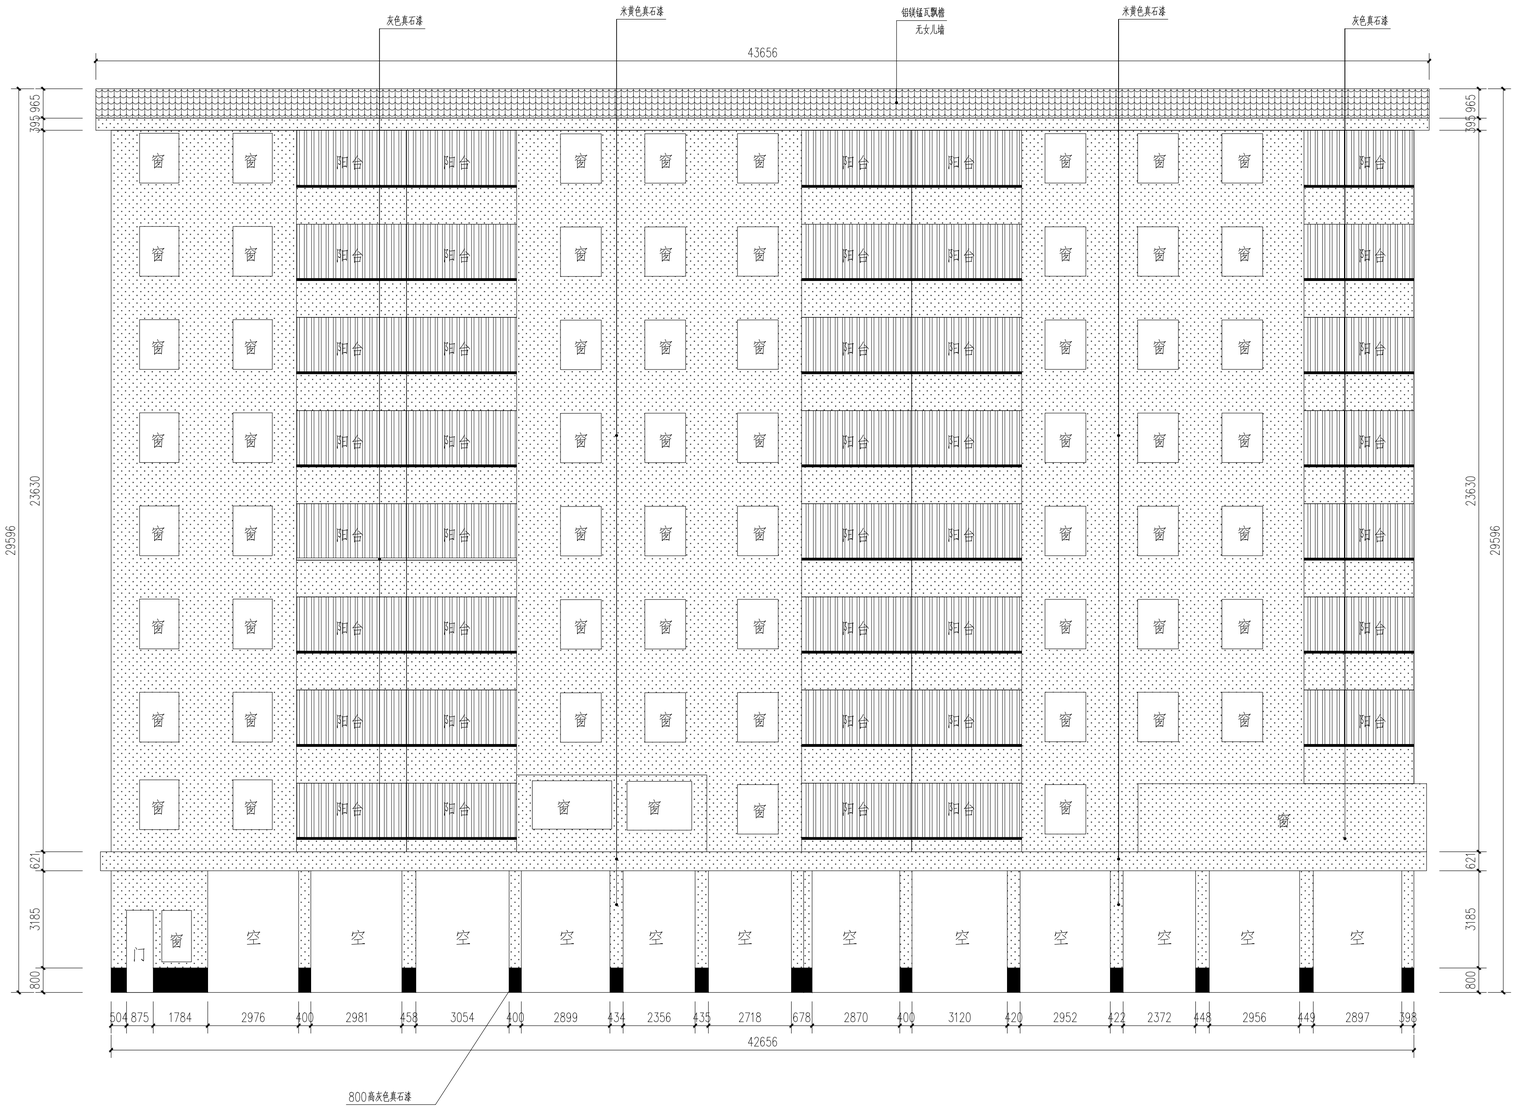

A4#-1立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800×800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800×800灰色分隔缝）
- 铝镁锰瓦飘檐
- 室外空调机位
- 原有防盗网

A4#工程量统计表

序号	改造项目	单位	数量	备注
1	灰色真石漆外墙	㎡	78	
2	米黄色真石漆外墙	㎡	1450	
3	铝镁锰瓦飘檐	㎡	110	
4	广告牌	㎡	42	店招后面为墙
5	楼道墙面	㎡	1125	内墙做法二
6	顶棚	㎡	750	顶棚做法一
7	防盗网修缮	㎡	715	

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号:A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	A4#-1立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS4-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

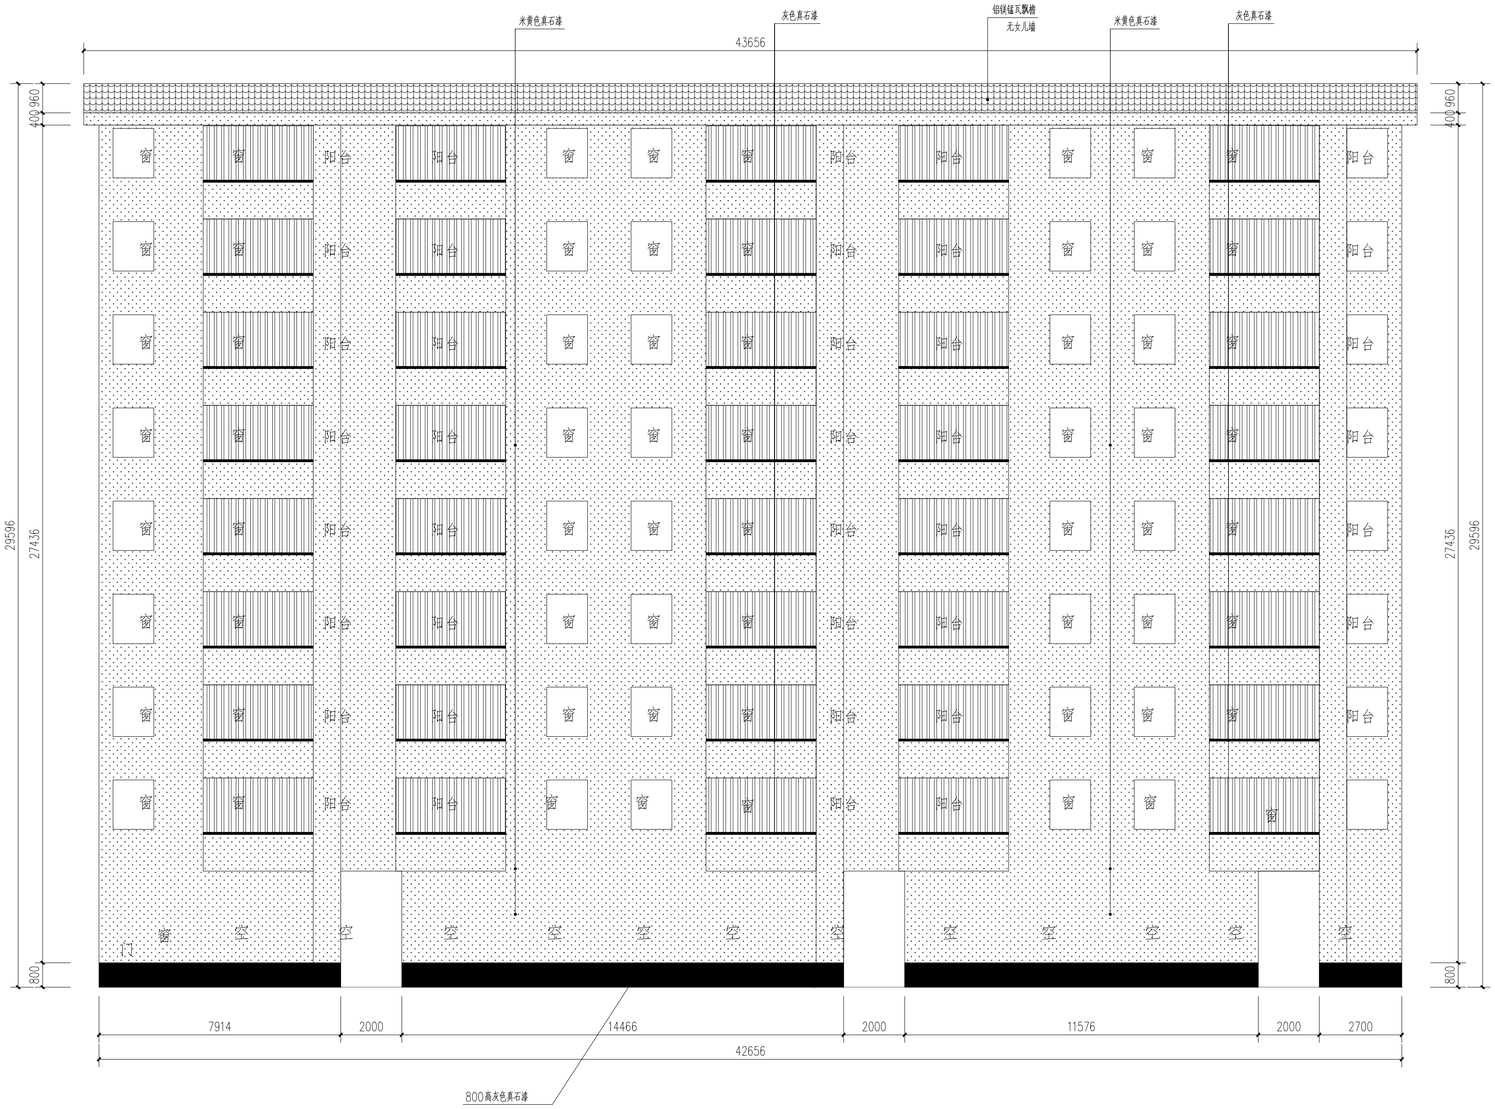

A4#-3立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800×800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800×800灰色分隔缝）
- 铝镁锰瓦飘檐
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号:A132006048

建设单位: 韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称: 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称: A4#-3立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS4-03	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

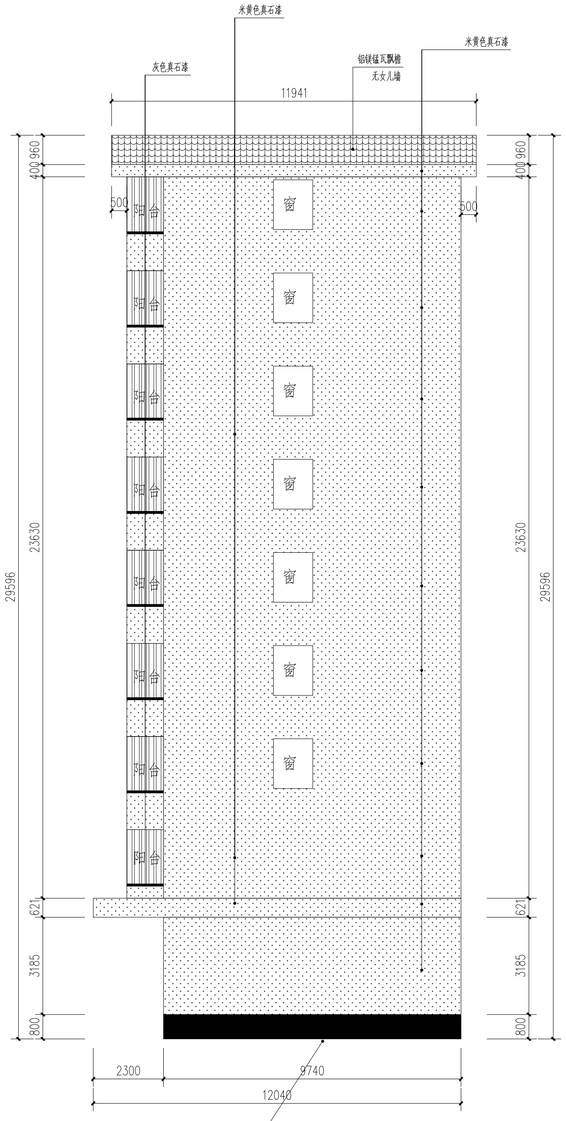
米黄色真石漆
灰色真石漆
铝镁锰瓦飘檐
无女儿墙
米黄色真石漆
11941
400
960
500
窗
窗
窗

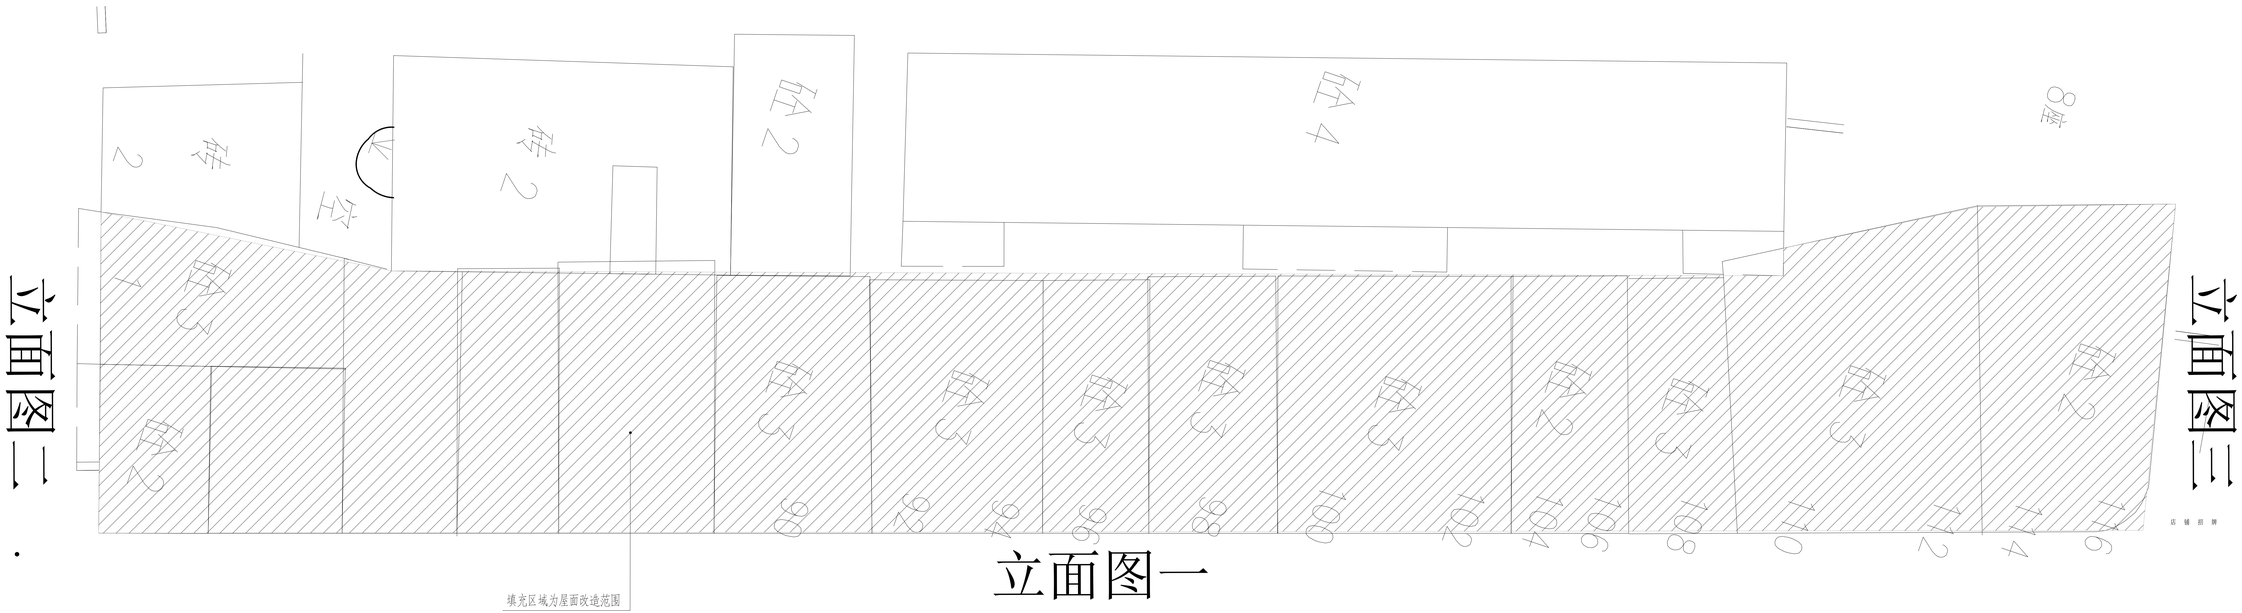

立面图一

B1#平面图 1:100

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位

韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称

浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称

B1#平面图

签署栏	实名	签名
批准	张东平	
审定	马海港	
审核	马海港	
项目负责	任辉敏	
专业负责	邢高亮	
校对	邢高亮	
设计	王鹏杰	

会签栏			
总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JSS-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖出图专用章对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

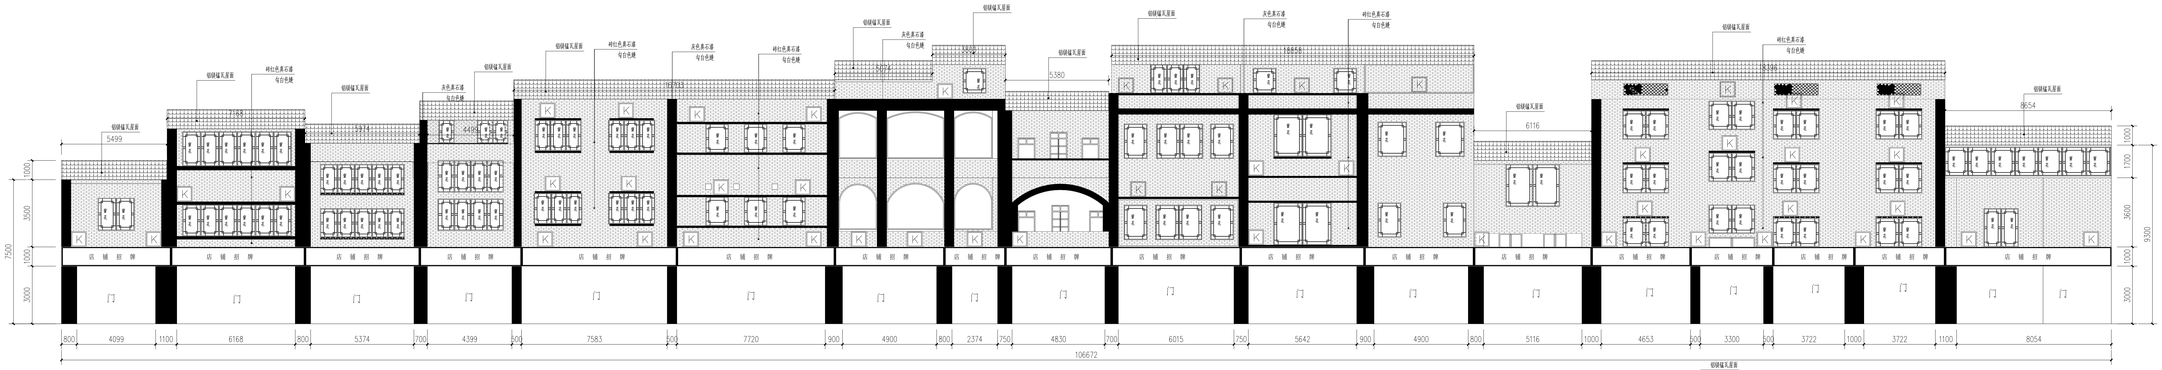

B1#立面改造图一 1:100

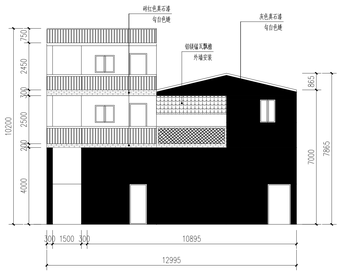

B1#立面改造图二 1:100

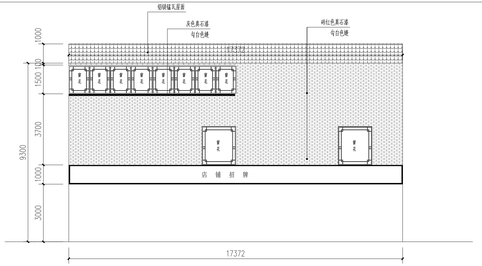

B1#立面改造图三 1:100

B1#工程量统计表

序号	改造项目	单位	数量	备注
1	灰色真石漆外墙	m^2	278	
2	砖红色真石漆	m^2	834	
3	铝镁锰瓦飘檐	m^2	3.50	
4	室外空调机位	个	48	
5	广告牌	m^2	114	店招后面方墙
6	中式窗花	m^2	90	90系列铝合金推拉窗+6mm钢化平板玻璃
7	外墙清洗	m^2	180	
8	新敷设铝镁锰瓦屋面	m^2	1255	
9	铝镁锰瓦屋面	m^2	1255	

图例:

- 米黄色真石漆（按240x60白色分隔缝）
- 灰色真石漆（按240x60白色分隔缝）
- K 室外空调机位
- 中式窗花

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A132006048

建设单位 | 崇川市崇江区城市建设事务中心

项目名称 | 崇江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称 | B1#立面改造图一~三

签署栏	实名	签名
批准	陈东平	
审定	马海涛	
审核	马海涛	
项目负责	赵翔宇	
专业负责	韩淑芳	
校对	韩淑芳	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JSS-02	版次	
日期	2026.06	比例	

项目编号

本图凡未盖原出图专用章对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

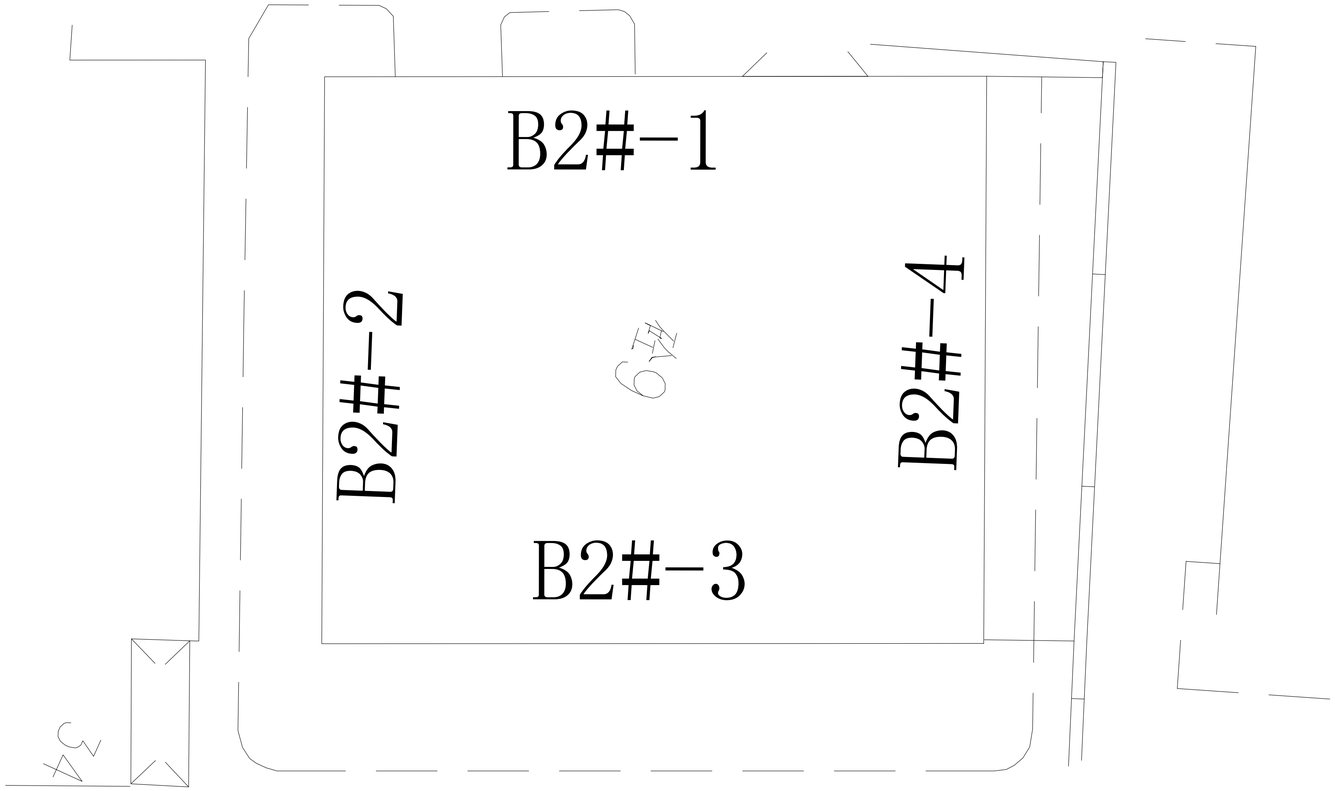

B2#平面图 1:100

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：B2#平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏				
总图		给排水		
建筑		电气		
结构		暖通		
阶段	施工图	专业	建筑	
图纸编号	JS6-01	版次		
日期	2026.06	比例		
项目编号				

本图几未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

B2#-1立面改造图 1:100

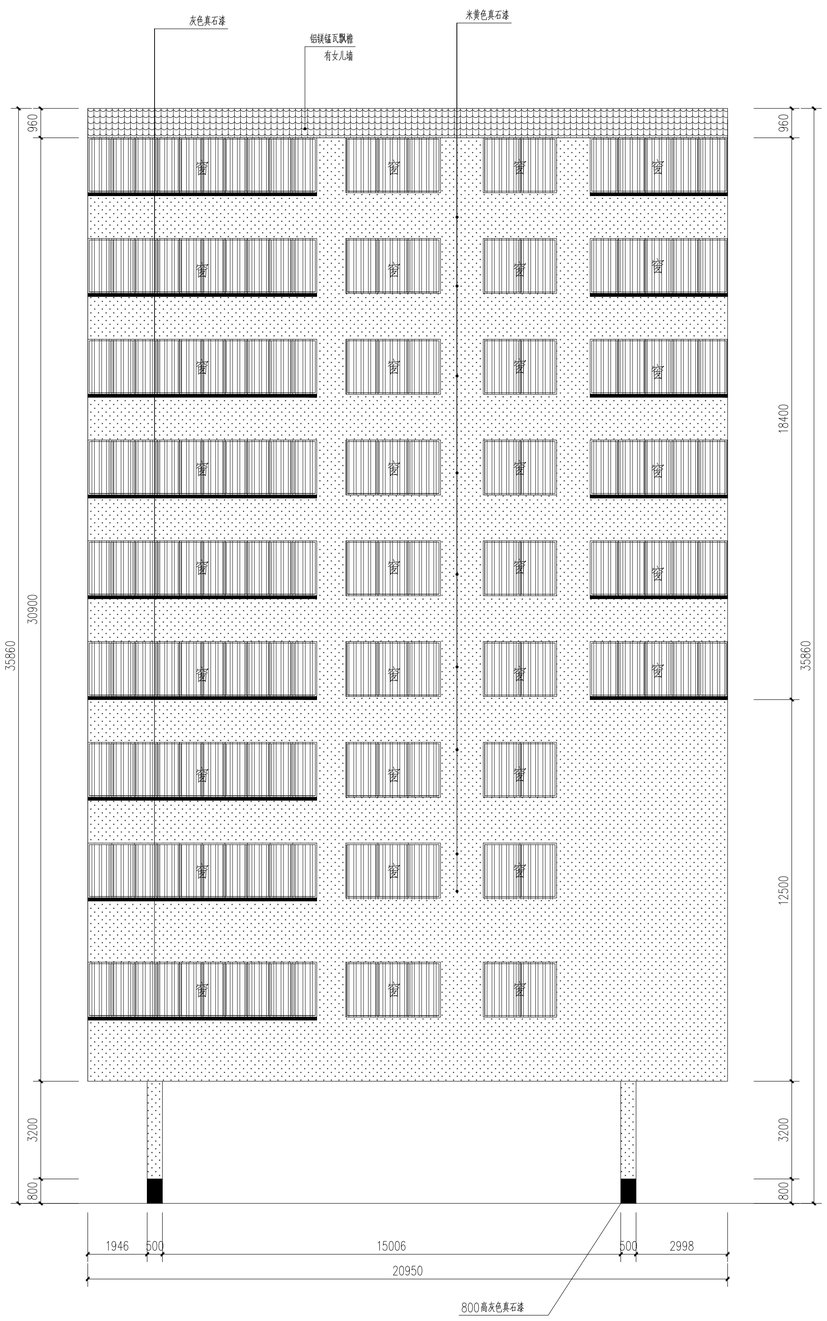

B2#-2立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 铝镁锰瓦飘檐
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

B2#工程量统计表

序号	改造项目	单位	数量	备注
1	灰色真石漆外墙	㎡	52	
2	米黄色真石漆外墙	㎡	1900	
3	铝镁锰瓦飘檐	㎡	84.50	
4	室外空调机位	个	18	
5	广告牌	㎡	42	店招后面为墙
6	楼道墙面	㎡	648	内墙做法二
7	顶棚	㎡	432	顶棚做法一
8	防盗网修缮	㎡	895	

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号:A132006048

建设单位	丽江市古城区城市建设事务中心
项目名称	古城区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	B2#-1立面改造图 B2#-2立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS6-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

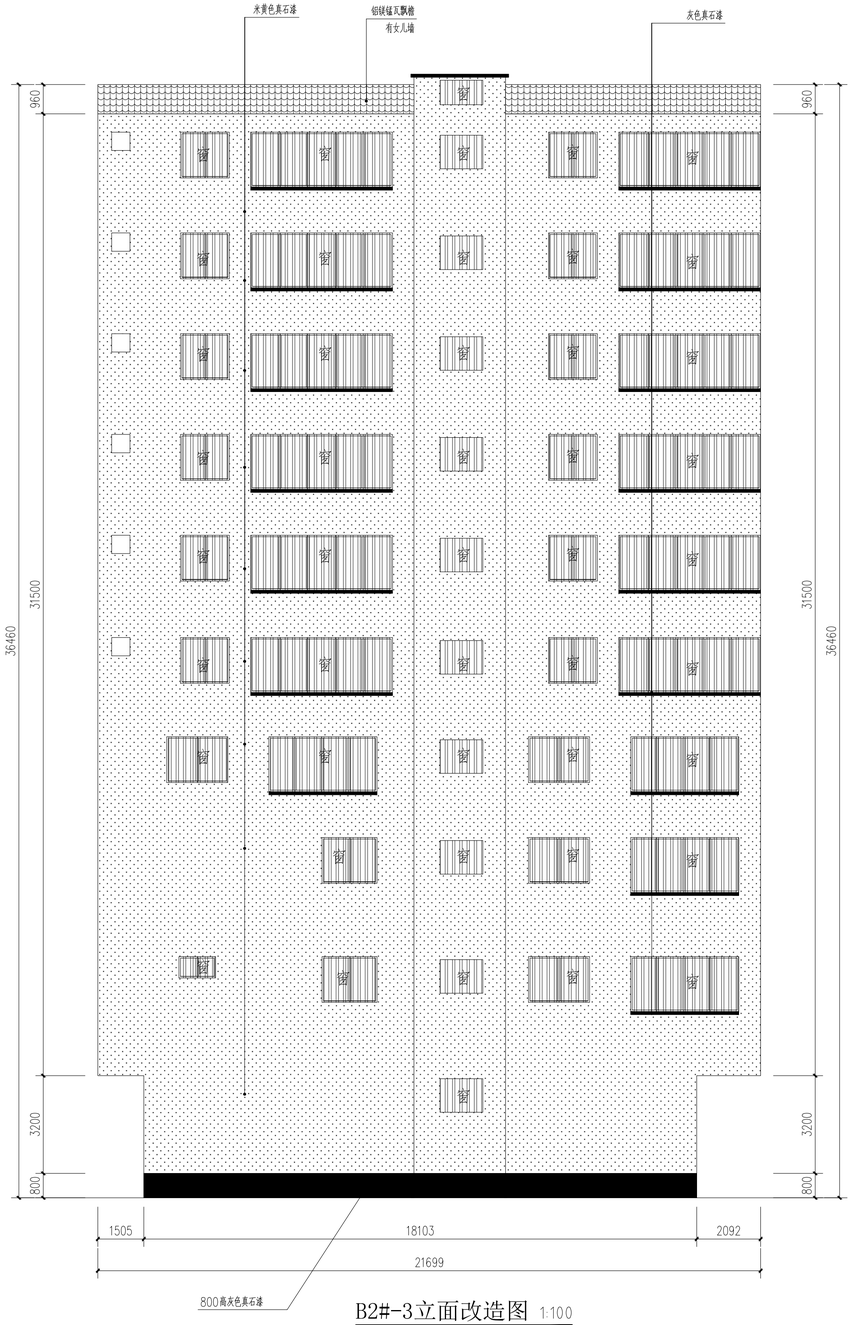

B2#-3立面改造图 1:100

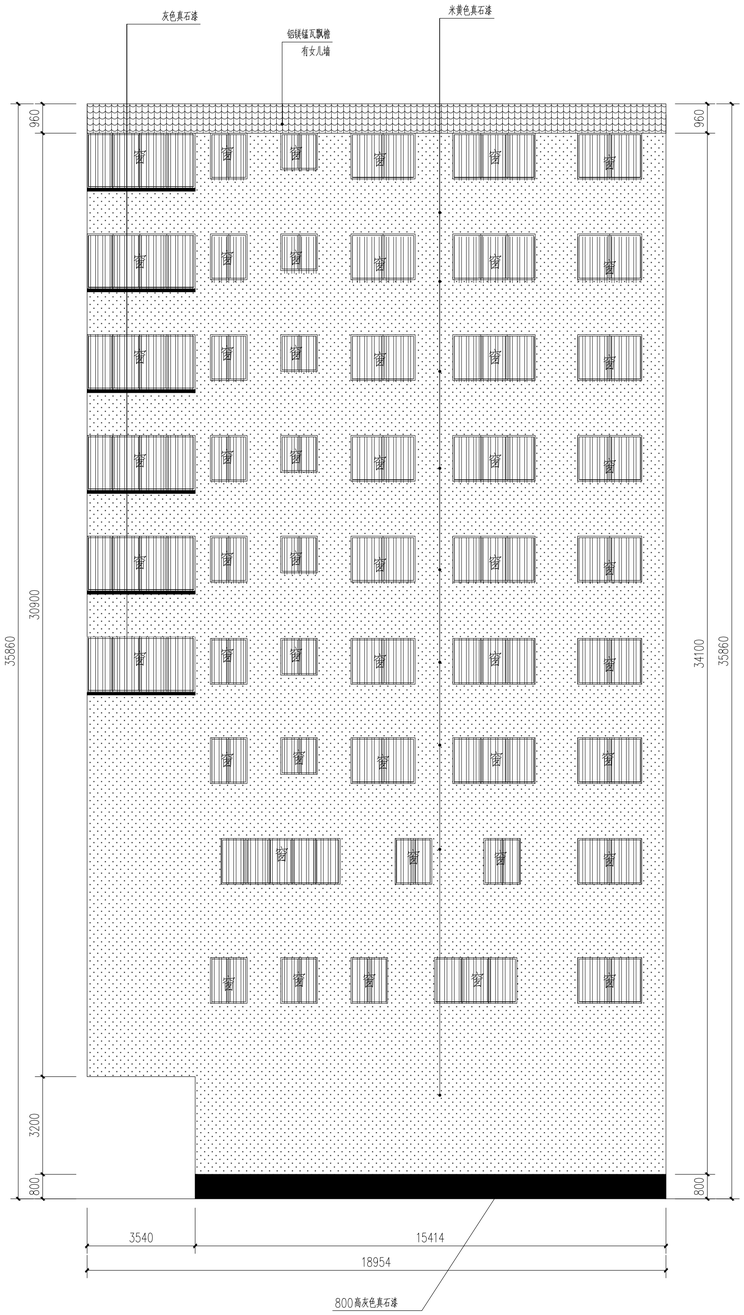

B2#-4立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 铝镁锰瓦飘檐
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	B2#-3立面改造图 B2#-4立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水		
建筑		电气		
结构		暖通		
阶段	施工图	专业	建筑	
图纸编号	JS6-03	版次		
日期	2026.06	比例		
项目编号				

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

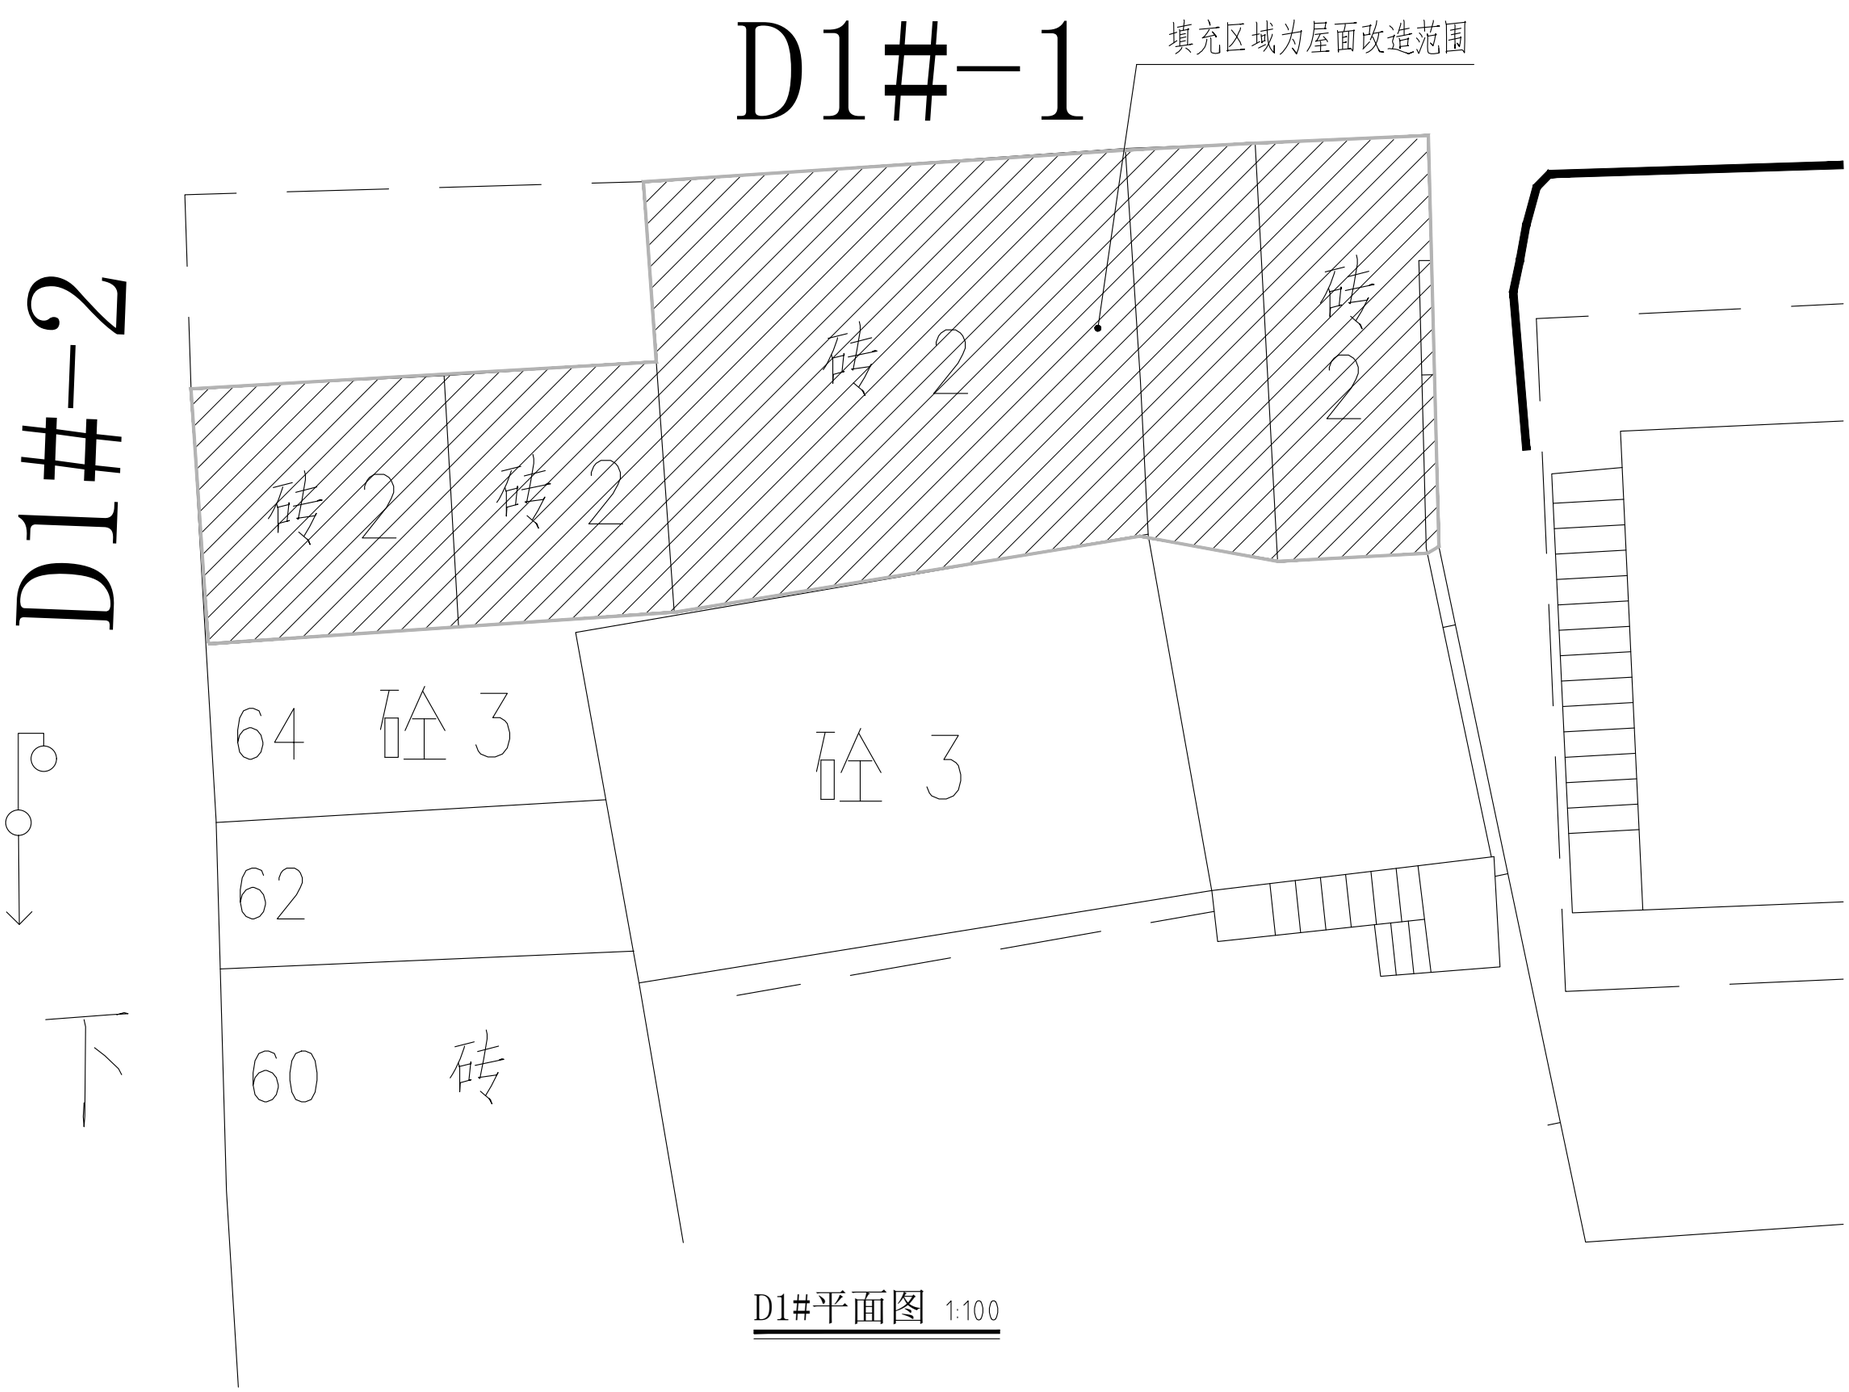

D1#平面图 1:100

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计,请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号:A132006048

建设单位
韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称
浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称
D1#平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏			
总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS7-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有,不得翻制,违者必究。

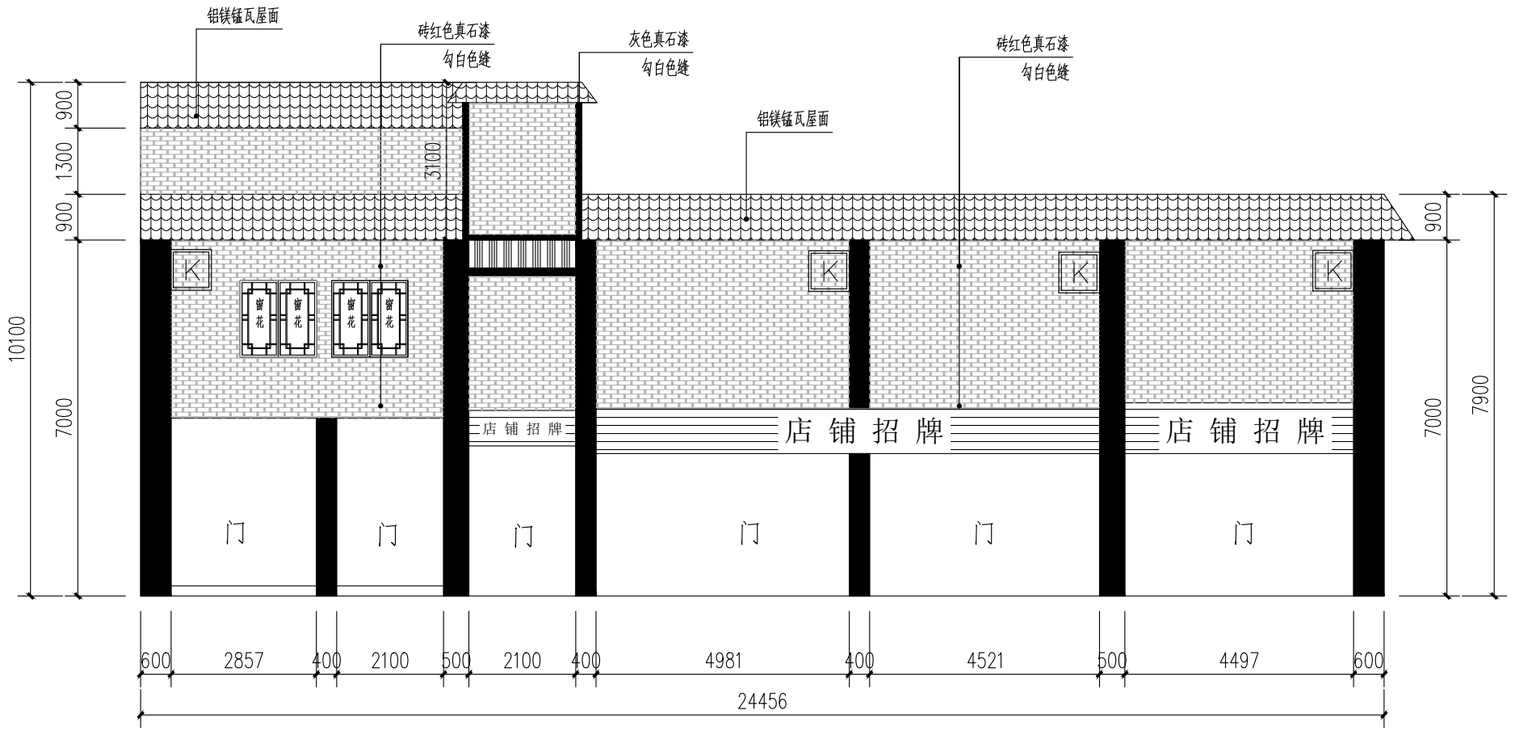

D1#-1立面改造图 1:100

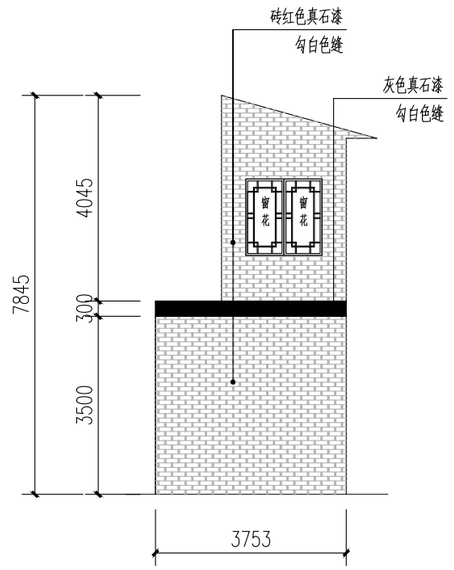

D1#-2立面改造图 1:100

备注

D1#工程量统计表

序号	改造项目	单位	数量	
1	灰色真石漆外墙	㎡	30	
2	砖红色真石漆	㎡	105	
3	铝镁锰瓦屋面	㎡	169	
4	室外空调机位	个	4	
5	广告牌	㎡	15	店招后面为墙
6	中式窗花	㎡	7.50	90系列铝合金推拉窗+6mm钢化平板玻璃
7	拆除原有铝镁锰瓦屋面	㎡	169	

图例：

- 米黄色真石漆（设240×60白色分隔缝）
- 灰色真石漆（设240×60白色分隔缝）
- K 室外空调机位
- 窗花 中式窗花

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：D1#-1立面改造图 D1#-2立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏			
总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS7-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

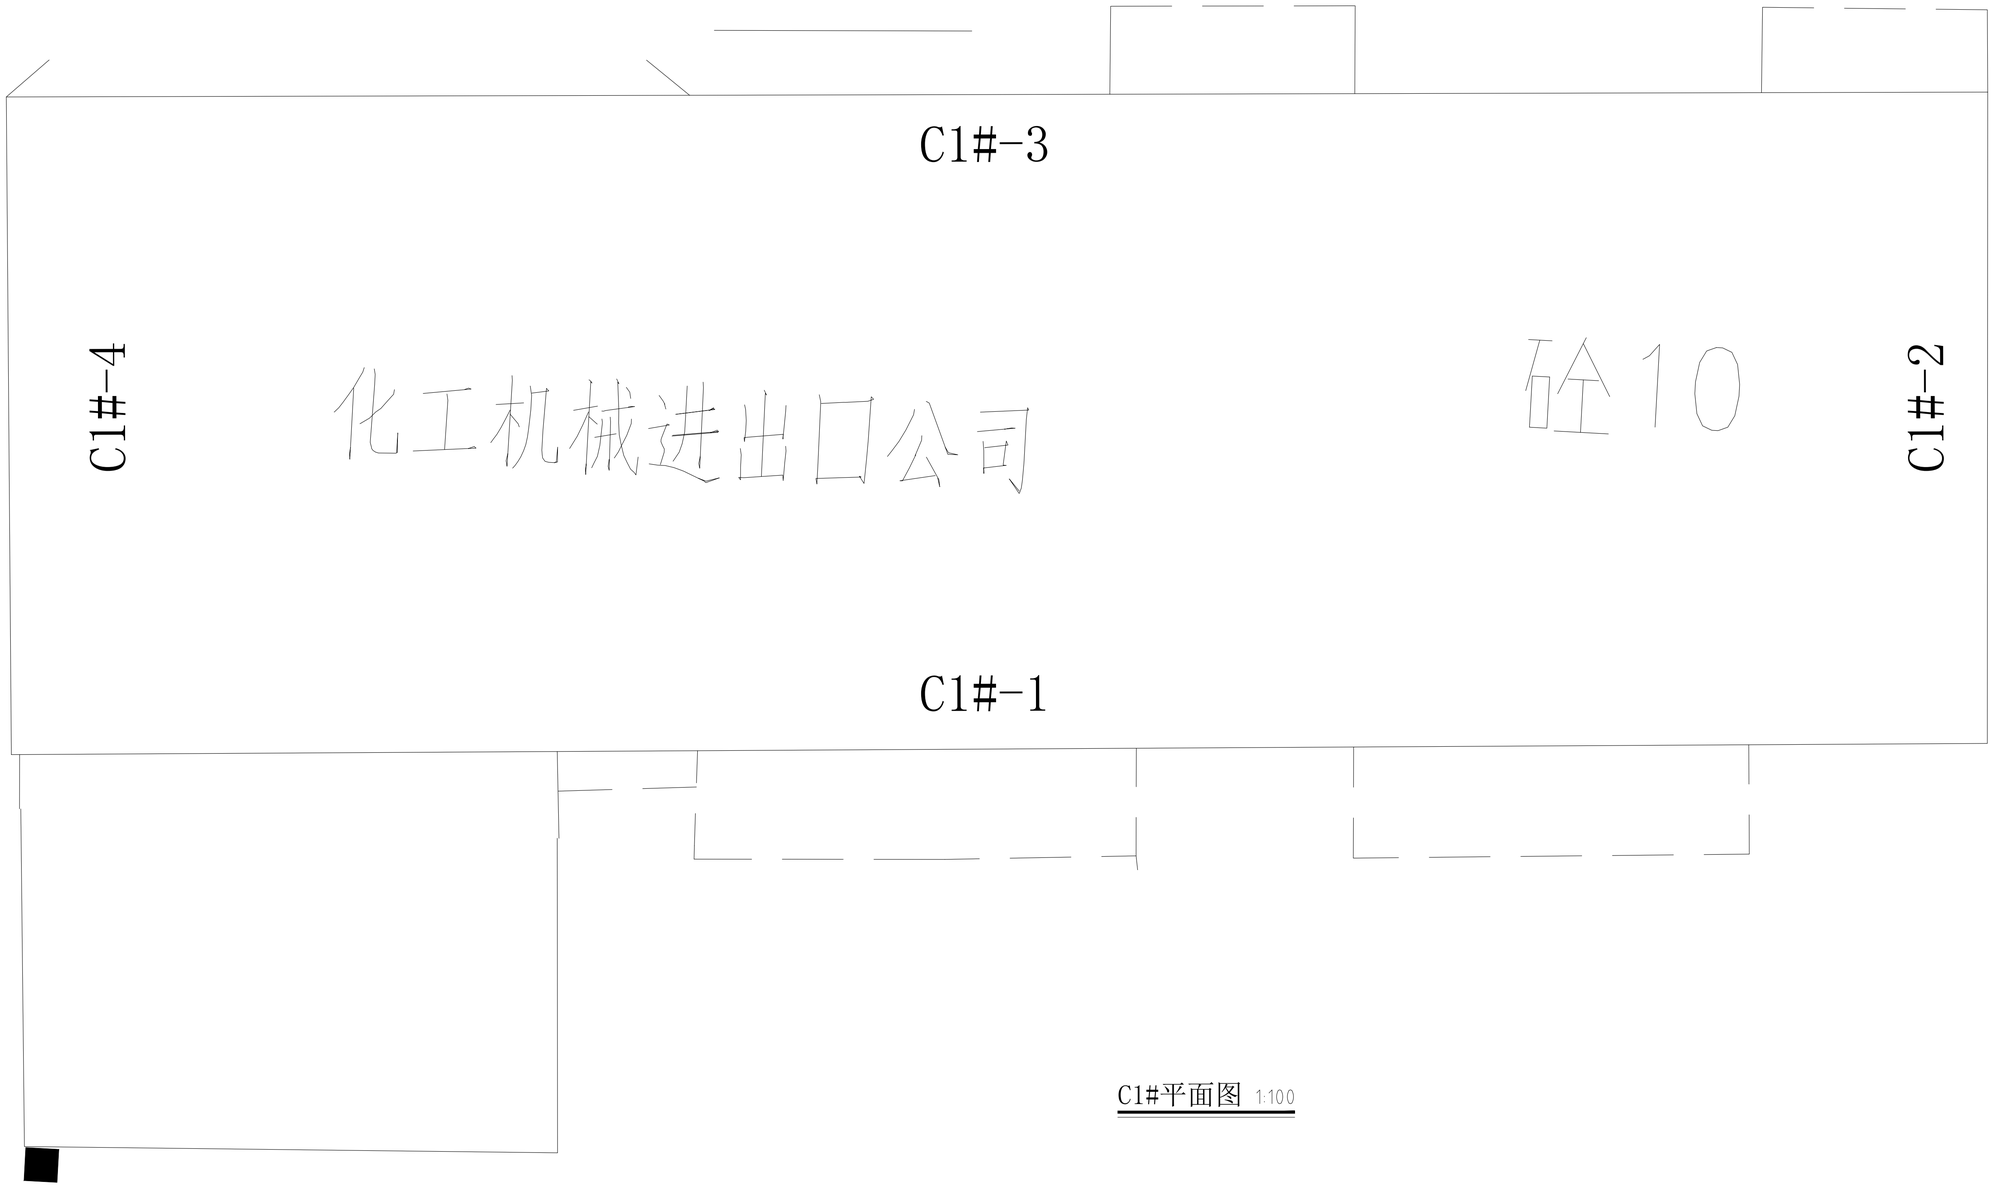

化工机械进出口公司

砼10

C1#平面图 1:100

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	C1#平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS8-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

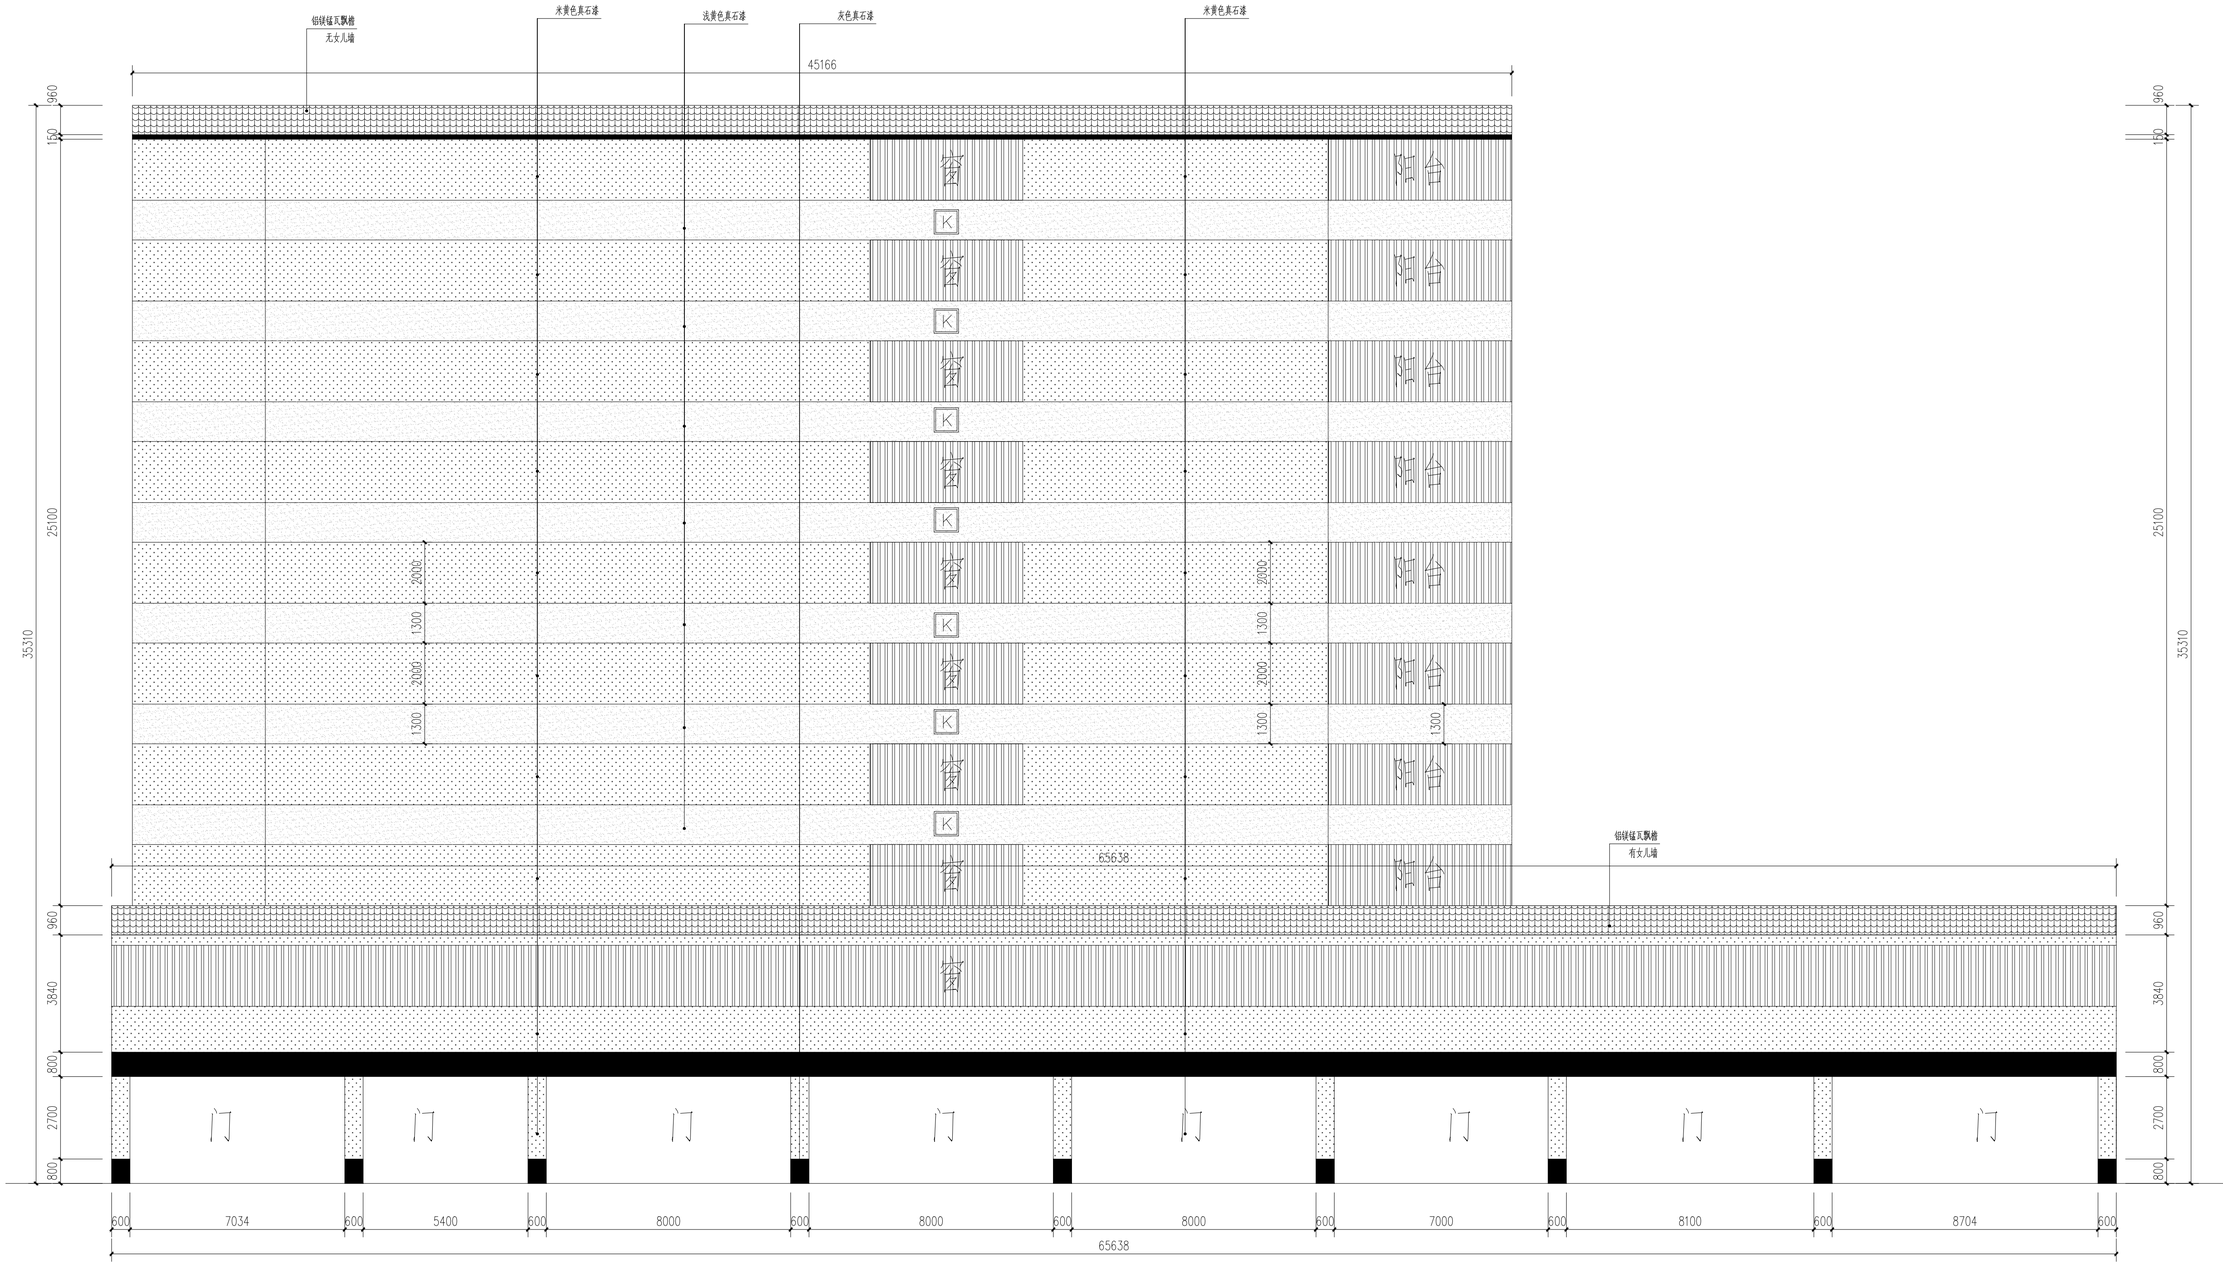

图例:

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 浅黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 铝镁锰瓦飘檐
- K 室外空调机位

C1#-1立面改造图 1:100

C1#工程量统计表

序号	改造项目	单位	数量	备注
1	灰色真石漆外墙	㎡	230	
2	米黄色真石漆外墙	㎡	3330	
3	浅黄色真石漆外墙	㎡	2515	
4	铝镁锰瓦飘檐	㎡	313	
5	室外空调机位	个	7	
6	防盗网修缮	㎡	2070	
7	楼道墙面	㎡	995	内墙做法二
8	顶棚	㎡	664	顶棚做法一

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

建设单位: 韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称: 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称: C1#-1立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS8-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

图例:

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 浅黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 铝镁锰瓦飘檐
- K 室外空调机位

C1#-2立面改造图 1:100

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	C1#-2立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS8-03	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

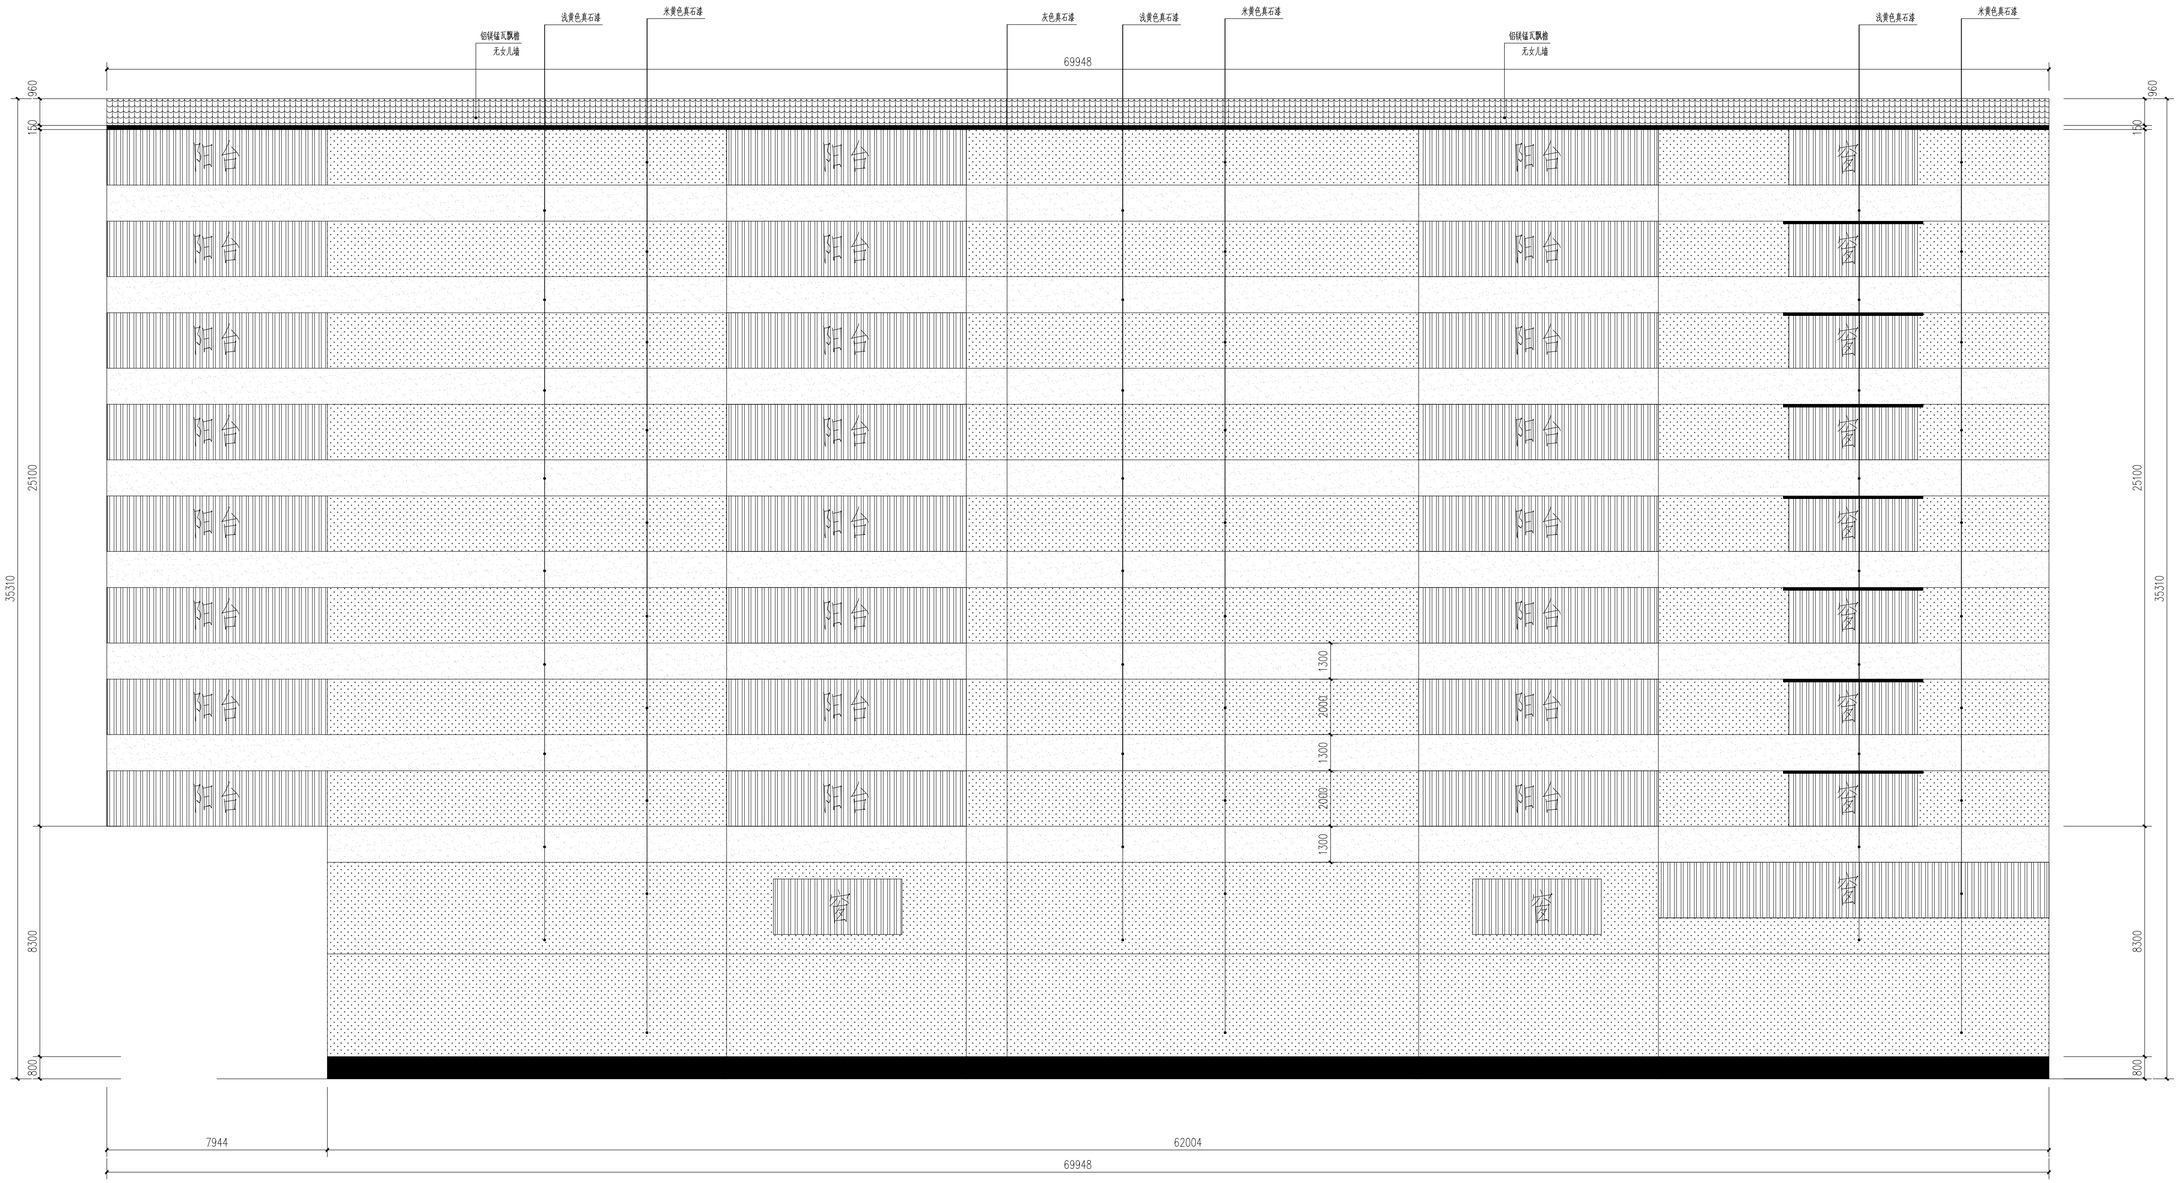

C1#-3立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 浅黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 铝镁锰瓦飘檐
- K 室外空调机位

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

建设单位: 韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称: 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称: C1#-3立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS8-04	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

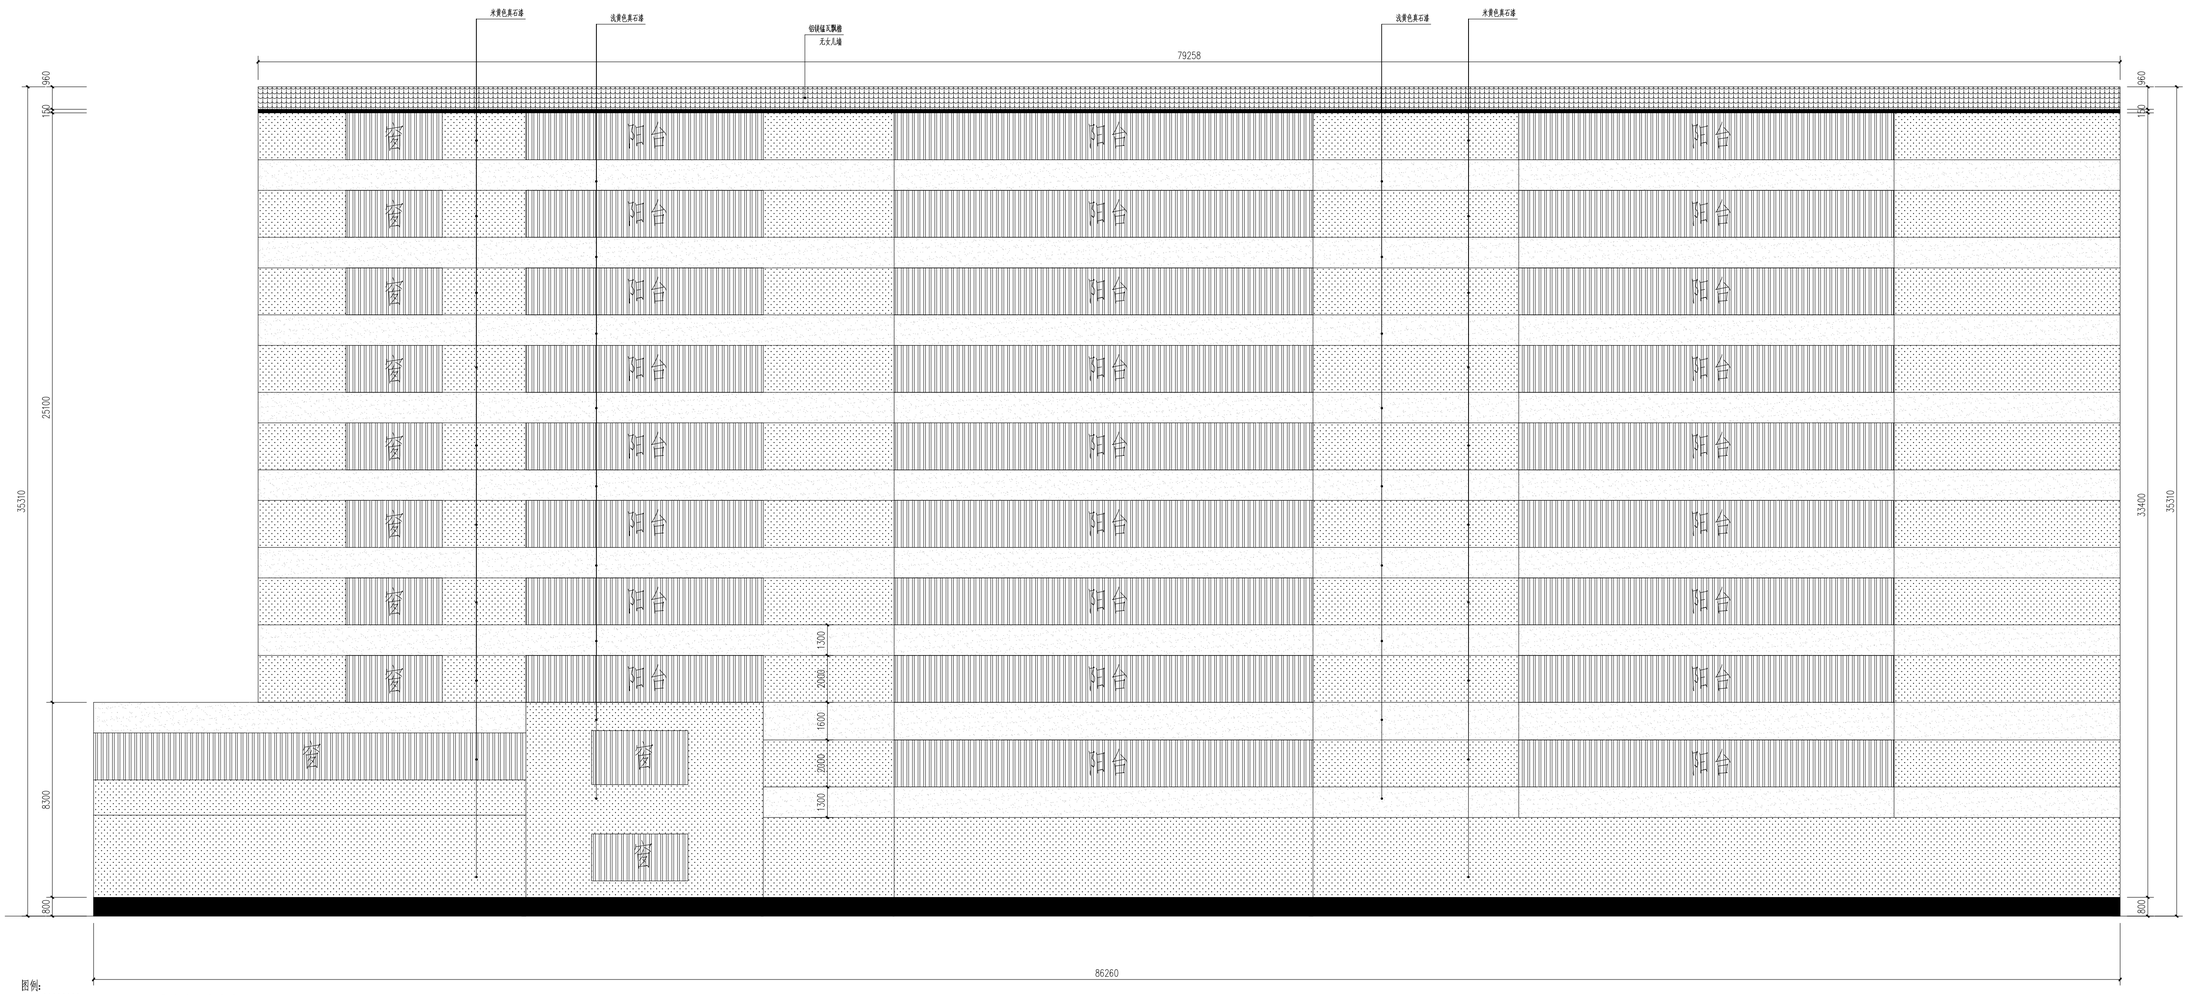

图例:

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 浅黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 铝镁锰瓦飘檐
- K 室外空调机位

C1#-4立面改造图 1:100

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	C1#-4立面改造图

签署栏	实 名	签 名
批 准	徐玉中	
审 定	叶茂盛	
审 核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校 对	程高亮	
设 计	王慧杰	

会 签 栏

总 图		给排水	
建 筑		电 气	
结 构		暖 通	
阶 段	施工图	专 业	建筑
图纸编号	JS8-05	版 次	
日 期	2026.06	比 例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

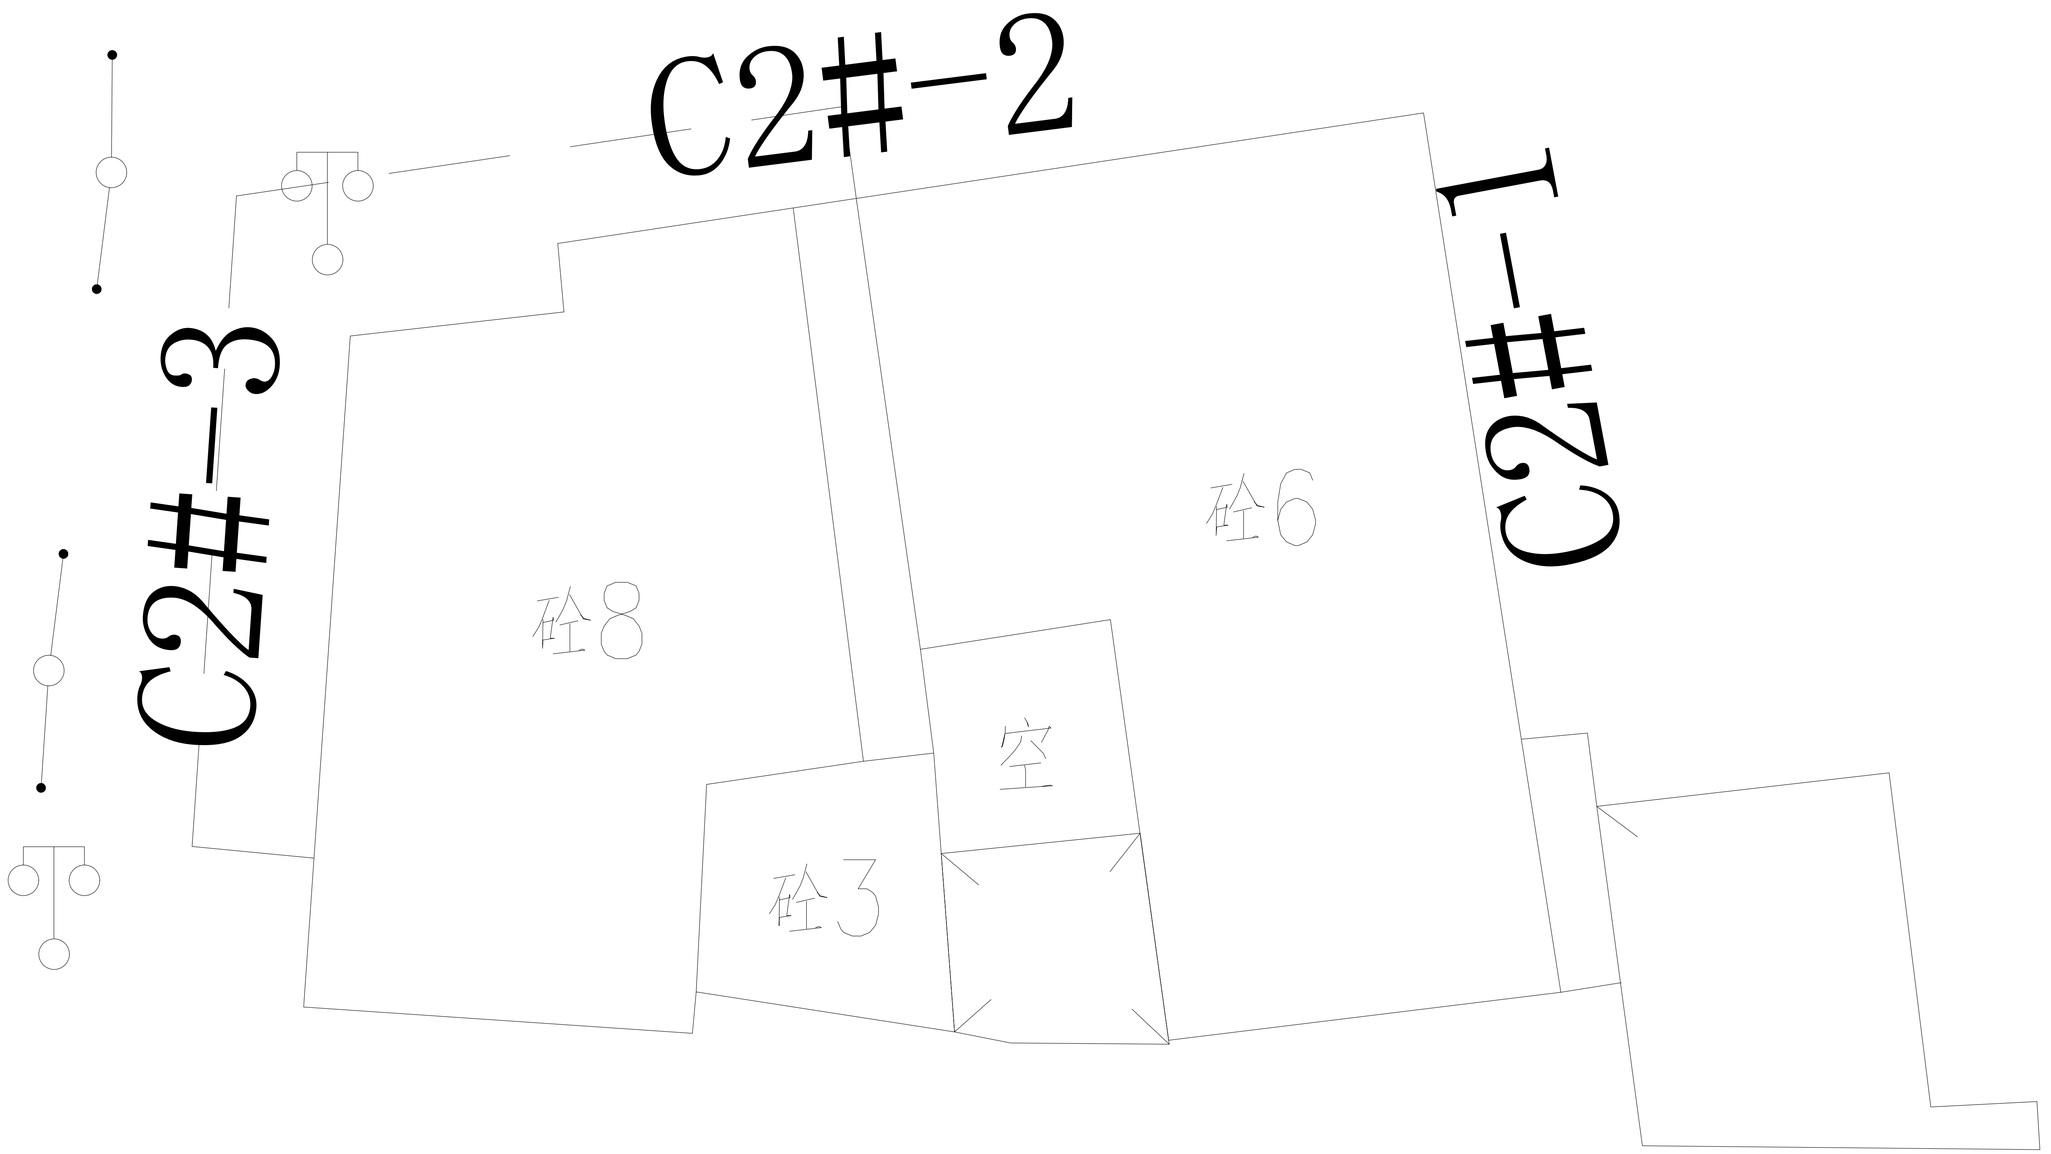

C2#平面图 1:100

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	C2#平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程尚亮	
校对	程尚亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS9-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图几未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

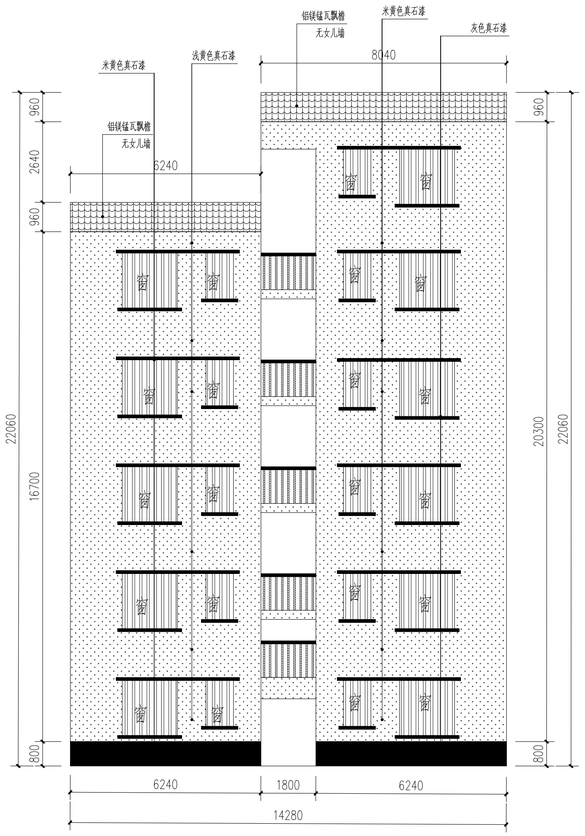

C2#-1立面改造图 1:100

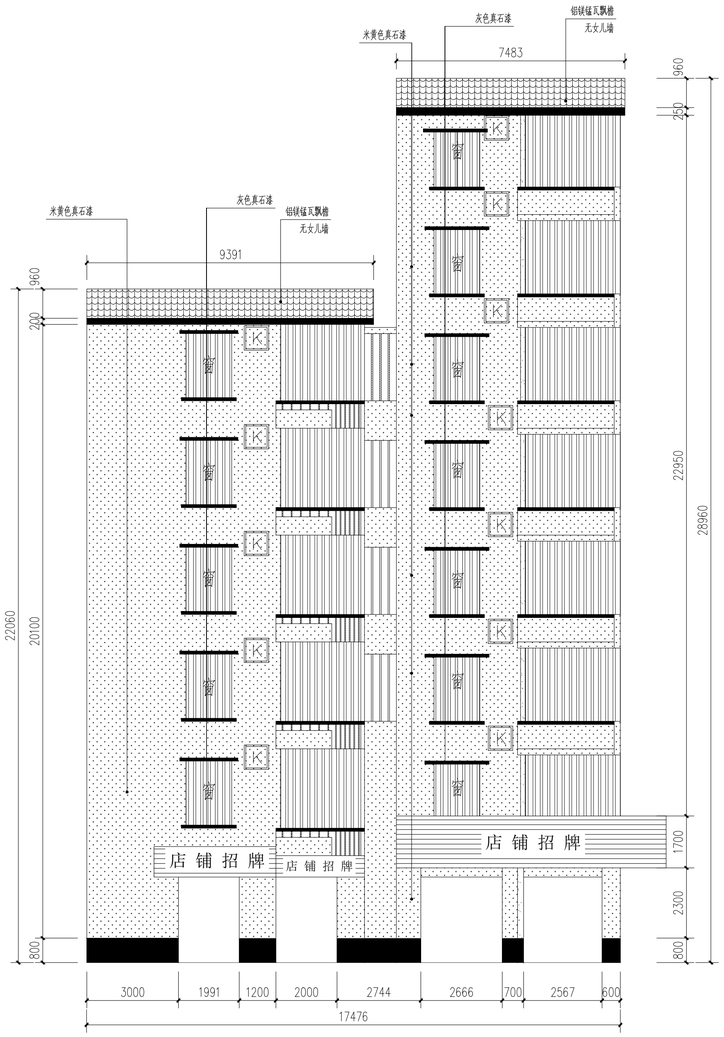

C2#-2立面改造图 1:100

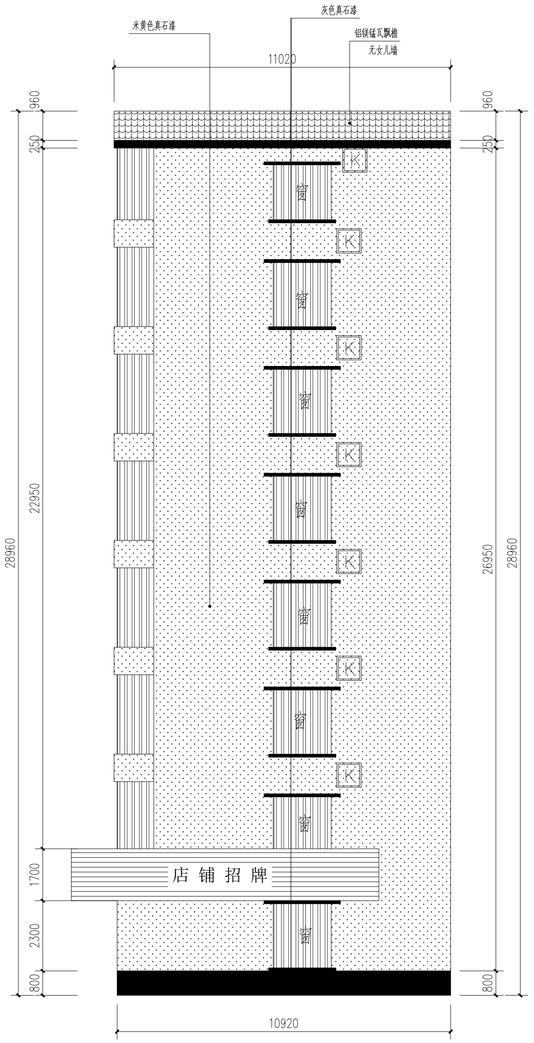

C2#-3立面改造图 1:100

图例：

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 铝镁锰瓦飘檐
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

C2#工程量统计表

序号	改造项目	单位	数量	备注
1	灰色真石漆外墙	㎡	58	
2	米黄色真石漆外墙	㎡	665	
3	铝镁锰瓦飘檐	㎡	41	
4	室外空调机位	个	19	
5	广告牌	㎡	30	店招后面为墙
6	楼道墙面	㎡	348	内墙做法二
7	顶棚	㎡	232	顶棚做法一
7	防盗网修缮	㎡	237	

图例：

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 铝镁锰瓦飘檐
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	C2#-1立面改造图 C2#-2立面改造图、C2#-3立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS9-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

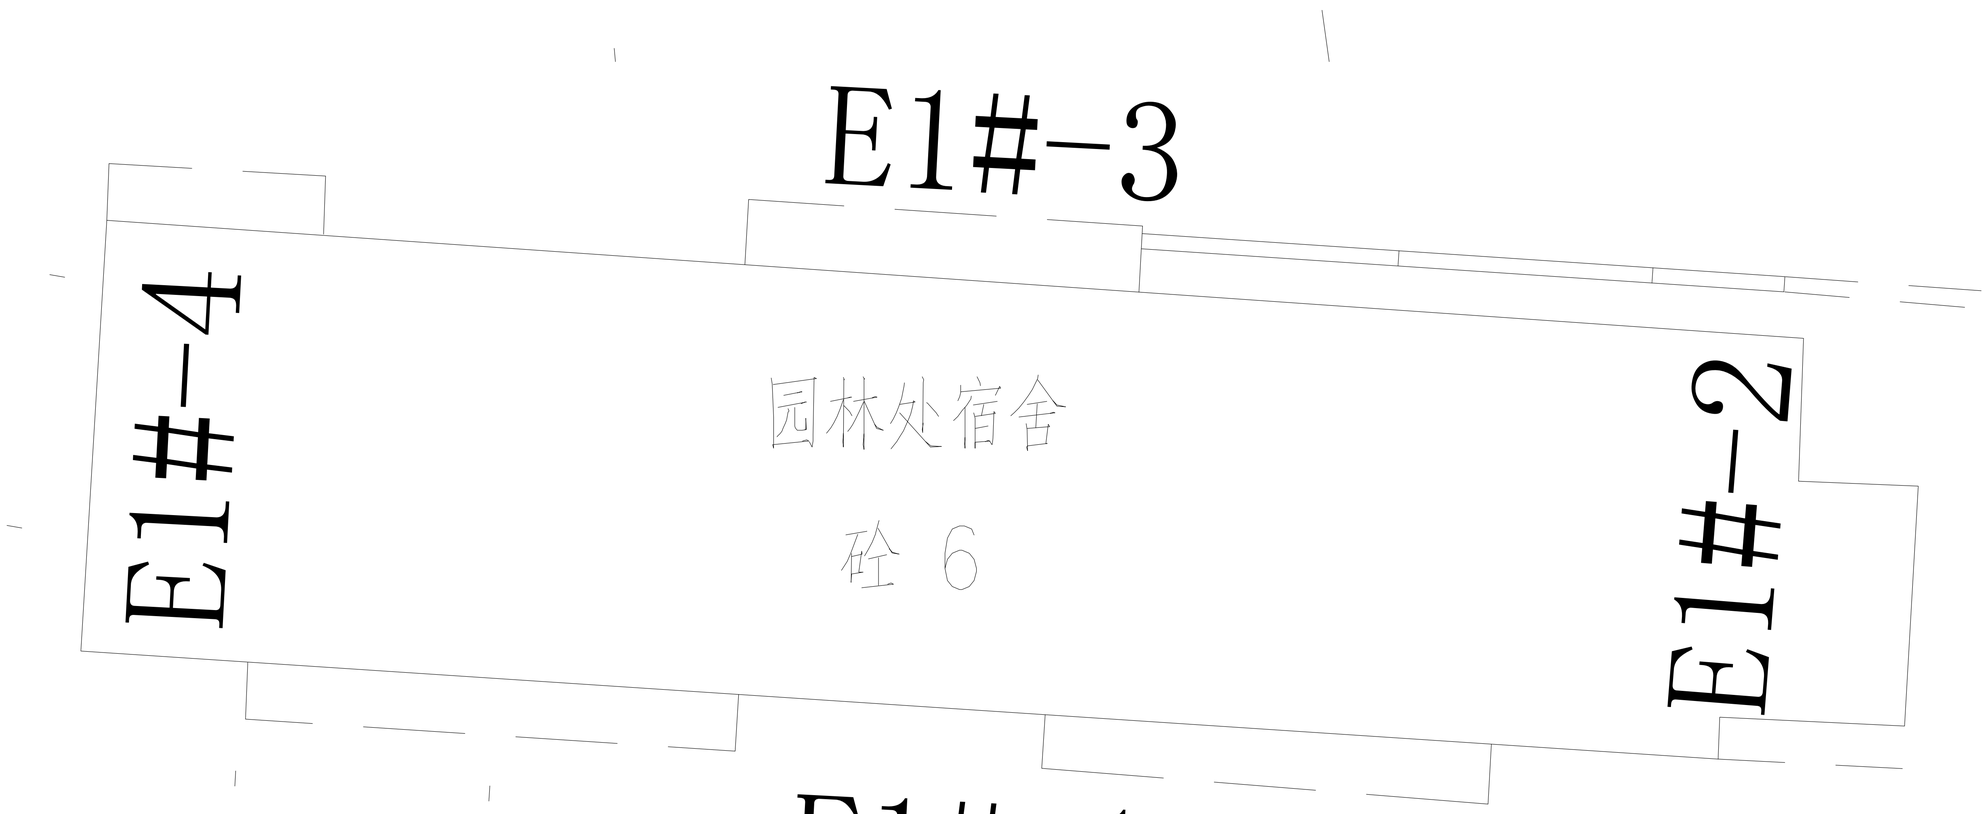

E1#平面图 1:100

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：E1#平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS10-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

E1#-1立面改造图 1:100

E1#工程量统计表

序号	改造项目	单位	数量
1	灰色真石漆外墙	㎡	136
2	米黄色真石漆外墙	㎡	1230
3	防盗网修缮	㎡	543

图例:

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号:A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	E1#-1立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS10-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

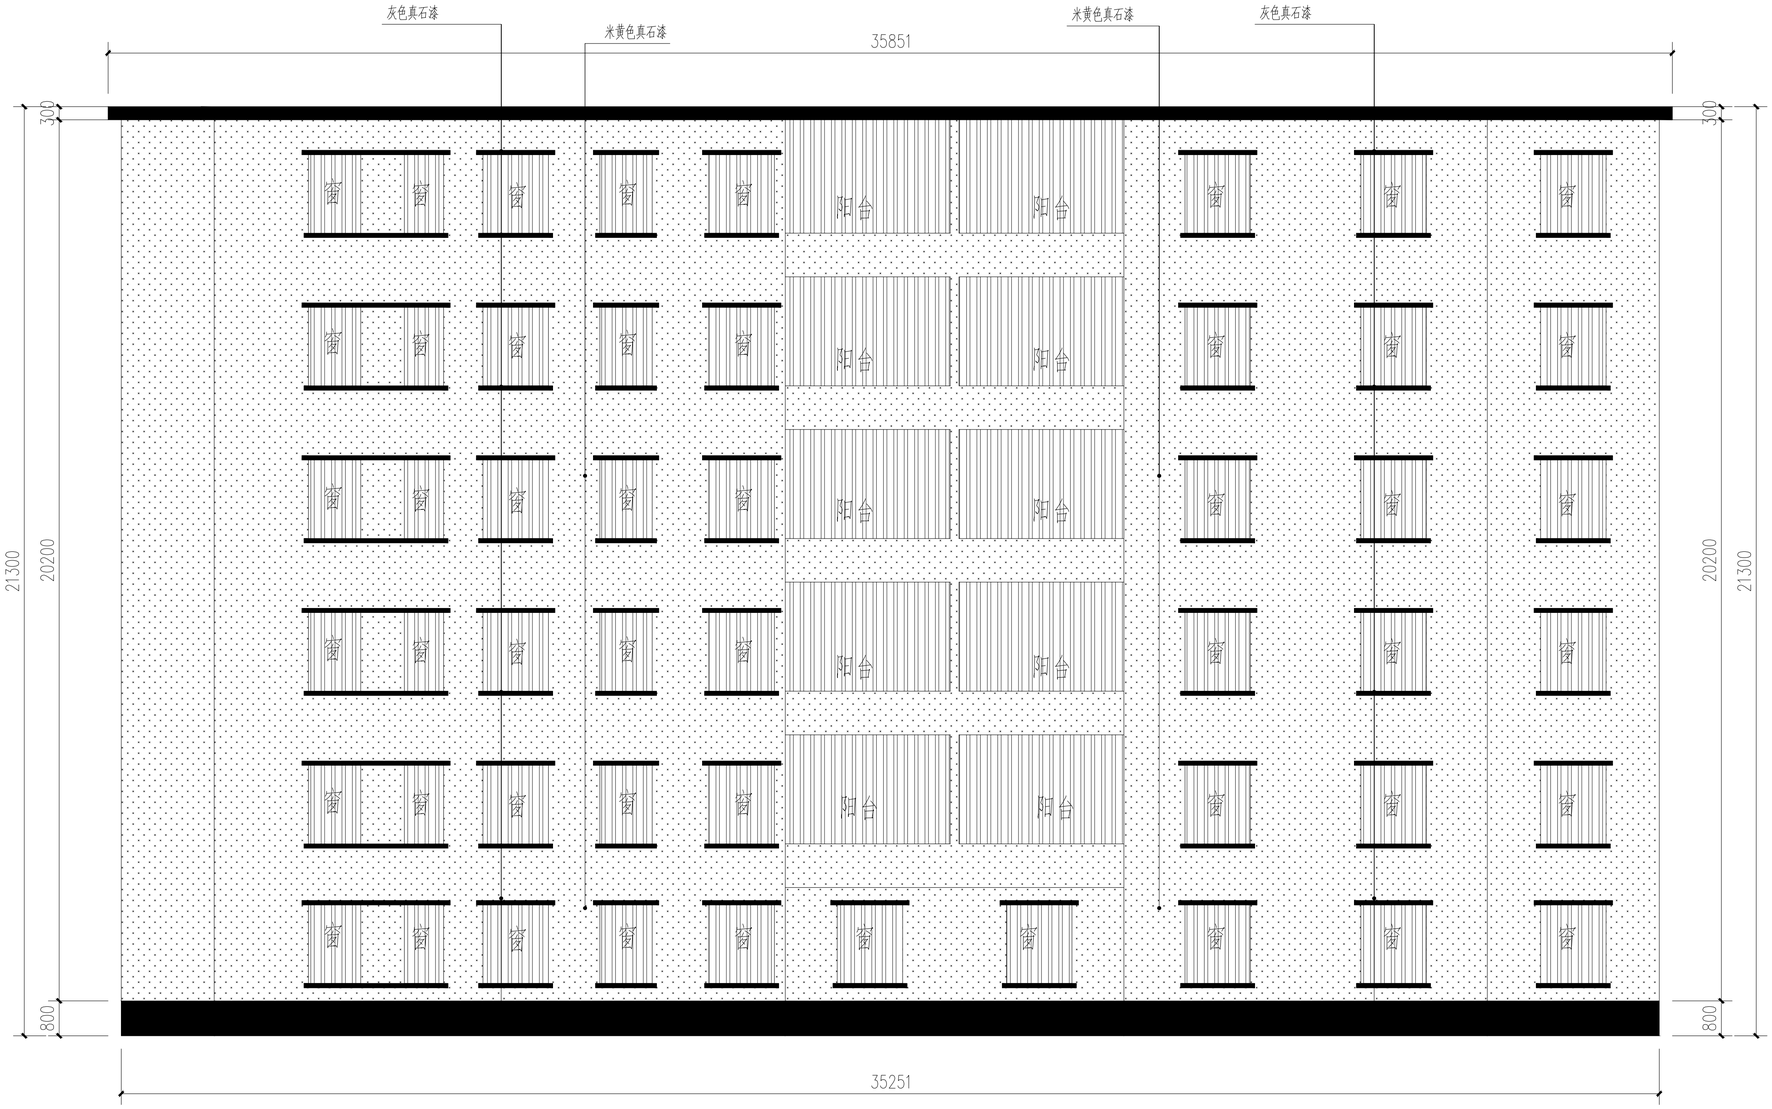

E1#-3立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800×800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800×800灰色分隔缝）
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号:A132006048

建设单位: 韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称: 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称: E1#-3立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS10-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

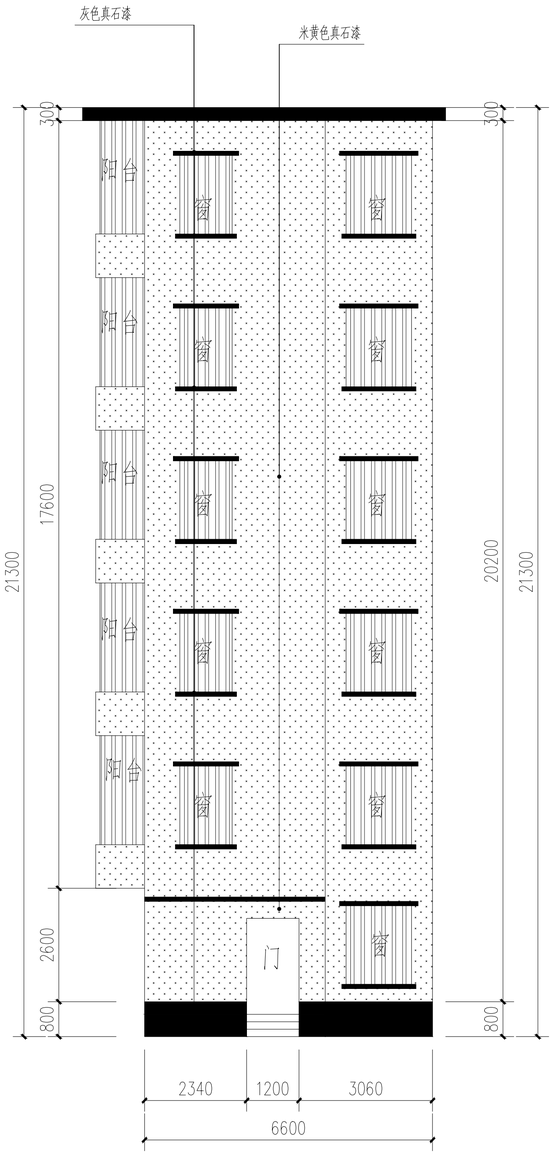

E1#-2立面改造图 1:100

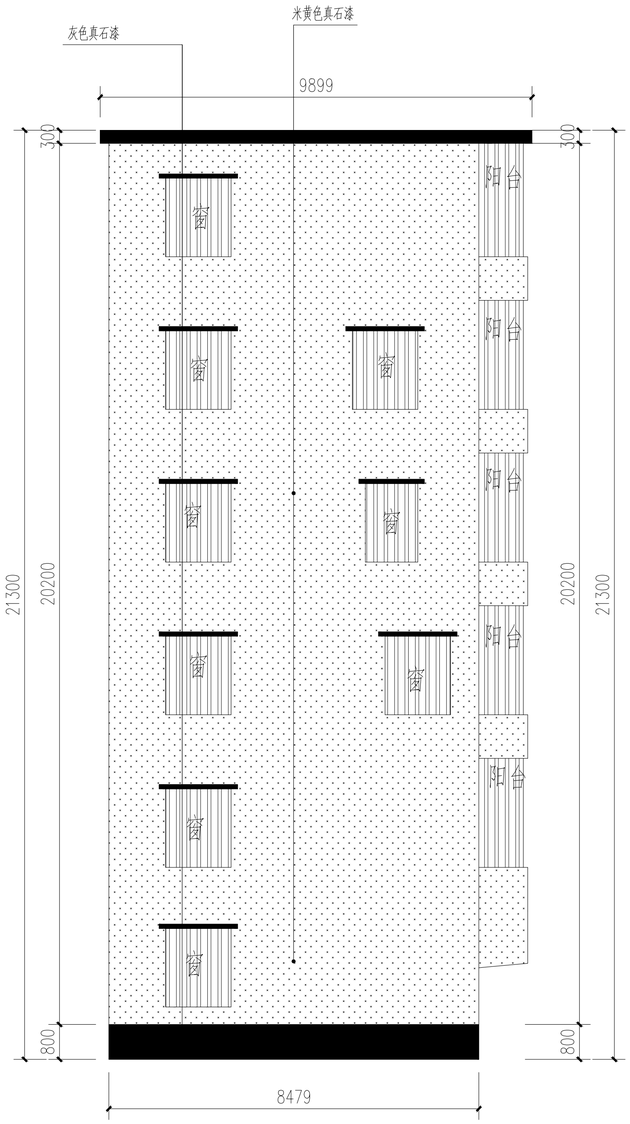

E1#-4立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	E1#-2立面改造图 E1#-4立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS10-04	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

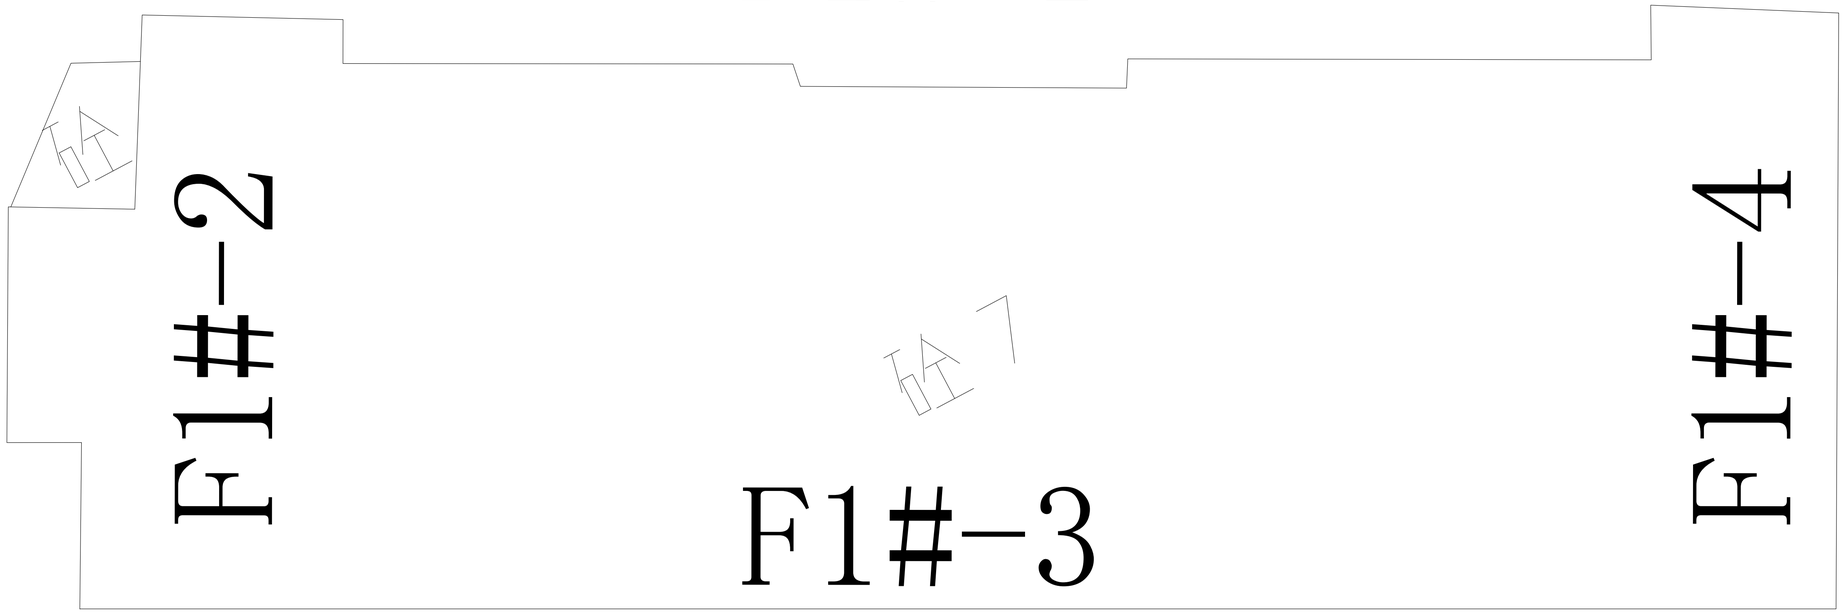

F1#平面图 1:100

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：F1#平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS11-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

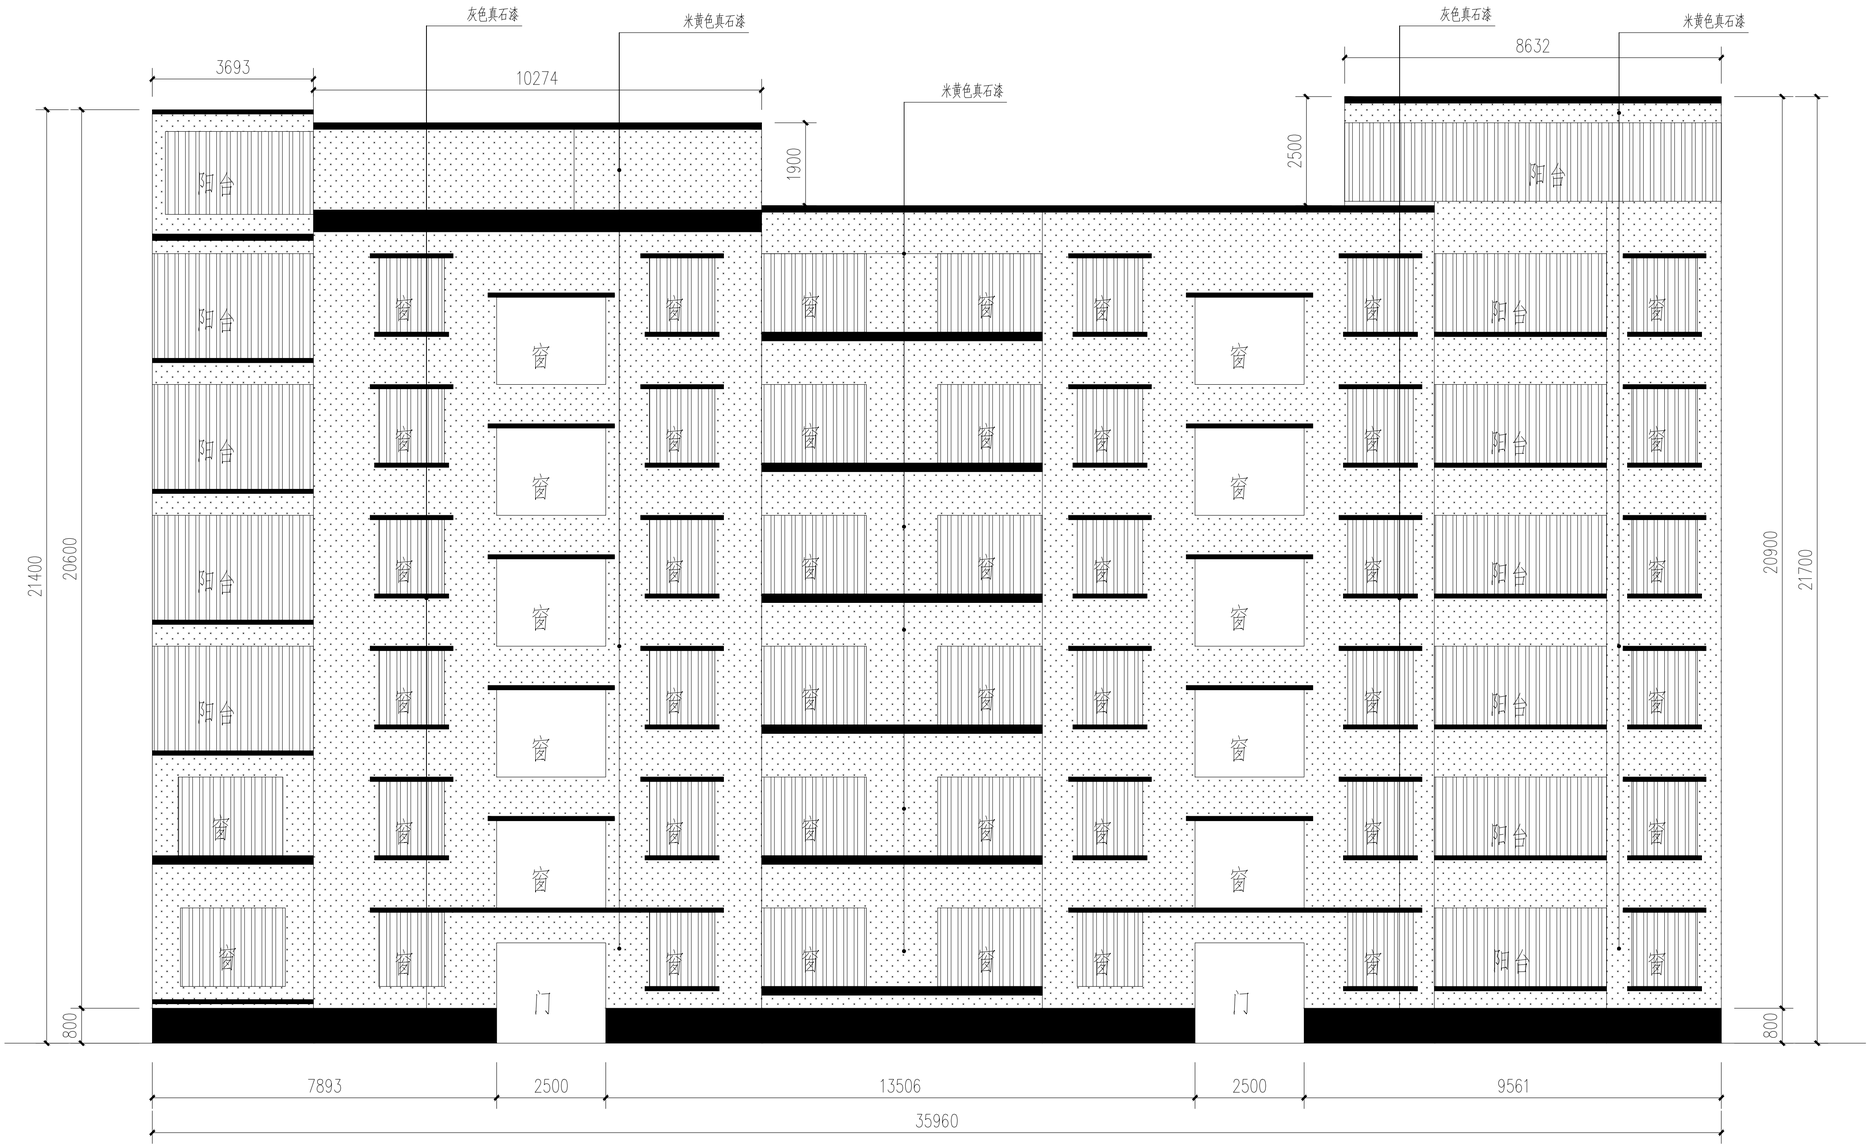

F1#-1立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

F1#工程量统计表

序号	改造项目	单位	数量	备注
1	灰色真石漆外墙	㎡	155	
2	米黄色真石漆外墙	㎡	1100	
3	防盗网修缮	㎡	588	
4	楼道墙面	㎡	615	内墙做法二
5	顶棚	㎡	410	顶棚做法一

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：F1#-1立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS11-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

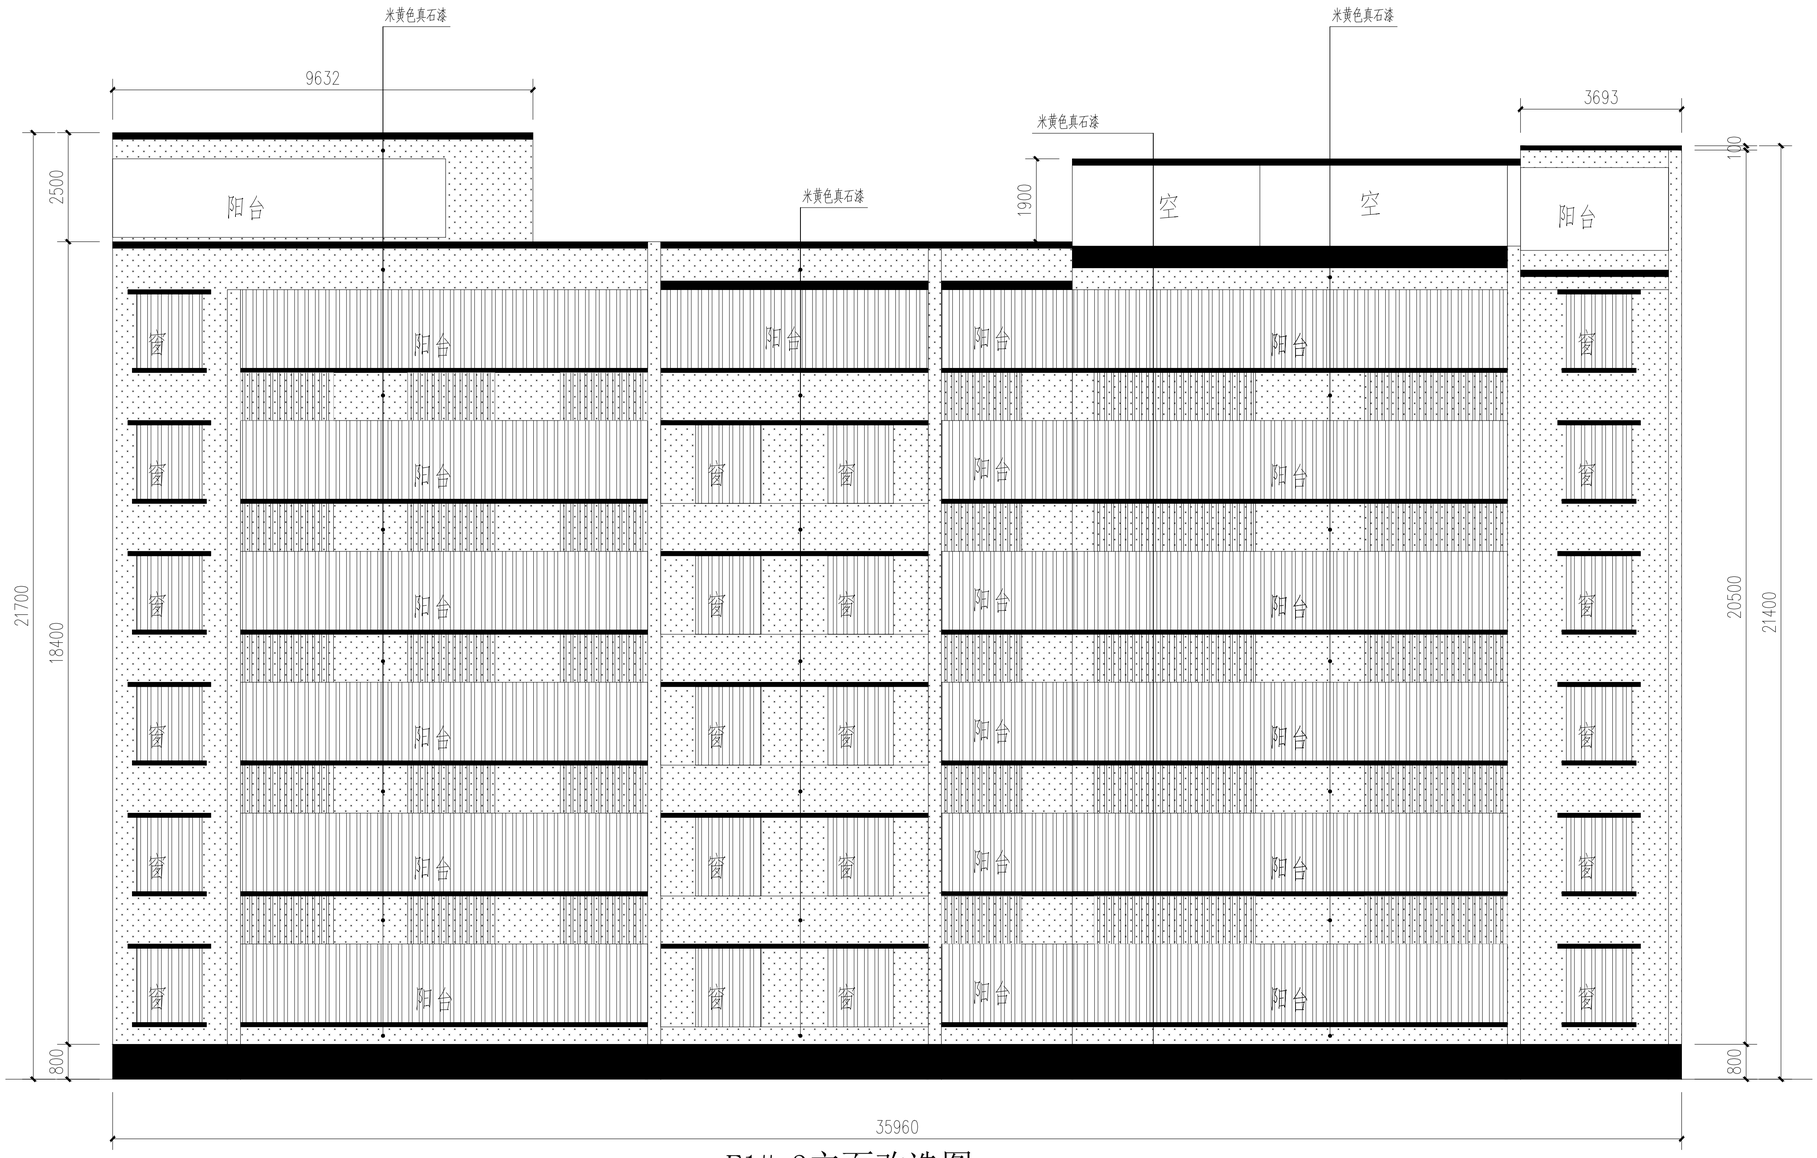

F1#-3立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	F1#-3立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王登杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS11-03	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

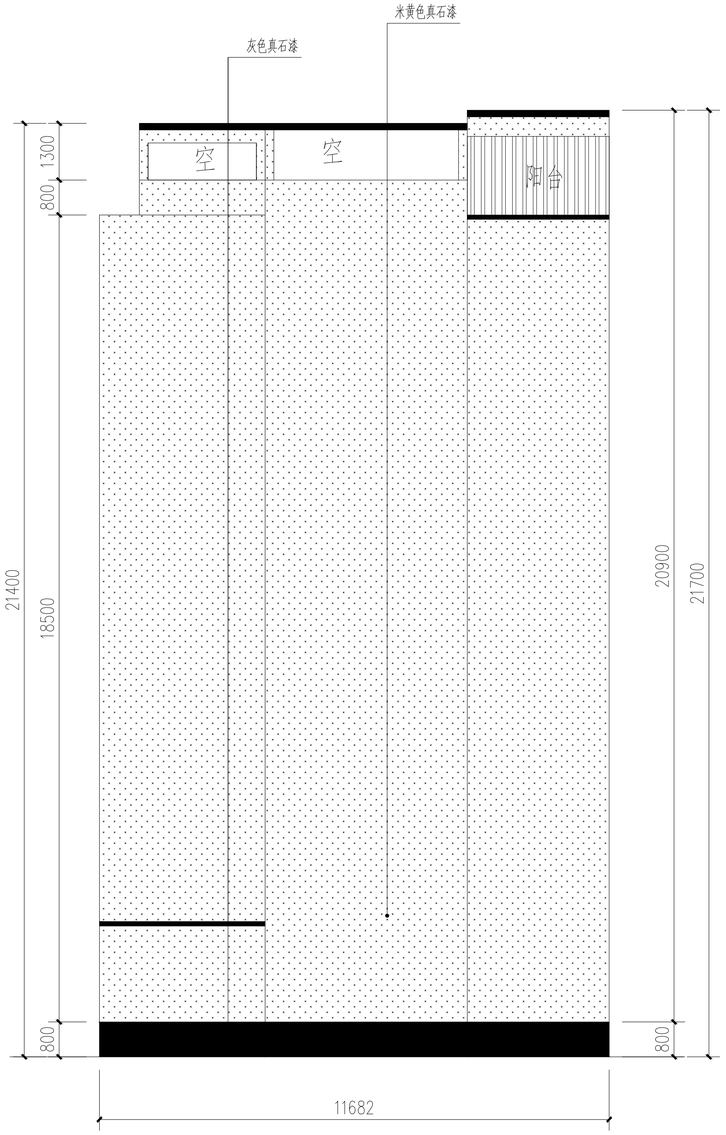

F1#-2立面改造图 1:100

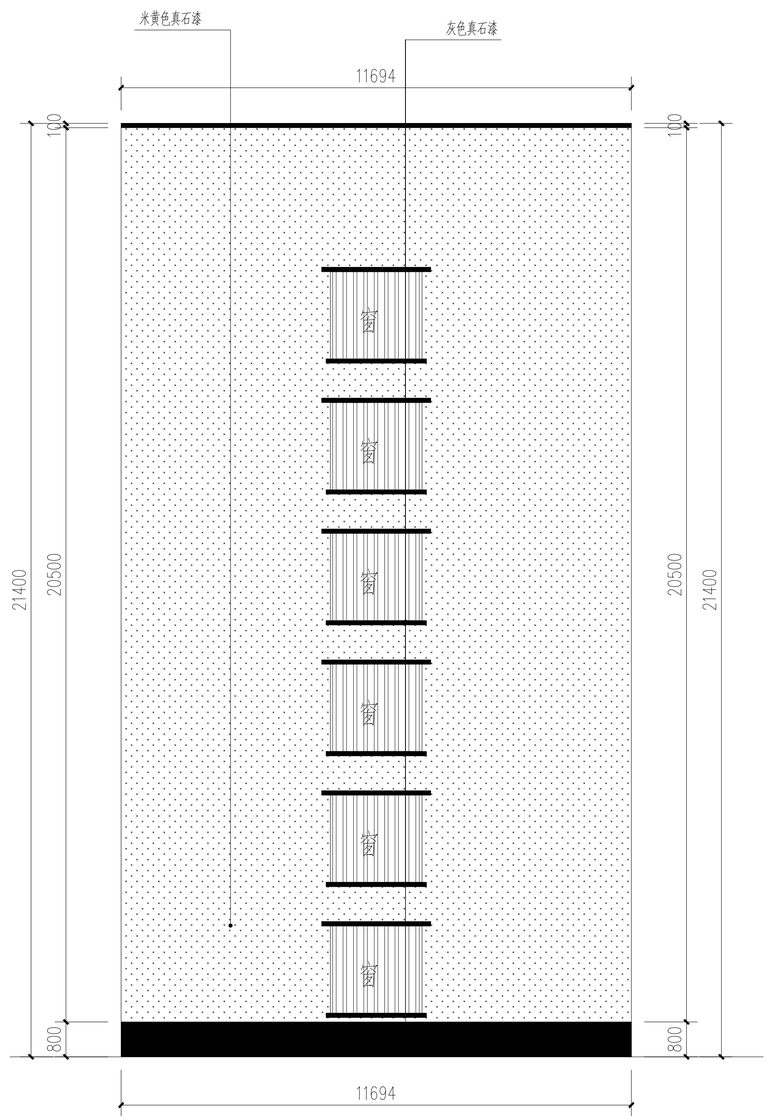

F1#-4立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	F1#-2立面改造图 F1#-4立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水		
建筑		电气		
结构		暖通		
阶段	施工图	专业		建筑
图纸编号	JS11-04	版次		
日期	2026.06	比例		
项目编号				

本图凡未盖院出图专用章对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

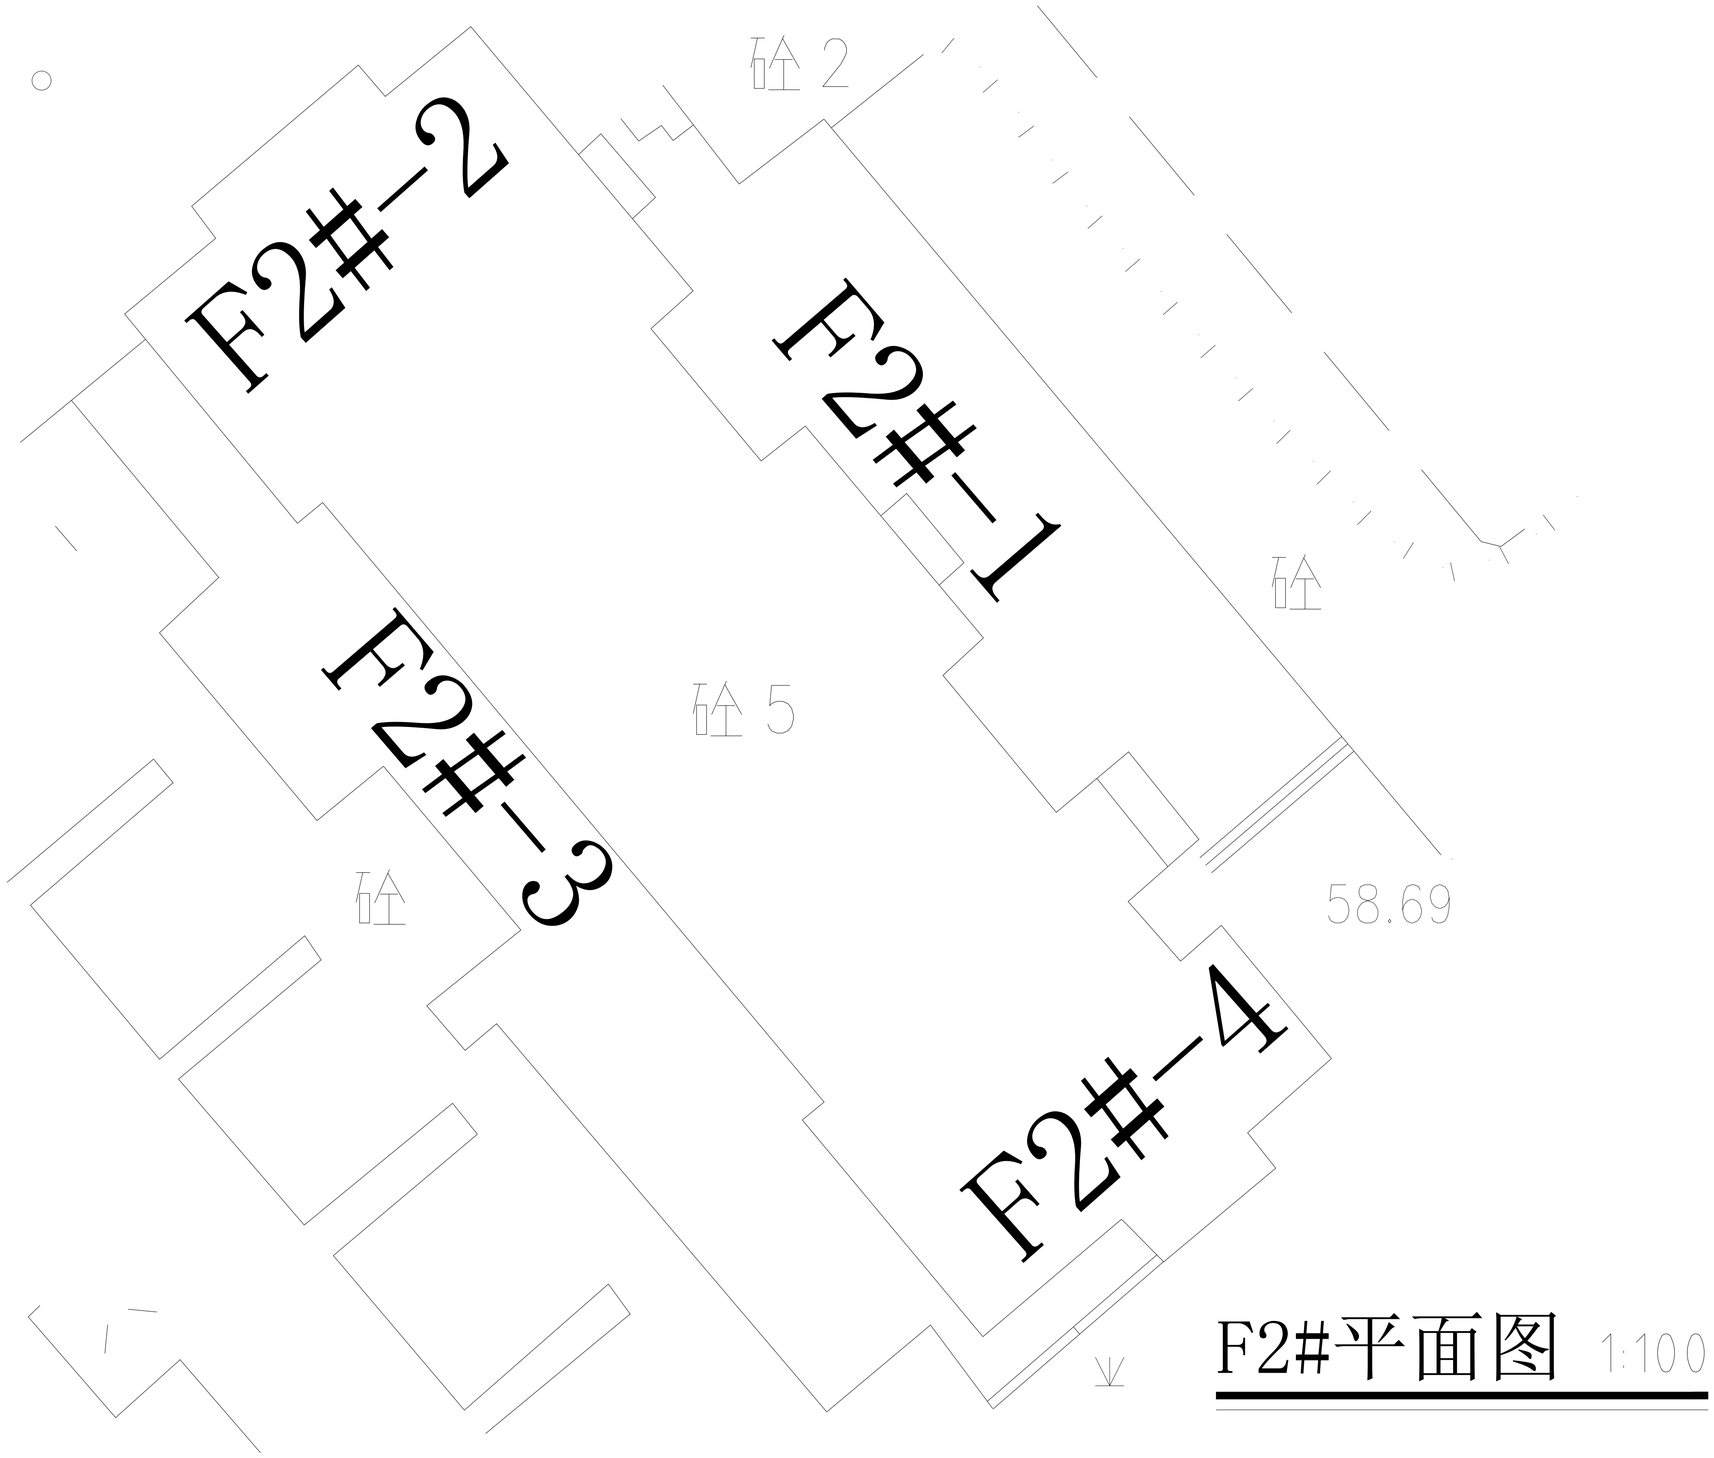

F2#平面图 1:100

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：F2#平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐东中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS12-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

F2#-1立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

F2#工程量统计表

序号	改造项目	单位	数量	备注
1	灰色真石漆外墙	㎡	128	
2	米黄色真石漆外墙	㎡	868	
3	防盗网修缮	㎡	436	
4	楼道墙面	㎡	703	内墙做法二
5	顶棚	㎡	469	顶棚做法一

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号:A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	F2#-1立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS12-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

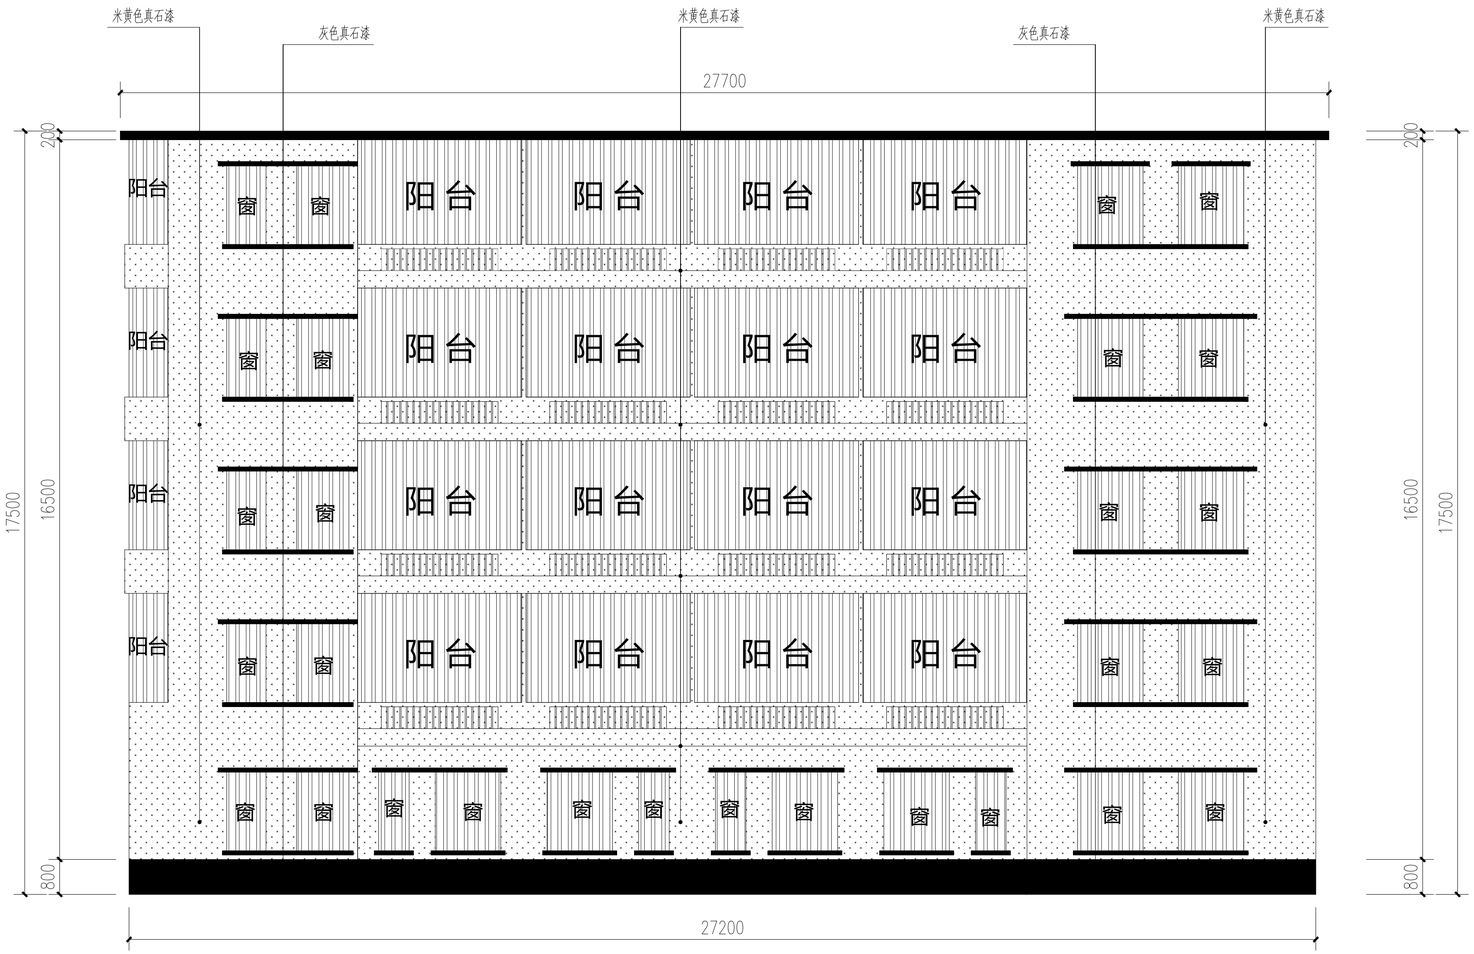

F2#-3立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号:A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	F2#-3立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS12-03	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

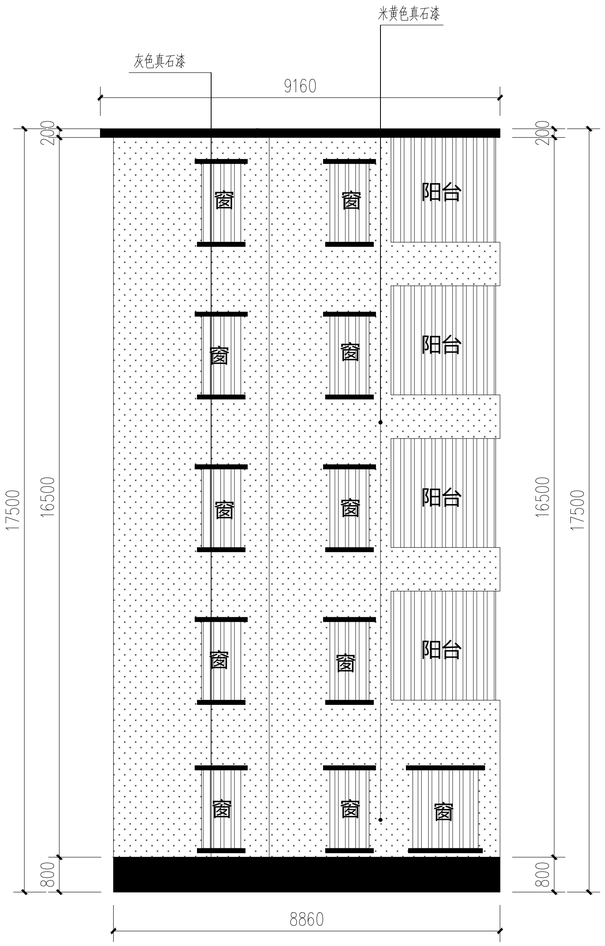

F2#-2立面改造图 1:100

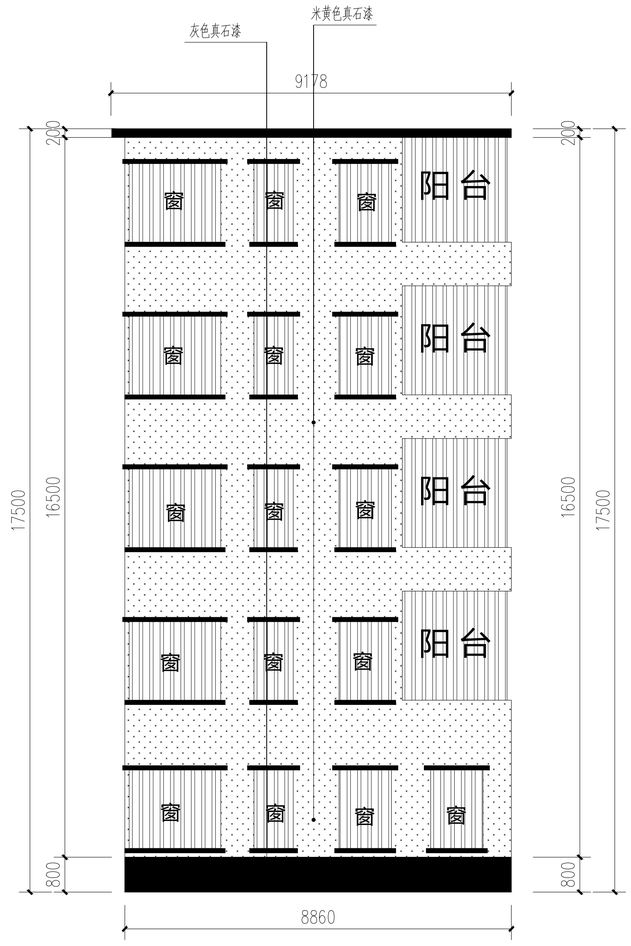

F2#-4立面改造图 1:100

图例:

- 米黄色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800x800灰色分隔缝）
- K 室外空调机位
- 原有防盗网

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号:A132006048

建设单位：丽天市滨江区城市建设事务中心

项目名称：滨江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：F2#-2立面改造图 F2#-4立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS12-04	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

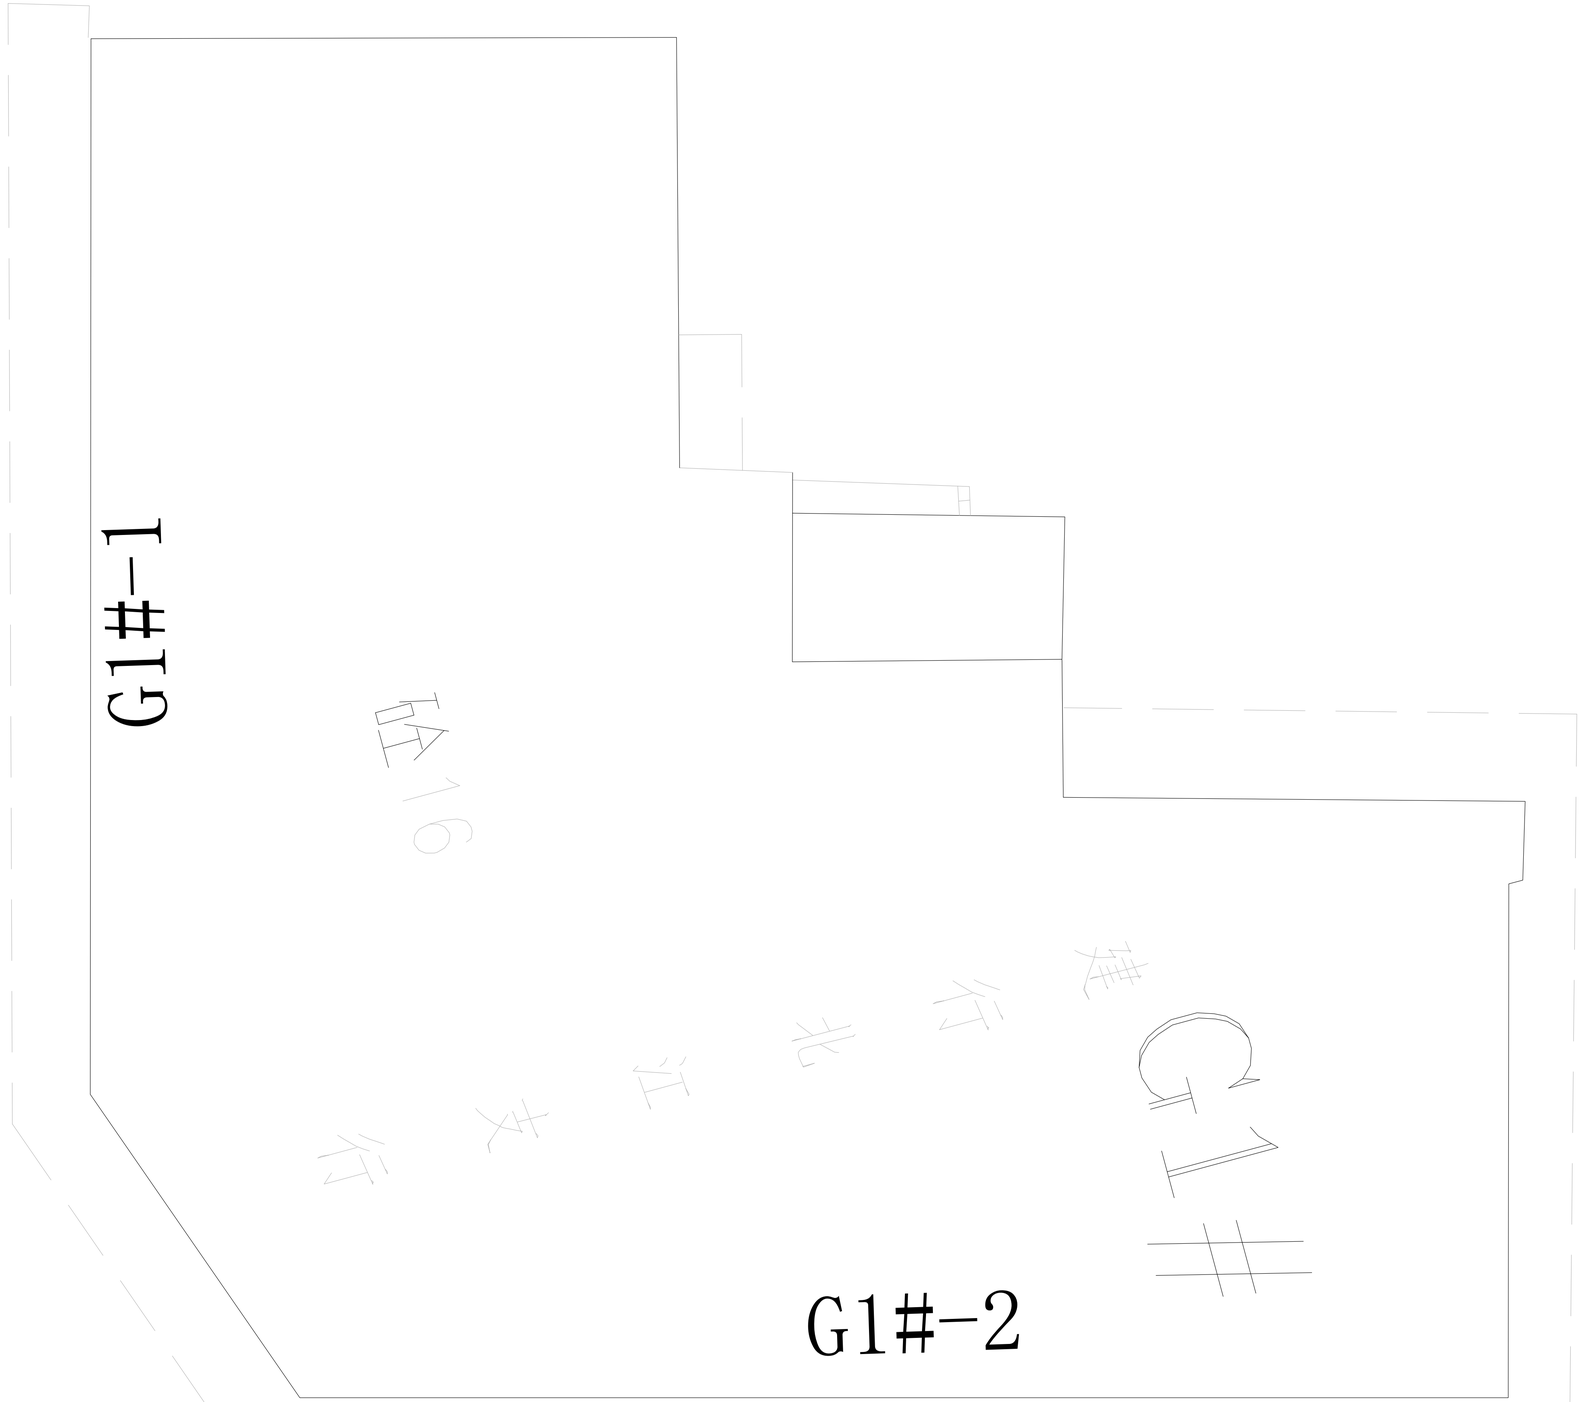

G1#平面图 1:100

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A132006048

建设单位：丽江市古城区城市建设事务中心

项目名称：古城区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：G1#平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS13-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

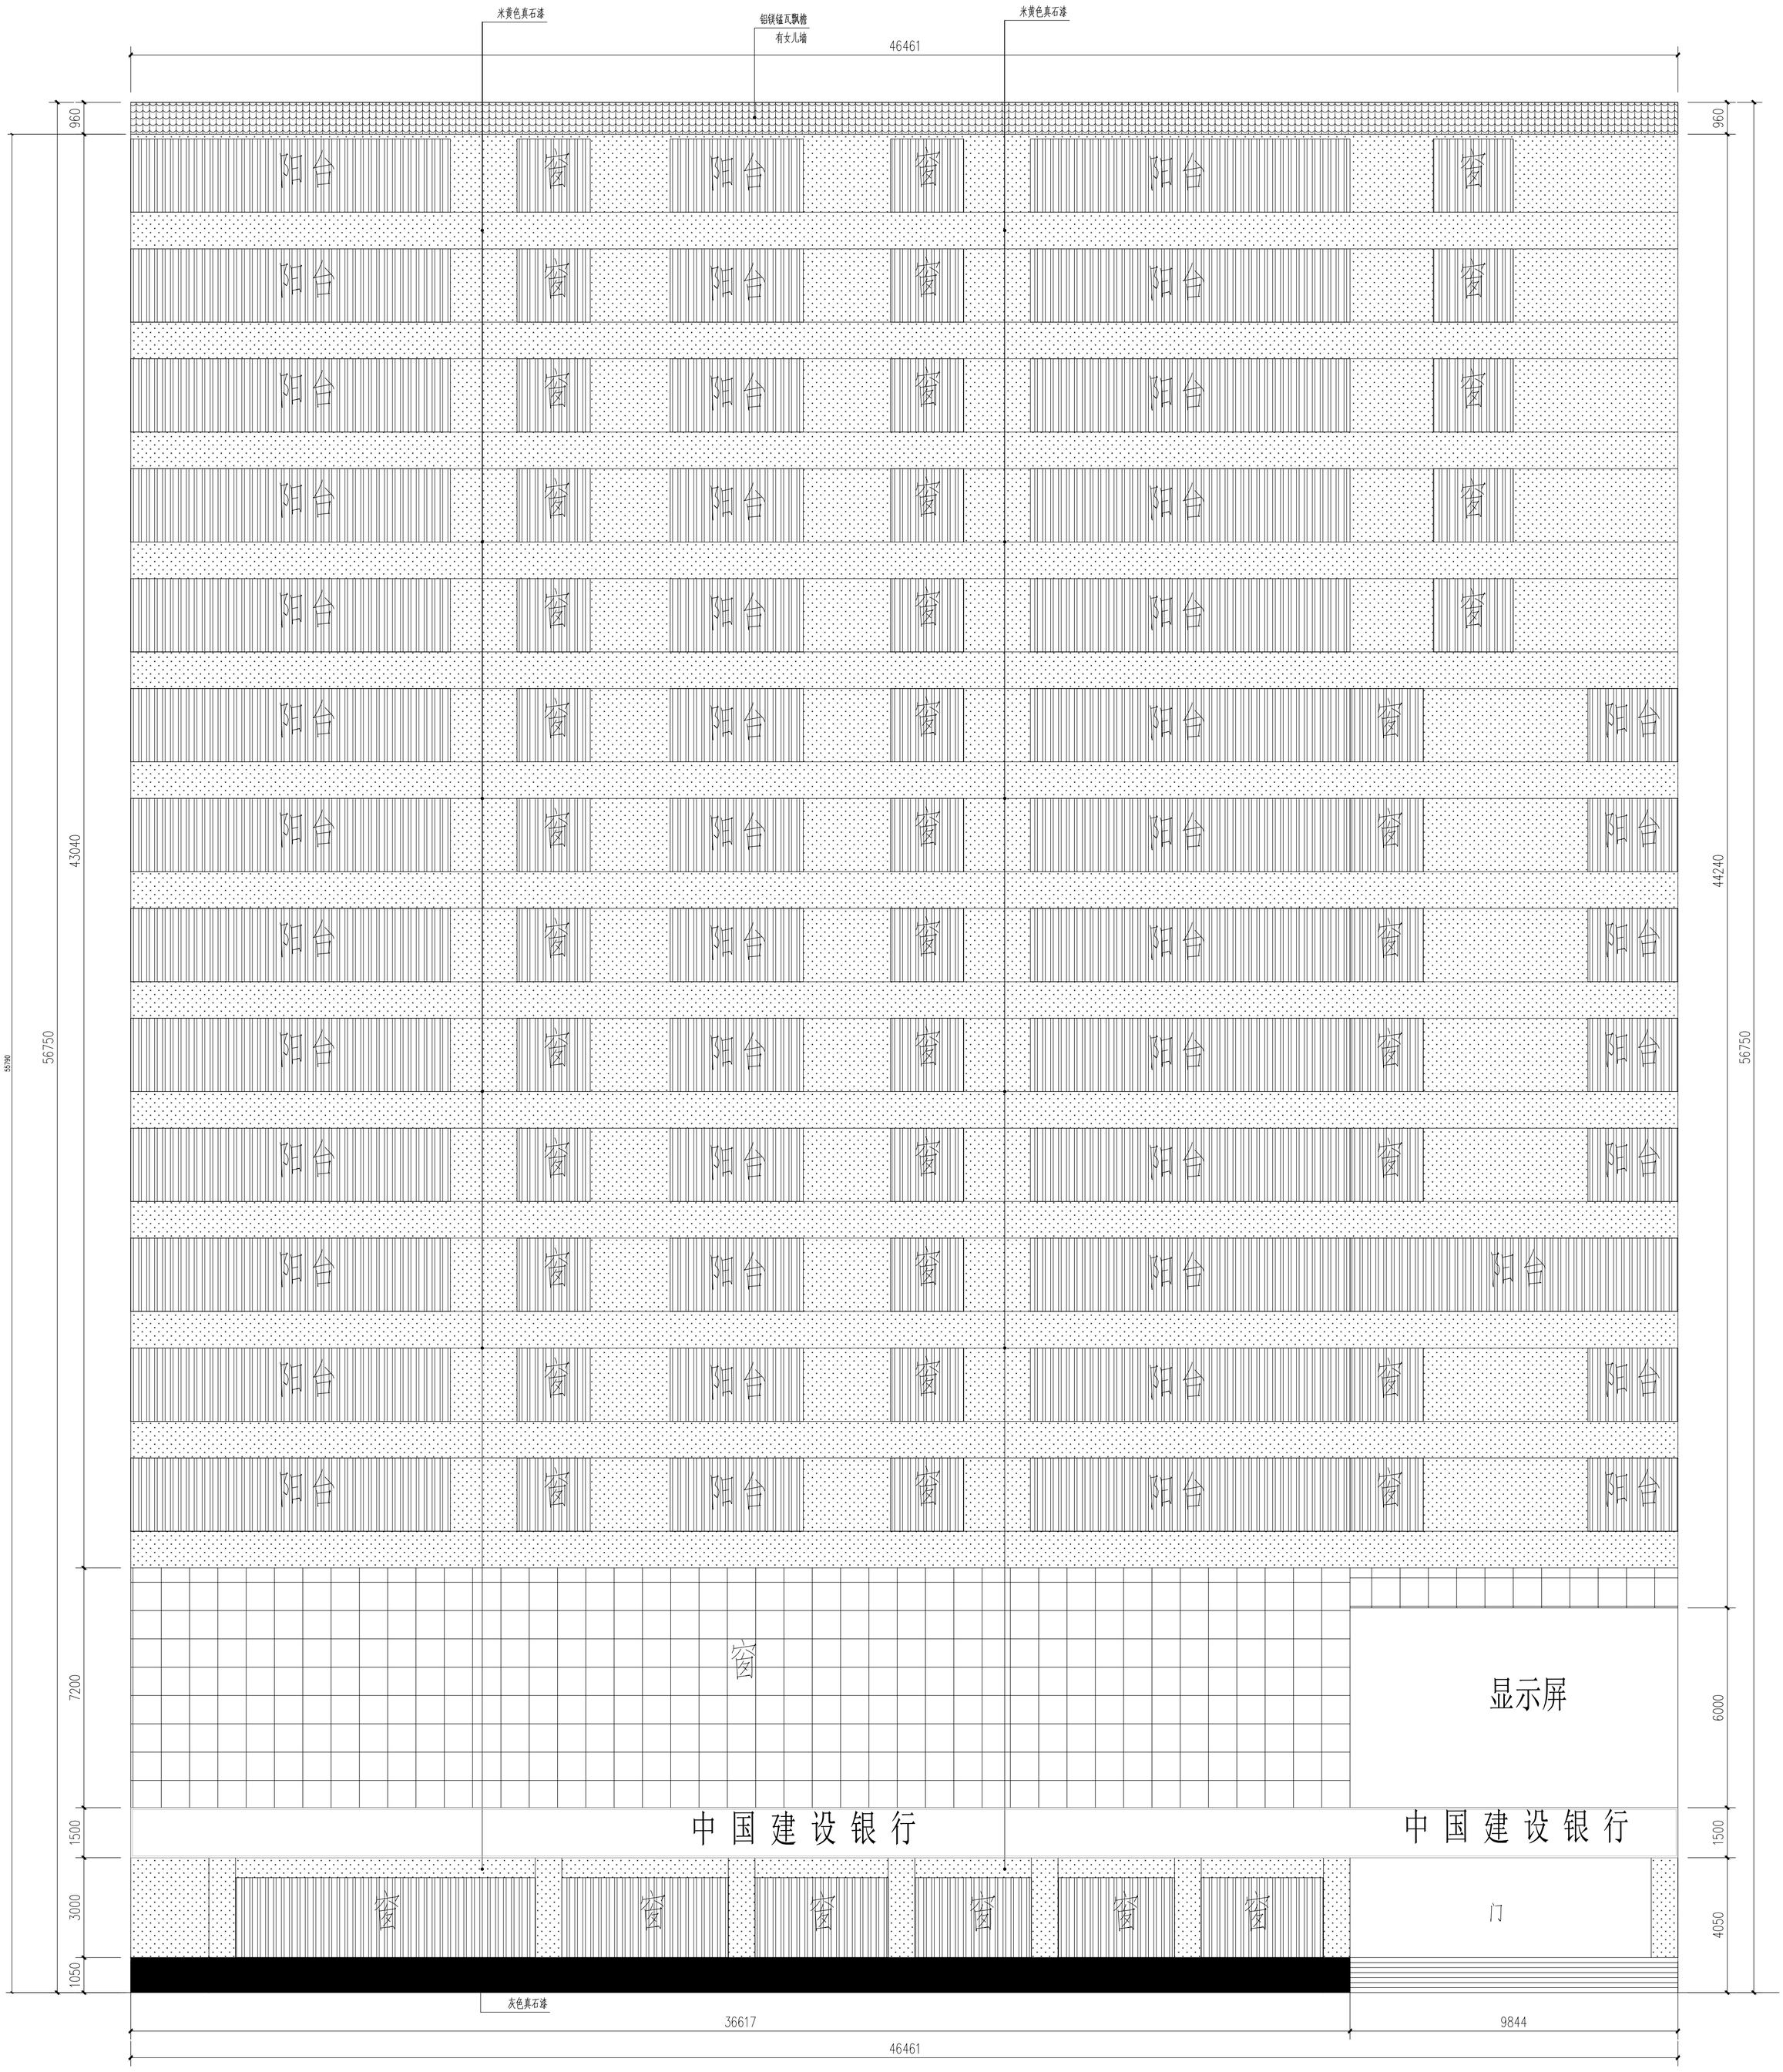

G1#-1立面改造图 1:100

G1#工程量统计表

序号	改造项目	单位	数量	备注
1	灰色真石漆外墙	㎡	190	
2	米黄色真石漆外墙	㎡	2630	
3	铝镁锰瓦飘檐	㎡	93	
4	广告牌	㎡	143	店招后面为墙
5	防盗网修缮	㎡	1960	

图例:

- 米黄色真石漆（设800×800灰色分隔缝）
- 灰色真石漆（设800×800灰色分隔缝）
- 室外空调机位
- 原有防盗网

特别说明:
1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计、建业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号:A132006048

建设单位 韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称 G1#-1立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国根	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王建杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS13-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图只去盖院出图专用章对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

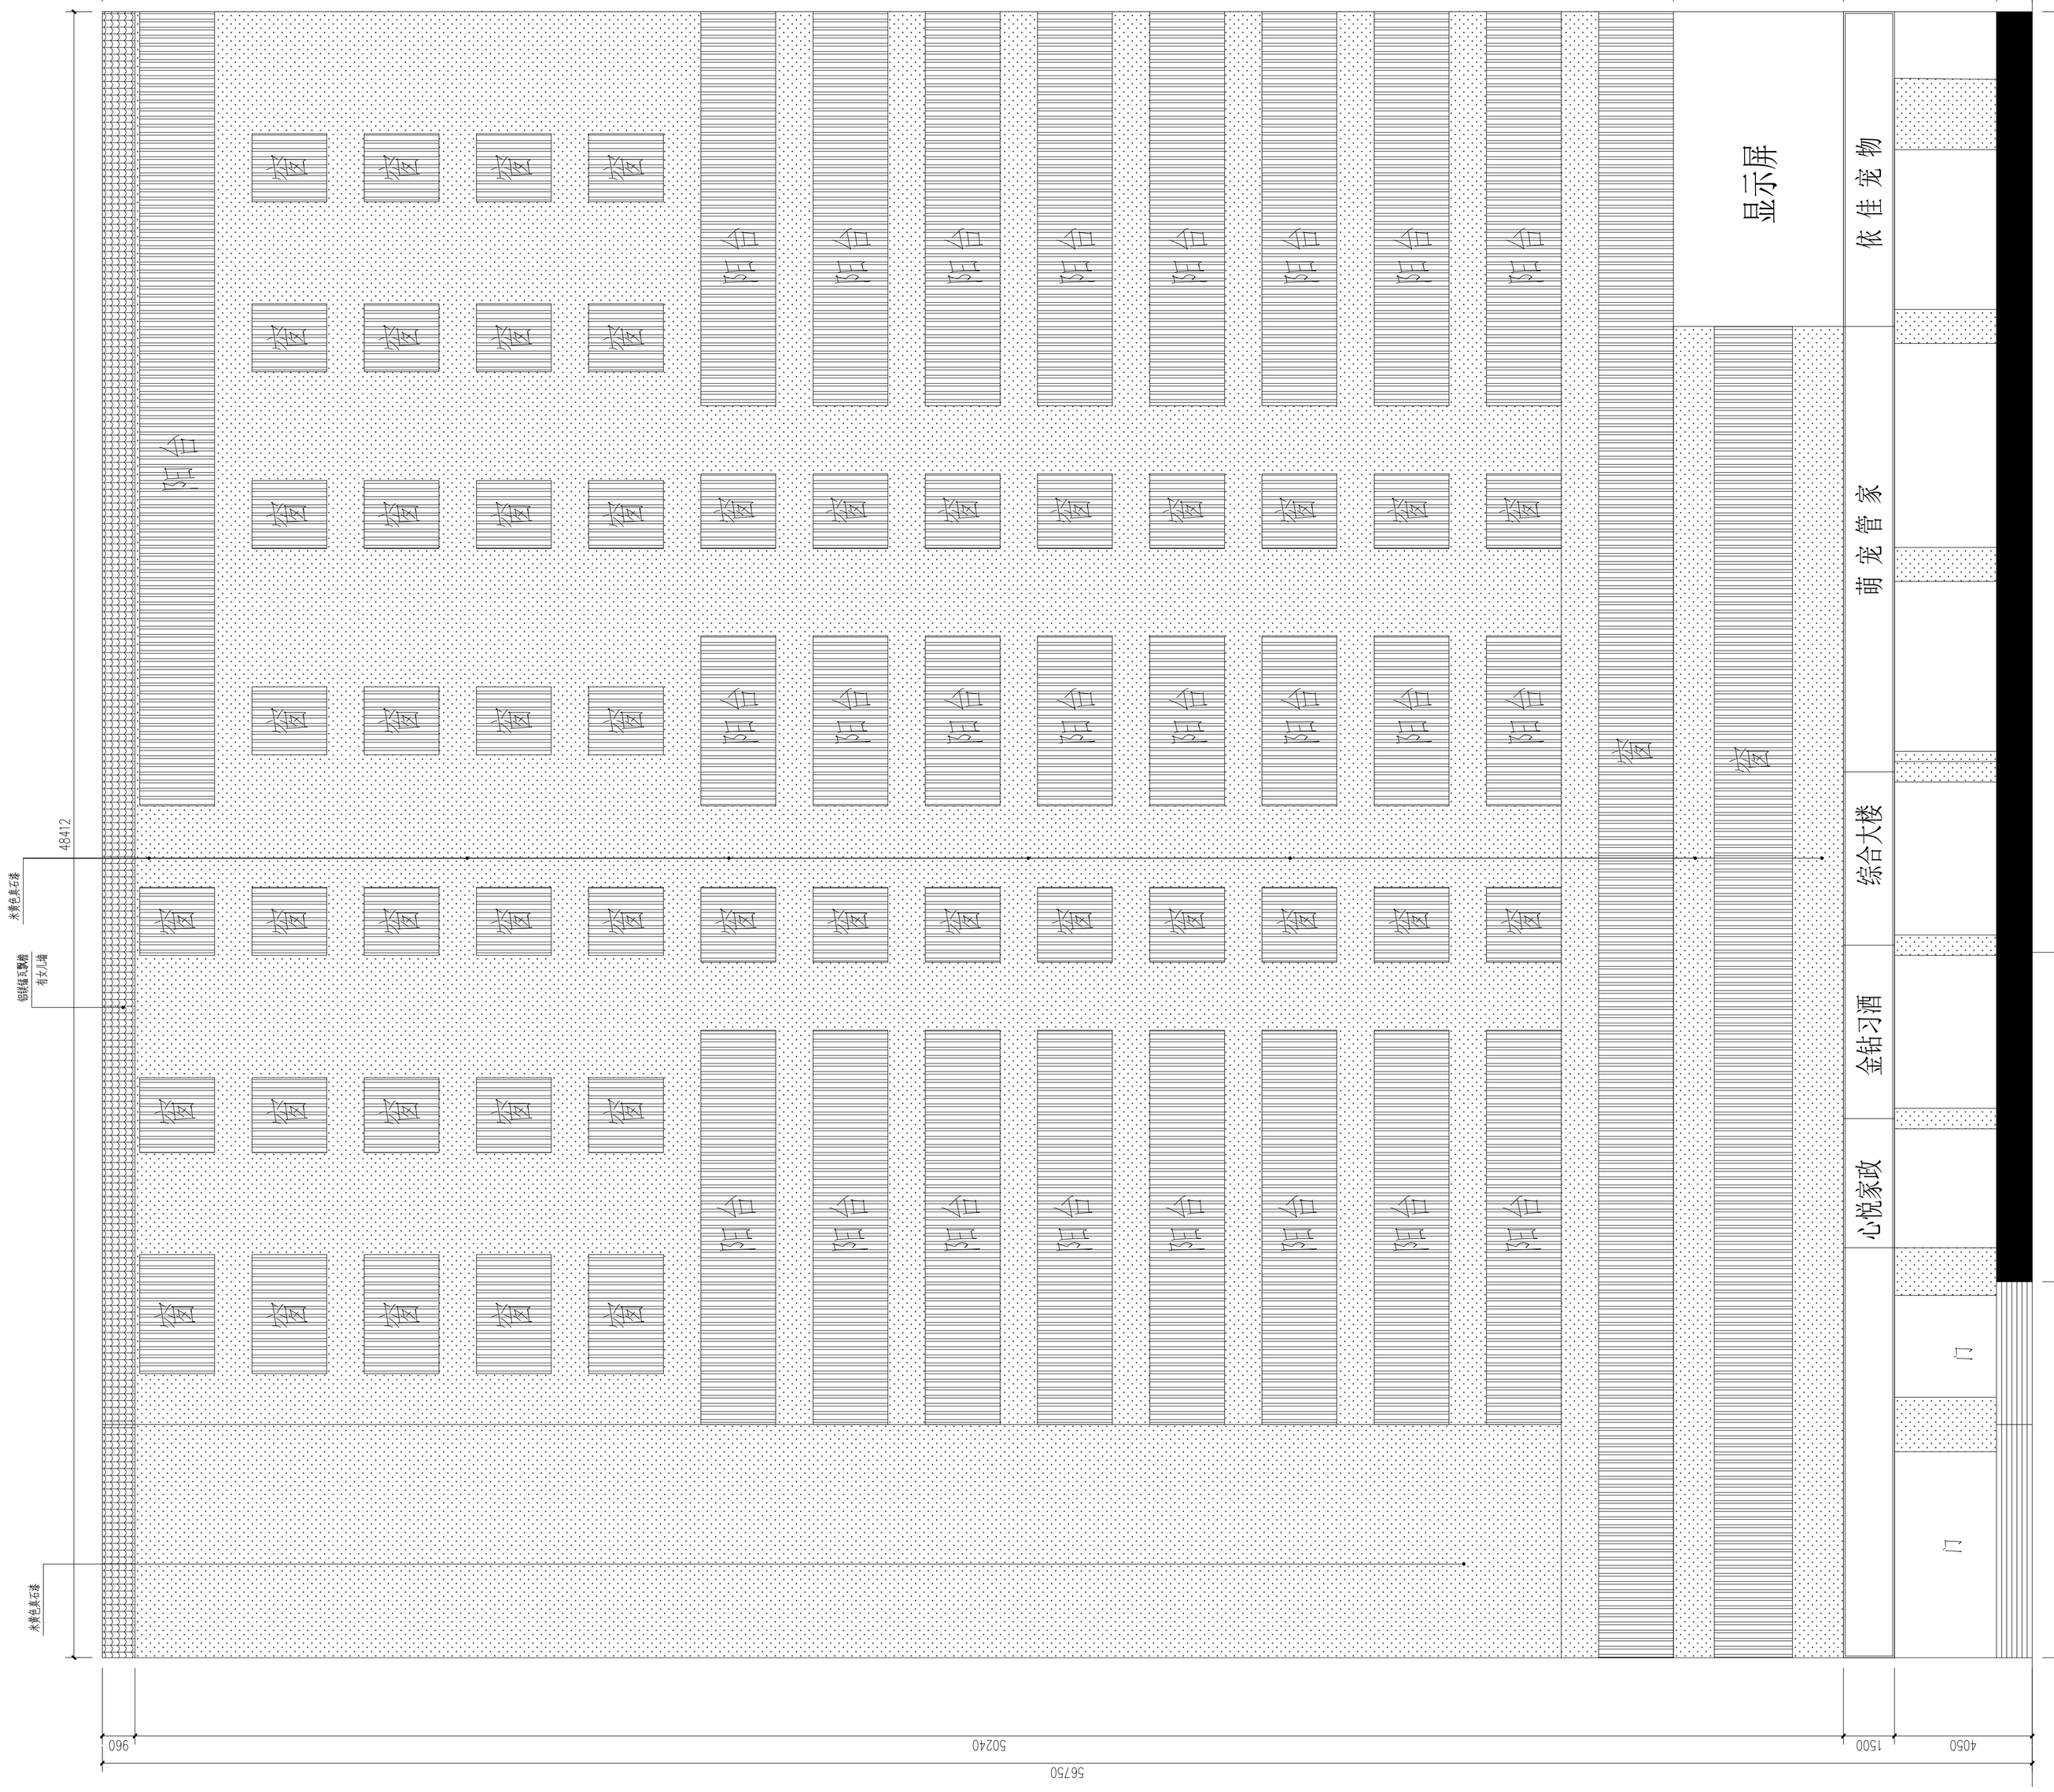

G1#-2立面改造图 1:100

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：G1#-2立面改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS13-03	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

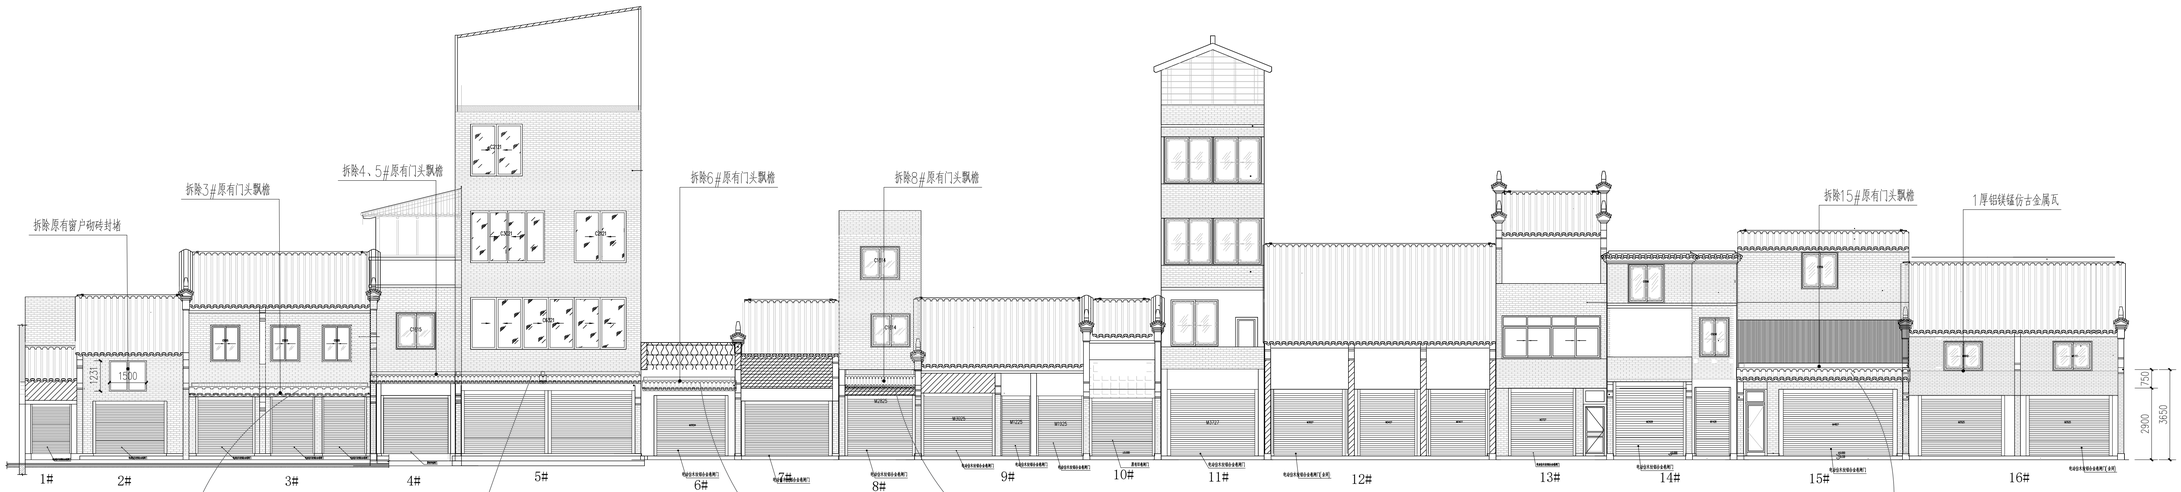



拆除3#原有门头飘檐示意图 1:100



拆除6#原有门头飘檐示意图 1:100



拆除6#原有门头飘檐示意图 1:100



拆除8#原有门头飘檐示意图 1:100



拆除15#原有门头飘檐示意图1:100

1—17#巷街商铺拆除示意图1:100

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	1—17#巷街商铺拆除示意图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS14-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

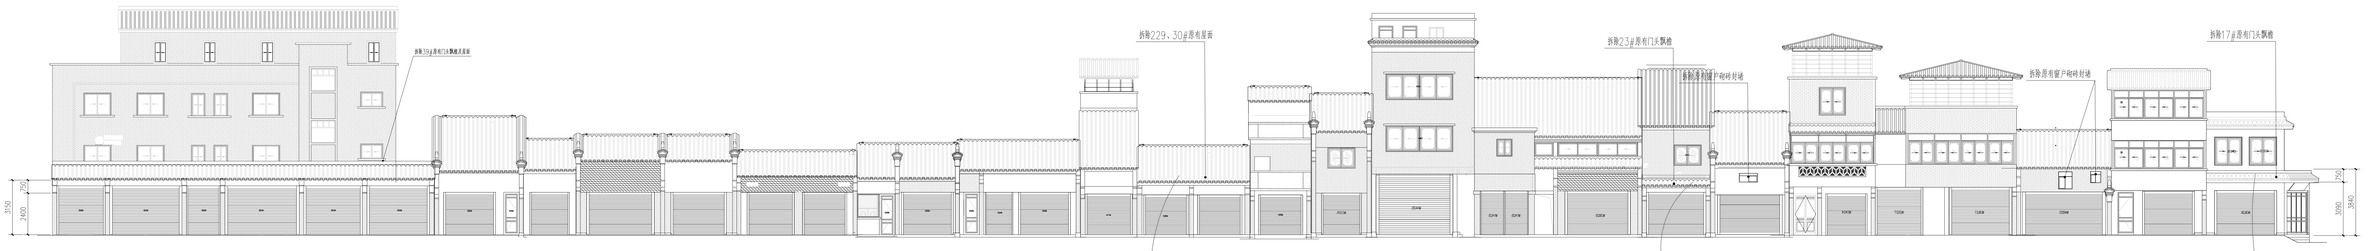



拆除39#原门头飘檐及屋面示意图 1:100



39#外墙加高及屋面修复示意图 1:100



拆除29、30#屋面示意图 1:100



29、30#外墙加高及屋面修复示意图 1:100



拆除26#原有门头飘檐示意图 1:100



拆除23#原有门头飘檐示意图 1:100

17-39#巷街商铺拆除示意图 1:100

特别说明：
1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	17-39#巷街商铺拆除示意图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国辉	
专业负责	郑高亮	
校对	郑高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	25-16-02	版次	
日期	2025.10	比例	
项目编号			

本图凡未盖我公图章不得单对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

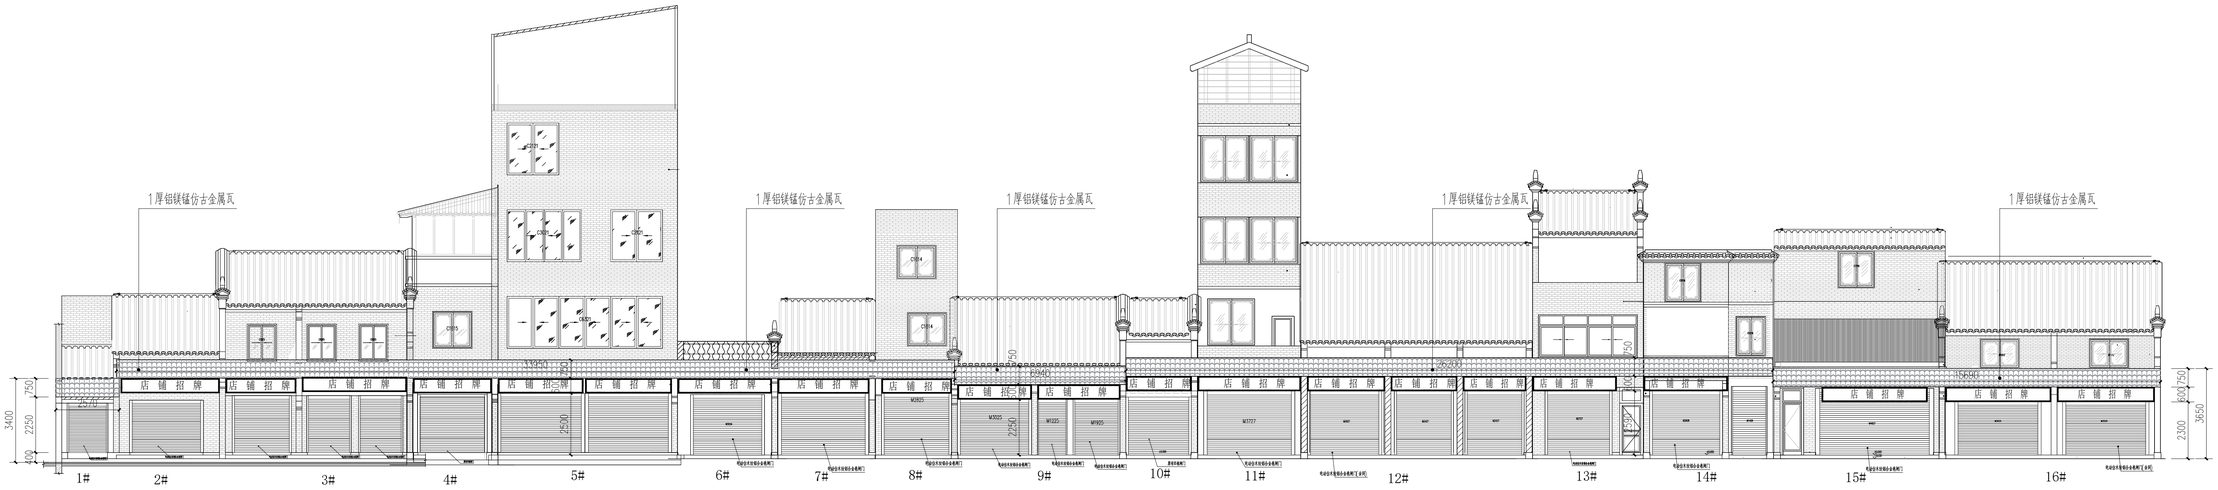

1—16#巷街商铺改造立面图1:100

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	1-16#巷街商铺改造立面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS14-03	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

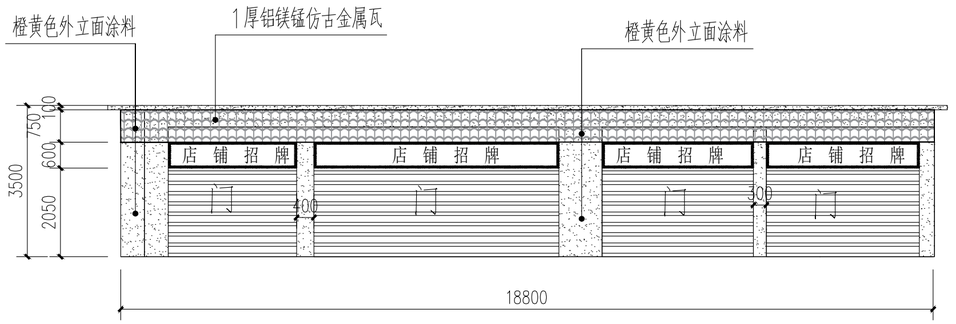

住宅楼旁商铺改造图 1:100

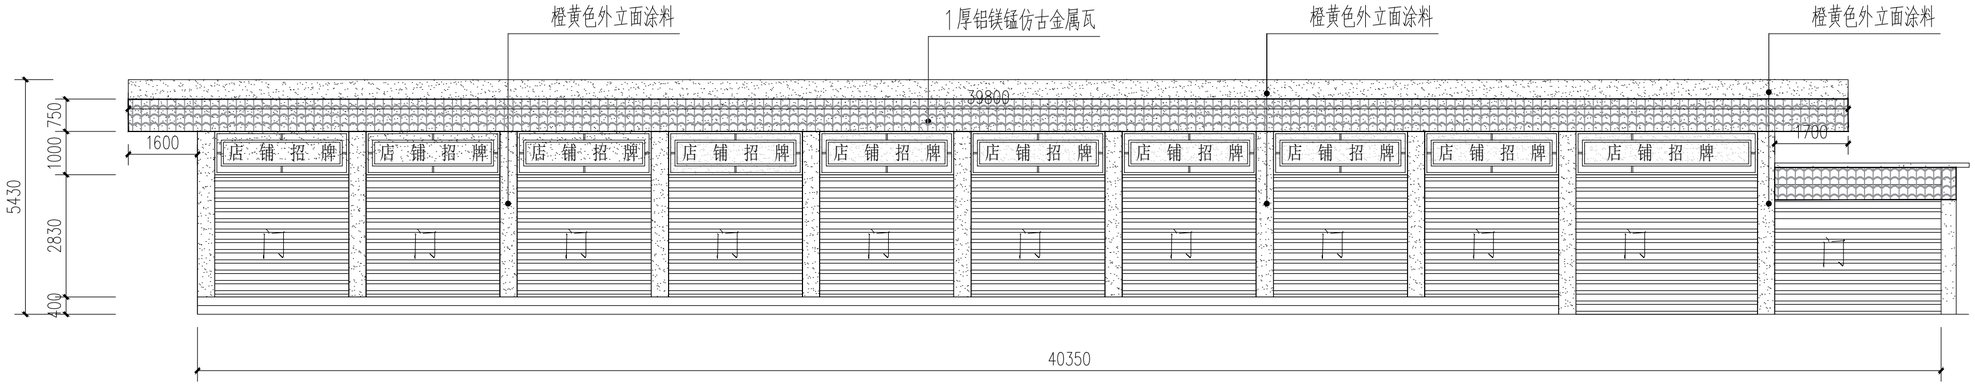

住宅楼商铺改造图 1:100

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：住宅楼旁商铺改造图 住宅楼商铺改造图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JS14-04	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

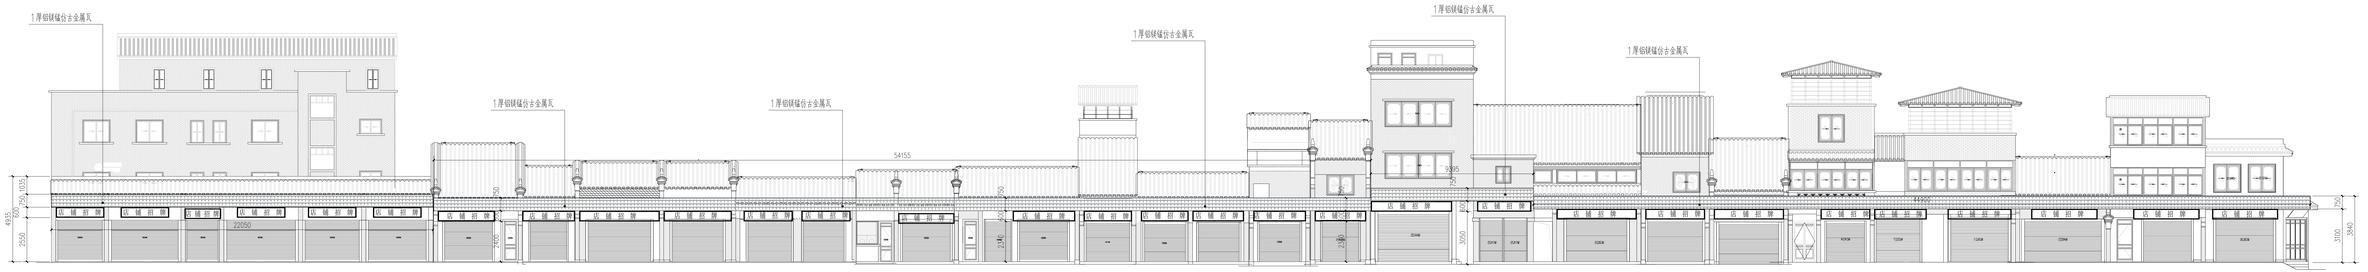

17—39#巷街商铺改造立面图 1:100

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位	崇川区老年人福利促进事务中心
项目名称	崇川区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	17-39#巷街商铺改造立面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国辉	
专业负责	郑高亮	
校对	郑高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	25-16-05	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖我公图章图章对作无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

店招正面 1:15

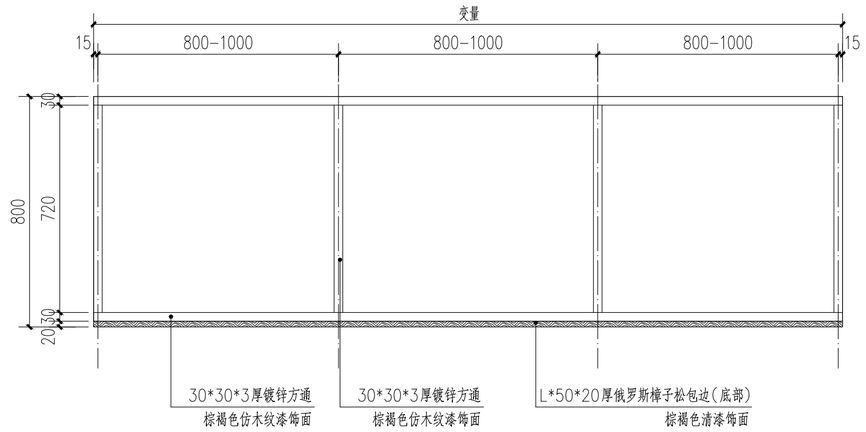

店招背面 1:15

1

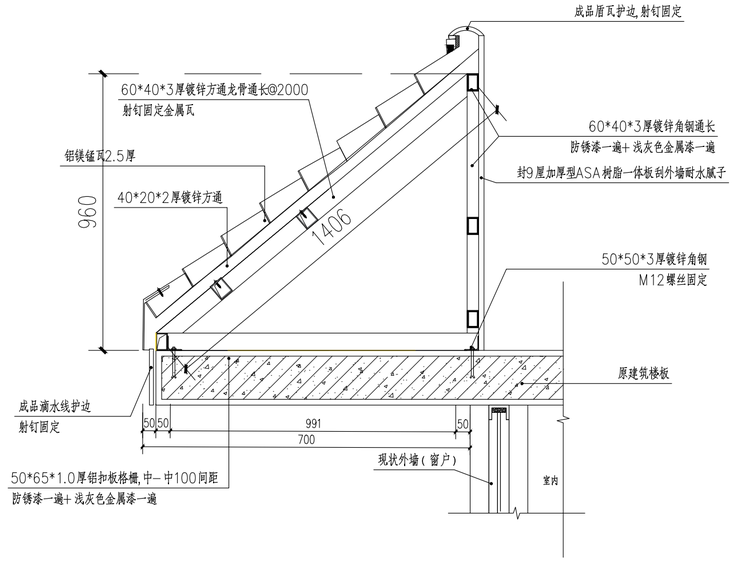

顶层无女儿墙飘檐 1:10

注：屋檐起始端、终点端为4mm铝塑板封堵，颜色同瓦面

2

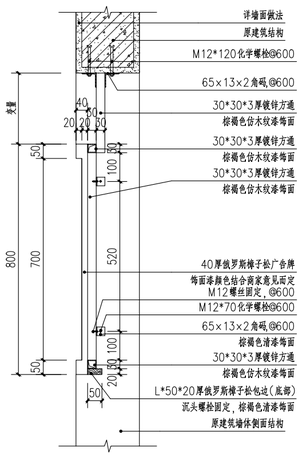

店招后面无墙 1:10

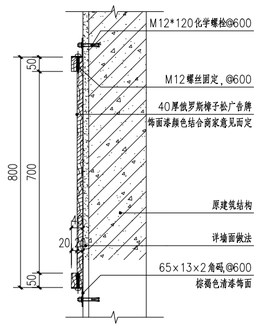

店招后面为墙 1:10

a

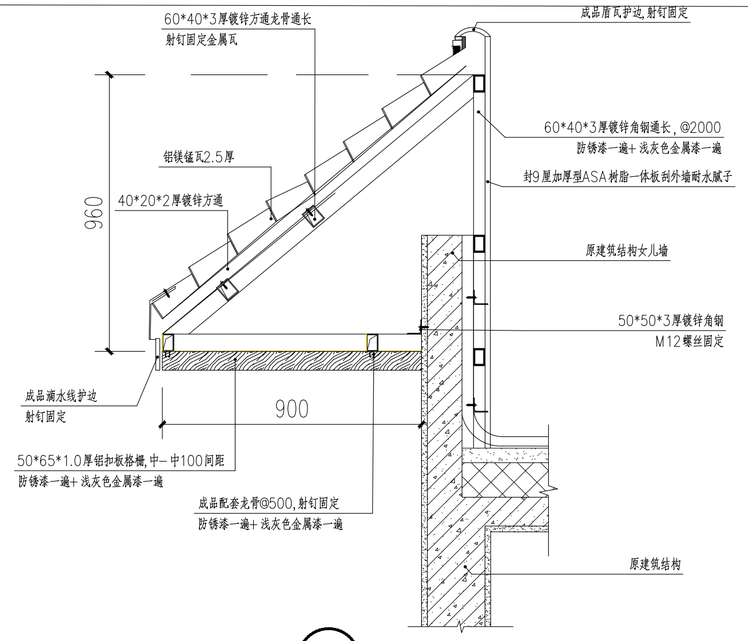

3 顶层有女儿墙飘檐 1:10

注：屋檐起始端、终点端为4mm铝塑板封堵，颜色同瓦面

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：店招做法

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JD1-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

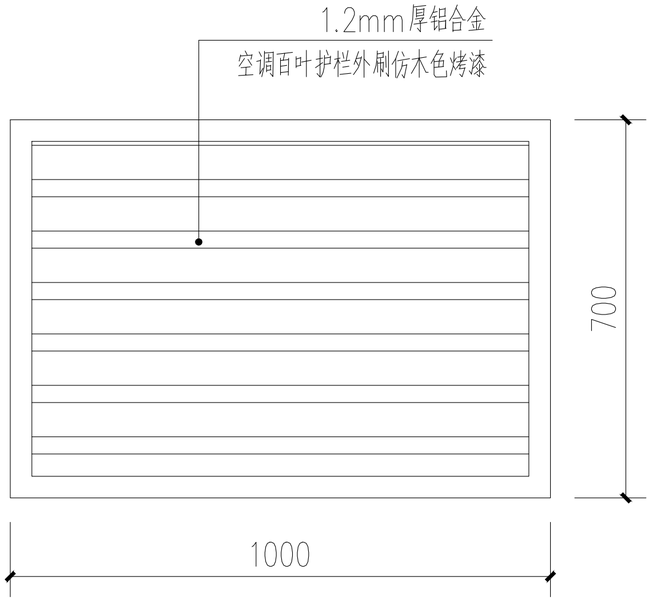

空调架正立面一 1:15

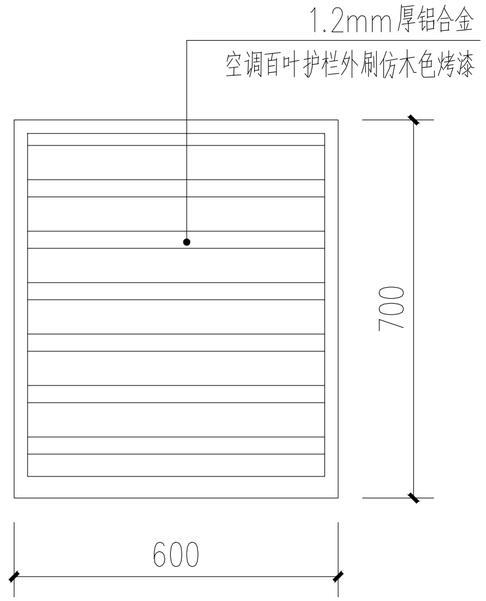

空调架侧立面一 1:15

参照图纸样式由厂家专业定制。

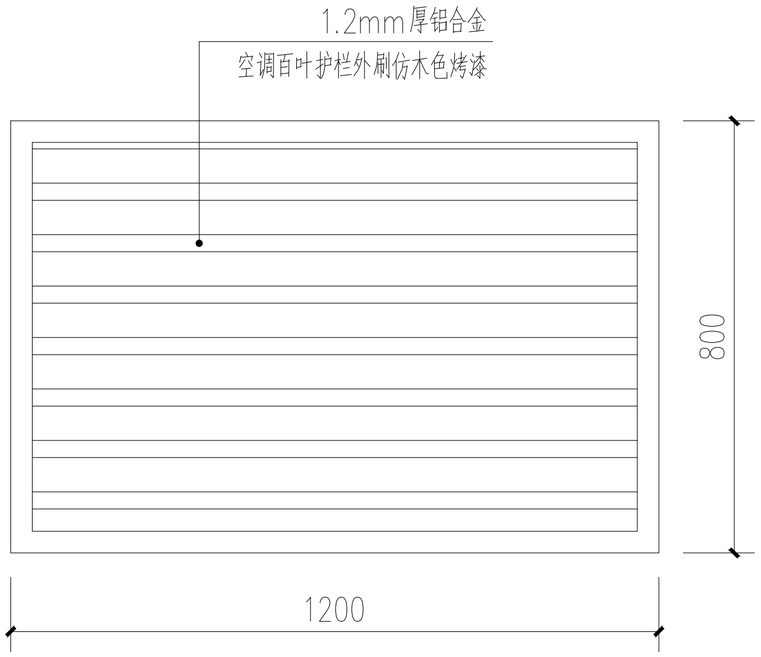

空调架正立面二 1:15

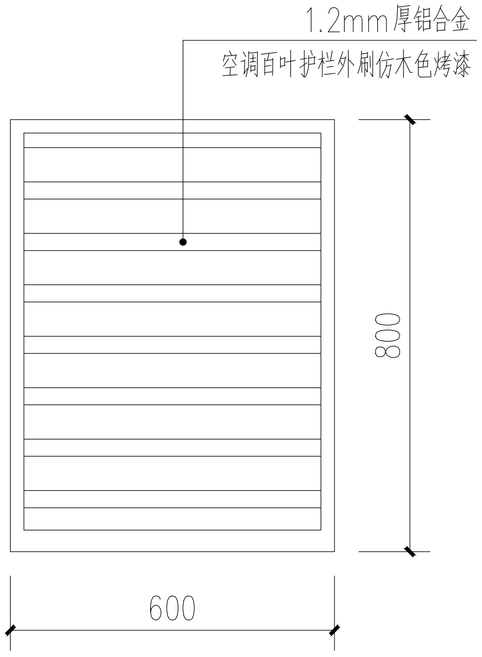

空调架侧立面二 1:15

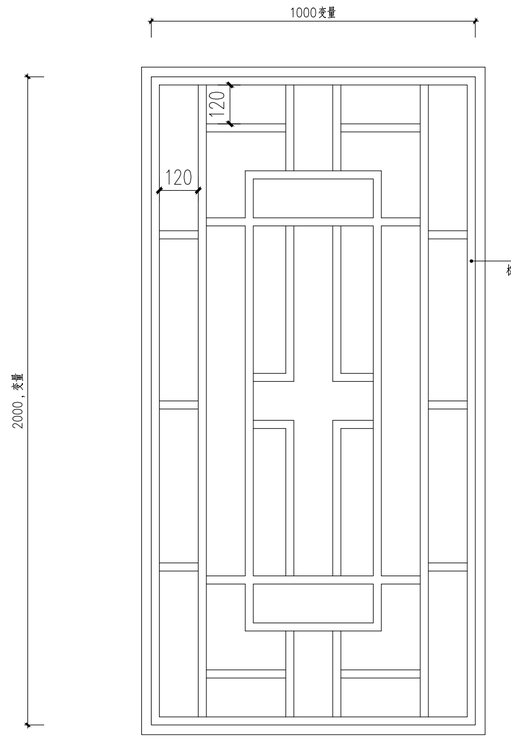

⑦窗花样式 1:10 说明：窗花实际大小需根据窗户洞口而定，同时需满足国家有关标准和规范.

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：空调机位做法

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏			
总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JD1-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

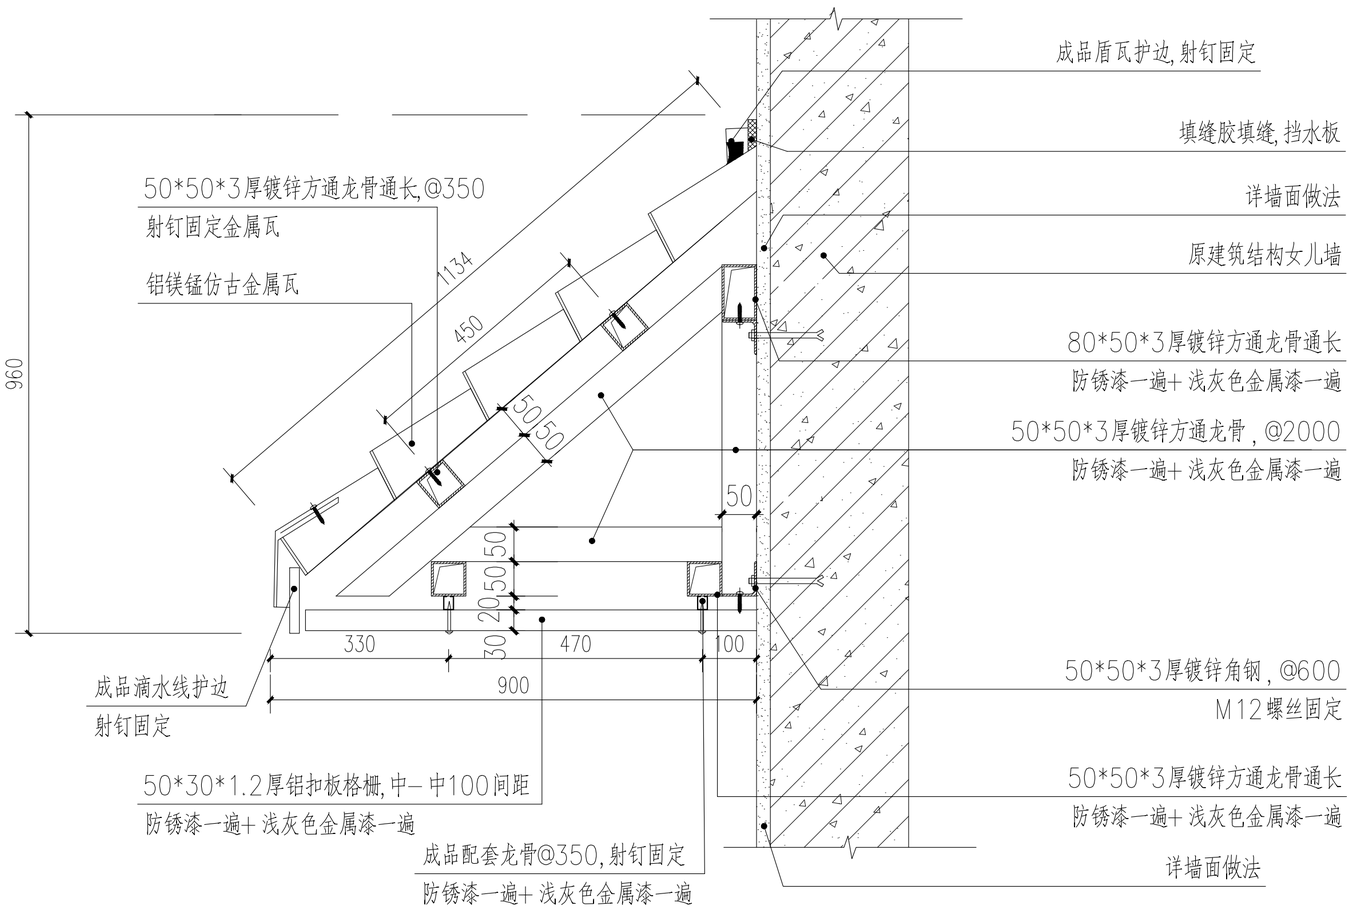

外墙飘檐 1:10

注：屋檐起始端、终点端为4mm铝塑板封堵，颜色同瓦面

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：外墙飘檐做法

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏			
总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JD1-03	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

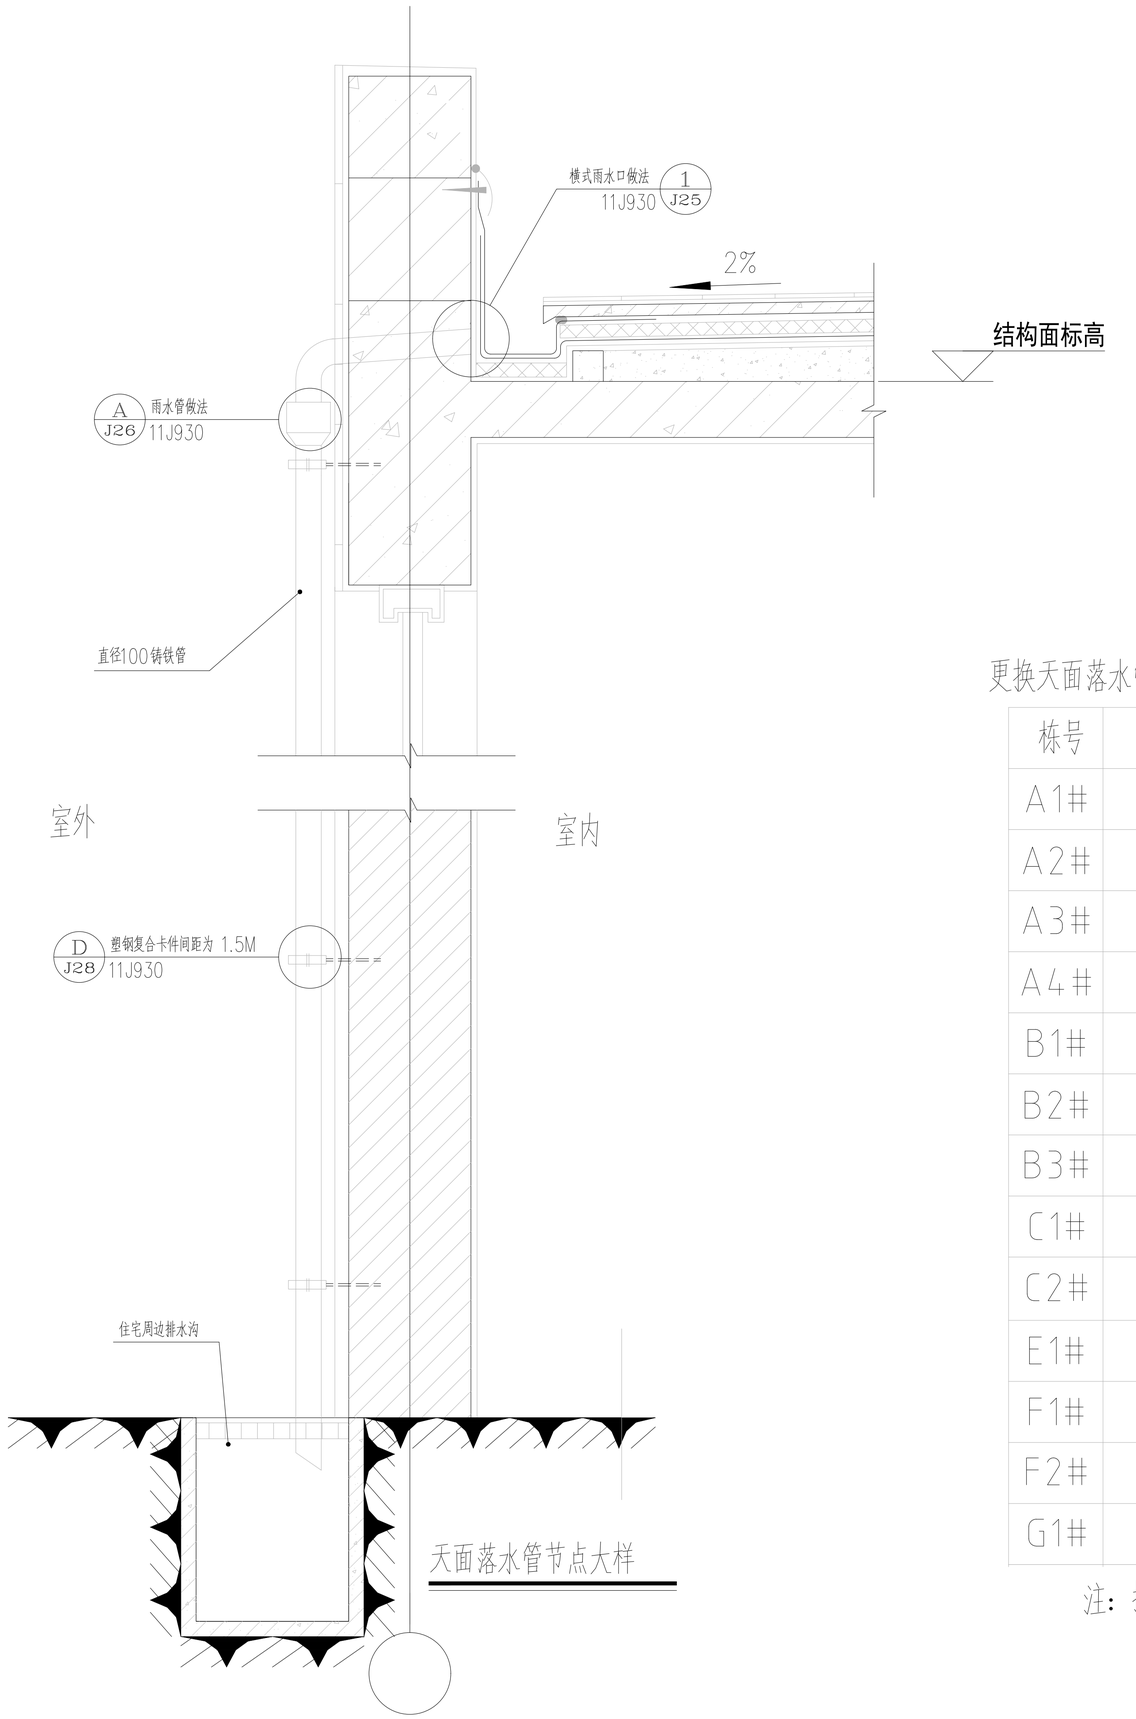

天面落水管节点大样

说明:

所有铸铁管均做防水防锈处理，刷防锈漆两道。

更换天面落水管（直径100铸铁管）工程量

栋号	单位	数量
A1#	米	280
A2#	米	172
A3#	米	307
A4#	米	287
B1#	米	33
B2#	米	18
B3#	米	276
C1#	米	446
C2#	米	208
E1#	米	215
F1#	米	214
F2#	米	177
G1#	米	560

注：拆除量与更换量一致

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号:A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：天面落水管节点大样

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏				
总图		给排水		
建筑		电气		
结构		暖通		
阶段	施工图	专业	建筑	
图纸编号	JD1-04	版次		
日期	2026.06	比例		
项目编号				

本图几未盖院出图专用章对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

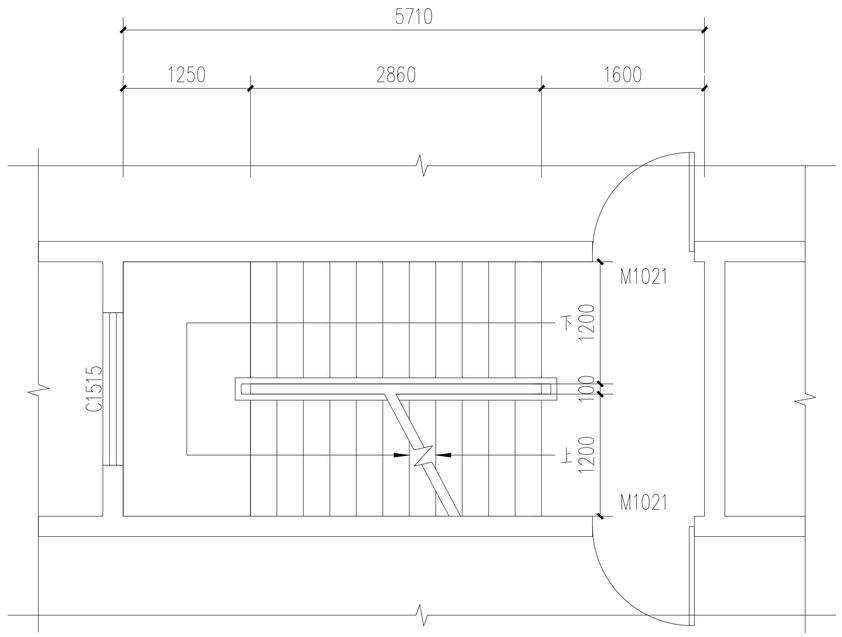

楼梯间标准层平面示意图 1:50

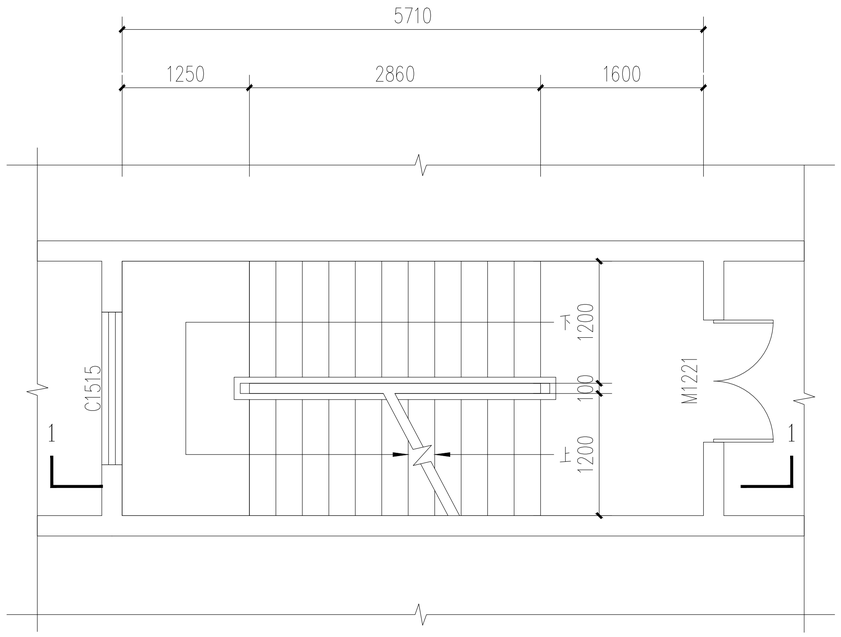

楼梯间首层平面示意图 1:50

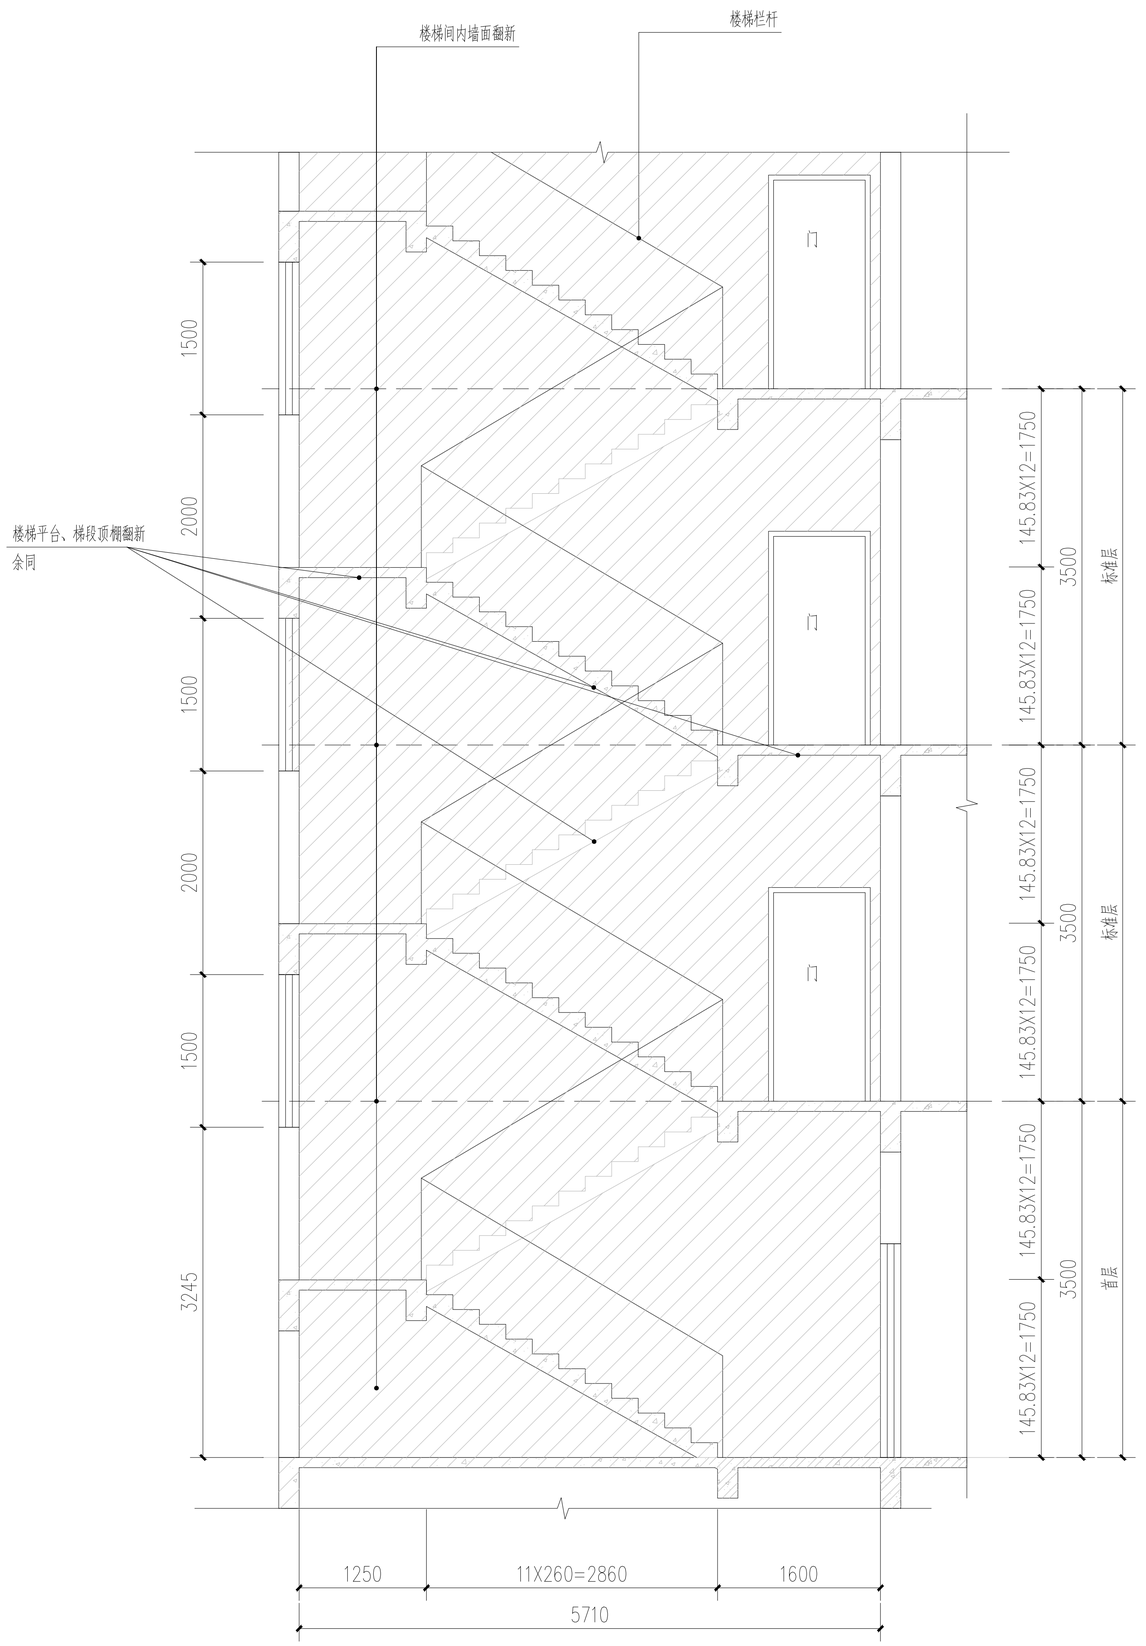

1-1剖面图（楼梯间翻新示意图） 1:50

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	楼梯间示意图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JD1-05	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

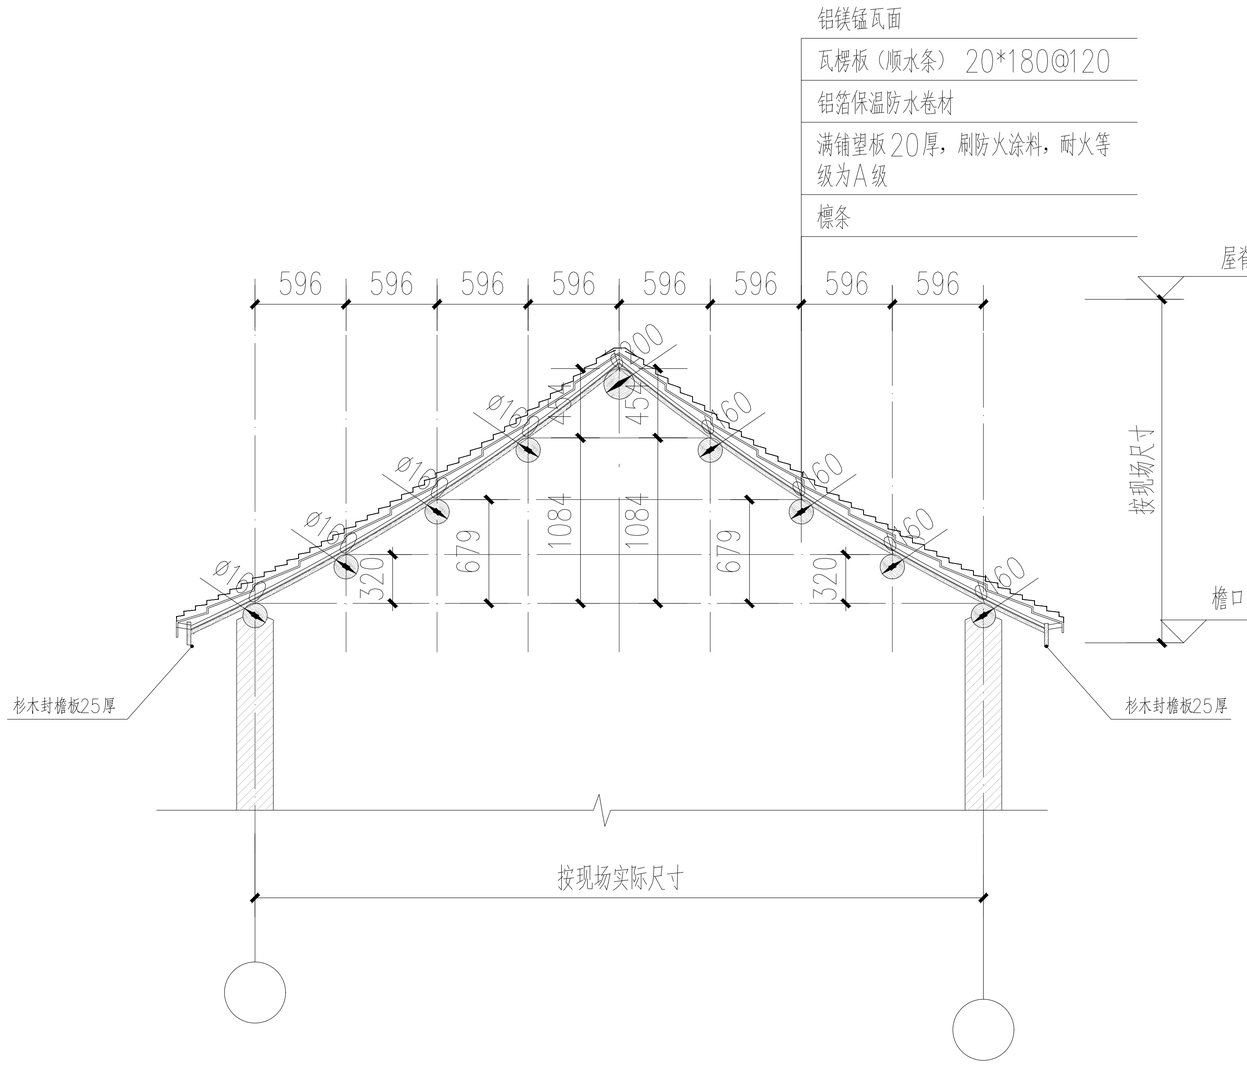

铝镁锰瓦屋面大样图 1:50

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：铝镁锰瓦屋面大样图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国锟	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JD1-06	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

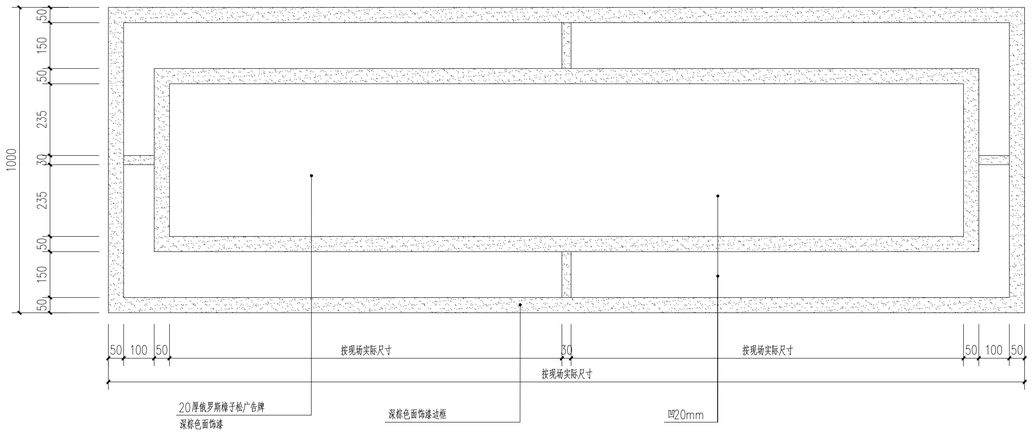

商铺招牌正面图 1:10

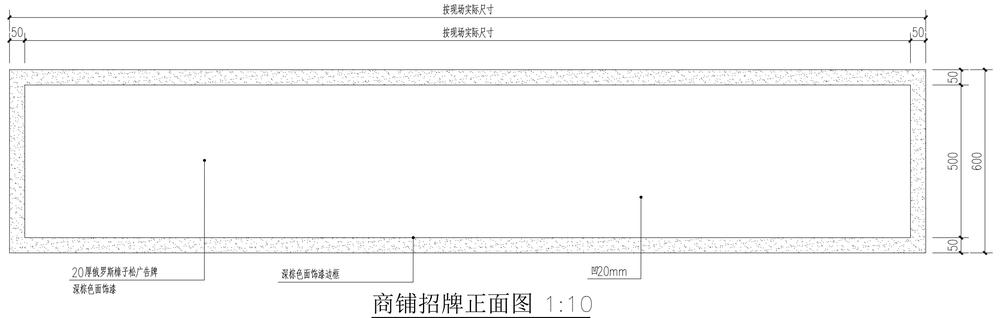

商铺招牌正面图 1:10

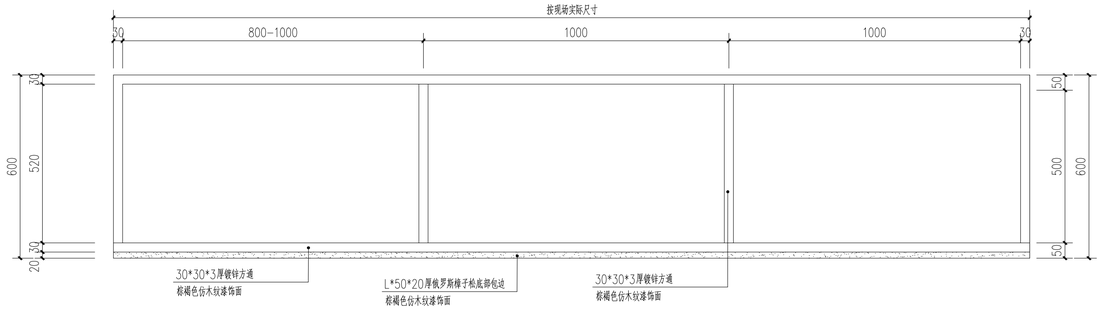

商铺招牌背面图 1:10

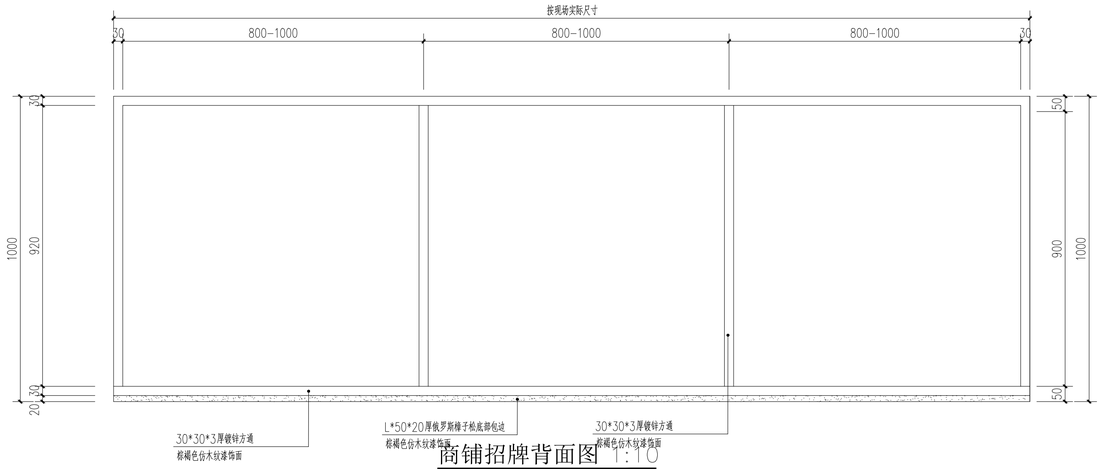

商铺招牌背面图 1:10

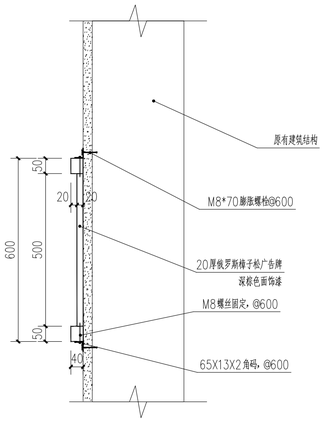

商铺招牌有墙安装图 1:10

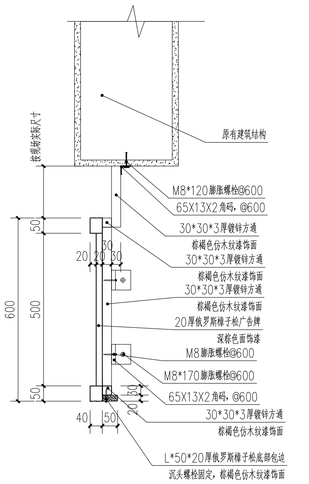

商铺招牌无墙安装图 1:10

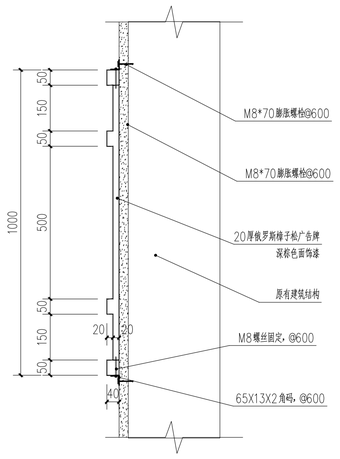

商铺招牌有墙安装图 1:10

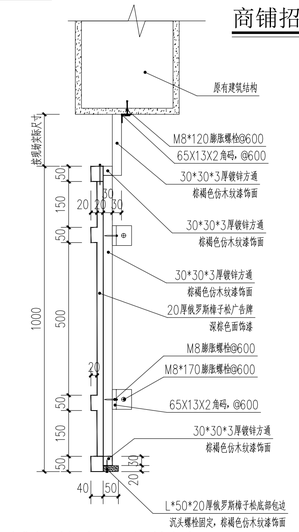

商铺招牌有墙安装图 1:10

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	商铺招牌大样图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JTD2-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

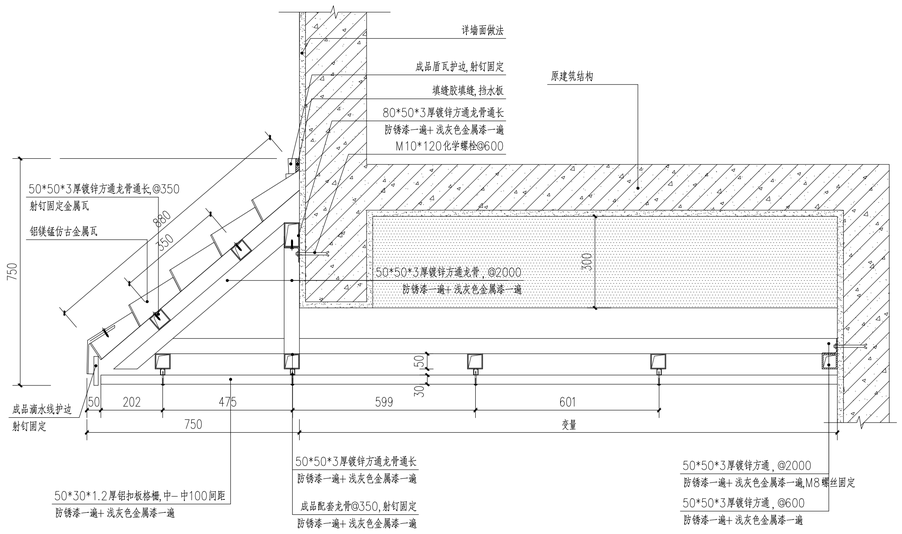

住宅楼商铺飘檐 1:10

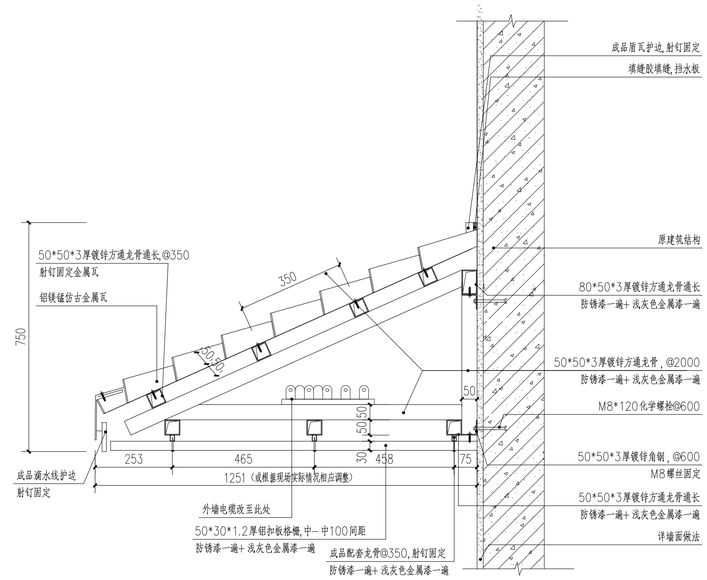

巷街商铺飘檐 1:10

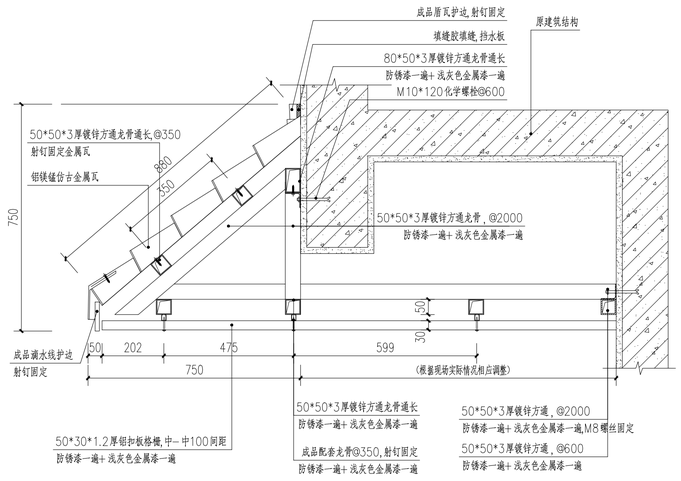

住宅楼旁商铺飘檐 1:10

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号:A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	住宅楼商铺飘檐大样图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	JD2-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目二期

施工图

室外工程

江 苏 华 里 设 计 有 限 公 司

二〇二六年六月

江苏华里
设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

图 纸 目 录

项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）					
项目编号			专 业	给排水		
子项名称			阶 段	施工图		
审　　定	叶茂盛		专业负责	程高亮		
审　　核	叶茂盛		校　　对	程高亮		
项目负责	赵国银		设　　计	王慧杰		

序号	图　号	图 纸 名 称	图幅	备　注
1	SM-01-01	设计说明一	A3	
2	SM-01-02	设计说明二	A3	
3	SM-01-03	设计说明三	A3	
4	SM-02-01	种植设计说明01	A3	
5	SM-02-02	种植设计说明02	A3	
6	SM-02-03	种植设计说明03	A3	
7	YS-01-01	浈江公安分局总平面图	A2	
8	YS-01-02	浈江公安分局尺寸平面图	A2	
9	YS-01-03	浈江公安分局定位平面图	A2	
10	YS-01-04	浈江公安分局现状拆除平面图	A2	
11	YS-02	乐园镇啤酒厂宿舍总平面图	A1	
12	YS-03-01	韶冶实验学校门口公交站总平面图	A3	
13	YS-03-02	韶冶实验学校门口公交站现状平面图	A3	
14	LD-01-01	铺装大样图01	A3	
15	LD-01-02	铺装大样图02	A3	
16	LD-02-01	不锈钢栏杆大样图	A2	
17	LD-02-02	仿木混凝土栏杆大样图	A2	
18	LD-03-01	拆除原有挡土墙大样图	A2	
19	LD-03-02	扶壁式挡土墙大样图	A2	
20	LD-04	树池大样图	A3	
21	SS-00-01	室外给排水设计说明	A2	
22	SS-00-02	井盖说明、图例、标准图目录、主要材料表	A2	
23	SS-00-03	预制混凝土装配式平算式单算雨水口	A2	
24	SS1-01-01	浈江公安分局污水总平面图	A2	
25	SS1-01-02	浈江公安分局污水纵断面图	A2	

江苏华里
设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

图 纸 目 录

项目名称 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
项目编号　　专 业 给排水
子项名称　　阶 段 施工图
审　　定 叶茂盛　专业负责 程高亮
审　　核 叶茂盛　校　　对 程高亮
项目负责 赵国银　设　　计 王慧杰

序号	图　号	图 纸 名 称	图幅	备　注
1	SS1-02-01	浈江公安分局雨水总平面图	A2	
2	SS1-02-02	浈江公安分局雨水纵断面图	A2	
3	SS1-03	浈江公安分局消防总平面图	A2	
4	SS2-01-01	中山路污水总平面图	A3	
5	SS2-01-02	中山路污水纵断面图	A3	
6	SS2-02-01	中山路雨水总平面图	A3	
7	SS2-02-02	中山路雨水纵断面图	A3	
8	SS3-01-01	市政府雨水总平面图	A3	
9	SS3-01-02	市政府雨水纵断面图	A3	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

设计说明01

一、工程名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目二期
建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

二、项目概况

本项目位于韶关市浈江区。园林景观设计项目包含道路白改黑，混凝土路面、栏杆、挡土墙、排水沟等设计项目。

三、设计依据

1. 设计任务书。
2. 建设单位认可的设计方案。
3. 国家现行相关规范及标准。
4. 无障碍设计规范　　GB 50763-2012
5. 城市园林绿化工程及验收规范　　CJJ/82-2012
6. 与本工程其它国家现行有关设计规范、规程、统一标准及相关法规。
7. 考虑当地实际情况采用部分地方规范、规程、统一标准。
8. 委托方提供的前期规划、建筑设计资料及其它与本项目相关资料。
9、室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163 的规定。

四、设计深度

按照"风景园林工程设计文件编制深度的规定"中景观施工图深度的要求，以及本单位内部技术管理条例有关设计深度要求。

五、设计内容

本项目景观工程施工图，道路白改黑，混凝土路面、栏杆、挡土墙、排水沟等设计项目。

六、设计技术说明

1、本工程设计标高采用相对标高。

2、设计图中的竖向标高应以甲方提供的竖向图纸为依据，当图纸与现场实际情况有出入时，应及时通知设计公司.按照实际情况做相应调整。

3、本设计图纸中尺寸均以毫米（mm）为单位，标高以米（m）为单位。

4、本设计图中凡标注距地高度均指完成面高度。

5、种植土回填完成面比相邻硬质铺装完成面低 20mm。

6、本设计中若无特殊指明，所示标高均为完成面标高；总平面图、分区平面图中的定位、竖向与详图有细小出入时，应及时通知设计师核对。核对无误后方可施工。

七、做法说明

1、除图纸中另有要求或另有做法的详细说明外，均按此做法说明的要求施工。

2、用材除图中注明外，钢筋为HPB300、HRB335级钢筋；钢筋混凝土为C25、C30；素混凝土为C20；≥MU10，水泥砂浆的强度等级为M7.5；砌筑毛石砌体的水泥砂浆的强度等级为M10。砖砌体为砖（非粘土砖）

3、道路及广场：

（1）本设计若无特殊指明，所有广场及道路基层做法详见道路做法的设计图纸，或参照国家和地区建筑设计标准图集中道路做法的相关内容。

（2）广场伸缩缝未表明部分均按每6mX6m设置缩缝、每24mX24m设置伸缝，缝宽10-20mm。道路分缝及检查井、雨水井周边板加固参照国标93J007-04选用。

（3）地面铺地砖铺装留缝除特殊指明外均应≤3mm .

（4）建（构）筑物地面、墙面石材铺装留缝除特殊指明外均应≤2mm。

（5）石材铺装，贴面未标明留缝的均为密缝。

（6）车行道路素土夯实系数≥98%，7天无侧限抗压强度3~4Mpa；底基层：压实度≥97%，7天无侧限抗压强度≥2.0Mpa。人行道路素土夯实系数≥93%。

（7）车行道路与地下车库交界处应设伸缩缝。

4、本工程设计中如无特殊标明，竖向设计坡度均按下列坡度设计：

（1）广场及庭院：如无特殊指明，坡向排水方向，坡度1%；

（2）道路横坡：如无特殊指明，坡向路沿，坡度不小于 1%；

（3）台阶及坡道的休息平台 ：如无特殊指明，坡向排水方向，坡度1%；

（4）种植区 ：如无特殊指明，坡向排水方向，坡度2%；

（5）排水明沟：如无特殊指明，坡向集水口，坡度1%；

7、凡本设计通用的涉及到景观造型、色彩、质感、大小、尺寸、性能、安全等方面的材料，除按本设计图纸要求外，均须经本设计公司认可后方可采用、施工、安装各类设备，尤其是在本设计完成前尚未确定供货厂家与施工单位并提供有关部门设备技术施工图纸，应在本工程土建施工之前确定并提供或者跟上土建施工进度有关部门设备的技术施工图，跟上土建施工进度提供有关部门设备的技术施工图，提供经本设计公司审核后，厂家或安装单位派专人赴现场配合土建施工。

8、所有硬景石材均需供货厂家提供石材小样，经甲方及设计公司确认后方可大面积施工；且需在施工前铺贴样板，以供甲方及设计公司确认，其中景墙的铺贴面积需≥5平方米，地面铺装铺贴样板需≥20平方米。

9、施工安装必须严格遵守国家颁布的有关标准及各项施工验收规范的规定，并与结构、水、电、绿化等专业施工图纸密切配合。

特别说明：
1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A132006048

建设单位
韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称　浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称
设计说明一

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏			
总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	SM-01-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

设计说明02

5、石材：

（1）所有景观立面硬质铺贴必须做防“泛碱”措施，建议采用抗碱剂，也可采用其他防“泛碱”工艺措施；树池墙体内壁必须按照规范做20厚WP、M15（内掺5%防水剂）抹灰。

（2）石材饰面≥600mm边长的规格板建议采用石材湿挂做法。湿挂做法：a、墙内预埋Ø8钢筋，伸出墙面50，横向、竖向中距均按石材尺寸；

b、Ø6双向钢筋网（中距按石材尺寸）与墙内预埋钢筋（伸出墙面50）电焊（或18号低碳镀锌钢丝绑扎）；

c、石材由板背预留穿孔（或沟槽）穿双股18号铜丝（或Ø4不锈钢挂钩）与双向钢筋网固定，石材与砖墙之间的50厚空隙层内WP、M15灌实；

d、稀水泥浆擦缝。

6、景墙及花池：

围墙及花池的砖砌体的下部、距室外地坪上60处设防潮层一道，做法为20厚WP、M15，内掺5%防水剂。围墙及花池的抹灰层为20厚WP、M15。围墙长度超过50m时，应在砖垛部分设置伸缩缝，遇复杂地形时应设变形缝。无特殊注明，所有景墙立面贴面材料与种植土相交处贴面材料均伸入种植土面50mm。

7、水池：

水池在夯实素土上做C20素混凝土垫层，用>P6抗渗钢筋混凝土完成水池主体结构后完成饰面层，防水及饰面具体做法见各单项图纸。水池池底找坡到泵坑。

8、金属构件：

（1）铁刷除锈，磨去毛刺，湿布擦净，涂硝基底漆一遍。刮5q 基腻子一遍，填补麻点、凹痕、划痕、砂纸磨平，喷硝基处用色漆数遍至颜色均匀，膜面平整，水砂纸打磨、喷亚光硝基外用清漆（Q n11型）罩面，颜色另定。

（2）本设计中凡涉及钢结构、栏杆等工程，除不锈钢外均采用热镀锌钢材。除说明特殊做法外，均采用焊接，焊接部分须满焊。焊点要求打磨平整，不允许有气孔、毛刺和裂纹，并须做防锈处理（富锌防锈漆两遍）。

9、油漆及外墙涂料：

对室外各构件的油漆做法，除图纸中另有注明者外，均按地上建筑说明中的做法。所有室外墙面所用之外墙涂料，均应具有防水、防污及适应当地气候条件的耐性。

10、木材：

（1）采用优质防腐木，含水率≤12%.

（2）木件防腐处理方法一：木料采用强化防腐油涂刷2－3次，强化防腐油配合比97%混合防腐油，3%氯酚（用于地面以下）。

（3）木件防腐处理方法二：表面刷底漆一道，面罩清漆三道（用于地面以上）。

注意：所用油料需经脱色处理，颜色为淡色透明。用于木景墙、木平台、木地板等处，一般是考虑离开地面架高布设，具体详见图纸。

11、井盖做法：

为保证视觉景观效果的统一，所有井盖均做双层井盖，面层做法与周围铺装一致。

八、水 电

给水：采用快速取水器，由人工浇灌。

排水：采用雨水口、排水暗沟收集地面水，就近接入小区排水系统。

照明：除了必要的导向照明外，加以突出景观效果的功能灯具。

九、安全措施：

本工程所有设计均应满足国家及地方现行的有关工程与建筑设计的各类规范、规定及标准。硬地人工水体的近岸（如：水池、溪流等）如未设栏杆，其2m范围内水深不大于0.7m；无护栏的园桥、汀步附近2m范围内水深不大于0.5m。

图上凡未表示的，施工时必须以砂石填高至本规定范围为止。

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：设计说明二

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏			
总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	SM-01-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

设计说明03

十、其它：

1、所有涉及结构承载力的设计，须经过结构工程师核算后，方可施工。

2、本工程设计中未详尽之处，均应按照国家和地区现行的各类相关施工规范、规定及标准实施。

3、本工程设计中非景观设计道路标高、坡度，如与实际情况不符。均以建筑设计院设计道路标高及坡度为准。

4、本工程设计所用石材除特殊说明以外，所有石材可看面统一面层处理。

标高图例说明:

PA	PLANTING AREA 种植区	TC	TOP OF CURB 路牙顶面标高
FL	FLOOR LEVEL 地面完成面标高	BC	BOTTOM OF CURB 路牙底部标高
TW	TOP OF WALL 墙顶标高	WL	WATER LEVEL 水面标高
BW	BOTTOM OF WALL 墙底标高	BL	BOTTOM OF POOL 水池底标高
RL	ROAD LEVEL 道路标高	TS	TOP OF SOIL 土壤面标高
BF	水底标高		

±0.000 建筑物室内±0.00标高

50.000 立面标高

50.000 详图平面标高

FL 50.000 景观设计完成面标高

50.000 地形标高

注：本工程采用预拌砂浆，本册图纸所有水泥砂浆均按以下对应表进行标准

预拌砂浆标注对应表

品种	《预拌砂浆》GB/T25181-2010标注	其他标注标准
砌筑砂浆	DM M5、WM M5	M5混合砂浆
		M5水泥砂浆
		Mb5混凝土块体（砖）专用砌筑砂浆
	DM M5、WM M7.5	M7.5混合砂浆
		M7.5水泥砂浆
		Mb7.5混凝土块体（砖）专用砌筑砂浆
	DM M10、WM M7.5	M10混合砂浆
		M10水泥砂浆
		Mb10混凝土块体（砖）专用砌筑砂浆
		Ms10蒸压灰纱普通砖
		蒸压粉煤灰普通砖专用砌体砂浆
	DM M15、WM M15	M15混合砂浆
		M15水泥砂浆
		Mb15混凝土块体（砖）专用砌筑砂浆
		Ms15蒸压灰纱普通砖
		蒸压粉煤灰普通砖专用砌体砂浆
	DM M20、WM M20	M20水泥砂浆
		Mb20混凝土块体（砖）专用砌筑砂浆
		Ms20蒸压灰纱普通砖
		蒸压粉煤灰普通砖专用砌体砂浆
	DM M25、WM M25	M20水泥砂浆
		Ms25蒸压灰纱普通砖
		蒸压粉煤灰普通砖专用砌体砂浆
	DM M30、WM M30	M30水泥砂浆
抹灰砂浆	DP M5、WP M5	1:1:6混合砂浆
	DP M10、WP M10	1:1:4混合砂浆
	DP M15、WP M15	1:3水泥砂浆
地面砂浆	DP M20、WP M20	1:2水泥砂浆
		1:2.5水泥砂浆
		1:1:2.5水泥砂浆
	DS M5、WS M5	1:3水泥砂浆
	DS M10、WS M10	1:2水泥砂浆
	DS M20、WS M20	1:1水泥砂浆

注：D=Dry-mixed=干混、W=Wet-mixed=湿拌、M=Masonry=砌筑、P=Plastering=抹灰、S=Surface=地面。

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位

韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称 设计说明三

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	SM-01-03	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

种植设计说明

为保证绿化施工效果能达到具体设计意图，确保质量，同时利于检查监督，景观绿化设计要求作具体说明。景观设计时宜 选用适应本土气候条件的植物。景观设计时宜选用乔、灌、草结合绿化，丰富植物种类，并满足植物覆土深度需求。

一、施工的依据：

1、相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求；

2、现场实际及有关专业施工图；

二、施工组织与实施

1、根据施工任务量、施工要求、预算项目的具体定额等组织施工技术力量、安排施工计划；

2、熟读图纸、熟记规范、准备好施工器具以及花草树木、肥料、乔木支撑物等原材料，做好施工的前期作；

3、按工程主管单位的要求、施工期限、合同规定,按设计图和园林规范依实组织具体施工；

三、具体实施主要过程及要求:

1.苗木的质量

严格按苗木表规格购苗，应选择枝干丰富，生长健壮、枝繁叶茂、冠形整齐、色泽正常、根系成熟、无病虫害和机械损伤等基本条件。大苗移植，必须尽量减少截枝量，严禁采购截干苗或形态不符合扩初与施工图阶段所要求的苗木，乔木应选用假植苗，应保证移植根系完好，带好土球，包装结实牢靠,且主枝不少于3个。主要树种的苗木选择应获得甲方及设计单位的认同。花灌木应选用容器苗；草皮覆盖率达90%以上、纯度98%以上，以成块草皮（300mm×300mm）形式铺植。

2.所有灌木、地被除特殊要求，均采用片植的施工方式，栽植时应按品字形种植，确保完全覆盖地表，且植物带边缘轮廓种植密度应大于等于规定密度，以利形成流畅的边线，同时轮廓边在立面上应成弧形，使相临两种植物的过渡自然。



地被配置平面　　地被种植平面示意图　　地被种植剖面示意图

3.绿化场地的平整、构筑与清理

按城市园林绿化规范规定在10CM以上，30CM以内平整绿化地面至设计坡度要求，平面绿化地平整坡度控制在2.5-3%坡度。

根据实际的线形与标高构筑微地形，0.02≤i≤0.1，确保水能排到指定的蓄水池。同时清除现场碎石及杂草杂物。

4.土壤要求

施工方应对现场使用的种植土进行土壤检测，并支付相关费用。施工前应将检测结果及改良方案提交业主和景观设计师认可，得到书面确认后方可施工。

业主有权对土壤进行重新检测，测试结果未满足要求，由施工方支付检测费，并返工至达标为止土壤应疏松湿润，排水良好，PH5-7，含有机质的肥沃土壤，强酸碱，盐土、重粘土、沙土等均应进行改良，达到植物可以生长的程度。对草坪，花卉种植地应施基肥，翻耕30-35cm，搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度符合设计要求。植物生长最低种植土层厚度应符合下表规定。

为防止香樟等品种生长受阻，需于施工前做好排水措施，并按要求更换树穴周边种植土；并注意于栽植初期加强保养。

部分品种，如：山茶花叶易黄化，施工时宜添加硫酸亚铁之类的肥料，以提前防范。

绿化栽植土壤有效土壤厚度

项目	植被类型		土层厚度（cm）	检验方法
一般栽植	乔木	胸径≥20cm	≥180	挖样洞，观察或尺量检查
		胸径<20cm	≥150（深根）	
			≥100（浅根）	
	灌木	大、中灌木、大藤本	≥90	
		小灌木、宿根花卉、小藤本	≥40	
	棕榈类		≥90	
	竹类	大径	≥80	
		中、小径	≥50	
	草坪、花卉、草本地被		≥30	
设施顶面绿化	乔木		≥80	
	灌木		≥45	
	草坪、花卉、草本地被		≥15	

5、基肥要求

本设计以沤熟蘑菇肥作基肥。用量： 草地10Kg/ m ；花木（花坛）20Kg/m ；绿篱单行5Kg/m；1米以下灌木（土球100mm-300mm）8Kg/株； 1米以上（土球>40mm）10Kg/株；乔木土球为500mm-600mm的20Kg-25Kg/株；土球700mm-800mm的为30Kg-40Kg/株。草地、花坛在施肥后应进行一次约200mm-300mm深的翻耕，将肥与土充分混合均匀，做到肥土相融，起到既提高土壤养分，又使土壤疏松、通气良好。乔木、灌木则应在种植前在穴边将肥土混匀，依次放入穴底和种植池。

6.土坨大小要求：

土坨：指苗木移栽过程中为保证成活和迅速复壮，而在原栽植地围绕苗木根系取的土球。

确定土坨直径的方法（起坨）

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位

韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称 种植设计说明01

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏			
总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	SM-02-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。



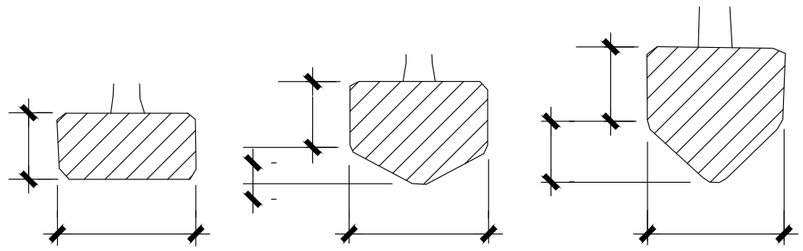

土坨的大小应依据上图视树种和苗木具体生长状况及种植季节而定，苗木清单中不作具体规定，以确保成活为标准。若市场上有容器苗（即假植苗），我司要求尽量采用容器苗。

7.种植树穴要求：

7.1在栽苗木之前应以所定的灰点为中心沿四周向下挖穴，种植穴的大小依土球规格及根系情况而定。带土球的应比土球大16-20cm，栽裸根苗的穴应保证根系充分舒展，穴的深度一般比土球高度稍深10~20cm，穴的形状一般为圆形，但必须保证上下口径大小一致。

所挖穴坑的直径要比土坨稍大，其垂直高度要略超过土坨垂直高度，并将底部土壤松软。

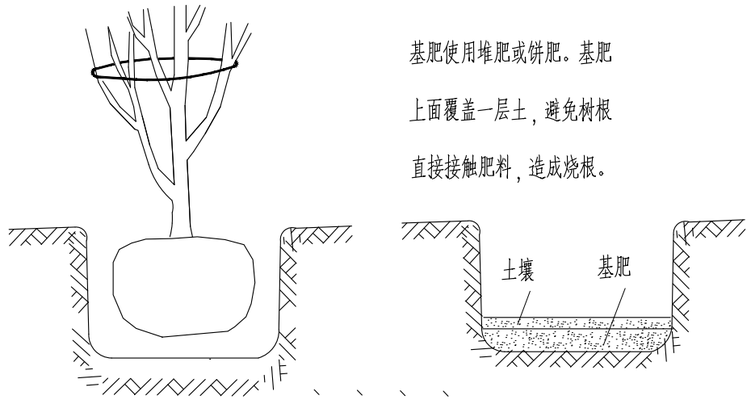

基肥使用堆肥或饼肥。基肥上面覆盖一层土，避免树根直接接触肥料，造成烧根。

7.2当遇到种植池小于所种乔木土球时，应先进行乔木种植再进行硬景施工.

8.种植要求：

种植乔木时，应根据人的最佳观赏点及乔木本身的阴阳面来调整乔木的种植面。将乔木的最佳观赏面正对人的最佳观赏点，同时尽量使乔木种植后的阴阳面与乔木本身的阴阳面保持吻合，以利植物尽快恢复生长。

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：种植设计说明02

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏			
总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	SM-02-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

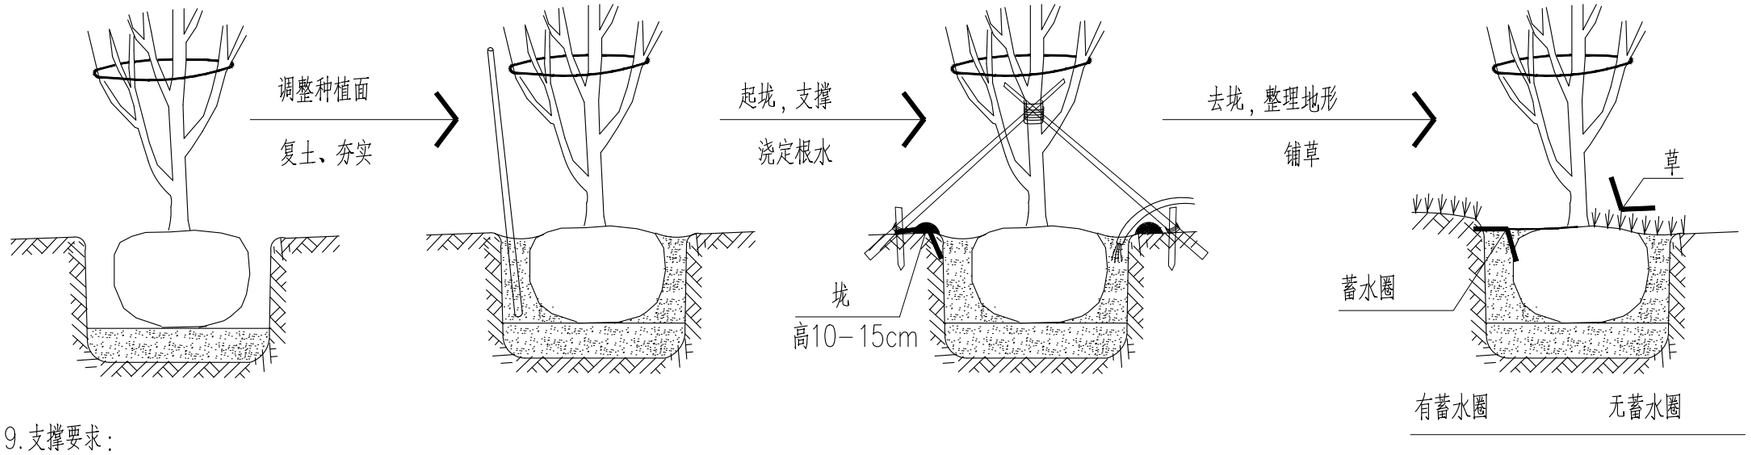

9.支撑要求：

注：在干旱少雨地区，应给植物保留一个低于草坪面3CM左右的蓄水圈，以利植物吸收水分.

为了使种植好的苗木不因土壤沉降或风力的影响而发生歪斜，我们需对刚完成种植尚未浇定根水的苗木进行支撑处理，不同类型的苗木可采用不同的支撑手法，如下图：

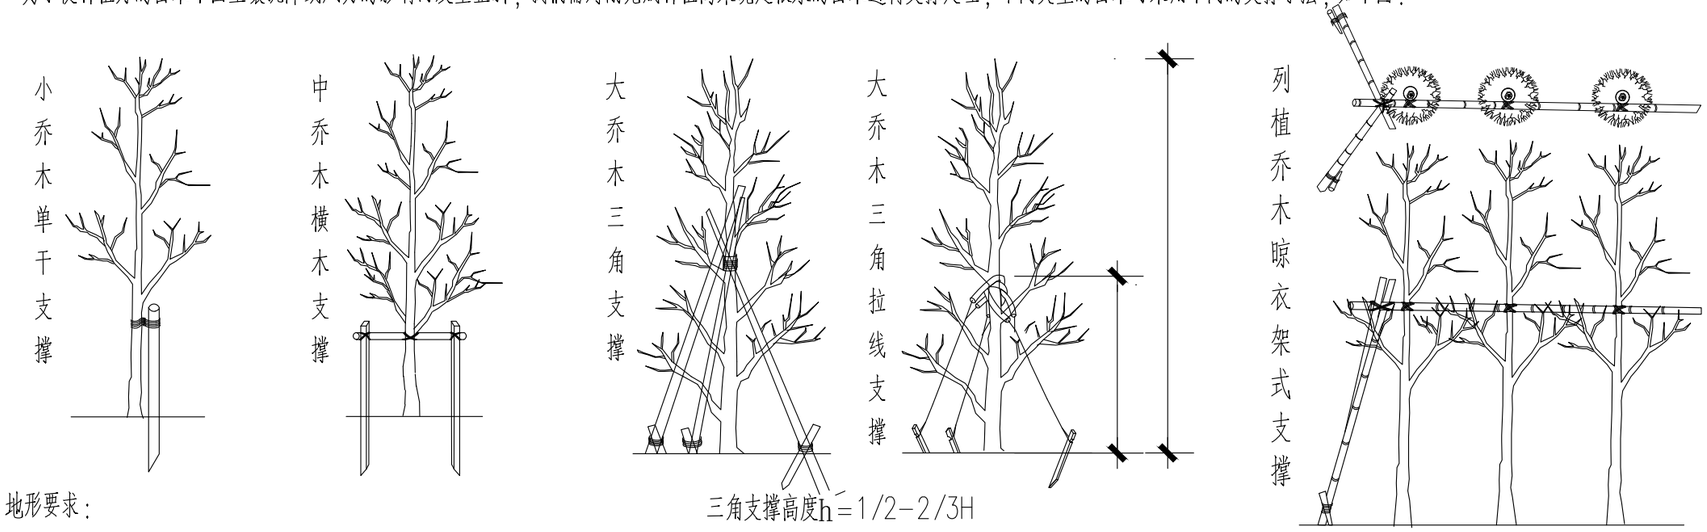

10.地形要求：

植物的种植必须在地形获得设计单位认可的基础上进行，种植完成后，需对地形进行再一次的平整处理，达到设计人员的要求后，才可进行草地的铺砌。

11.后期养护管理要求：

一般情况下，养护期应在第一株植物运到基地时开始，并持续到正式养护期开始后十二个月之后，或持续到最后审查批准时为止。养护期内，应及时更新复壮受损苗木等，并能按设计意图，按植物生态特性：喜阳、喜阴、耐旱、耐湿等分别养护，且根据植物生长不同阶段及时调整，保持丰富的层次和群落结构。在养护期内负责清理杂物、浇水保持土壤湿润、追肥、修剪整形、抹不定芽、防风、防治病虫害（应选用无公害农药）、除杂草、排渍除涝等。

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位

韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称 种植设计说明03

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏			
总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	SM-02-03	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

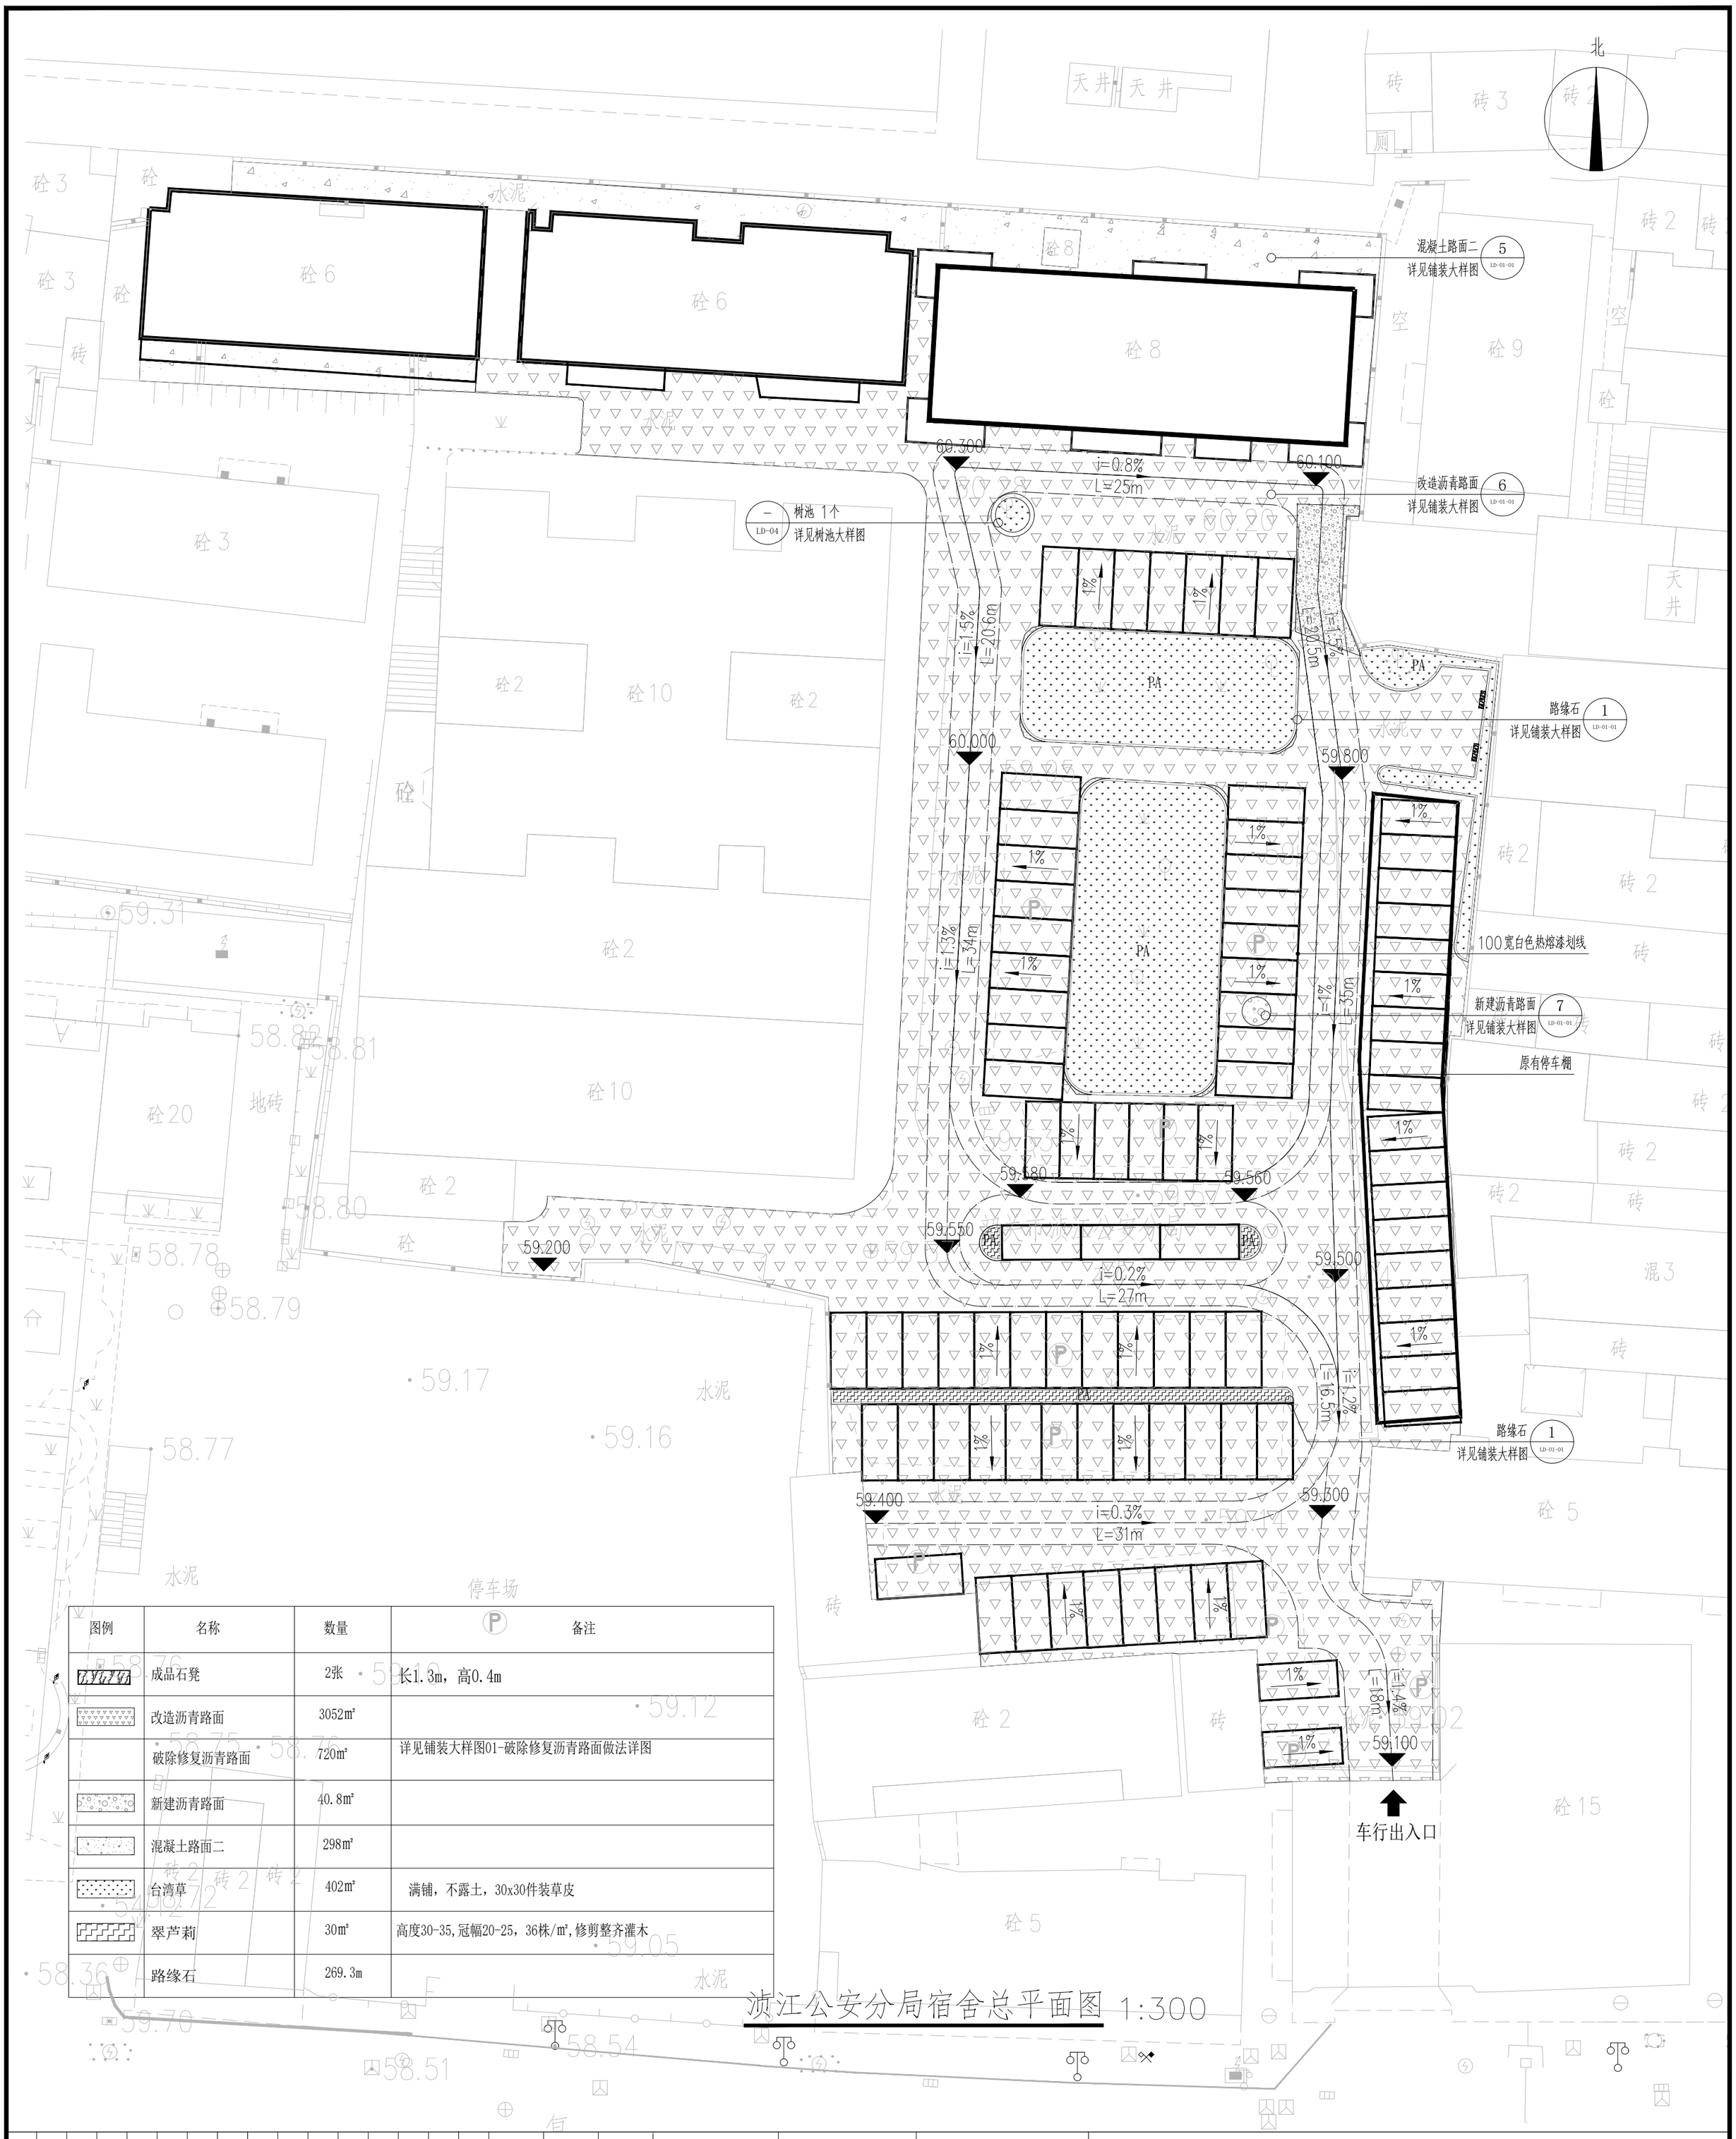

图例	名称	数量	备注
	成品石凳	2张	长1.3m，高0.4m
	改造沥青路面	3052㎡	
	破除修复沥青路面	720㎡	详见铺装大样图01-破除修复沥青路面做法详图
	新建沥青路面	40.8㎡	
	混凝土路面二	298㎡	
	台湾草	402㎡	满铺，不露土，30x30件装草皮
	翠芦莉	30㎡	高度30-35,冠幅20-25，36株/㎡,修剪整齐灌木
	路缘石	269.3m	

浈江公安分局宿舍总平面图 1:300

特别说明：
1.本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2.本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号:A132006048

建设单位
韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称 浈江公安分局宿舍总平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	YS-01-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

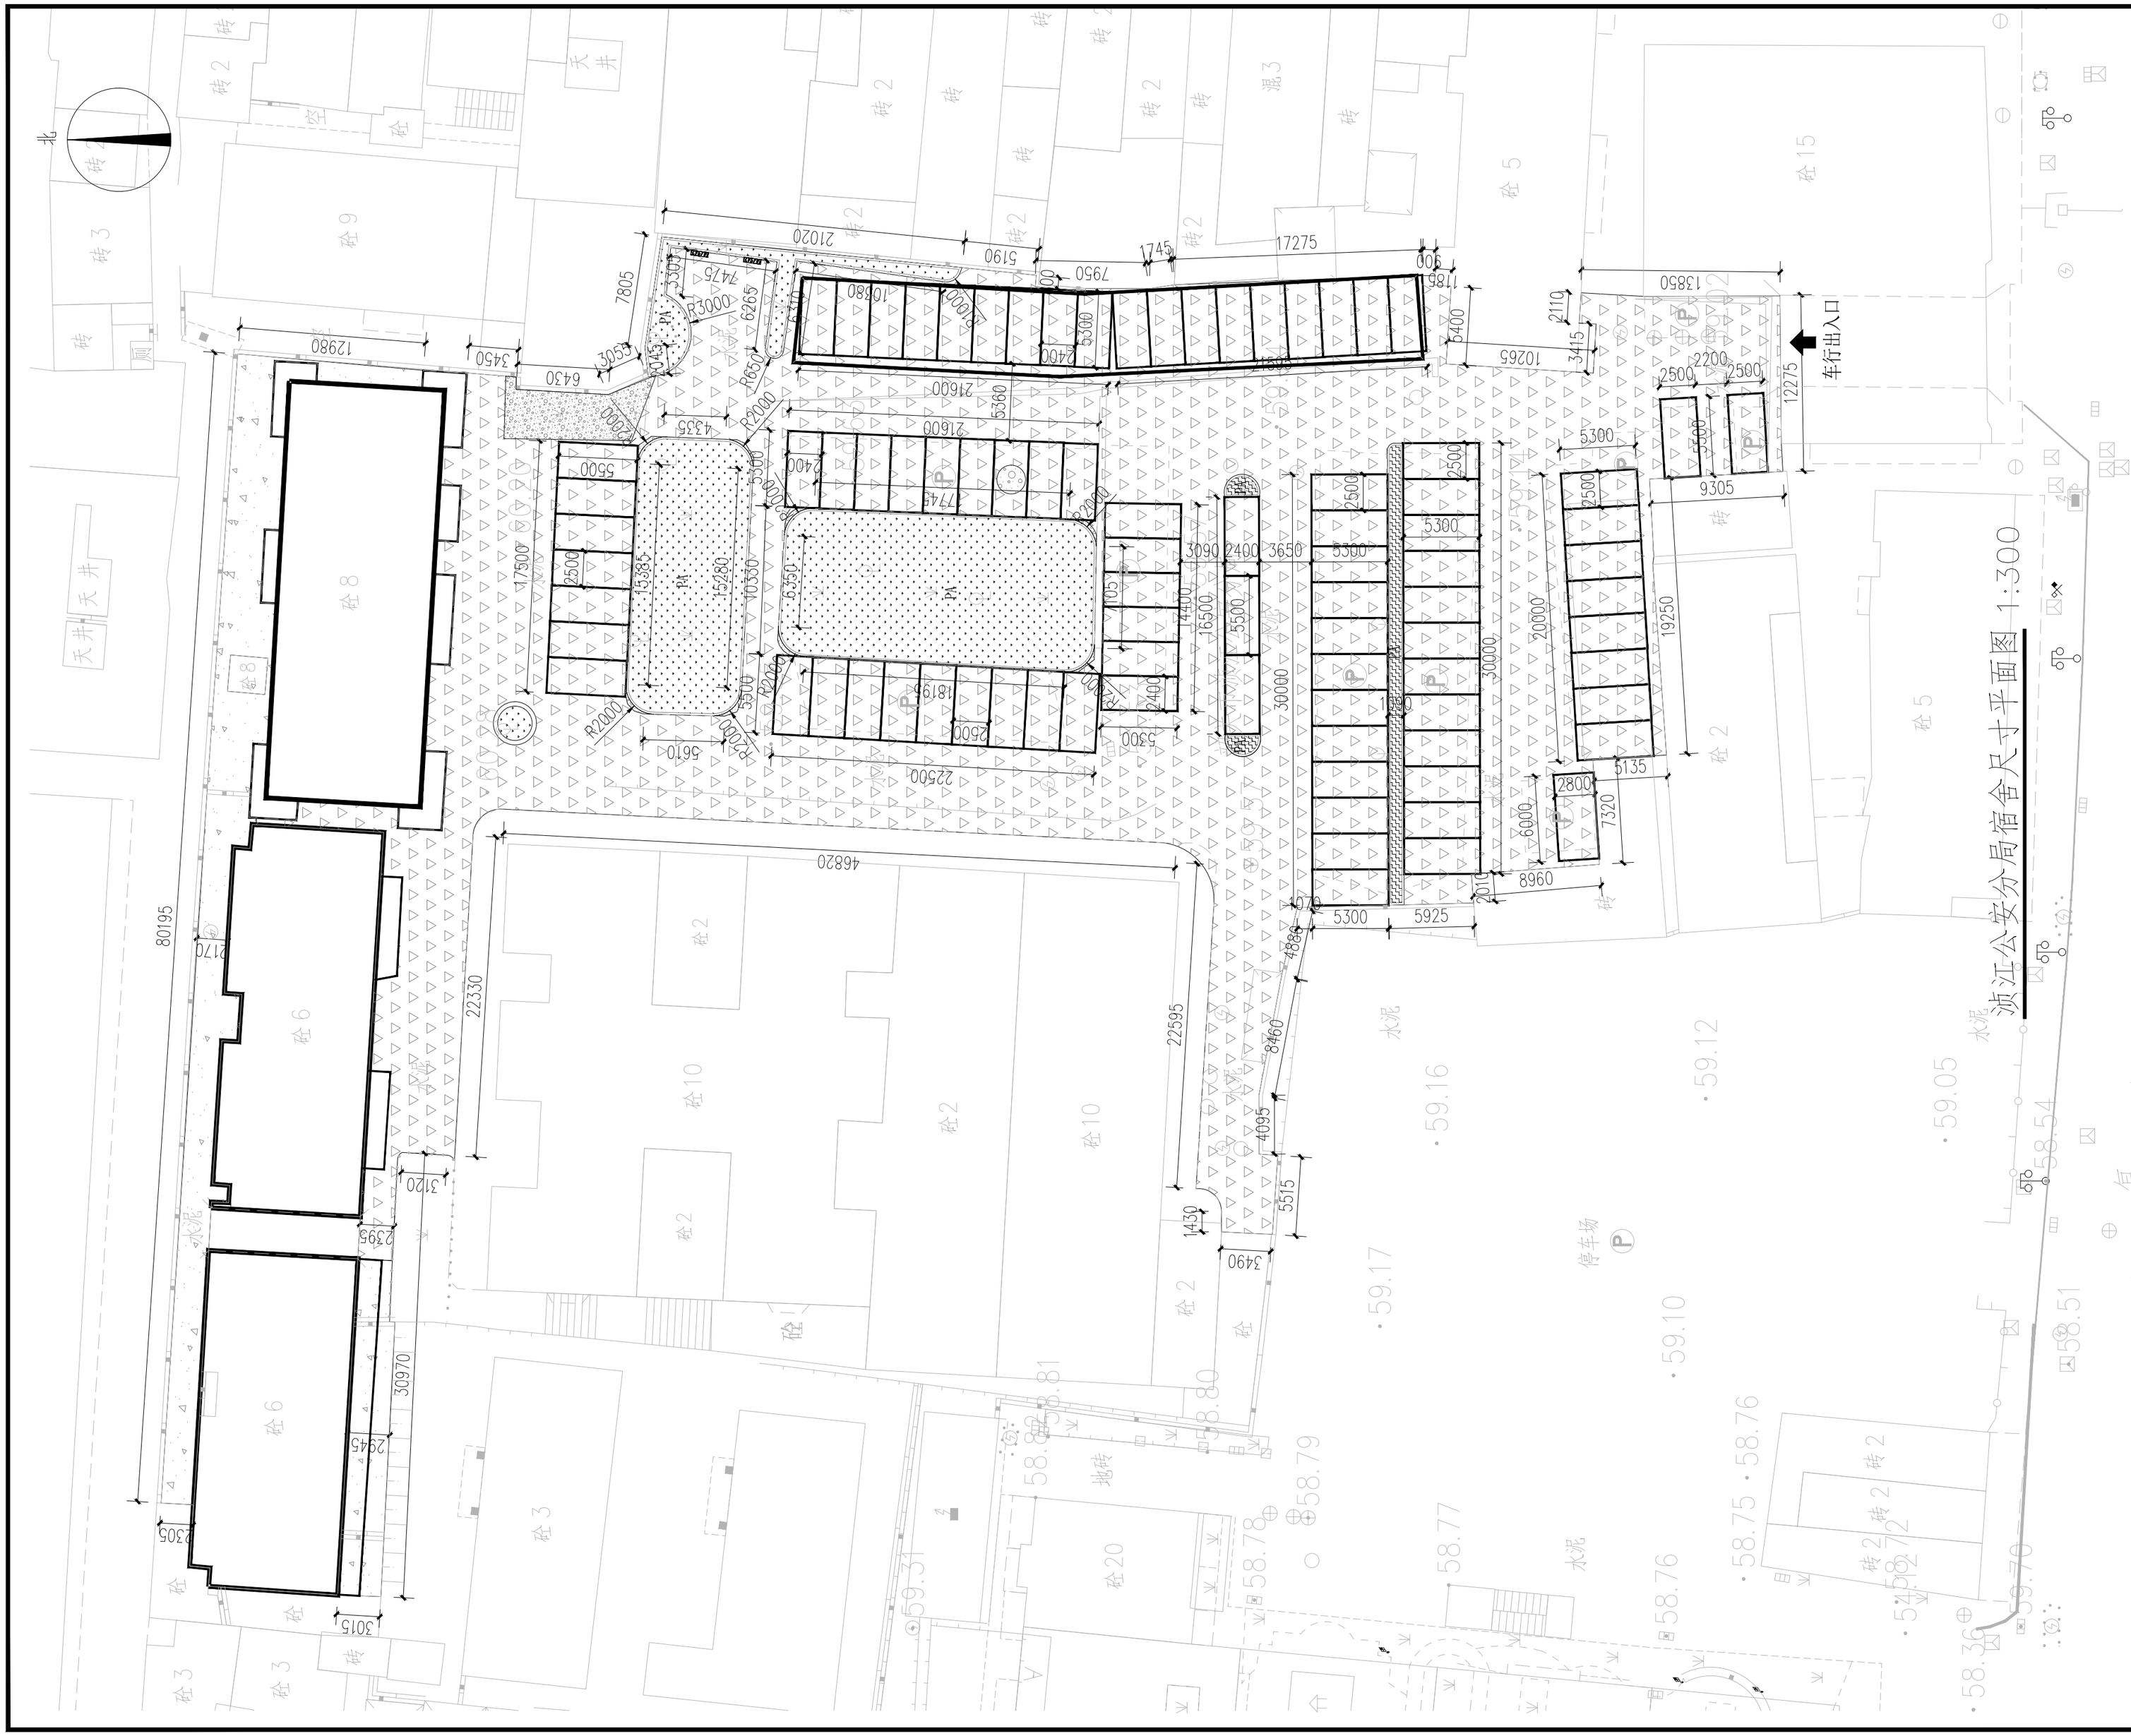

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	浈江公安分局宿舍尺寸平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	YS-01-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

A2 420X594

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

A2 420X594

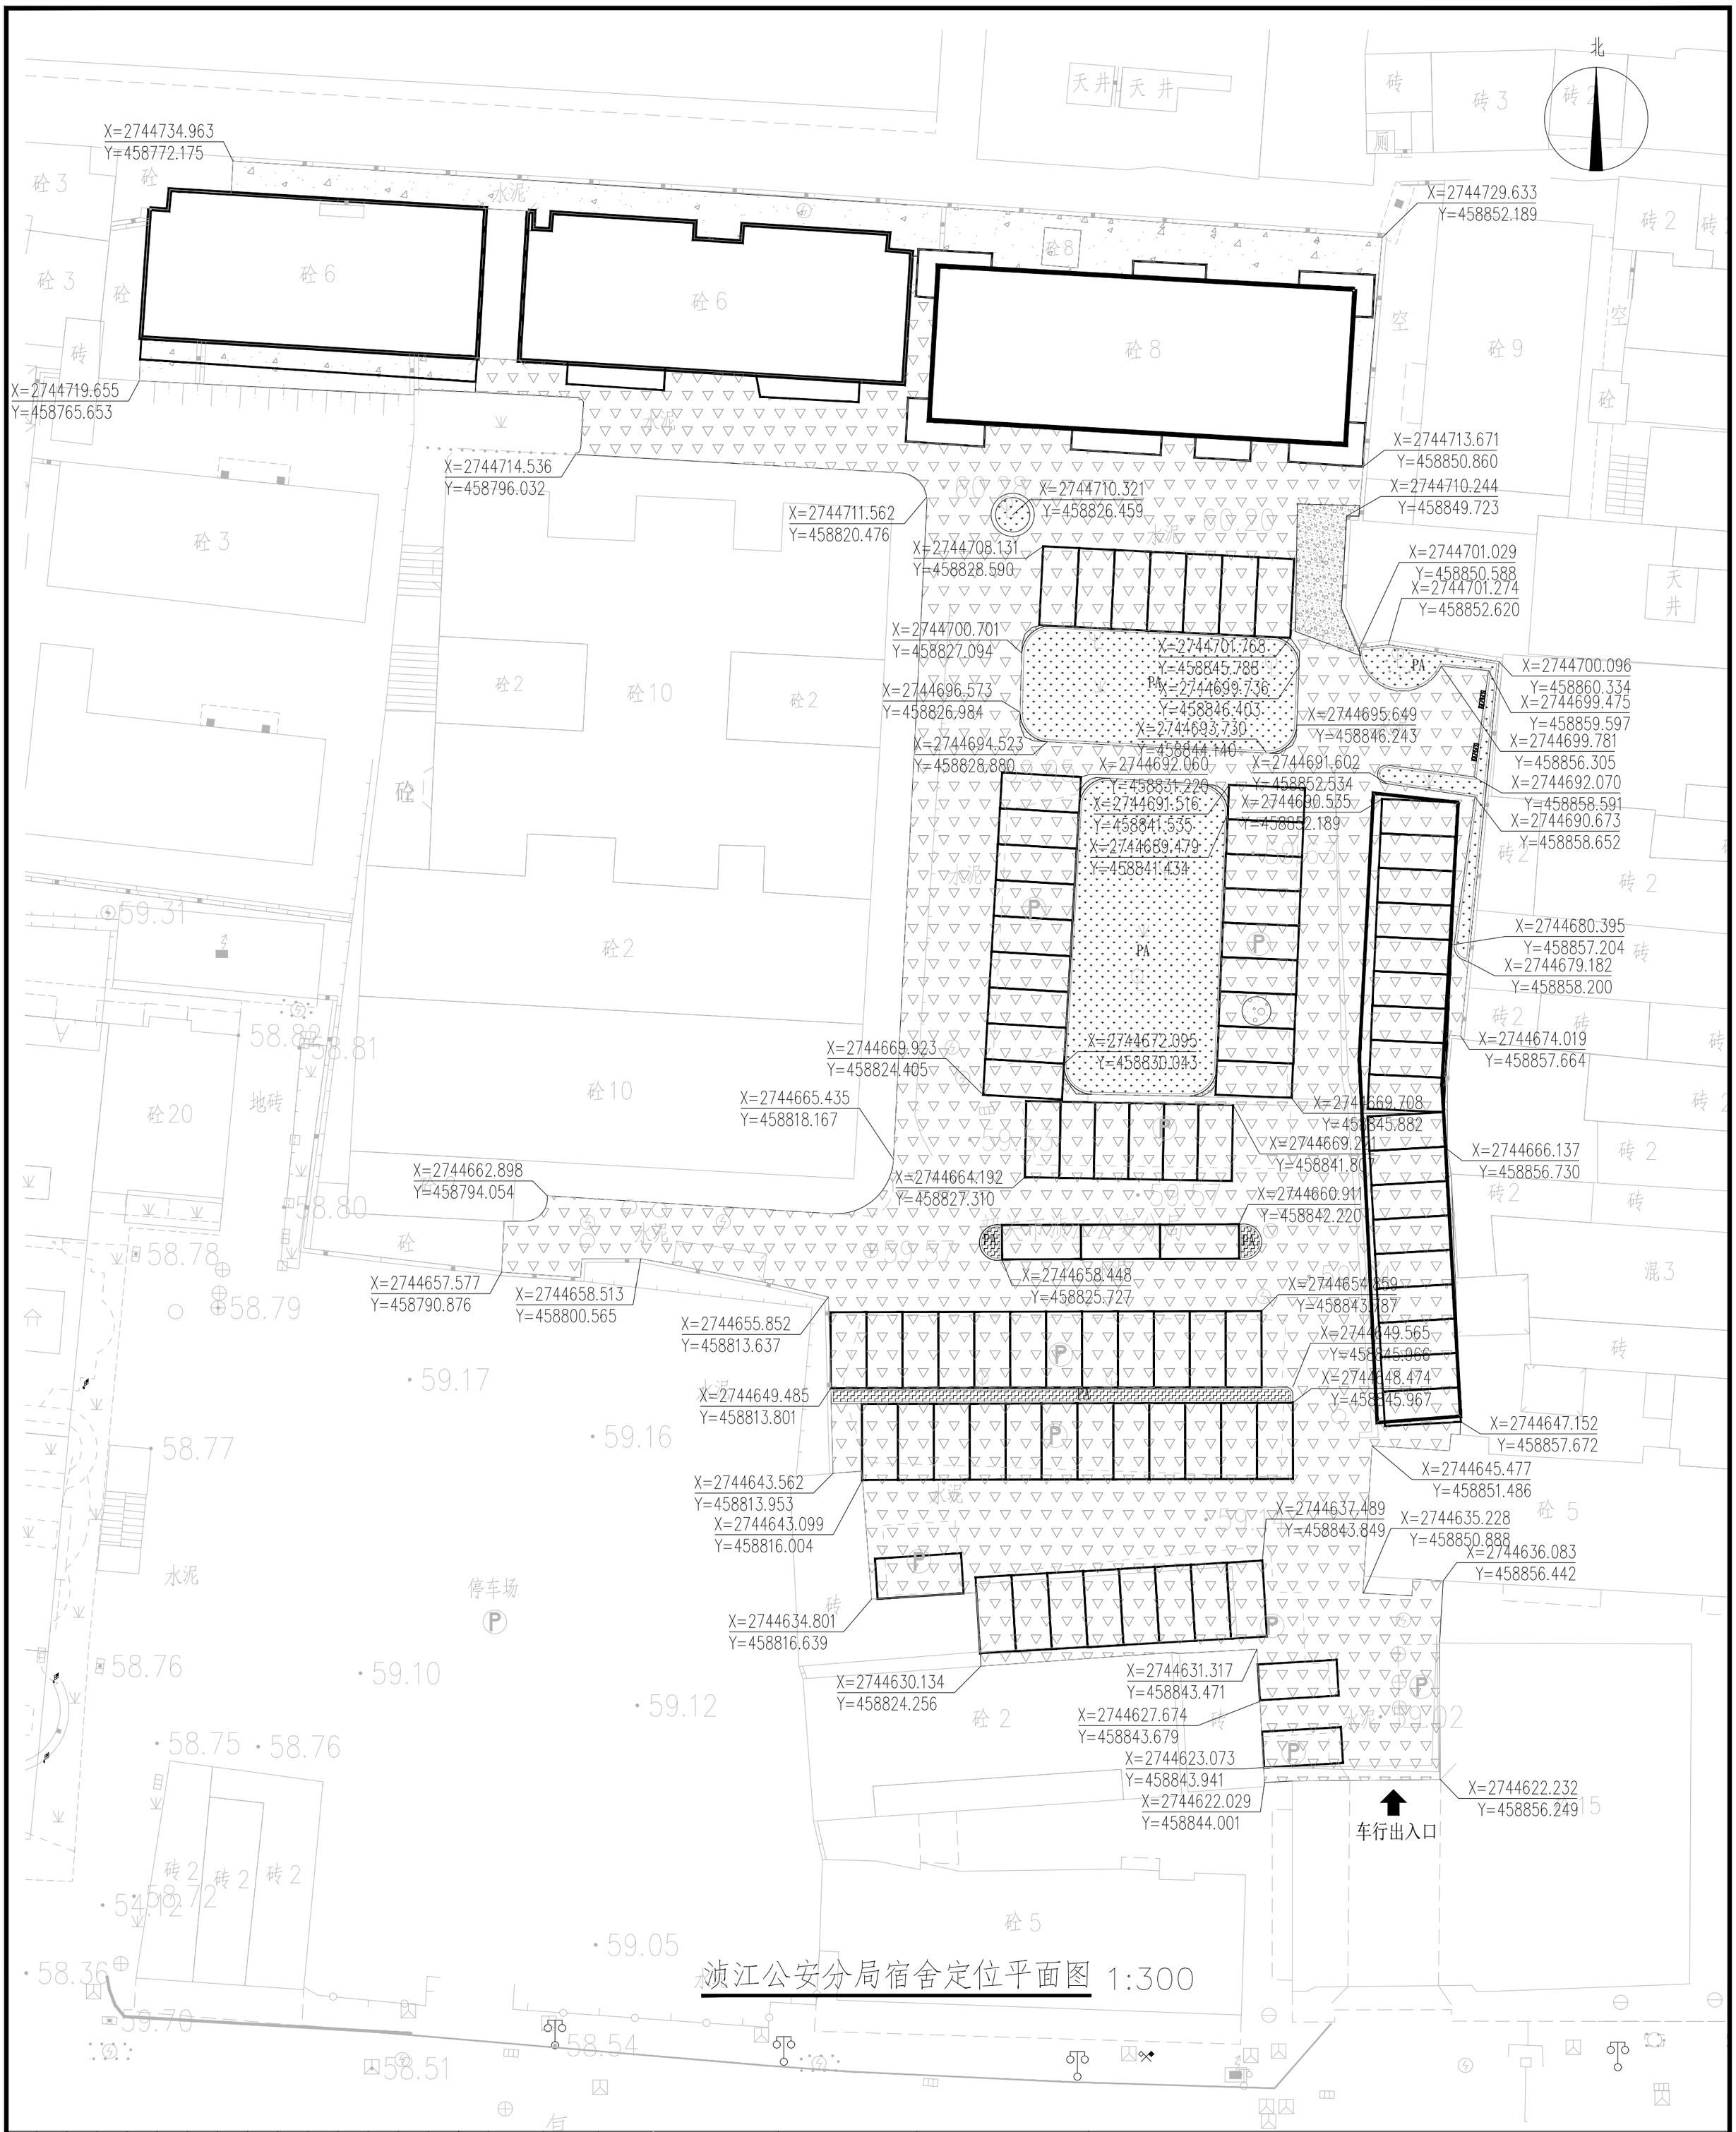

淅江公安分局宿舍定位平面图 1:300

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	YS-01-03	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

建设单位：韶关市淅江区城市建设事务中心

项目名称：淅江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：淅江公安分局宿舍定位平面图

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市滨江区城市建设事务中心

项目名称：滨江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：滨江公安分局宿舍现状拆除平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	YS-01-04	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

A2 420X594

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

乐园镇啤酒厂宿舍总平面图 1:1000

灭火器箱 9个
LED声光控感应吸顶灯 9个
门牌1个

原有树枝修剪

混凝土路面三 631.1m² 详见铺装大样图02 (2 / LD-01-02)

破除混凝土路面做法三 631.1m² 详见铺装大样图02 (1 / LD-01-02)

不锈钢栏杆 10m 详见不锈钢栏杆大样图 (– / LD-02-01)

不锈钢栏杆 10m 详见不锈钢栏杆大样图 (– / LD-02-01)

拆除原有挡土墙 新建6m高挡土墙 53m (– / LD-03)

0.3m*0.3m*0.3m 排水沟 53m 详见铺装大样图02 (5 / LD-01-02)

仿木纹栏杆 53m 详见仿木混凝土栏杆大样图 (– / LD-02-02)

拆除原有台阶，新建混凝土台阶 详见铺装大样图02 (8 / LD-01-02, 9 / LD-01-02)

规格：LED声光控感应吸顶灯 30瓦

门牌规格：
Φ250mm不锈钢材料

灭火器箱规格：
550×380×190mm

特别说明：
1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计、建业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	乐园镇啤酒厂宿舍总平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	YS-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章均为无效，版权所有，不得翻印，违者必究。

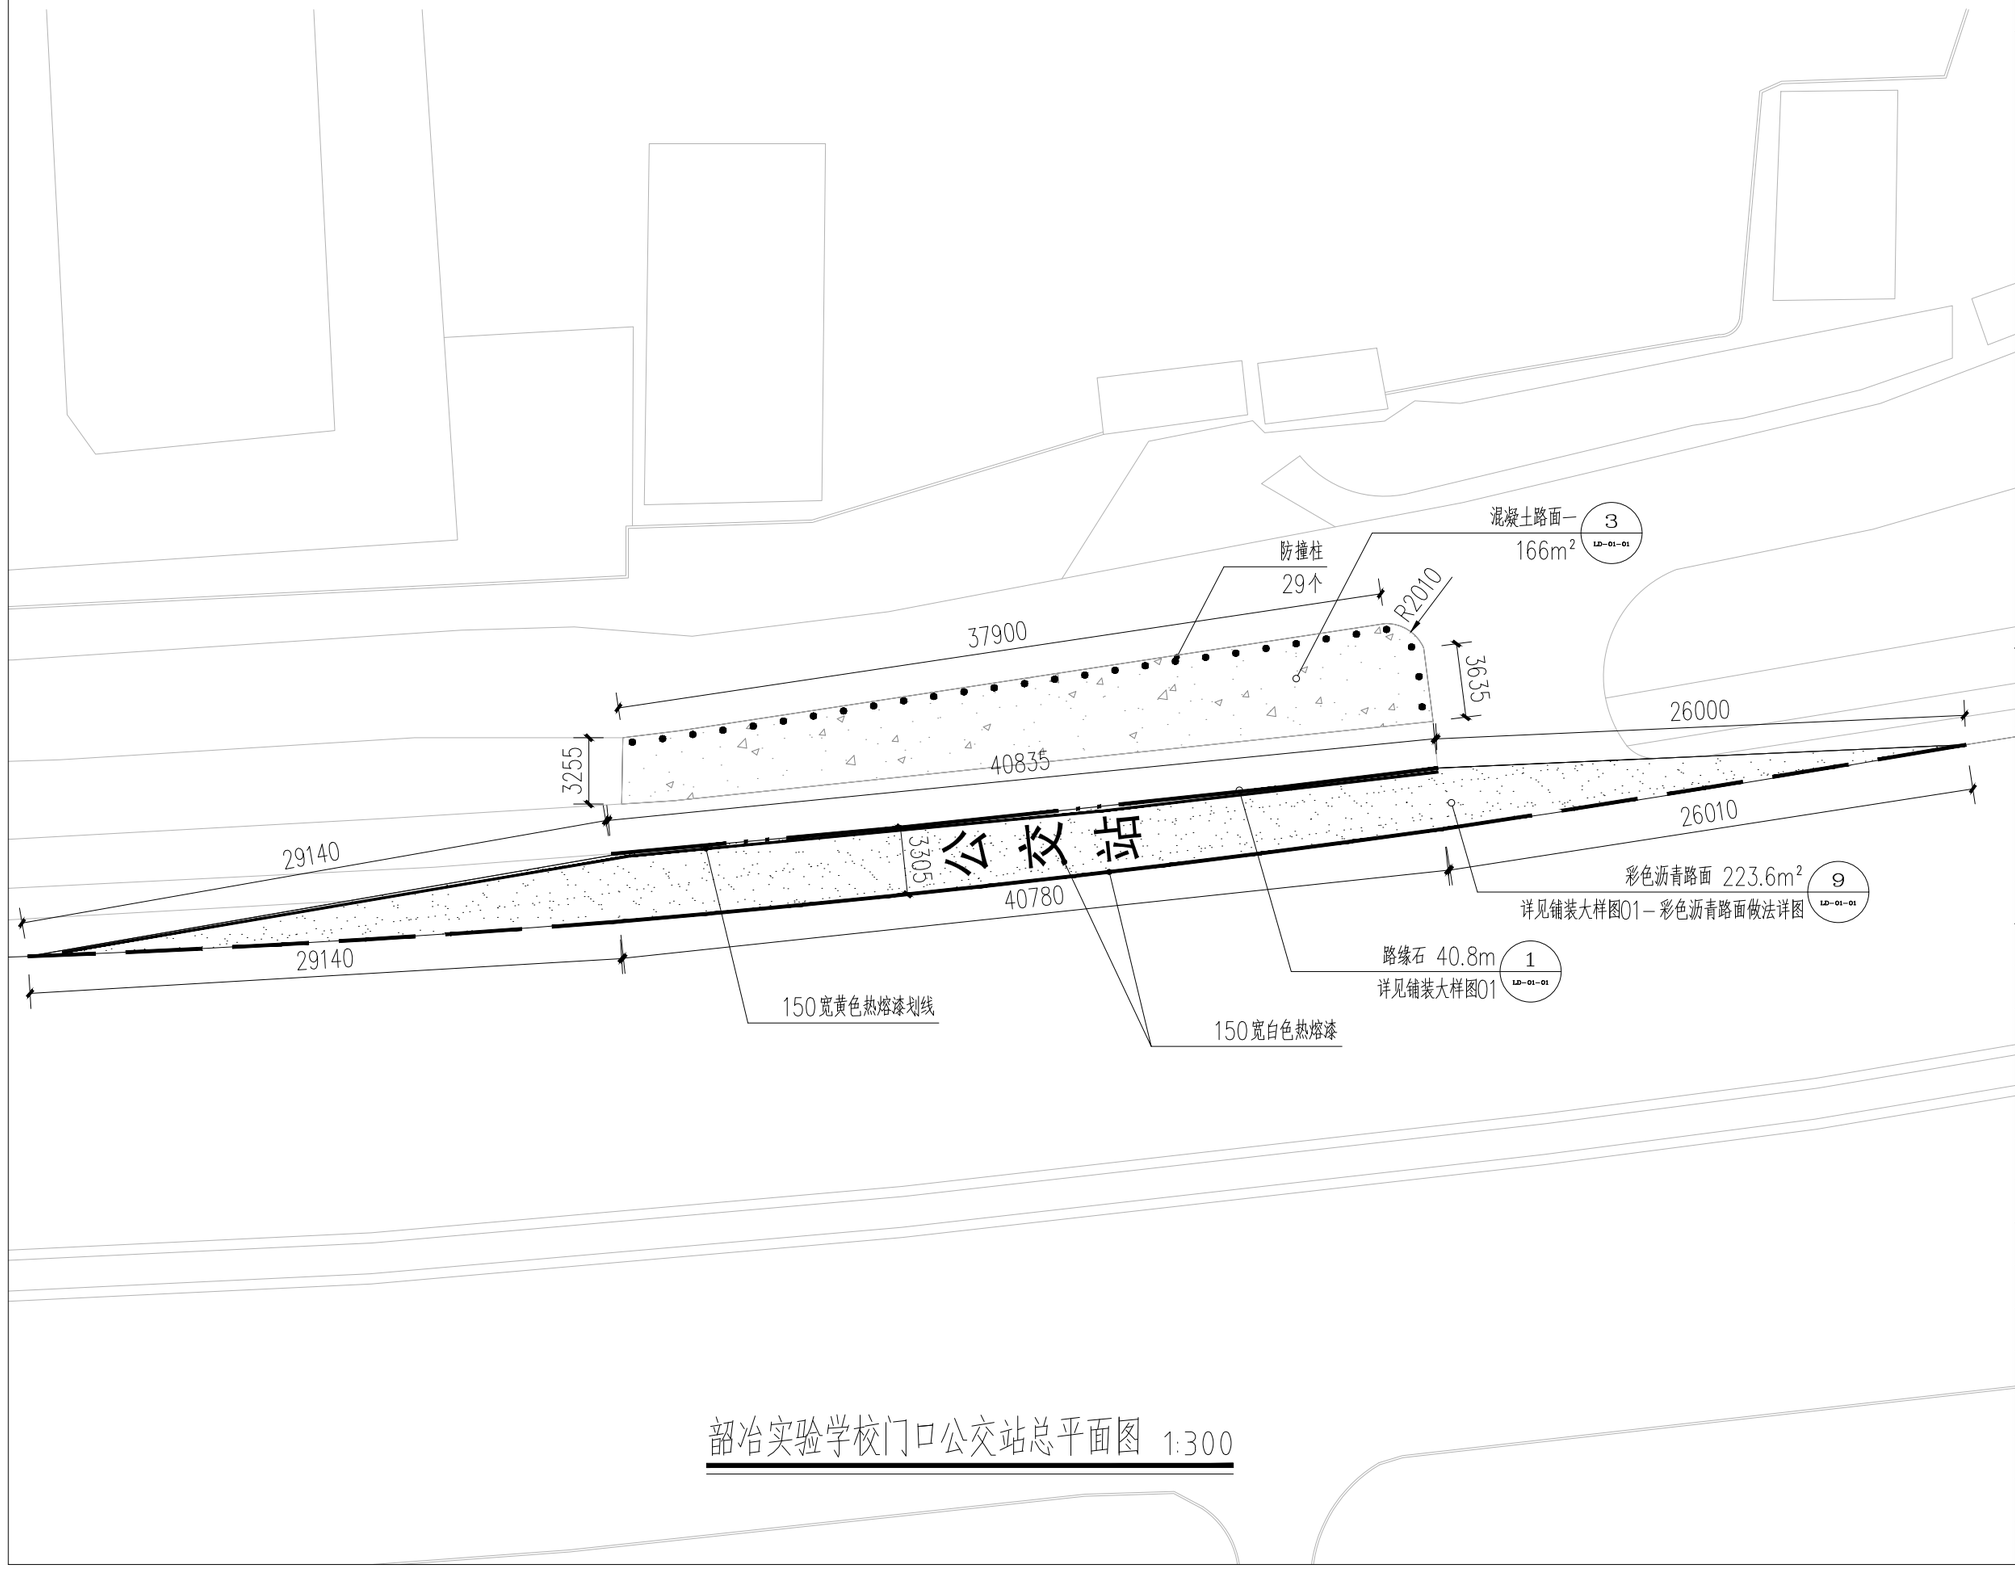

韶冶实验学校门口公交站总平面图 1:300

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计,请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

建设单位

韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称

韶冶实验学校门口公交站总平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	YS-03-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有,不得翻制,违者必究。

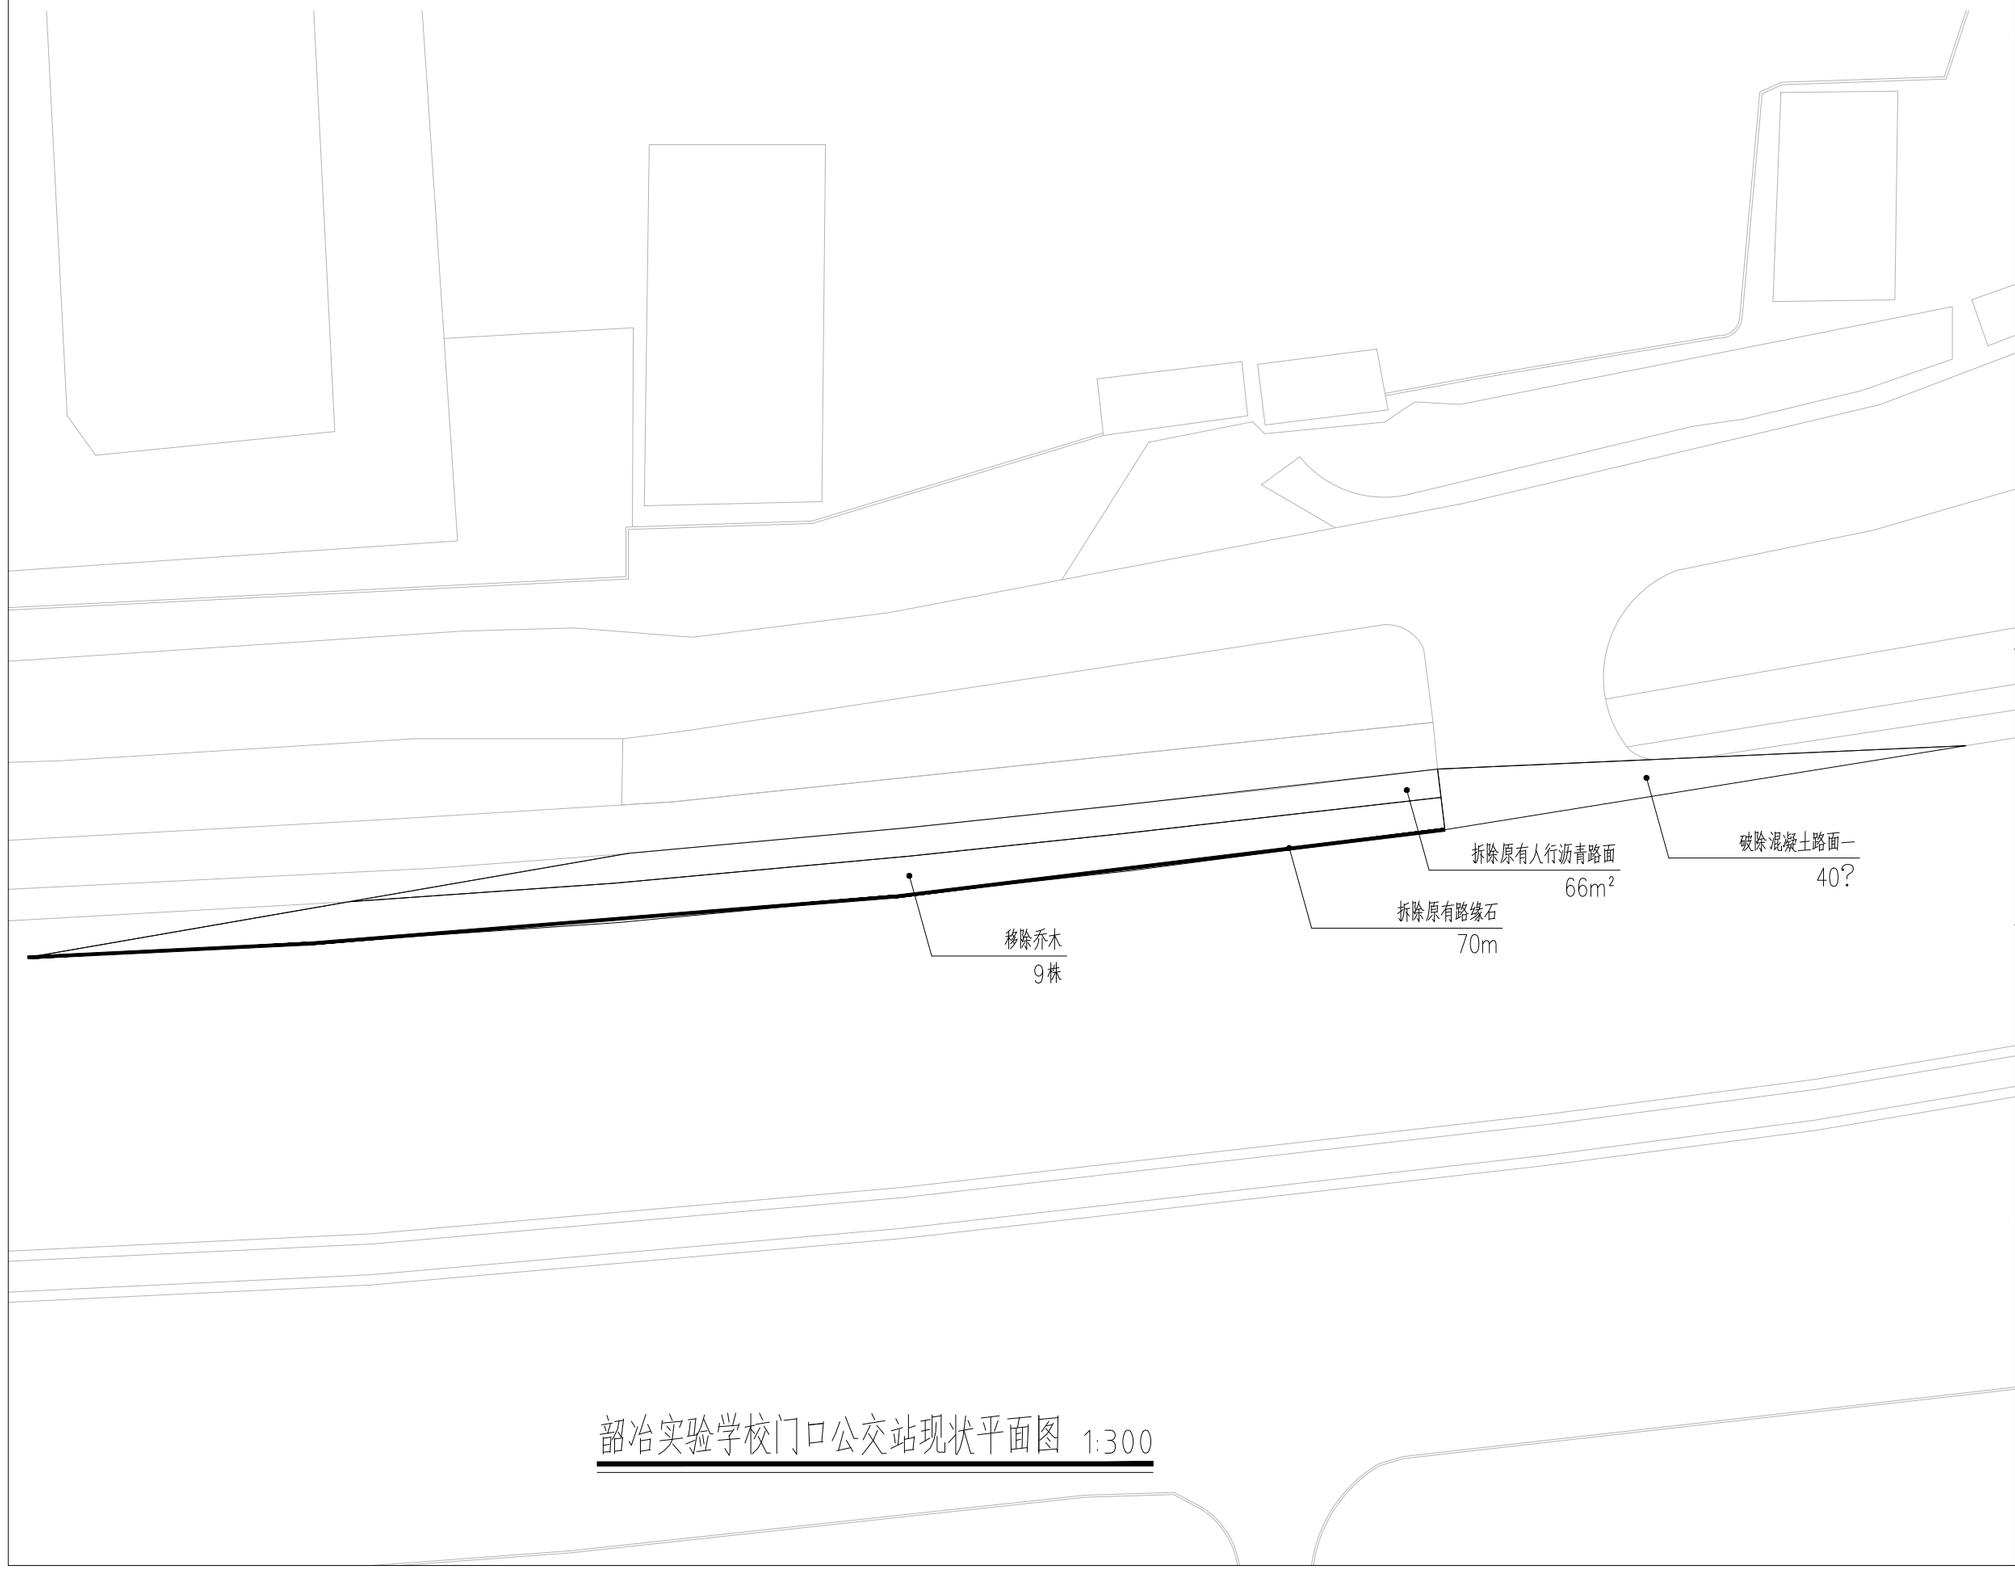

韶冶实验学校门口公交站现状平面图 1:300

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计,请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号:A132006048

建设单位

韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称

韶冶实验学校门口公交站现状平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	YS-03-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有,不得翻制,违者必究。

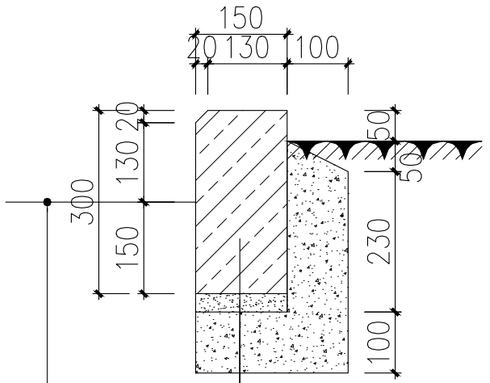

1 路缘石接绿化做法 SCALE 1:10

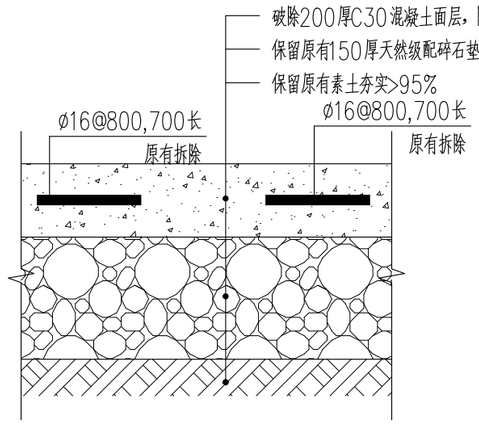

2 破除混凝土路面做法一 SCALE 1:10

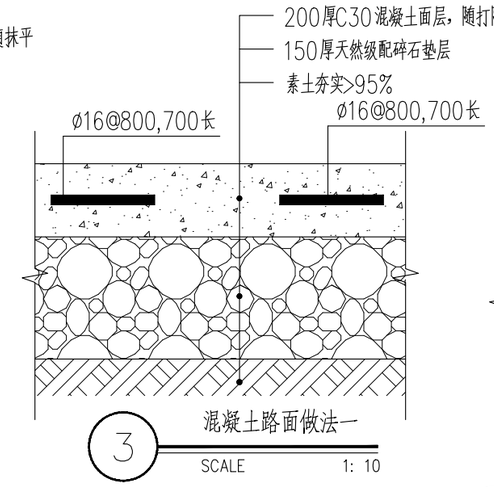

3 混凝土路面做法一 SCALE 1:10

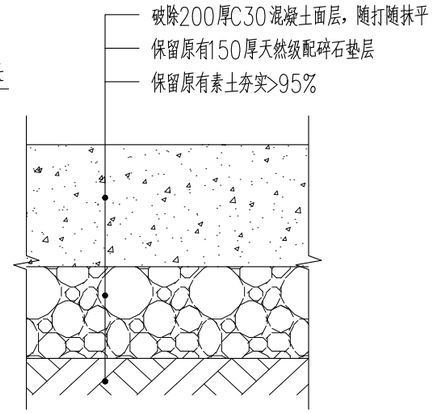

4 破除混凝土路面做法详图二 SCALE 1:10

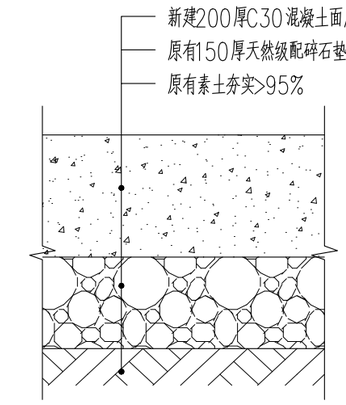

5 混凝土路面做法详图二 SCALE 1:10

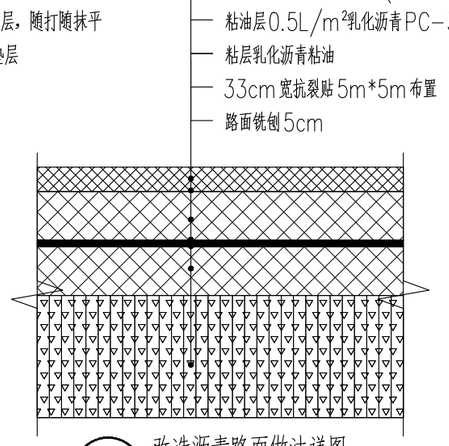

6 改造沥青路面做法详图 SCALE 1:10

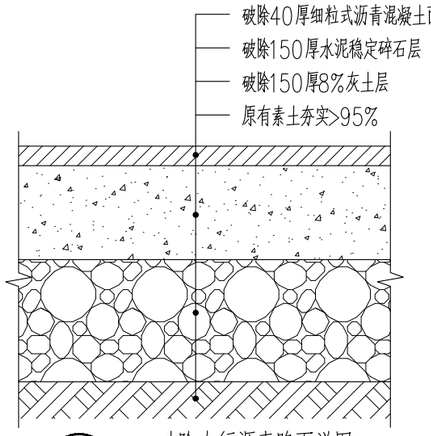

8 破除人行沥青路面详图 SCALE 1:10

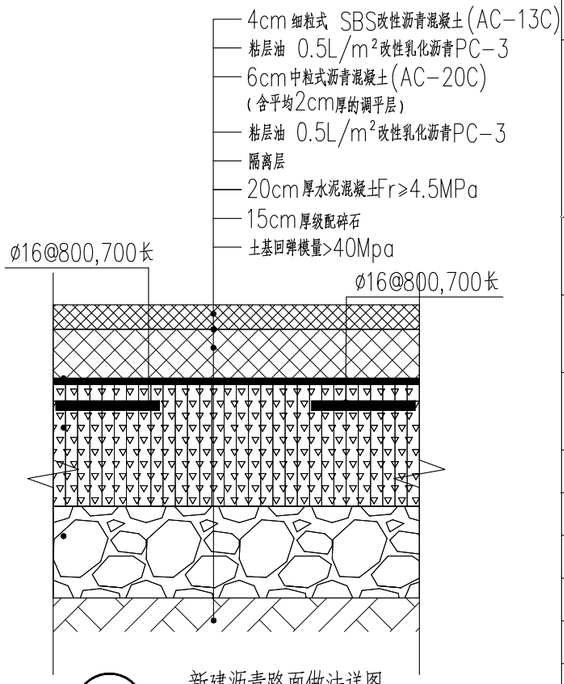

7 新建沥青路面做法详图 SCALE 1:10

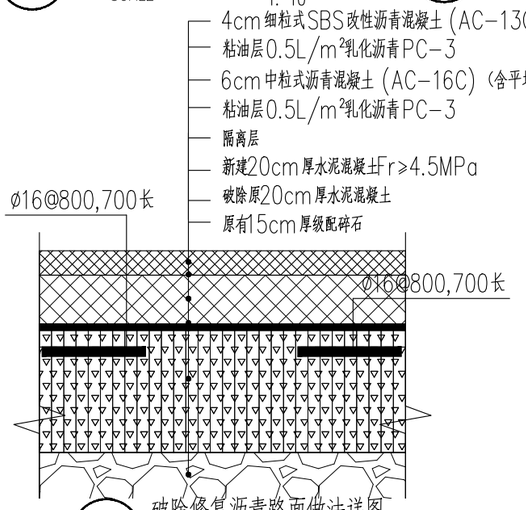

10 破除修复沥青路面做法详图 SCALE 1:10

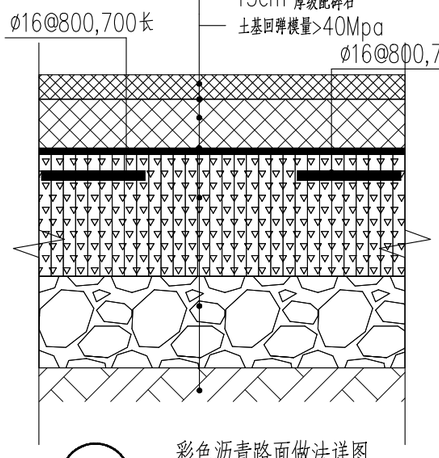

9 彩色沥青路面做法详图 SCALE 1:10

说明：

1、本道路采用A级70号道路石油沥青。

2、对于全路段，土基应达到干燥或中湿状态并当土基顶面回弹模量达不到40Mpa时，都必须采取增大压实功能、换填土、增加砂砾垫层等措施，使土基模量达到设计要求。

3、上面层与下面层之间设置粘层。粘层采用PC－3乳化沥青，撒布量为0.5L/㎡。

4、基层：压实度≥98%，7天无侧限抗压强度3～4Mpa；底基层：压实度≥97%，7天无侧限抗压强度≥2.0Mpa。

5、雨水口等构筑物与新铺沥青混合料接触的侧面必须喷洒粘层油（PC－3，用量为0.5L/㎡）

6、隔离层材料为：热涂沥青+ 聚酯纤布+1cm厚SBS改性沥青应力吸收层。

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：铺装大样图01

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	LD-01-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

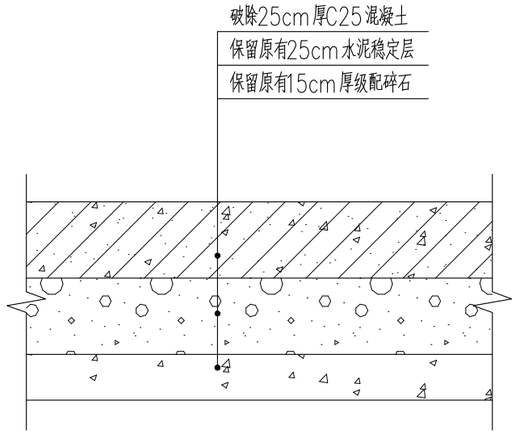

1 破除混凝土路面做法三 SCALE 1:20

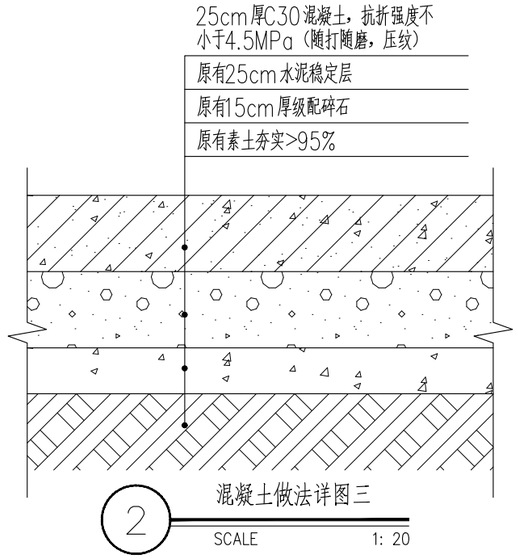

2 混凝土做法详图三 SCALE 1:20

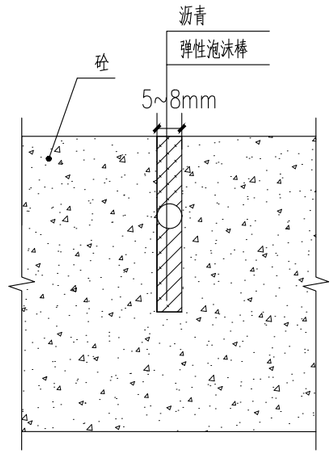

3 缩缝剖面图大样图 SCALE 1:20

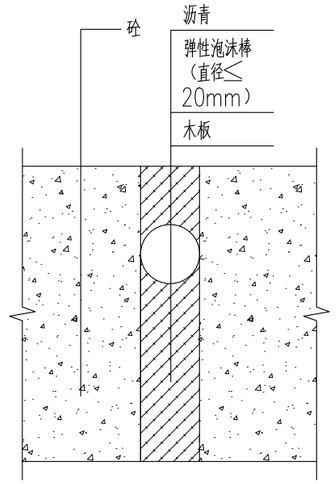

4 胀缝剖面图大样图 SCALE 1:20

注：1、缩缝间距=5m，缝宽5-8mm，缝深不小于砼厚的1/3；

2、胀缝间距=15m，缝宽15-20mm,缝深贯穿砼；

3、与其它工作面(基础不同)、建筑立体交接处,设置沉降缝,缝宽15-20mm,缝深贯穿砼;

4、使用填缝剂填充变形缝.

建议:基础砼垫层按国家砼道路施工规范设置变形缝;如基础砼垫层已设,面层应在其投影位置设置相应的变形缝.

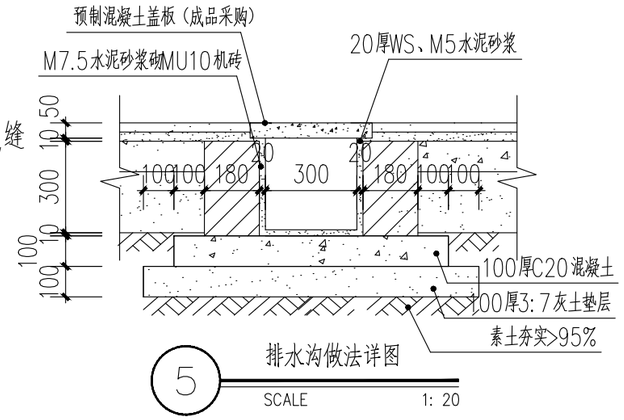

5 排水沟做法详图 SCALE 1:20

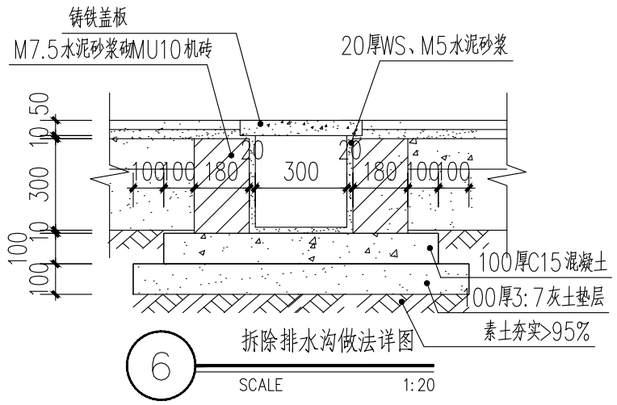

6 拆除排水沟做法详图 SCALE 1:20

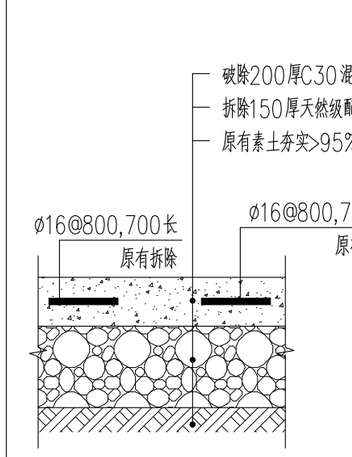

10 拆除混凝土路面做法详图 SCALE 1:15

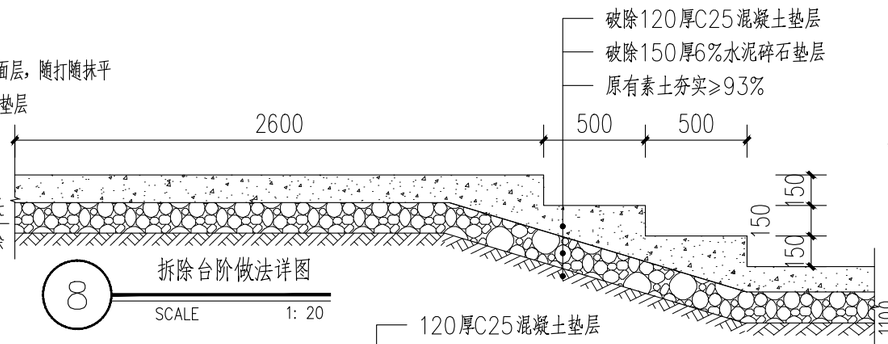

8 拆除台阶做法详图 SCALE 1:20

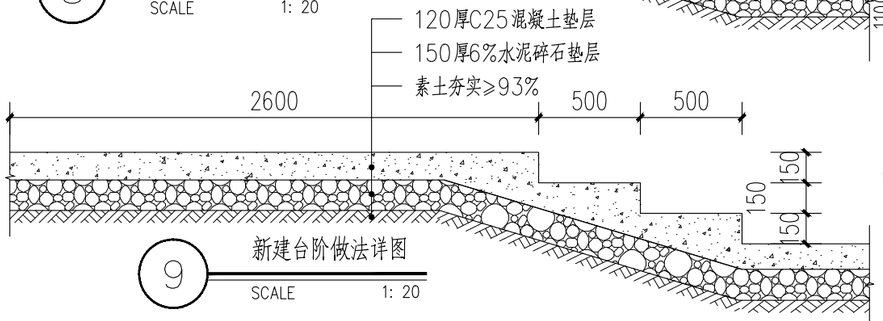

9 新建台阶做法详图 SCALE 1:20

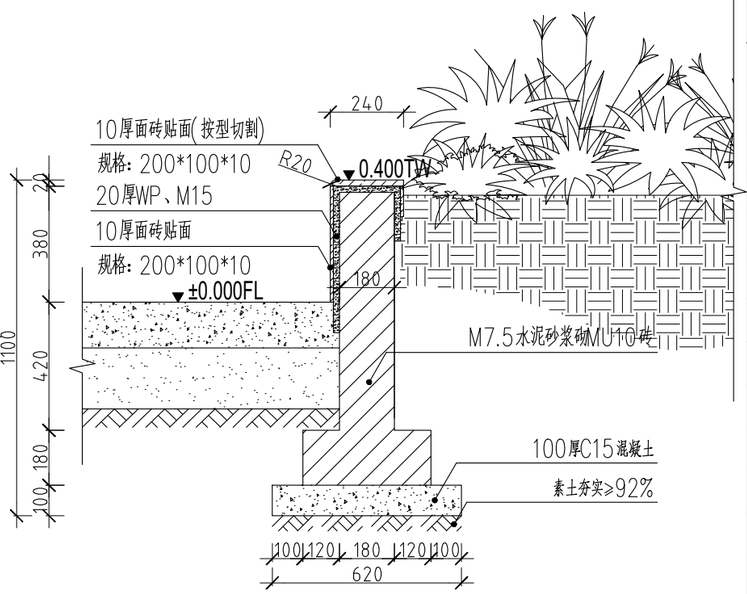

7 拆除花池做法详图 SCALE 1:20

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：铺装大样图02

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	LD-01-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

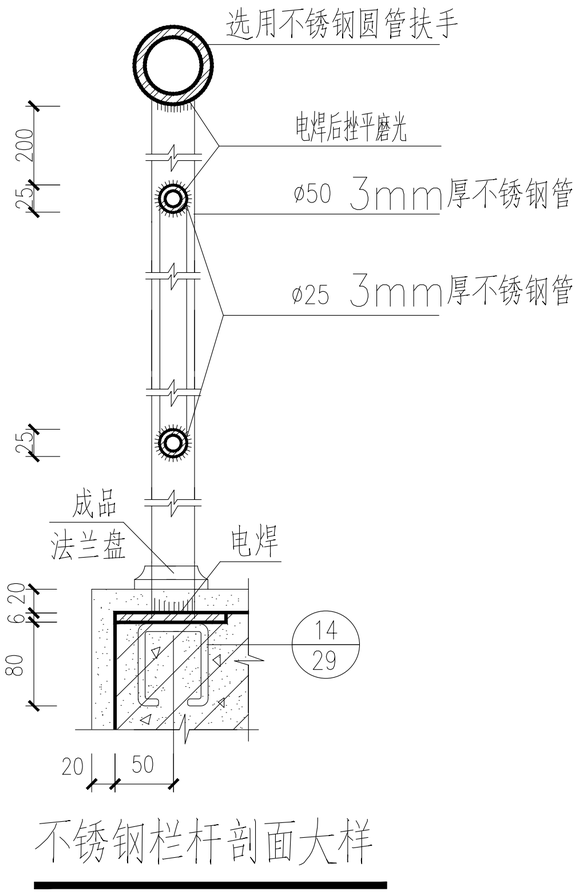

不锈钢栏杆剖面大样

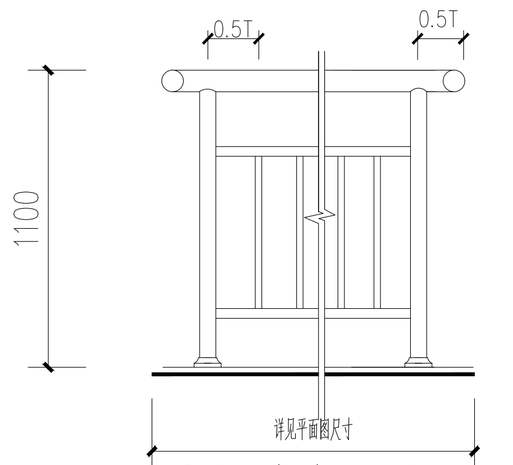

不锈钢栏杆立面

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：不锈钢栏杆大样图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	LD-02-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

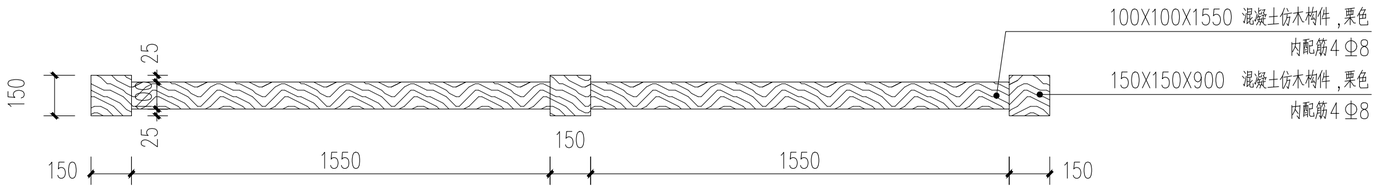

高1.25米仿木混凝土栏杆平面图 1:30

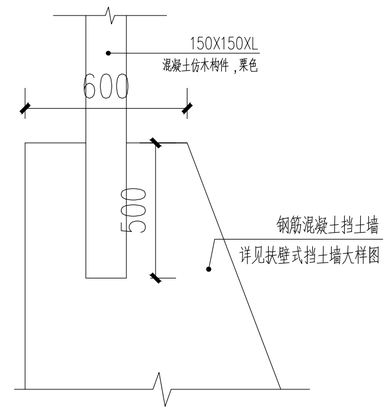

栏杆柱基础断面图 1:30

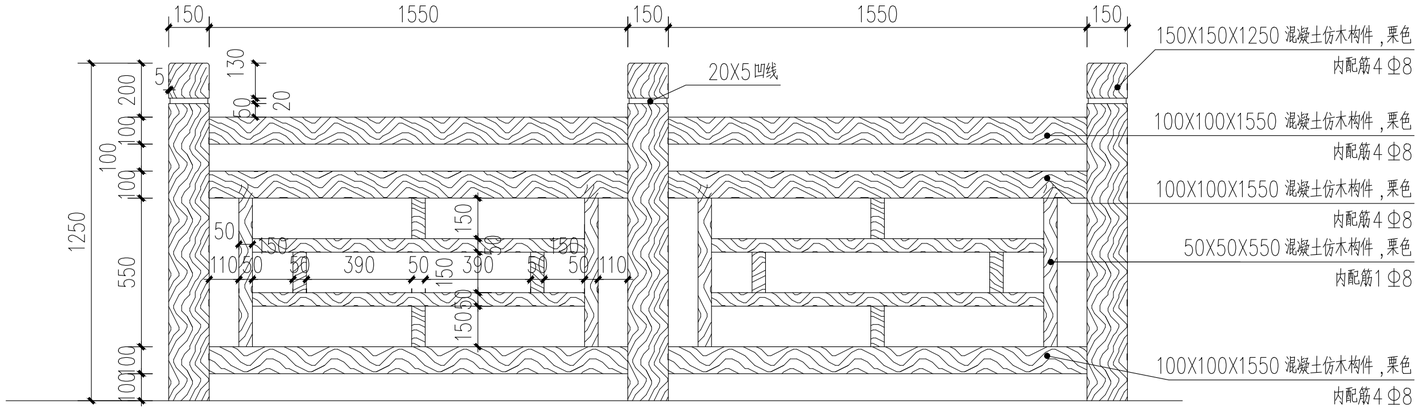

高1.25米仿木混凝土栏杆立面图 1:30

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	仿木混凝土栏杆大样图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	LD-02-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

毛石挡土墙选用表

设计资料	非抗震及抗震设防烈度6（0.05g）												
	qk=100~200kPa 填料内摩擦角ψ=30° 基底摩擦系数u=0.25												
编号	H（mm）	h（mm）	h1（mm）	hj（mm）	hk（mm）	hn（mm）	b（mm）	b1（mm）	b2（mm）	bj（mm）	Bd（mm）	m1	基地承载力(kpa)
Q1B	6000	5000	400	600	1100	400	1500	1000	1700	600	3565	0.20	220

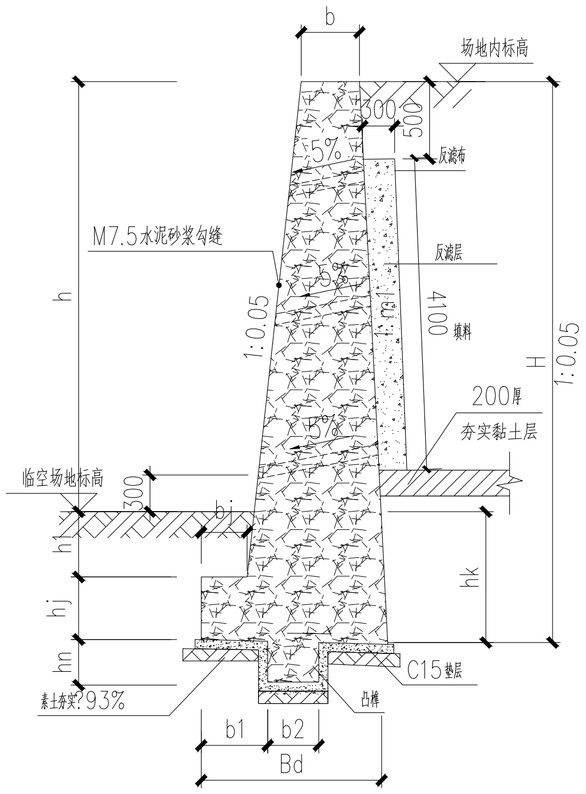

毛石挡土墙大样

挡土墙拆除参照次大样

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：拆除原有挡土墙大样图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	LD-03-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效，版权所有，不得翻制，违者必究。

钢筋混凝土挡土墙尺寸表

H	h_1	h_2	b_1	b_2	b_3	b_4	L
6000	400	400	2000	400	600	4000	7000

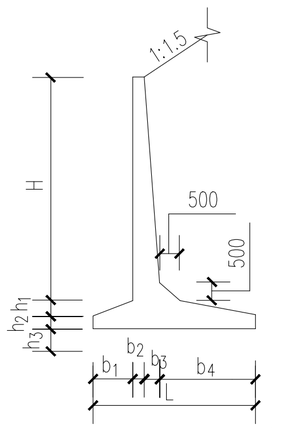

扶壁式挡土墙（扶壁间距4m）

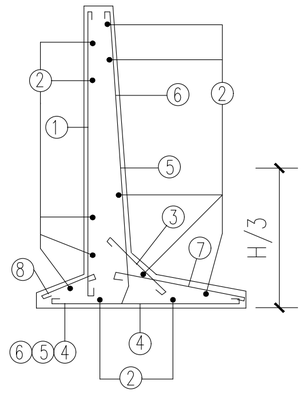

钢筋混凝土挡土墙配筋表

钢筋混凝土挡土墙配筋表

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
&16@250	&16@200	&16@200	&16@200	&16@260	&16@260	&16@200	&12@250
⑨	⑩	⑪	⑫	⑬			
&16@250	&16@150	&16@200	&16@200	&16@260			

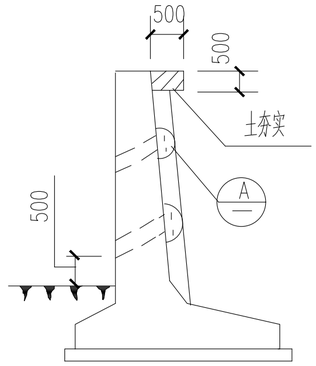

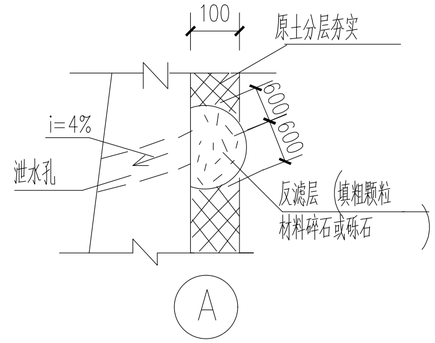

泄水孔及反滤层构造详图

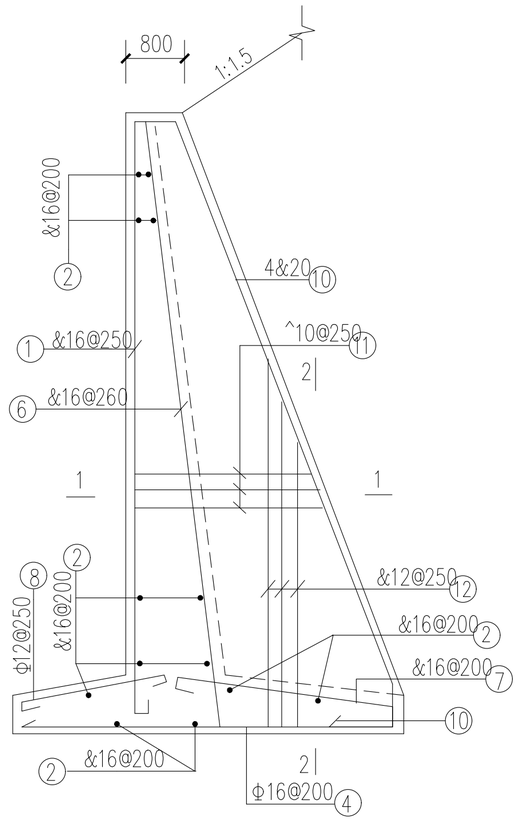

扶壁配筋图

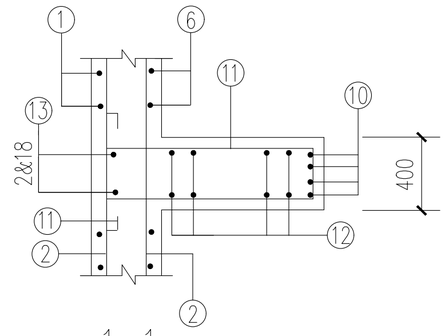

1－1

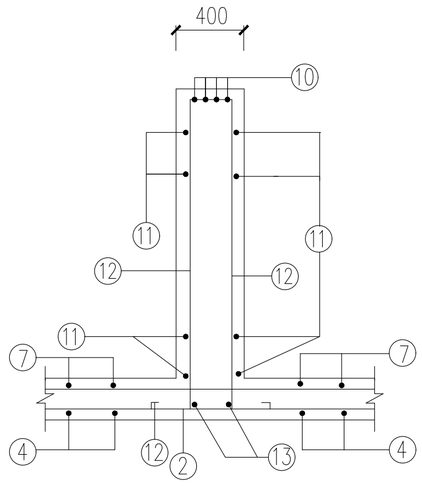

2－2

设计说明：

1. 钢筋混凝土挡土墙取地基承载力250KN/m^2；土的摩擦角35°地面荷载q=10KN/m^2 r=18KN/m^3，f=0.4；
2. 材料：挡土墙基础和墙体为C30混凝土，垫层为300mm厚C20混凝土；
3. 若基底土为弱土或地基承载力达不到设计值时，应采用换土夯实或其它人工地基；
4. 墙身沿长度每隔10～20m设一道宽20mm沉降缝（伸缩缝），缝处塞以沥青防水层，或嵌入涂以沥青的木板；
5. 基础埋置深度不应小于1m；
6. 排水措施：墙身宜在适当位置设D150的排水孔，孔眼间距3～5m，纵横交错布置，见详图。在泄水孔附近用具有反滤作用的粗颗粒材料覆盖，以免淤塞，为防止反滤层下沉，将墙后0.4m范围内的原土分层夯实；
7. 土方开挖放坡比为1：3。

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心
项目名称	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）
图纸名称	扶壁式挡土墙大样图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	LD-03-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

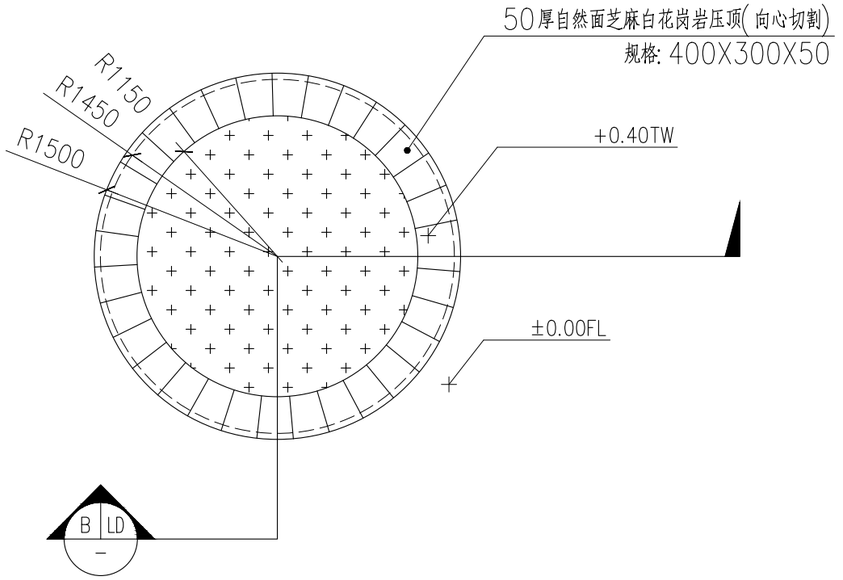

A 圆形树池平面图 1:50

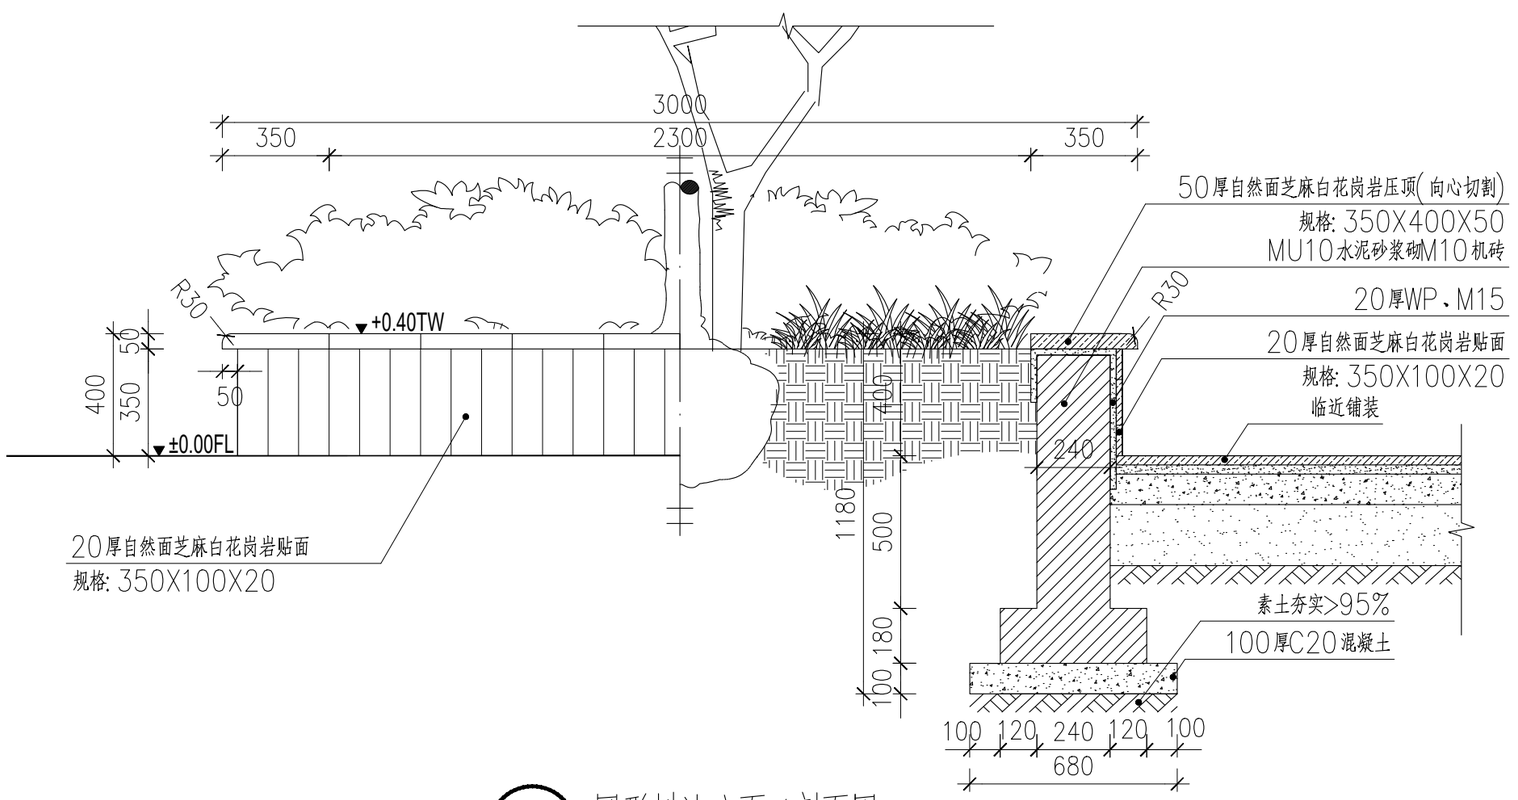

B 圆形树池立面/剖面图 1:20

注:相对标高±0.00参照实际标高。

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计,请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业(建筑工程)甲级

证书号:A132006048

建设单位

韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称

浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(二期)

图纸名称

树池大样图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	叶茂盛	
审核	叶茂盛	
项目负责	赵国银	
专业负责	程高亮	
校对	程高亮	
设计	王慧杰	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	建筑
图纸编号	LD-04-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有,不得翻制,违者必究。

室外给排水设计说明

一. 一般说明及设计依据

1.本图坐标及标高与总图一致。

2.尺寸单位：图中尺寸单位为m，管径单位为mm，管长单位为m，标高单位为m。

3.管道标高：排水管道为管内底标高。

4.管道的安装及验收标准按现行国家标准执行。

5.设计依据：

（1）《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

（2）《室外排水设计标准》GB50014-2021

（3）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

（4）《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022

（5）《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2017

（6）《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016

（7）《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》（CECS 164:2004）

（8）《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T19472.2-2017

（9）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（10）《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

（11）其他相关技术规程

（12）甲方提供的市政资料

二. 给水工程

1.室外给水管管材：

埋地消防加压管：采用球墨铸铁管，公称压力为1.60MPa，主管管径DN150。

2.给水管管道基础：

（1）给水钢管、铸铁管、HDPE管、PVC塑料管、钢塑复合管埋地敷设时，如地基为未经扰动的原状土层，可不做管道基础，夯实后直接埋设；如地基为岩石或坚硬土层时，管道下方应铺敷设砂垫层，当管径≤500mm时砂垫层厚不小于100mm，当管径>500mm时砂垫层厚不小于200mm，且管道四周应回填砂或土；如地基为淤泥或其它劣质土，则采用换填法处理或做砂桩等复合地基。管道沟槽地基承载力数值fak为80KPa。

（2）在阀门、消火栓或其它附属设施等节点处须设立单独基础。

（3）管道在接口处设C15水泥支墩（500×500mm）；在弯头处设C15水泥支墩固定管道，详见10S505。

3.室外埋地的消防给水管覆土深度：

（1）室外埋地的消防给水管覆土深度：管道最小覆土不应小于0.7m，车行道下管道覆土不宜小于0.9m；管顶最小覆土至少在土壤冰冻线以下0.15m。若无法满足覆土深度要求，则应采取相应的加固技术处理措施。

4.室外消火栓采用地上式SN100型双出口消火栓，型号为SS100/65-1.0。室外消火栓距路边不应大于2.0m，安给排水国标《室外消火栓及消防水鹤安装》13S201。室外消火栓安装时，有阀门位置的采用支管浅装；没有阀门位置的，采用蝶阀控制，将蝶阀明装在消火栓下面。

5.管道安装完毕后，应按设计规定对管道进行强度、严密性试验，以检查管道系统几个连接部位的工程质量。

6.消防管道试压：

（1）消火栓及自动喷淋管道的试压，水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压，达到试验压力后，稳压30min后，管网应无泄漏、无变形，且压力降不应大于0.05MPa。消火栓压力管道水压强度试验的试验压力应符合下表的规定。

管材类型	系统工作压力P（MPa）	试验压力P（MPa）
球墨铸铁管	≤0.5	2P
	>0.5	P+0.5
钢丝网骨架塑料管	P	1.5P，且不应小于0.9

（2）水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力，稳压24h，应无泄漏。

（3）室外给水管道在水压试验合格，并网运行前应进行冲洗、消毒，经水质检验满足要求后，方可允许并网通水投入运行。

三. 排水工程

1.室外排水系统采用生活污水与雨水分流排放，室内采用污废合流，污水经化粪池处理后排入市政废水管道。

2.本工程按当地或者周边城市（广东省韶关市）暴雨强度公式进行计算。

小区雨水设计重现期P=3年，综合径流系数为0.65，地面集水时间取10min。

3.室外排水管管材选型：

（1）生活污水管采用高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管，弹性密封橡胶圈卷接，做法详见国标图集《埋地塑料排水管道施工》04S520；埋地塑料排水管道与检查井的连接做法详见国标图集04S520-59。

（2）雨水管：d≤600mm时，采用高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管；d>600mm时，采用钢筋混凝土Ⅱ级管，橡胶圈接口承插连接，详见《混凝土排水管道基础及接口》23S516。

（3）室外埋地塑料排水管道在车行道下采用环刚度为8KN/m²；非车行道下和绿化带下采用环刚度为4KN/m²，管顶覆土深度≥2m时，采用环刚度为12KN/m²。

（4）埋地塑料排水管道与检查井的连接做法详见《埋地塑料排水管道施工》04S520-59。

（5）除特殊说明外，钢筋混凝土管当管道计算覆土高度0.7<H≤3.5m，管道管级采用Ⅱ级；当管道计算覆土高度3.5<H≤5.0m管道管级采用Ⅱ级；当管道计算覆土高度5.0<H≤6.5m，管道管级采用Ⅲ级。

（6）排水工程所用的管材、管道附件、构（配）件和进入施工现场时应按国家有关规定进行验收，验收合格后方可使用。

（7）污水管道及其附属构筑物应经严密性试验合格后方可投入运行。

4.管道基础做法：

（1）高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管基础采用砂砾垫层基础。埋地塑料排水管道施工》04S520/57。基础厚度：一般土质：100mm；软差土质：200mm；软土地基：当地基承载力特征值fak<55KPa时，须对地基进行加固处理后再铺设中粗砂基础层。管道沟槽地基承载力数值fak为80KPa。

管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定，对地基松软或不均匀沉降地段，管道基础应采取加固措施。

（2）钢筋混凝土排水管：采用混凝土基础，基础做法详见国家建筑标准设计《混凝土排水管道基础及接口》04S516。

混凝土基础选择：管顶覆土0.7~3.5m，采用120°混凝土基础；管顶覆土3.5~6.0m，采用180°混凝土基础。

（3）地基土被扰动时，应采取如下处理措施：超挖150mm以内，可用原土夯实，压实系数>0.95。超挖150mm以上，可用3：7灰土填充夯实，压实系数>0.95。

（4）岩层地基局部超挖时，应将基底碎渣全部清理，回填粒径10~15mm的砂石并夯实。

5.排水管覆土深度：车行道下管道覆土深度不小于0.7m；在非机动车道下，管道覆土深度不小于0.3m，且管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m。若无法满足覆土深度要求，则应采取混凝土满管包封加固。

6.排水检查井、构造物选取原则及技术要求：

（1）排水管道埋深小于等于1m，且管径不大于400mm时，采用Ø700钢筋混凝土圆形雨（污）水检查井；埋深大于1m时，采用Ø1000毫米钢筋混凝土圆形雨（污）水检查井，做法详见图集20S515。

（2）跌水井：管径d200-d600采用竖槽式混凝土跌水井。

（3）室外雨水、污水检查井应在井盖上分别标识“雨”、“污”，以防止接出管道误接产生雨污混接。

（4）室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施；检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。

（5）化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度不宜小于0.10。

（6）室外排水管道在检查井中采用流槽连接，其衔接方法原则上采用管顶平接。当检查井的进出管管径相等时，所注标高为检查井中心流槽底面标高；当进出管管径不同时，所注标高分别为进出水管口的内底面标高；排水支管接入检查井时，如支管有300~1000毫米跌水，可不用流槽而直接跌水接入，如无跌水时，则应用流槽相接。

（7）市政道路雨水管道每隔90m左右设置沉砂井，做法同相同管径检查井，沉砂井井底标高比相连管道的最低管底标高低50mm。

（8）化粪池、污水检查井禁止使用砖砌，阀门井、水表井、雨水检查井等砌筑工程不得使用实心黏土砖，地下水位较高地区，禁止使用砖砌井。

（9）化粪池做法详见图集22S702，隔油池做法详见图集23S519。

（10）雨水调蓄池详图集22S804第47页，阀门井详图集05s502，阀门连接管道采用钢管。

7.排水井井盖、盖座及踏步做法：位于道路或铺砌地面的检查井，采用重型铸铁井盖及井座，井盖面与道路面平。其余采用轻型铸铁井盖及井座。排水检查井位于路面时，其井盖与路面平；位于绿化地带，其井盖应高出地面30mm，并在井口周围以0.02的坡度向外做护坡。装饰检查井盖做法详《单层、双层井盖及踏步》S501-1~2或参照园林设计图纸。

室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施，排水检查井应安装防坠落网，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。

8.雨水口采用形式及要求：

（1）道牙处采用偏沟式雨水口；（2）无道牙处采用平箅式雨水口；

（3）雨水口采用铸铁雨水箅子，做法见《雨水口》16S518。雨水口深度为一般0.7~1.0m，未标注的雨水口连接管均为d200，i≥0.01。

（4）溢流雨水口深度为0.9m。

（5）室外雨水口应设置在雨水控制利用设施末端，以溢流形式排放；超过雨水径流控制要求的降雨溢流排入市政雨水管渠。

9.雨水沟沉砂井做法参照中南标08ZS01或参照“雨水沟沉砂井大样图”，雨水明沟和暗沟做法详建施图。

未注明沉砂井排出管均为d200，i≥0.01。

10.管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°，但当管径小于等于300mm，跌水水头大于0.3m时，可不受此限制。

11.施工排水注意事项：

开挖地下水以下的土方前，应先修建排水井。采用明沟排水施工时，排水井宜布置在沟槽范围以外，其间距不宜大于150m。在施工排水过程中不得间断排水，并应对排水系统经常检查和维护。

12.沟槽开挖注意事项：

管道沟槽底部的开挖宽度，宜按下式计算：B=D+2(b1+b2+b3)

式中：B-管道沟槽底部的开挖宽度（mm）；D-管道结构的外缘宽度（mm）；

b2-管道一侧支撑宽度（mm），可取150-200mm；b3-现场浇筑砼或钢筋砼管渠一侧模板的厚度（mm）

b1-管道一侧的工作面宽度（mm），可按下表采用

管道一侧的工作面宽度（mm）

管道结构的外缘宽度D	管道一侧的工作面宽度 b1	
	非金属管道	金属管道
D≤500	400	300
500<D≤1000	500	400
1000<D≤1500	600	600
1500<D≤3000	800	800

注：（1）槽底需设排水沟时，工作面宽b1应适当增加；（2）管道有现场施工的外防水层时，每侧工作面宽度宜取800mm。厚度和夯实后厚度。

13.沟槽支撑：

（1）沟槽支撑应根据沟槽的土质、地下水位、开槽断面、荷载条件等因素进行设计。支撑的材料可选用钢材、木板桩土滚压回填。材或钢材木材混合使用；

（2）撑板支撑采用木材时，其构件规格宜符合以下列规定：

a、撑板厚度不宜小于50mm，长度不宜大于4m；b、横梁或纵梁宜方方木，其断面不宜小于150×150mm；

（3）每根横梁或纵梁和横梁的布置应符合以下规定：

a、每根横梁或纵梁不得少于2根撑撑；板厚度不宜小于50mm，长度不宜大于4m；

b、横撑的水平间距宜为1.5~2m；c、横撑的垂直间距不宜大于1.5m。

14.回填土施工包括还土、摊平、夯实、检查等几个工序。土方回填施工注意事项：

（1）沟槽回填前，应建立回填制度，根据不同的压实工具、土质、密实度要求、夯击遍数，走夯行式等确定还土

（2）管槽回填，从管底基础部位开始到管顶以上0.7m范围内，必须用人工从管两侧同时回填、夯实，严禁使用机

（3）回填土一般用沟槽原土，土中不应含有粒径大于4厘米的砖块；粒径较小的石子含量不应超过10%。不能采用淤泥土、液化壮粉砂、细砂、粘土等回填。当沟槽属于上类土时，应换回填土。回填时应分层对称进行，每层回填厚度不大于20cm。当沟槽采用明沟排水时，还土沟槽应继续排水，而还土从两相邻集水井的分水处开始向集水井延伸。

（4）每层土夯实后，应测定密实度。测定的方法有环刀法和贯入法二种。采用环刀法时，应确定取样的数目和地点。由于表面土常易击碎，每个土样应在每层夯实土的中间部分切取。土样切取后，求出湿容重。含水量。干容重等数值，即可求出密实度。

（5）功率2.8千瓦蛙式夯，在最佳含水量条件下铺土厚20厘米，夯击3~4遍，即可达到回填土密实度95%左右。

（6）沟槽上方回填应在管道工程验收合格后方可进行，以保护管道的正常位置，避免沟槽拐塌，而且尽早恢复地面交通。

四. 其它

1.小区室外管道施工前请以市政排水管标高加以核定。若实际地面标高与本图所注地面标高不符时应根据现场情况调整管道埋深，并及时通知设计人员。

2.管道的安装及验收标准，按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014执行。

3.污水管道与其附属构筑物（化粪池、隔油池、降温池等），以及遇胎土、膨胀土、流砂地区的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行。

4.排水工程所有的管材、管道附件、构（配）件和主要原材料等应符合国家现行相关标准的规定，产品进入施工现场时应按国家有关规定进行验收，验收合格后方可使用。

5.城市综合生活污水排入城镇污水管网时应设置专用检测井进行检测水质应符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015的要求。

6.除设计图另附大样外，一般的给排水管道、设备施工及安装均参照《全国通用给水排水标准图集》。

7.其余未尽事宜按现行规程规范执行。

8.常年降雨条件下，屋面、硬化地面径流应进行控制与利用。

9.市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车，并应在明显位置设置警示标志。

10.室外给排水管线及构筑物的抗震设计需满足GB55002-2021 6.2.1-1/2、6.2.9-1/2、6.2.12条相关要求。

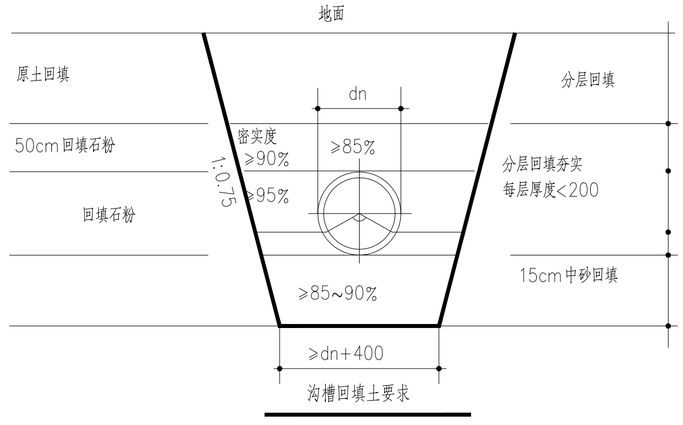

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：室外给排水设计说明

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	金玉鸿	
审核	金玉鸿	
项目负责	赵国银	
专业负责	李军	
校对	李军	
设计	黄鉴健	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	排水
图纸编号	SS-00-01	版次	
日期	2026.06	比例	1:500
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

图例

名 称	图 例	名 称	图 例
水 表 井			
室外消火栓	XH		
雨 水 口			
室外消火栓给水管	XW		
污 水 管	W		
雨 水 管	Y		
雨水检查井	Yn		
污水检查井	Wn		
检查井标高示意	检查井号 井底标高(或管底标高)		

使用标准图纸目录

序号	图集号	图集名称	页次	备注
1	S501-1~2	井盖及踏步	41	
2	16S518	雨水口	4,7	(铸铁井圈)
3	13S201	室外消火栓及消防水鹤安装	全部	
4	20S515	排水检查井	全部	
5	23S519	小型排水构筑物	全部	
6	04S520	埋地塑料排水管道施工	全部	
7	14S501-1	球墨铸铁单层井盖及踏步施工		
8	14S501-2	双层井盖		
9	15S501-3	球墨铸铁复合树脂井盖、水箅及踏步		
10				
11				
12				
13				

主要设备材料表

序号	名 称	型号及规格	单位	数量	备 注
1	室外消火栓	SS100/65-1.0型	个	详图	
2	污水检查井		座	详图	
3	雨水检查井		座	详图	
4	雨水口	铸铁箅子	座	详图	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

注：在实际定货时，应以图纸核实数量无误后方可定货。

注：
检查井应有雨污标识，并设置防坠网

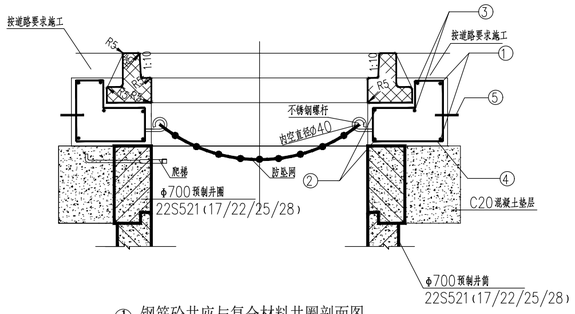

① 钢筋砼井座与复合材料井圈剖面图

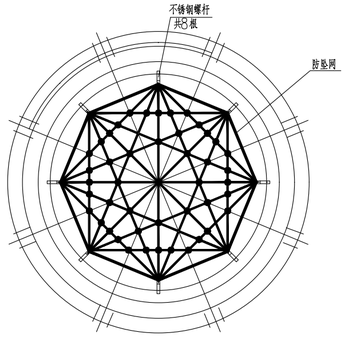

② 复合材料井圈平面图



③ 不锈钢螺杆做法大样图

(每座井计)

编号	钢筋形式(mm)	直径(mm)	根数	长度/根(mm)	共长(m)	重量(kg)	钢筋总重(kg)	碎石砼(m^3)	构件重(kg)
1		Φ14	2	3720	7.44	9.0	31.2	0.167	418
2		Φ14	2	2526	5.05	6.11			
3		Φ14	2	3420	6.84	8.28			
4	80 80 115 80 80 195	Φ8	16	810	13.0	5.14	防坠网(张)	不锈钢螺杆(根)	
5	180 200 180	Φ14	2	1103	2.21	2.66	1	8	

说明：
1. 单位：以毫米计。
2. 本井座用C30碎石砼预制安装在检查井口，井盖顶面与路面平。施工井座时应注意在距离井盖上顶面360mm处预埋爬梯。
3. 钢筋Φ为HPB300，主钢筋净保护层30mm。
4. 1号、2号、3号钢筋搭接采用单面焊接，焊接长为10d。
5. 井圈采用工业废渣废塑料聚合物基复合材料制造，应符合《聚合物基复合材料井盖》(CJ/T211-2005)标准，不允许有裂纹、缩孔等缺陷，每块井圈重60公斤。
6. 防坠网要求：防坠网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料；网体的网绳直径：8毫米；所有网绳由不小于3股单绳制成，单绳拉力大于1600N；防坠网的直径600-800毫米，其网目边长不大于10厘米，承重不低于300千克；网绳断裂强力：≥3000N；耐冲击：≥500焦耳，网绳不断裂。
7. 不锈钢螺杆要求：材质为304不锈钢，前端带挂钩；螺杆直径8毫米，长度280毫米。
8. 安装要求：不锈钢螺杆安装在距井盖25cm深处；不锈钢螺杆与井座一同预制，在井座确定螺杆孔位8个，沿圆周均分且在同一水平面上水平；螺杆与4号钢筋绑扎，螺杆伸出井座6.5cm，挂钩部位呈圆形，内空直径4cm；防坠网挂于圆形钩内，并固定稳。
9. 验收标准：用150千克重物至于网中2-3分钟后取出。检查井筒壁、螺杆和防坠网。井筒壁无破损，不锈钢螺杆条不松不折，防坠网无破裂，为合格者。
10. 防坠网及不锈钢螺杆需每年定期检查，若发现防坠网老化破损、挂钩脱落不牢应及时更换，防坠网的使用寿命由厂家根据耐久性试验确定，到期之前应更换。

防坠网及钢筋砼井座大样图

特别说明：
1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A132006048

建设单位
韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称
井盖说明、图例、标准图目录、主要材料表

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	金玉鸿	
审核	金玉鸿	
项目负责	赵国银	
专业负责	李军	
校对	李军	
设计	黄鉴健	

会 签 栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	排水
图纸编号	SS-00-02	版次	
日期	2026.06	比例	1:500
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

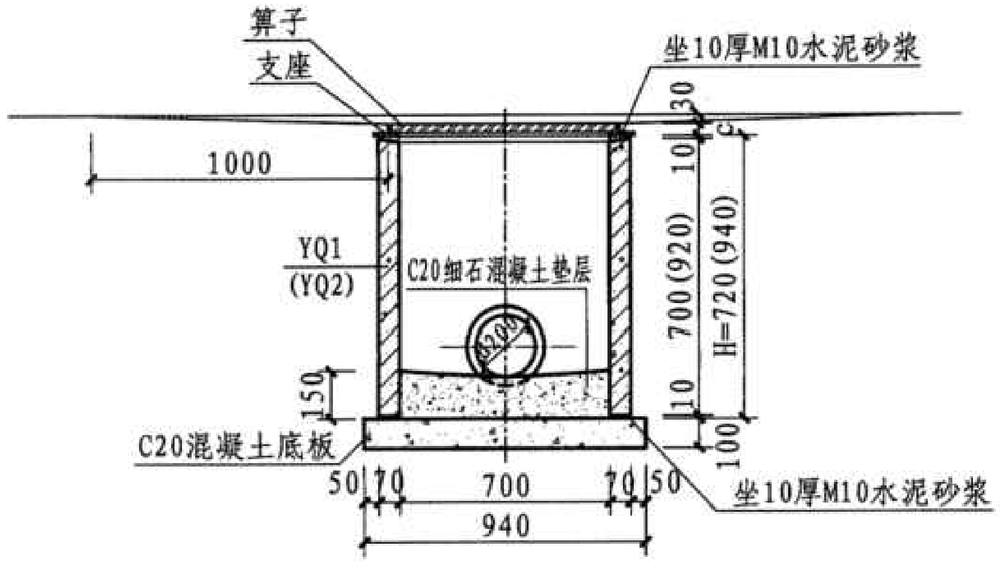

1-1剖面图

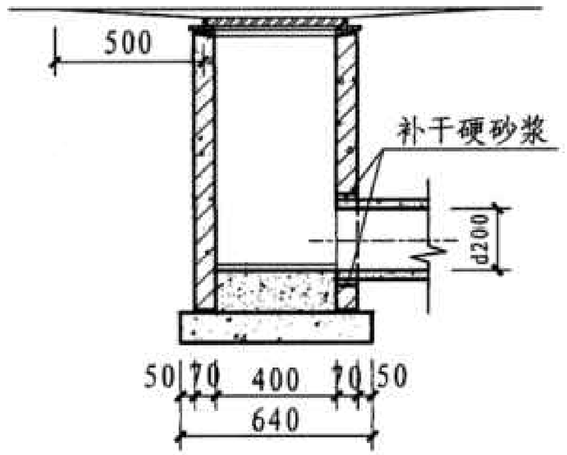

2-2剖面图

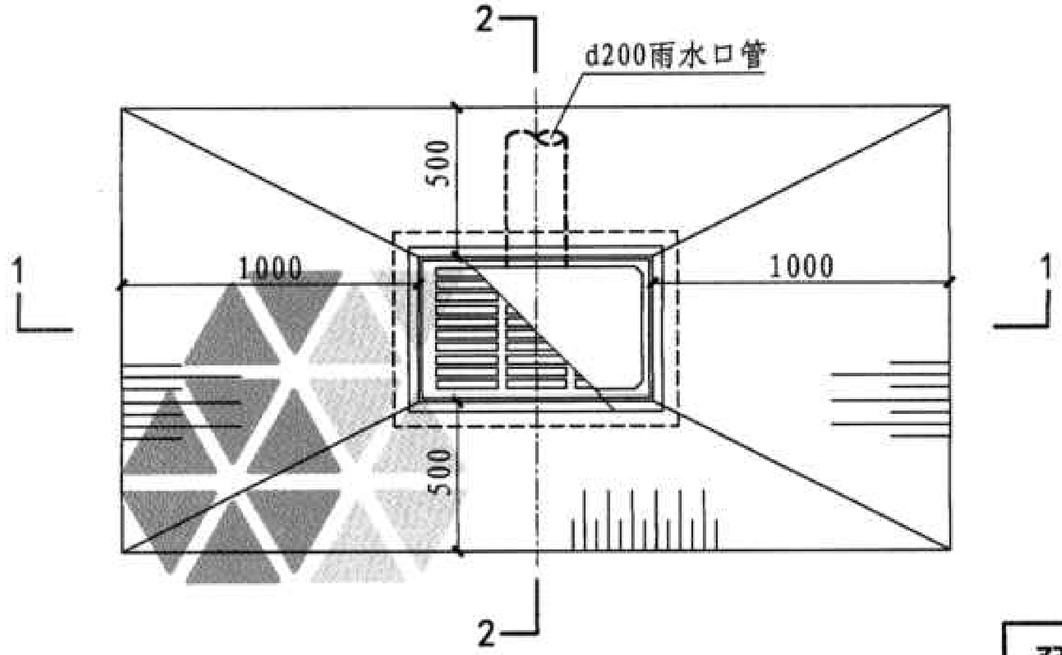

平面图

工程量表

H (m)	工程量 (m^3)		YQ1 (块)	YQ2 (块)	算子 (个)	支座 (个)
	底板C20混凝土	垫层C20细石混凝土				
0.72	0.061	0.042	1	–	1	1
0.94	0.061	0.042	–	1	1	1

说明：1. 算子及支座见第53～57、60～65页，根据具体工程需要可选用球墨铸铁、球墨铸铁复合树脂及钢格板等材质。
2. c为算子及支座总高度。
3. 本图适用范围详见第7页。

预制混凝土装配式平箅式单箅雨水口		图集号	16S518
审核 何彬	校对 李丽轩	设计 刘坤	页 39

特别说明：
1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A132006048

建设单位
韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称
预制混凝土装配式平箅式单箅雨水口

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	金玉鸿	
审核	金玉鸿	
项目负责	赵国银	
专业负责	李军	
校对	李军	
设计	黄鉴健	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	排水
图纸编号	SS-00-03	版次	
日期	2026.06	比例	1:500
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

北
W1 DN160 L=0.01 i=0.01 L=0.01m 59.280 58.180
W2 59.340 58.140
W3 59.500 58.010
W4 59.550 57.850
W5 60.000 58.620
W6 60.280 59.050
W7 60.280 59.000
W8 60.250 59.100
W9 60.300 59.200
W10 60.320 59.220
W11 59.200 57.700
W12 59.100 57.500
L=0.01m i=0.01 DN160
L=0.02m i=0.004 DN300
L=0.03m i=0.004 DN300
L=0.02m i=0.01 DN160
L=0.03m i=0.006 DN300
L=0.01m i=0.007 DN300
L=0.02m i=0.005 DN300
L=0.04m i=0.005 DN300
L=0.02m i=0.006 DN300
L=0.01m i=0.01 DN160
L=0.02m i=0.01 DN160
L=0.01m i=0.01 DN160
L=0.02m i=0.012 DN300
L=0.03m i=0.006 DN300
L=0.02m i=0.022 DN300
L=0.02m i=0.013 DN300
L=0.01m i=0.003 DN300
L=0.02m i=0.005 DN300
L=0.02m i=0.006 DN300
DN160 i=0.01 L=0.01m
DN160 i=0.01 L=0.01m
DN160 i=0.01 L=0.01m
DN160 i=0.01 L=0.01m
DN300 i=0.01 L=0.02m
DN300 i=0.01 L=0.02m
DN300 i=0.01 L=0.02

材料表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1		PVC	DN160	米	80	管道埋深1米
2		HDPE双壁波纹管	DN300	米	271	
3	○	污水检查井	Φ700	座	12	

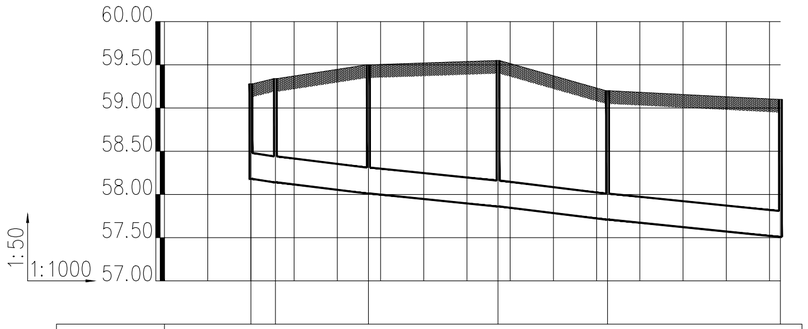

井编号	W1	W2	W3	W4	W11	W12
设计地面标高(m)	59.280	59.340	59.500	59.550	59.200	59.100
埋设深度(m)	1.100	1.200	1.489	1.689	1.491	1.591
覆土厚度(m)	0.800	0.900	1.189	1.389	1.191	1.291
管内底标高(m)	58.180	58.140	58.011	57.861	57.709	57.509
管道长度(m)	5.67	21.52	29.99	25.35	40.00	
管径(mm)	300	300	300	300	300	
管道坡度	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	
备注						

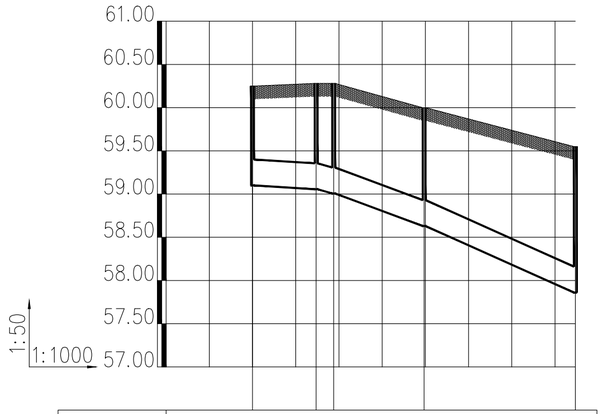

井编号	W8	W7	W6	W5	W4
设计地面标高(m)	60.250	60.280	60.280	60.000	59.550
埋设深度(m)	1.150	1.224	1.273	1.370	1.690
覆土厚度(m)	0.850	0.924	0.973	1.070	1.390
管内底标高(m)	59.100	59.056	59.007	58.630	57.860
管道长度(m)	14.72	4.06	20.92	35.00	
管径(mm)	300	300	300	300	
管道坡度	0.005	0.012	0.018	0.022	
备注					

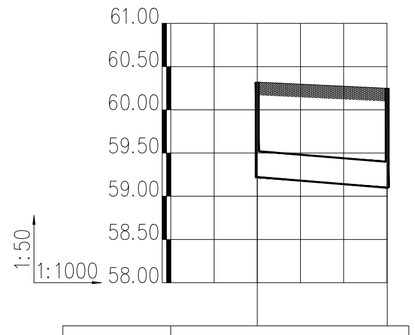

井编号	W10	W8
设计地面标高(m)	60.320	60.250
埋设深度(m)	1.100	1.150
覆土厚度(m)	0.800	0.850
管内底标高(m)	59.220	59.100
管道长度(m)	30.06	
管径(mm)	300	
管道坡度	0.004	
备注		

浈江公安局分局污水纵断面图 1:300

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计,请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业(建筑工程)甲级
证书号:A132006048

建设单位
韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(二期)

图纸名称 浈江公安局分局污水纵断面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	金玉鸿	
审核	金玉鸿	
项目负责	赵国银	
专业负责	李军	
校对	李军	
设计	黄鉴健	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	排水
图纸编号	SS1-01-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有,不得翻制,违者必究。

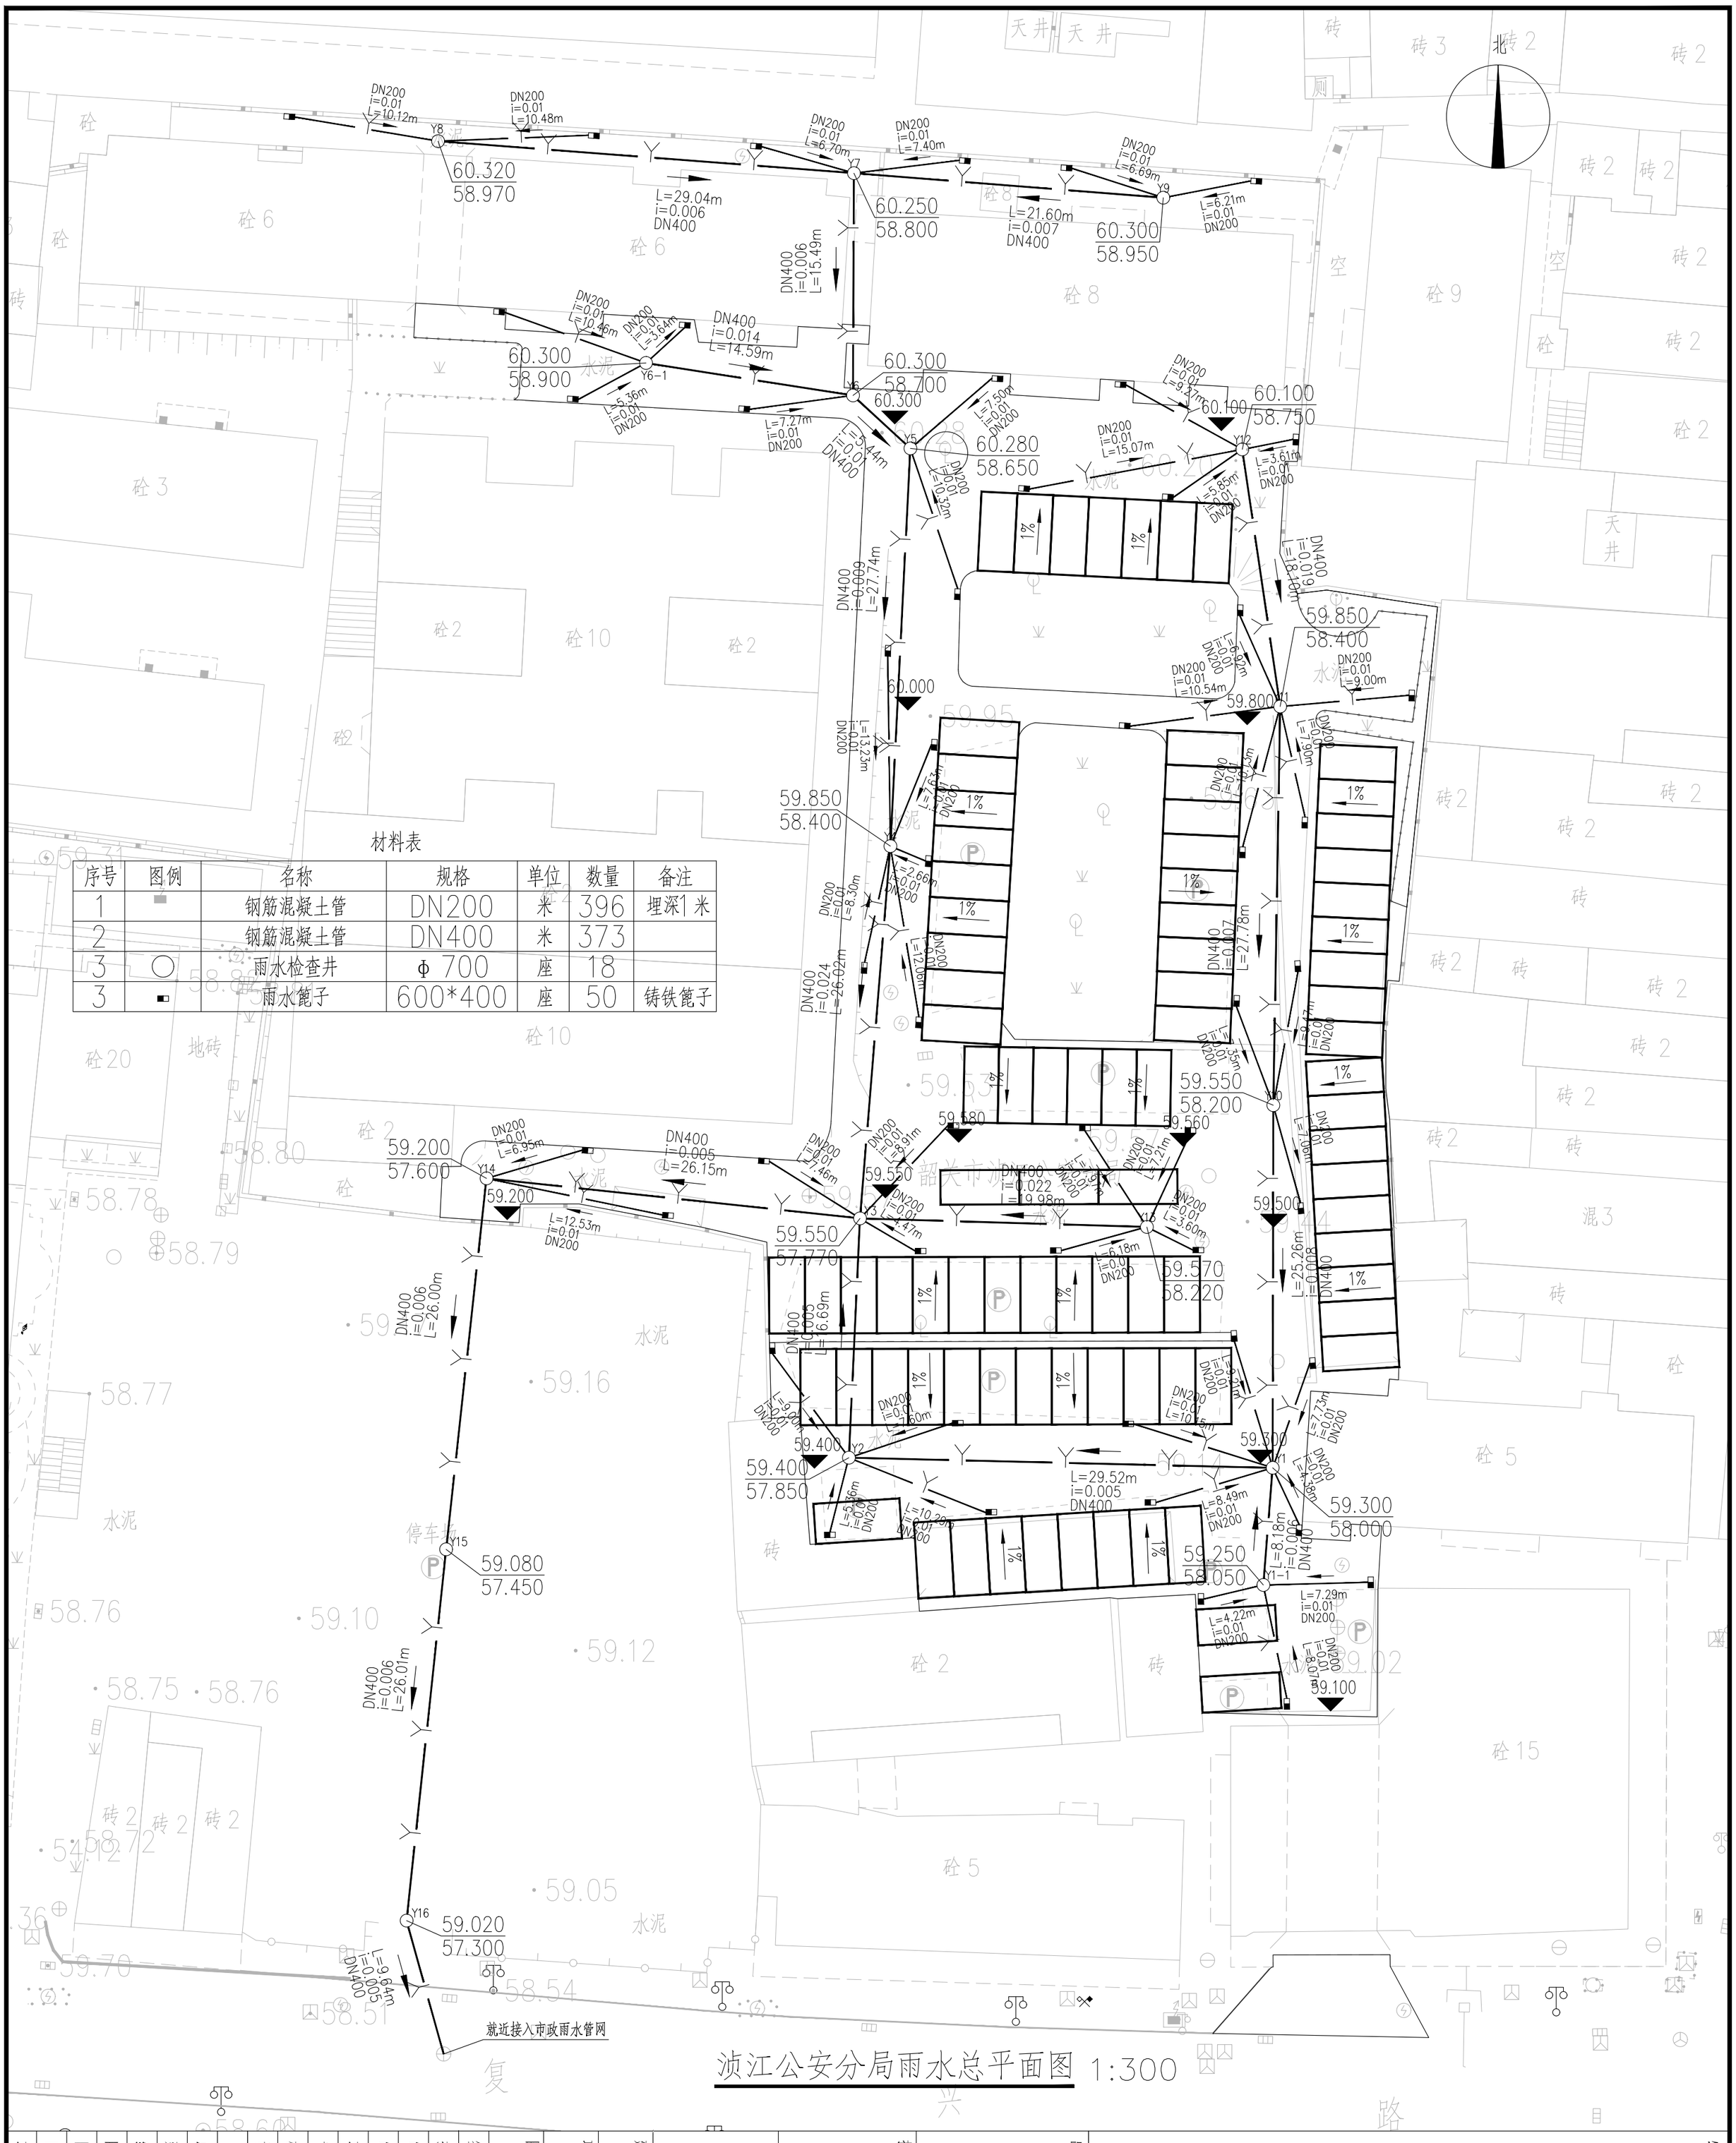

材料表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1		钢筋混凝土管	DN200	米	396	埋深1米
2		钢筋混凝土管	DN400	米	373	
3	○	雨水检查井	Φ 700	座	18	
3	▪	雨水篦子	600*400	座	50	铸铁篦子

浈江公安分局雨水总平面图 1:300

特别说明：

1.本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。

2.本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：浈江公安分局雨水总平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	金玉鸿	
审核	金玉鸿	
项目负责	赵国银	
专业负责	李军	
校对	李军	
设计	黄鉴健	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	排水
图纸编号	SSI-02-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

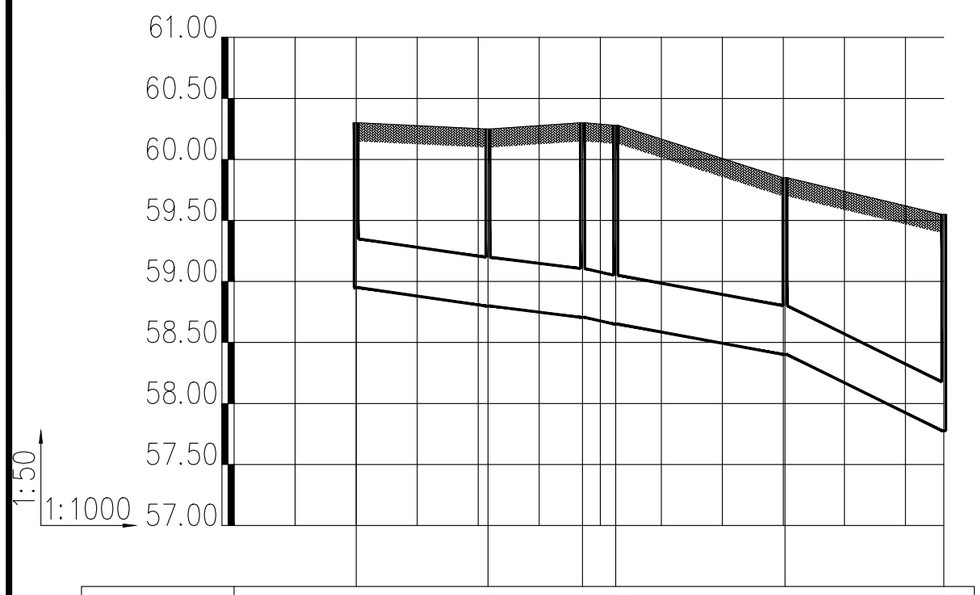

井编号	Y9	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3
设计地面标高(m)	60.300	60.250	60.300	60.280	59.850	59.550
埋设深度(m)	1.350	1.451	1.594	1.629	1.448	1.773
覆土厚度(m)	0.915	1.016	1.159	1.194	1.013	1.338
管内底标高(m)	58.950	58.799	58.706	58.651	58.402	57.777
管道长度(m)		21.60	15.49	5.44	27.74	26.02
管径(mm)		DN400	DN400	DN400	DN400	DN400
管道坡度		0.007	0.006	0.01	0.009	0.024
备注						

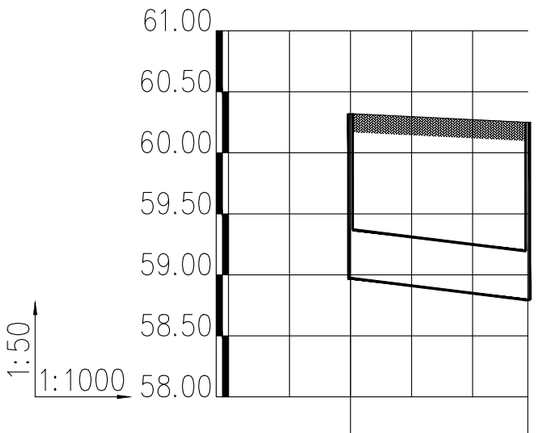

井编号	Y8	Y7
设计地面标高(m)	60.320	60.250
埋设深度(m)	1.350	1.454
覆土厚度(m)	0.915	1.019
管内底标高(m)	58.970	58.796
管道长度(m)	29.04	
管径(mm)	DN400	
管道坡度	0.006	
备注		

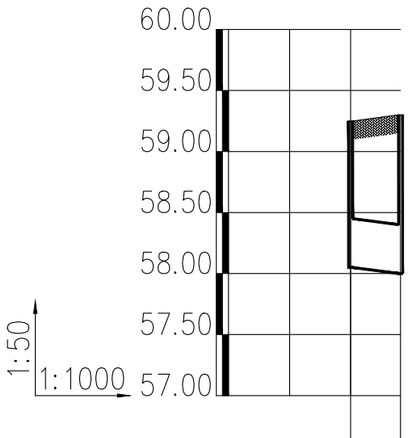

井编号	Y1-1	Y1
设计地面标高(m)	59.250	59.300
埋设深度(m)	1.200	1.299
覆土厚度(m)	0.765	0.864
管内底标高(m)	58.050	58.001
管道长度(m)	8.18	
管径(mm)	DN400	
管道坡度	0.006	
备注		

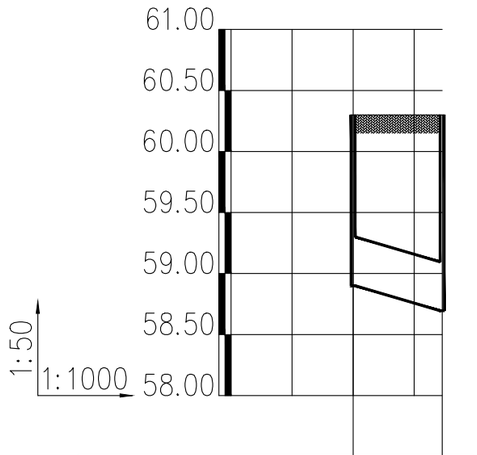

井编号	Y6-1	Y6
设计地面标高(m)	60.300	60.300
埋设深度(m)	1.400	1.604
覆土厚度(m)	0.965	1.169
管内底标高(m)	58.900	58.696
管道长度(m)	14.59	
管径(mm)	DN400	
管道坡度	0.014	
备注		

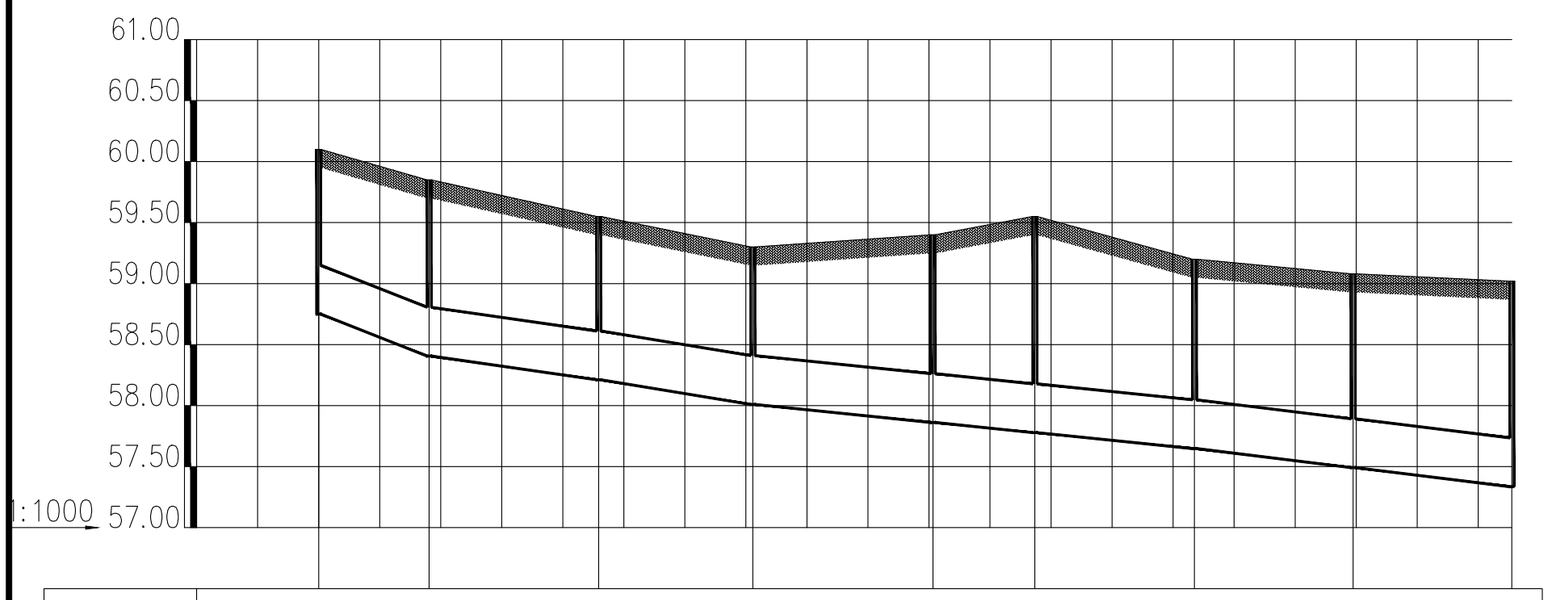

井编号	Y12	Y11	Y10	Y1	Y2	Y3	Y14	Y15	Y16
设计地面标高(m)	60.100	59.850	59.550	59.300	59.400	59.550	59.200	59.080	59.020
埋设深度(m)	1.350	1.444	1.338	1.290	1.538	1.771	1.552	1.588	1.684
覆土厚度(m)	0.915	1.009	0.903	0.855	1.103	1.336	1.117	1.153	1.249
管内底标高(m)	58.750	58.406	58.212	58.010	57.862	57.779	57.648	57.492	57.336
管道长度(m)		18.10	27.78	25.26	29.52	16.69	26.15	26.00	26.01
管径(mm)		DN400	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400
管道坡度		0.019	0.007	0.008	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
备注									

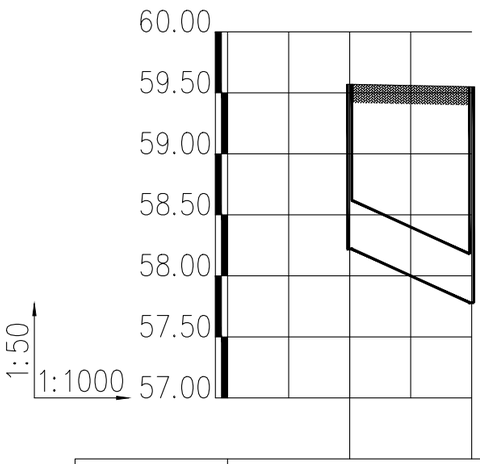

井编号	Y13	Y3
设计地面标高(m)	59.570	59.550
埋设深度(m)	1.350	1.770
覆土厚度(m)	0.915	1.335
管内底标高(m)	58.220	57.780
管道长度(m)	19.98	
管径(mm)	DN400	
管道坡度	0.022	
备注		

淞江公安分局雨水纵断面图 1:300

特别说明：
1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级
证书号：A132006048

建设单位
韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称
浈江公安分局雨水纵断面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	金玉鸿	
审核	金玉鸿	
项目负责	赵国银	
专业负责	李军	
校对	李军	
设计	黄鉴健	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	排水
图纸编号	SS1-02-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

材料表

序号	图例	名称	单位	数量	备注
1	XW XW	室外消火栓给水管线	米	293	DN100球墨铸铁管
2		室外消火栓	个	6	SS100/65-1.0型

浈江公安分局宿舍消防总平面图 1:300

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：浈江公安分局宿舍消防总平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	金玉鸿	
审核	金玉鸿	
项目负责	赵国银	
专业负责	李军	
校对	李军	
设计	黄鉴健	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	排水
图纸编号	SS-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

未加盖“江苏华里设计有限公司出图专用章”的图纸，概不生效

特别说明：本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。

道路	交通		景观
桥梁	给排水		电气

北

59.900
58.900

W1

DN160 i=0.003 L=9.79m

DN160 i=0.003 L=5.16m

DN160 i=0.003 L=10.64m

L=5.85m i=0.003 DN160

L=11.47m i=0.003 DN160

DN300 i=0.01 L=25.00m

59.650
58.650

W2

59.550
58.550

DN300 i=0.014 L=10.07m

W3

DN160 i=0.003 L=5.55m

DN160 i=0.003 L=9.06m

DN160 i=0.003 L=6.90m

L=26.50m i=0.09 DN300

W7

61.300
60.100

L=25.00m i=0.004 DN300

59.450
58.450

W4

DN160 i=0.003 L=4.92m

DN160 i=0.003 L=6.59m

L=22.00m i=0.003 DN300

59.700
58.380

W5

DN160 i=0.003 L=5.32m

DN160 i=0.003 L=10.20m

DN300 i=0.003 L=20.00m

60.300
58.310

W6

DN160 i=0.003 L=4.10m

DN160 i=0.003 L=6.30m

DN160 i=0.003 L=4.10m

DN160 i=0.003 L=6.78m

DN300 i=0.003 L=12.06m

DN160 i=0.003 L=18.38m

DN160 i=0.003 L=2.48m

就近接入市政污水管网

DN160 i=0.003 L=1.10m

DN160 i=0.003 L=18.81m

砼 砖 混 中山路

材料表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1		PVC	DN160	米	155	管道埋深1米
2		HDPE双壁波纹管	DN300	米	141	
3	○	污水检查井	Φ700	个	7	

中山路污水总平面图 1:400

江苏华里设计有限公司

市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级　证书编号：A132006048
市政行业专业乙级　风景园林专项乙级　证书编号：A232006045

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心	批　准	徐玉中		项目负责	赵国银		设计阶段	专　业	比　例	设计编号	
工程项目	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）	审　定	金玉鸿		专业负责	李军		施工图	排水		图纸编号	SS2-01-01
图纸名称	中山路污水总平面图	审　核	金玉鸿		校　对	李军		设　计	黄鉴健	黄鉴健	日　期	2026.06

未加盖“江苏华里设计有限公司出图专用章”的图纸，概不生效

特别说明：本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。

道路	交通	景观
桥梁	给排水	电气

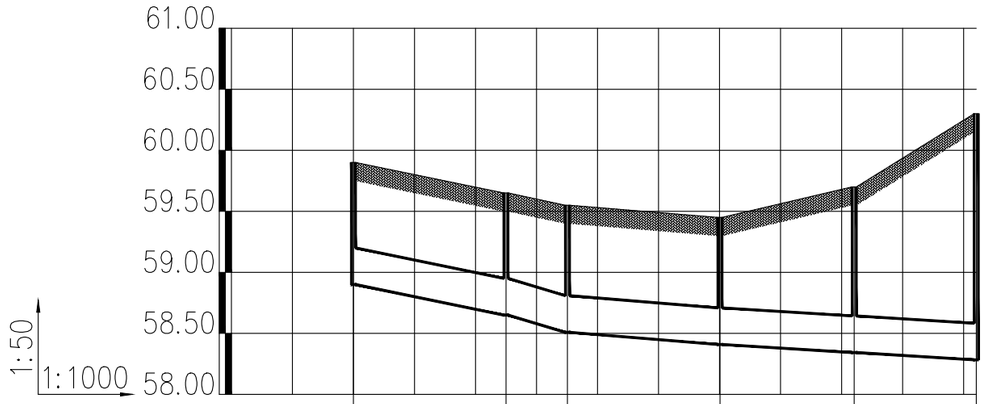

井编号	W1	W2	W3	W4	W5	W6
设计地面标高(m)	59.900	59.650	59.550	59.450	59.700	60.300
埋设深度(m)	1.000	1.000	1.041	1.041	1.357	2.017
覆土厚度(m)	0.700	0.700	0.741	0.741	1.057	1.717
管内底标高(m)	58.900	58.650	58.509	58.409	58.343	58.283
管道长度(m)	25.00	10.07	25.00	22.00	20.00	
管径(mm)	300	300	300	300	300	
管道坡度	0.01	0.014	0.004	0.003	0.003	
备注						

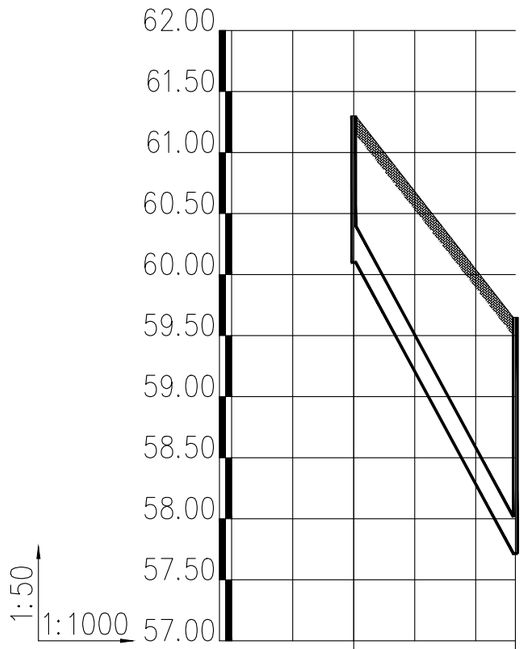

井编号	W7	W2
设计地面标高(m)	61.300	59.650
埋设深度(m)	1.200	1.935
覆土厚度(m)	0.900	1.635
管内底标高(m)	60.100	57.715
管道长度(m)	26.50	
管径(mm)	300	
管道坡度	0.09	
备注		

中山路污水纵断面图 1:500

江苏华里设计有限公司

市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级　证书编号：A132006048
市政行业专业乙级　风景园林专项乙级　证书编号：A232006045

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心	批　准	徐玉中		项目负责	赵国银		设计阶段	专　业	比　例	设计编号	
工程项目	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）	审　定	金玉鸿		专业负责	李军		施工图	排水		图纸编号	SS2-01-02
图纸名称	中山路污水纵断面图	审　核	金玉鸿		校　对	李军		设　计	黄鉴健		日　期	2026.06

未加盖“江苏华里设计有限公司出图专用章”的图纸，概不生效

特别说明：本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。

道路	交通	景观
桥梁	给排水	电气

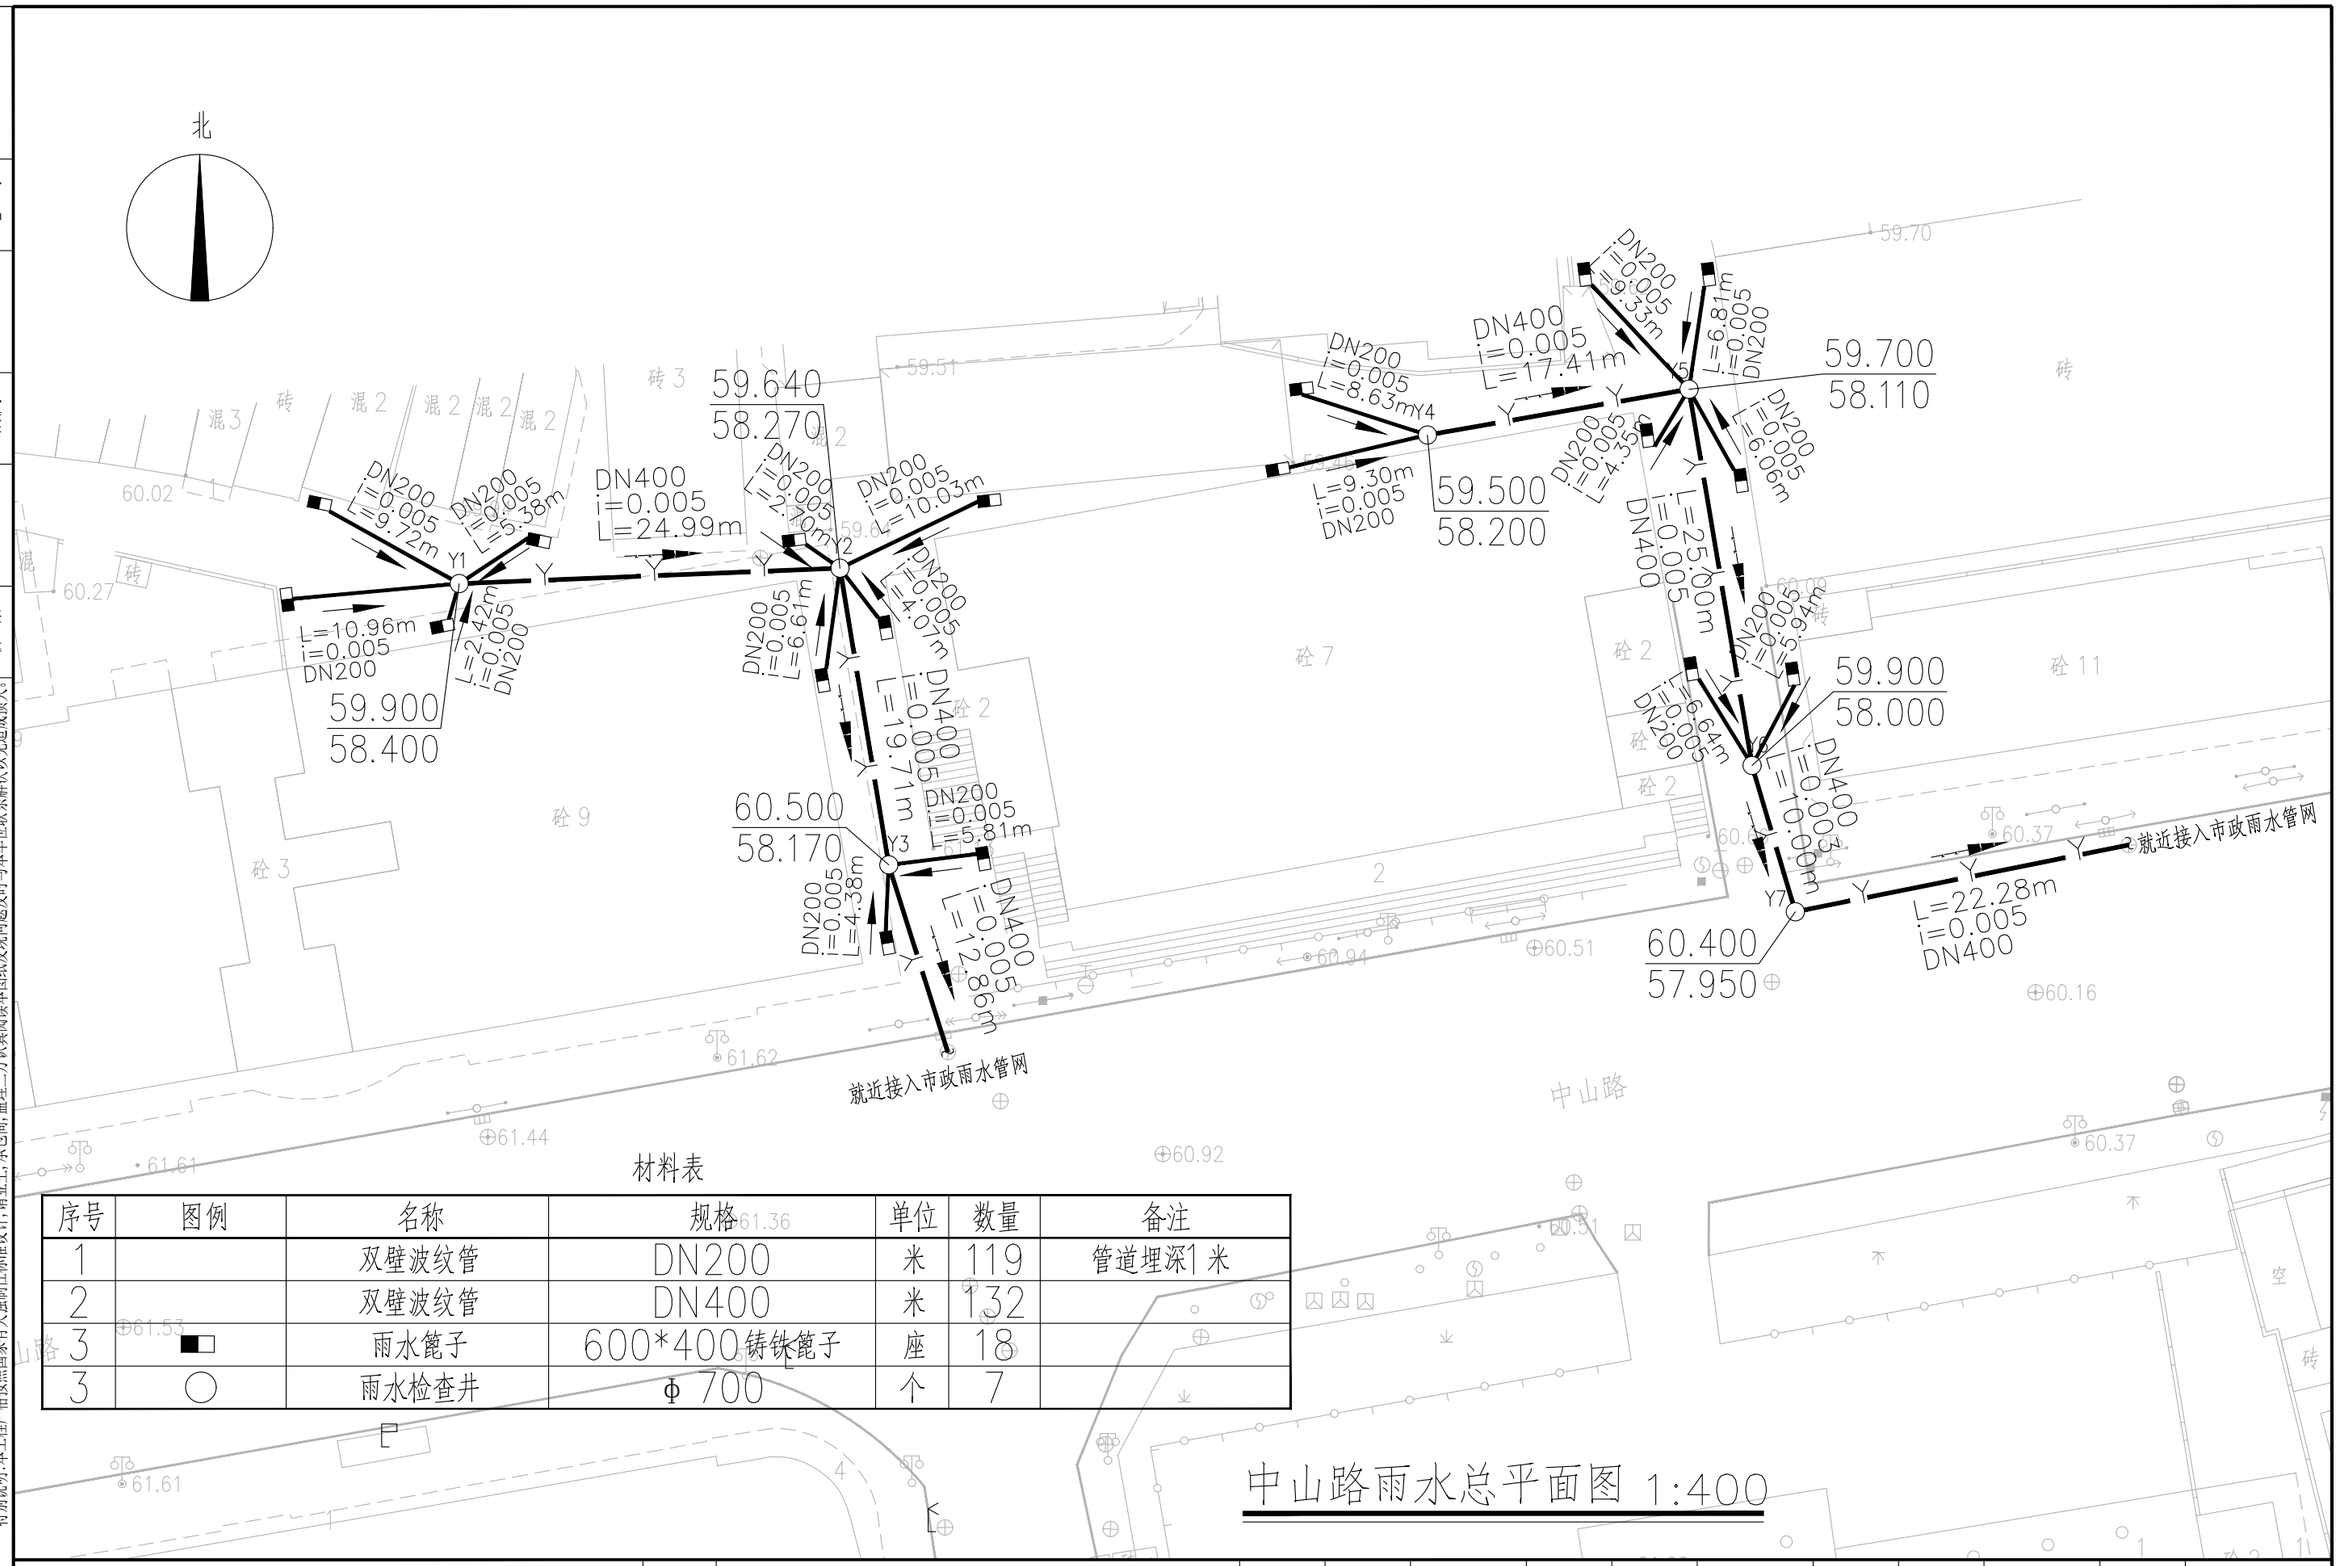

材料表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1		双壁波纹管	DN200	米	119	管道埋深1 米
2		双壁波纹管	DN400	米	132	
3	■	雨水篦子	600*400铸铁篦子	座	18	
3	○	雨水检查井	Φ 700	个	7	

中山路雨水总平面图 1:400

江苏华里设计有限公司

市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级　证书编号：A132006048
市政行业专业乙级　风景园林专项乙级　证书编号：A232006045

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心	批　准	徐玉中		项目负责	赵国银		设计阶段	专　业	比　例	设计编号	
工程项目	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）	审　定	金玉鸿		专业负责	李军		施工图	排水		图纸编号	SS2-02-01
图纸名称	中山路雨水总平面图	审　核	金玉鸿		校　对	李军		设　计	黄鉴健		日　期	2026.06

未加盖“江苏华里设计有限公司出图专用章”的图纸，概不生效

特别说明：本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。

道路		交通		景观	
桥梁		给排水		电气	

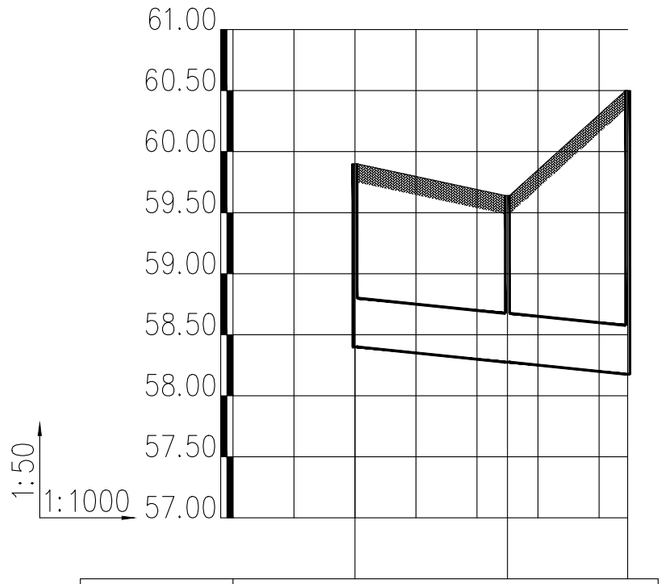

井编号	Y1	Y2	Y3
设计地面标高(m)	59.900	59.640	60.500
埋设深度(m)	1.500	1.365	2.323
覆土厚度(m)	1.100	0.965	1.923
管内底标高(m)	58.400	58.275	58.177
管道长度(m)	24.99	19.71	
管径(mm)	400	400	
管道坡度	0.005	0.005	
备注			

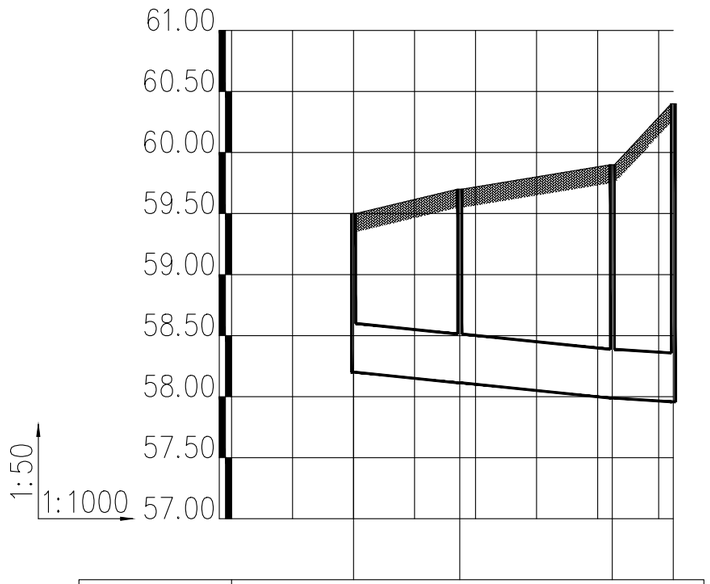

井编号	Y4	Y5	Y6	Y7
设计地面标高(m)	59.500	59.700	59.900	60.400
埋设深度(m)	1.300	1.587	1.912	2.442
覆土厚度(m)	0.900	1.187	1.512	2.042
管内底标高(m)	58.200	58.113	57.988	57.958
管道长度(m)	17.41	25.00	10.00	
管径(mm)	400	400	400	
管道坡度	0.005	0.005	0.003	
备注				

中山路雨水纵断面图 1:500

江苏华里设计有限公司

市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级　证书编号：A132006048
市政行业专业乙级　风景园林专项乙级　证书编号：A232006045

建设单位	韶关市浈江区城市建设事务中心	批　准	徐玉中		项目负责	赵国银		设计阶段	专　业	比　例	设计编号	
工程项目	浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）	审　定	金玉鸿		专业负责	李军		施工图	排水		图纸编号	SS2-02-02
图纸名称	中山路雨水纵断面图	审　核	金玉鸿		校　对	李军		设　计	黄鉴健	黄鉴健	日　期	2026.06

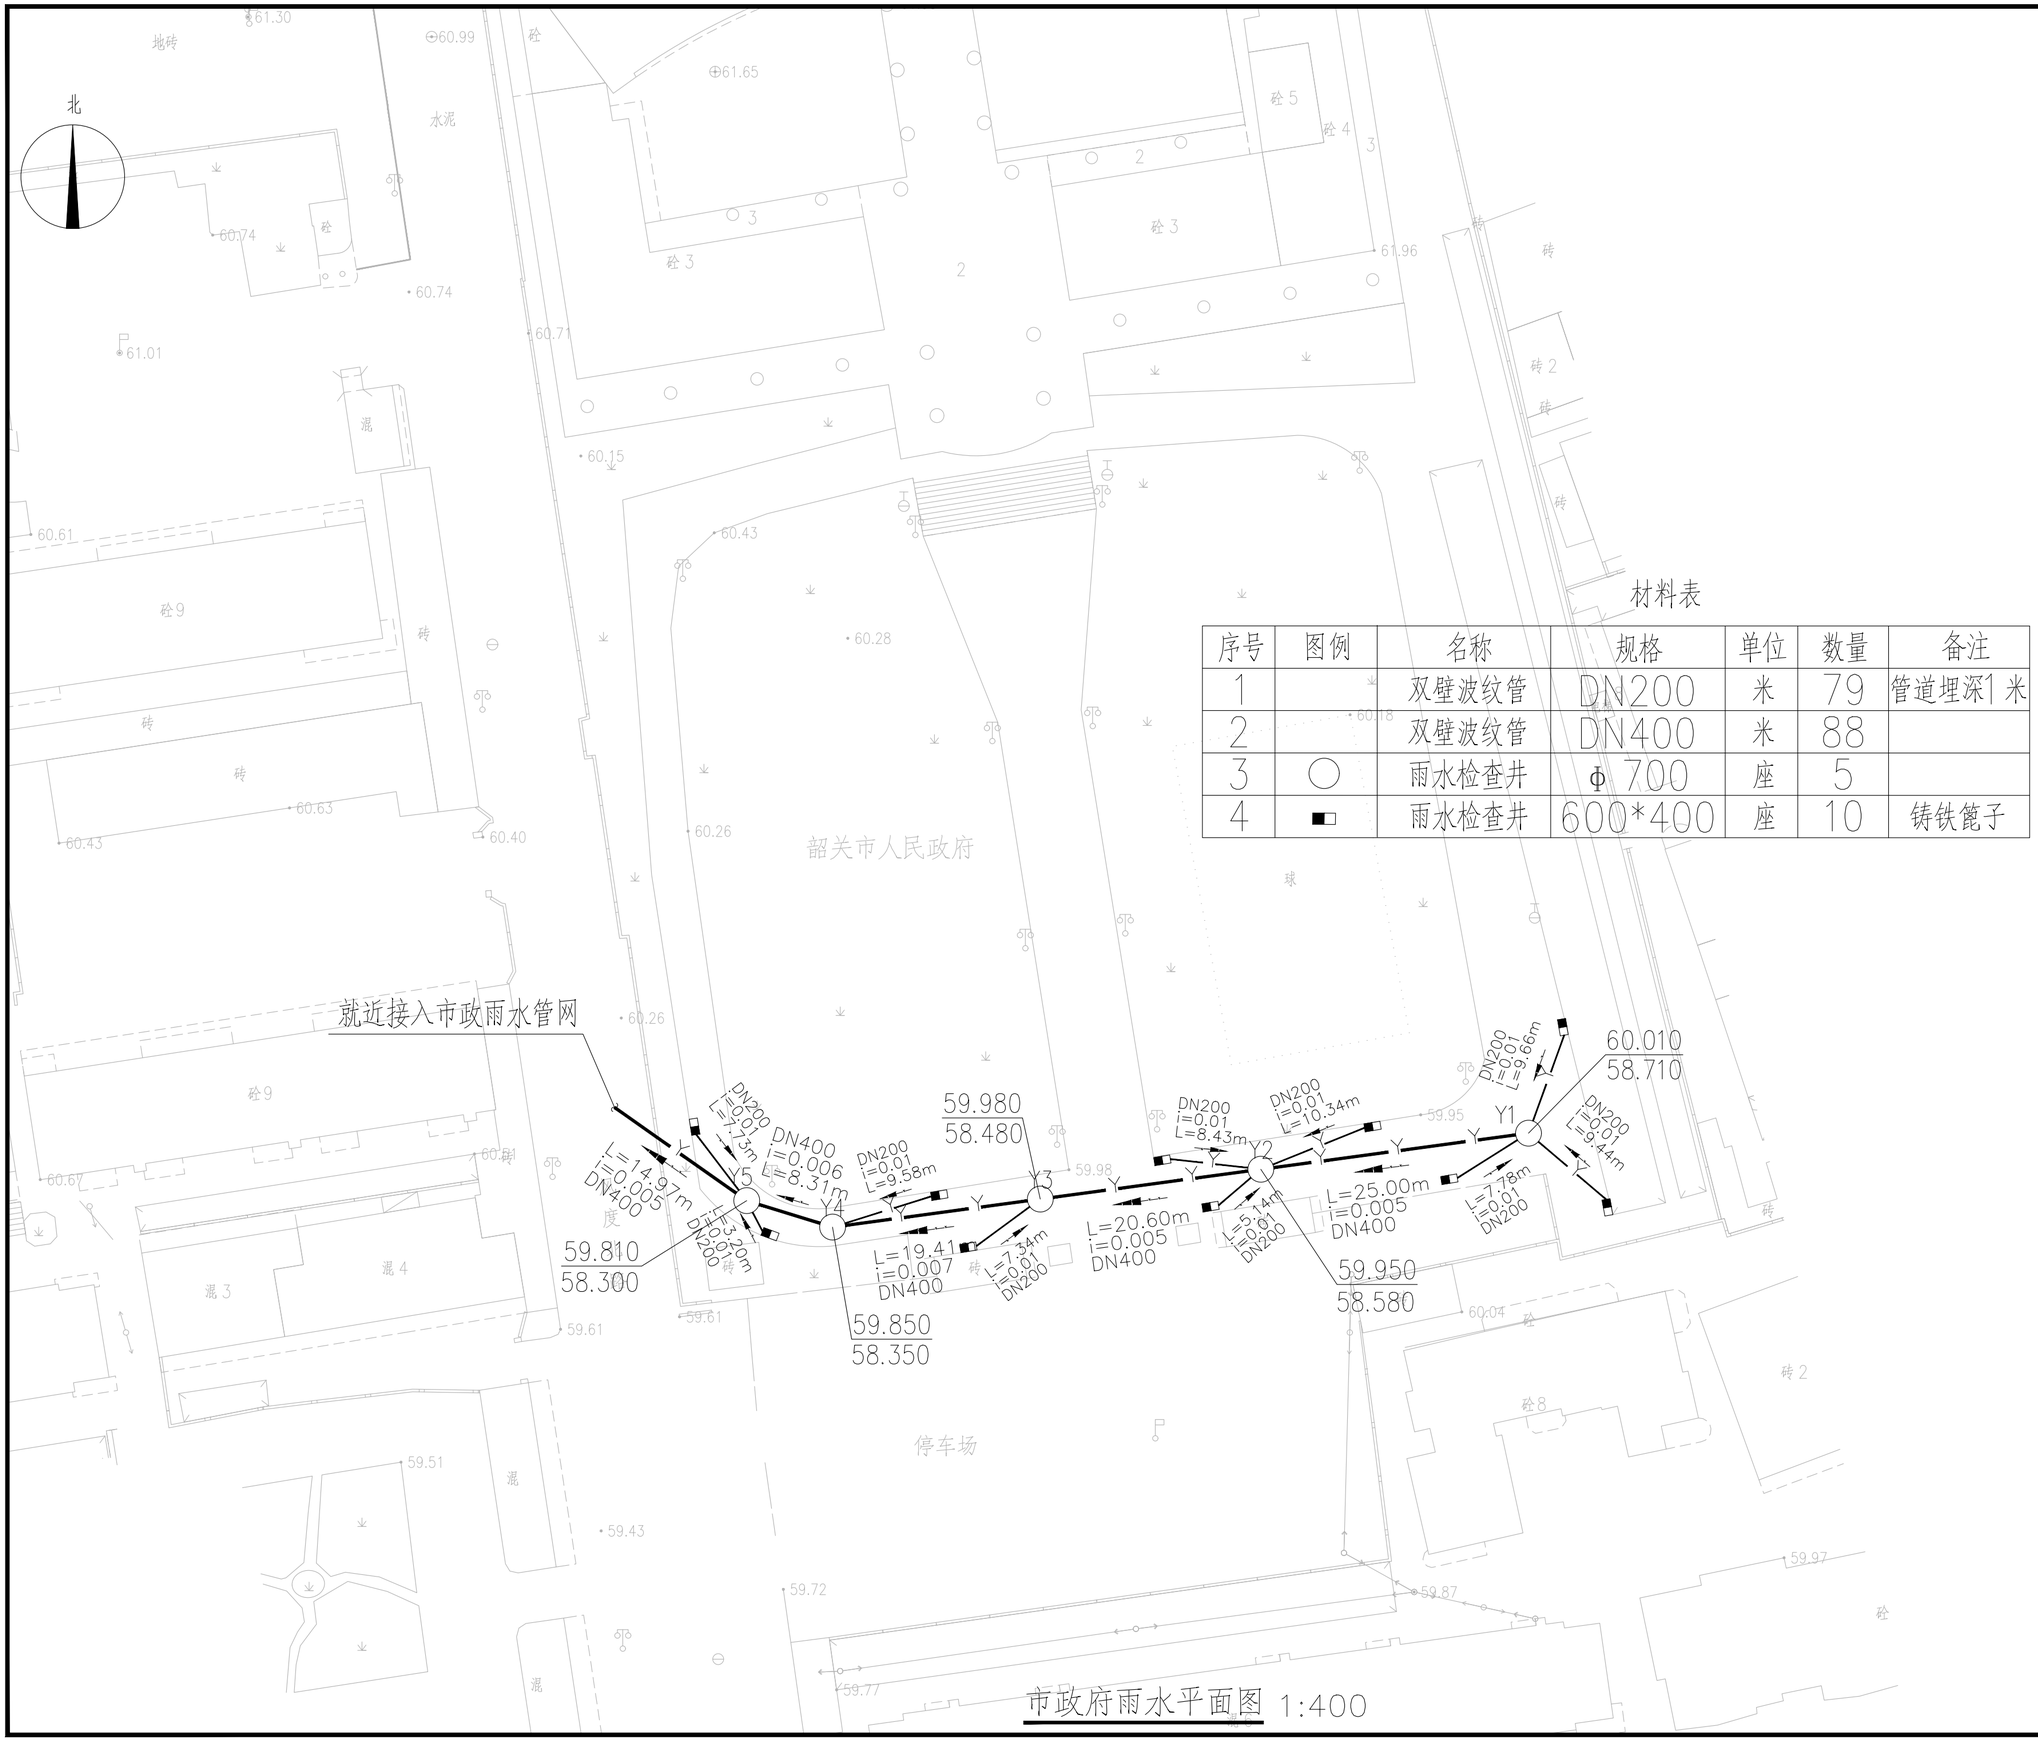

市政府雨水平面图 1:400

材料表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1		双壁波纹管	DN200	米	79	管道埋深1.米
2		双壁波纹管	DN400	米	88	
3	○	雨水检查井	Φ 700	座	5	
4	■	雨水检查井	600*400	座	10	铸铁篦子

特别说明：

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计，请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

证书号：A132006048

建设单位：韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称：浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）

图纸名称：市政府雨水平面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	金玉鸿	
审核	金玉鸿	
项目负责	赵国银	
专业负责	李军	
校对	李军	
设计	黄鉴健	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	排水
图纸编号	SS3-01-01	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。

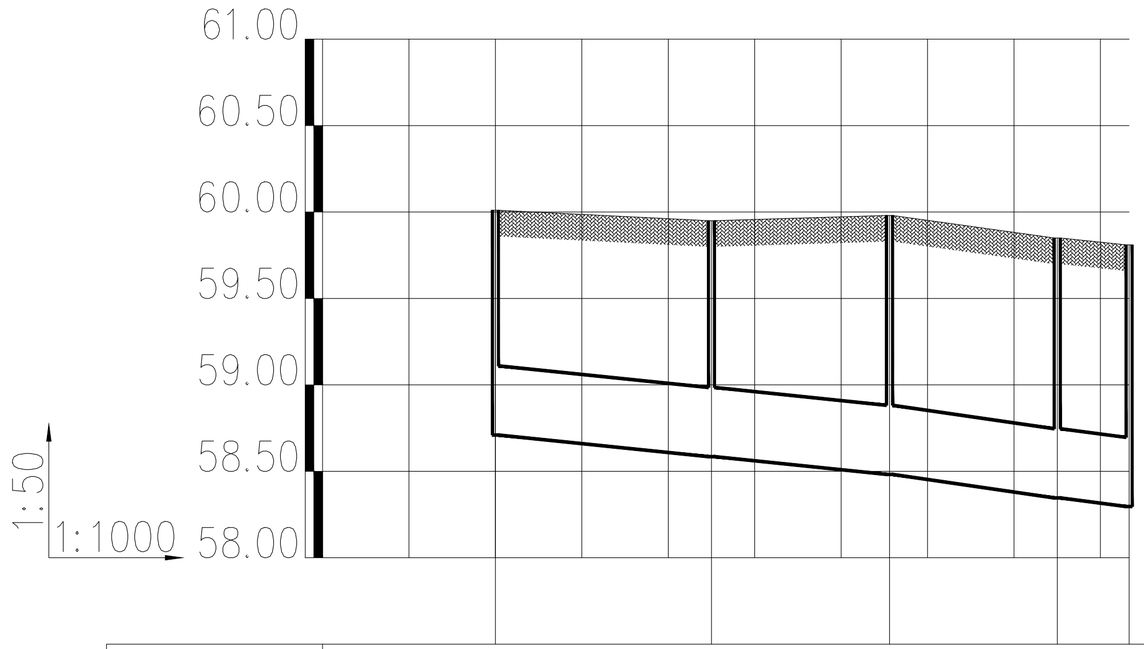

井编号		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
设计地面标高(m)		60.010	59.950	59.980	59.850	59.810
埋设深度(m)		1.300	1.365	1.498	1.504	1.514
覆土厚度(m)		0.900	0.965	1.098	1.104	1.114
管内底标高(m)		58.710	58.585	58.482	58.346	58.296
管道长度(m)			25.00	20.60	19.41	8.31
管径(mm)			400	400	400	400
管道坡度			0.005	0.005	0.007	0.006
备注						

市政府雨水纵断面图:400

特别说明:

1. 本工程严格按照国家有关强制性标准设计,请业主、承包商、监理三方认真阅读本图纸发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失。
2. 本图设计内容未经设计师同意不得在其它地方使用。

出图签章

执业签章

江苏华里设计有限公司
建筑行业(建筑工程)甲级
证书号:A132006048

建设单位
韶关市浈江区城市建设事务中心

项目名称 浈江区2024-2025城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(二期)

图纸名称
市政府雨水纵断面图

签署栏	实名	签名
批准	徐玉中	
审定	金玉鸿	
审核	金玉鸿	
项目负责	赵国银	
专业负责	李军	
校对	李军	
设计	黄鉴健	

会签栏

总图		给排水	
建筑		电气	
结构		暖通	
阶段	施工图	专业	排水
图纸编号	SS3-01-02	版次	
日期	2026.06	比例	
项目编号			

本图凡未盖院出图专用章对外无效。版权所有,不得翻制,违者必究。