广东省施工图数字化审查专用
已图
设计单位：中国市政工程西南设计研究总院有限公司
2025年11月19日确认图纸
审图
机构名称：广州市市政工程施工图审查有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19007
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、环境卫生、公共交通、轨道交通、风景园林）工程;二类 市政基础设施（燃气）工程
有效期至：2026年10月23日
2025年11月24日完成审查

会签专业 | 名 | 签
朱凯敏
主管总工

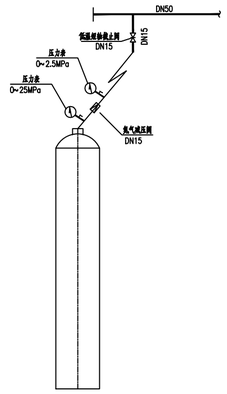

氮气汇流排接管详图

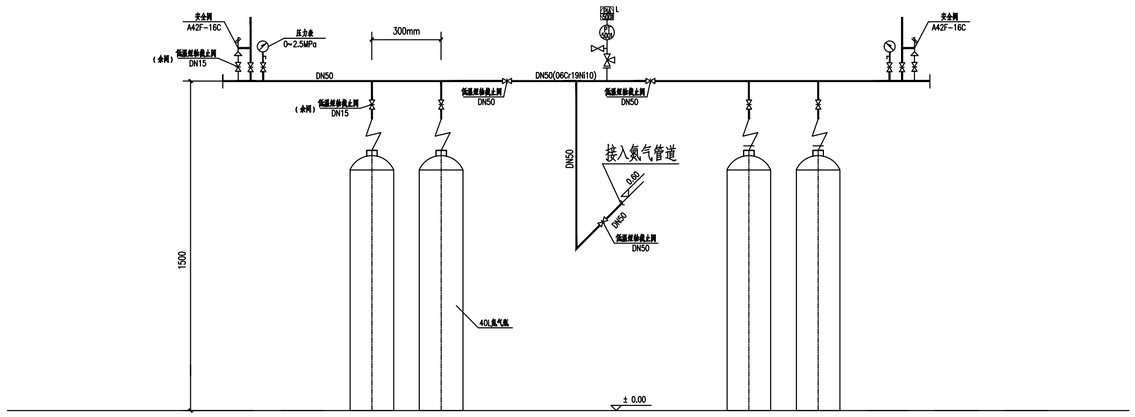

氮气汇流排系统图

说明：1.减压阀前的工作压力值：15MPa.
减压阀后的工作压力值：0.80MPa.
2.安全阀的开启压力值：0.84MPa.

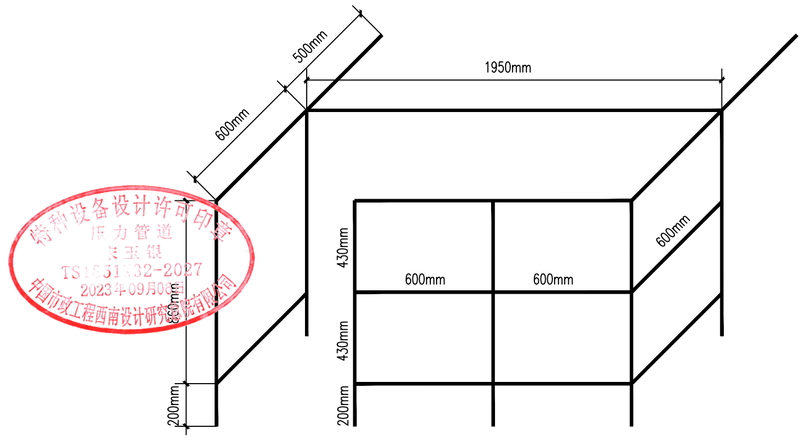

氮气瓶组放置架示意图

注：1、均采用5#槽钢焊接;
2、与地面及墙面连接处，均采用4M20xL400螺栓固定;

特种设备设计许可印章
压力管道
吴玉银
TS1651132-2027
2023年09月06日
中国市政工程西南设计研究总院有限公司

四川省建设工程设计出图专用章
中国市政工程西南设计研究总院有限公司
资质等级及范围：公路行业甲级；市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级；市政行业（城镇燃气工程）专业甲级；水利行业（城市防洪）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；风景园林工程设计专项甲级。
资质证书编号：A151006751 有效期至：2025年12月31日

中国市政工程西南设计研究总院有限公司 SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE OF CHINA						翁源县管道天然气管网系统及配套设施建设项目 翁城LNG气化站			工艺
						氮气汇流排大样图			
审　定	朱凯敏		校　核	汪锐		设计阶段	施工图	工程编号	2023RE-019
审　核	梁泉水		设　计	吴蓬伟		图　号	GY-13	页　数	13
设计负责人	梁泉水		制　图			版 本 号		电子文档号	
专业负责人	吴蓬伟		日　期	2025.10					