



主管总工	朱凯敏	会签专业	名	签	

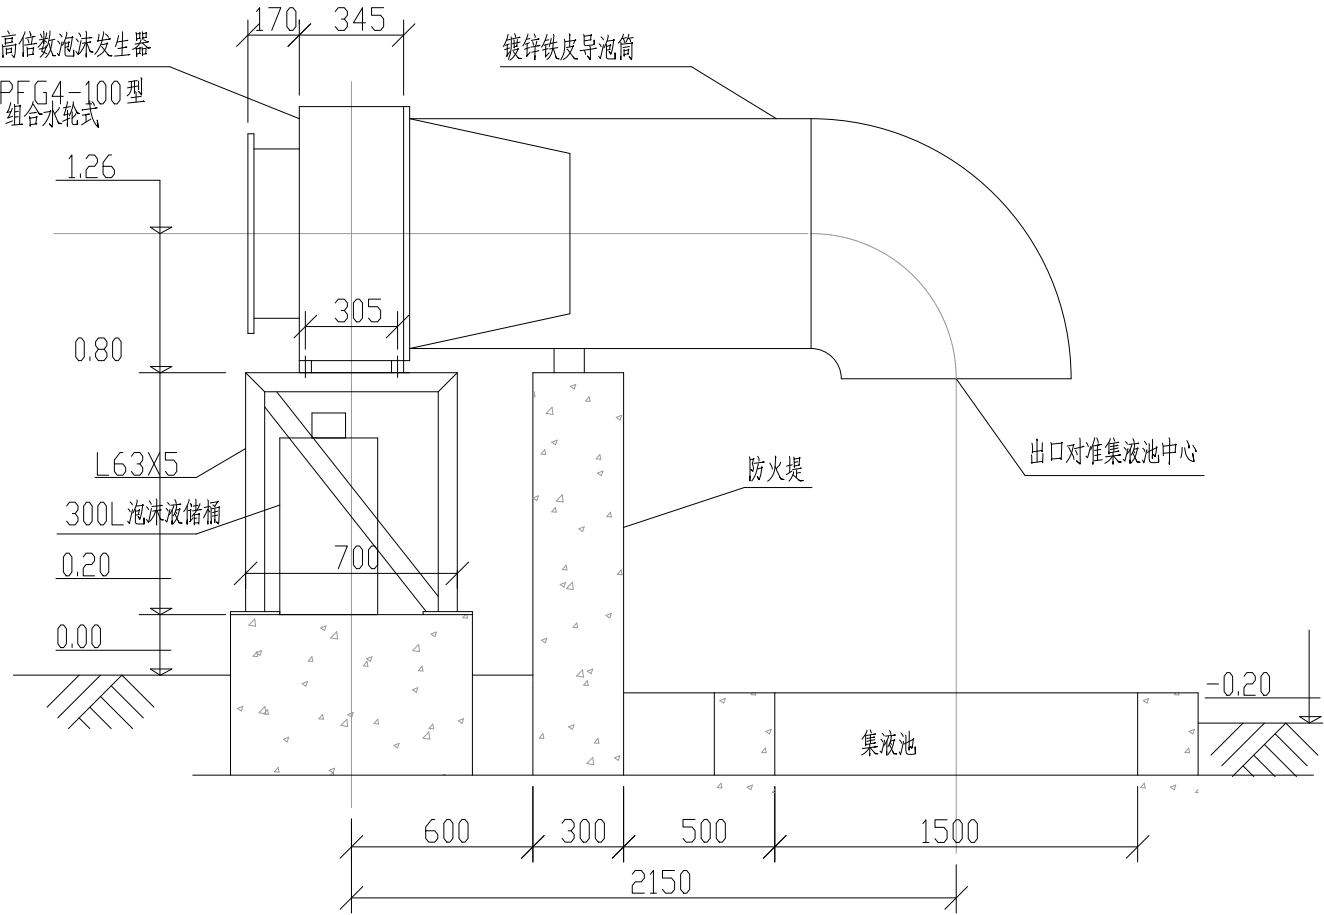

高倍数泡沫发生器安装图（一）

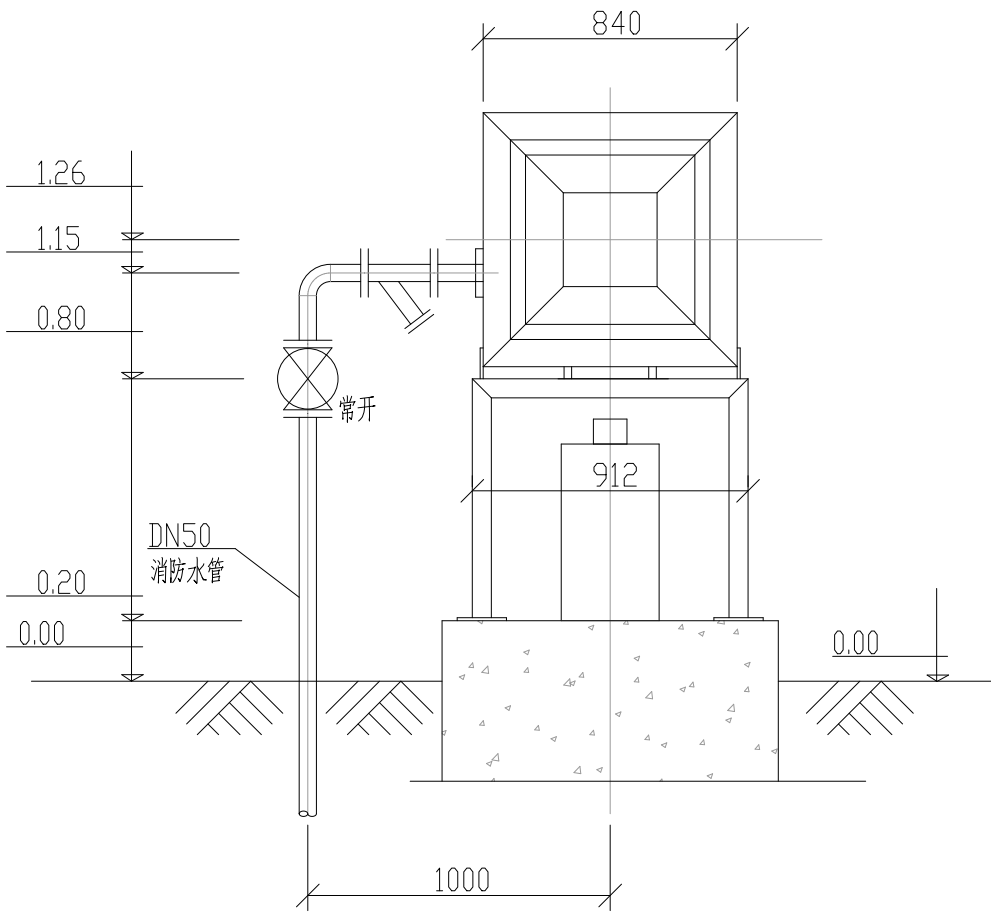

高倍数泡沫发生器安装图（二）

说明

- 1、图中标高单位为米，对于管道除非另有说明均为管中标高，其余尺寸单位为毫米。标高采用绝对标高。
- 2、图中所注尺寸仅供参考，现场应根据实际所购设备作调整，并在中标设备厂家的指导下进行安装，若有较大变动请及时设计人员取得联系。
- 3、高倍数泡沫发生器支架及基础宜在设备到后现场测定后制作。
- 4、一旦火灾或气体泄露检测系统检测到LNG泄漏，根据现场情况由消防员或具有相应资质及权限的管理人员远程开启电动蝶阀向泡沫发生器供水。
- 5、其他未尽事项详相关规范。

<div><div><div>中国市政工程西南设计研究总院有限公司</div><div>SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE OF CHINA</div></div></div>						翁源县管道天然气管网系统及配套设施建设项目 翁城LNG气化站			给排水	
						高倍数泡沫发生器安装图				
审 定	朱凯敏	李凯敏	校 核	巫丕	巫丕					
审 核	阳佳中	郭佳冲	设 计	李紫叶	李紫叶	设计阶段	施工图	工程编号	2023RE-019	
设计负责人	梁泉水	梁泉水	制 图			图 号	SGPS-22	页 数	22	
专业负责人	李紫叶	李紫叶	日 期	2025.10		版 本 号	A	电子文档号		