


可燃气体安装安装大样图

吊装


件号	名称	型号及规格	材料	数量	备注
2	安装支架	定制			
1	可燃气体探测器	天然气介质，隔爆：ExdII BT4 Gb			
安 装 材 料 表					

说明：


- 可燃气体探测器由设备厂商成套提供；
- 图中安装大样图供参考，最终应结合现场实际情况确定；
- 二级报警信号和系统故障信号应传输至火灾自动报警系统，应由双方集成商共同完成；
- 探测器安装支架由设备厂商配套提供；

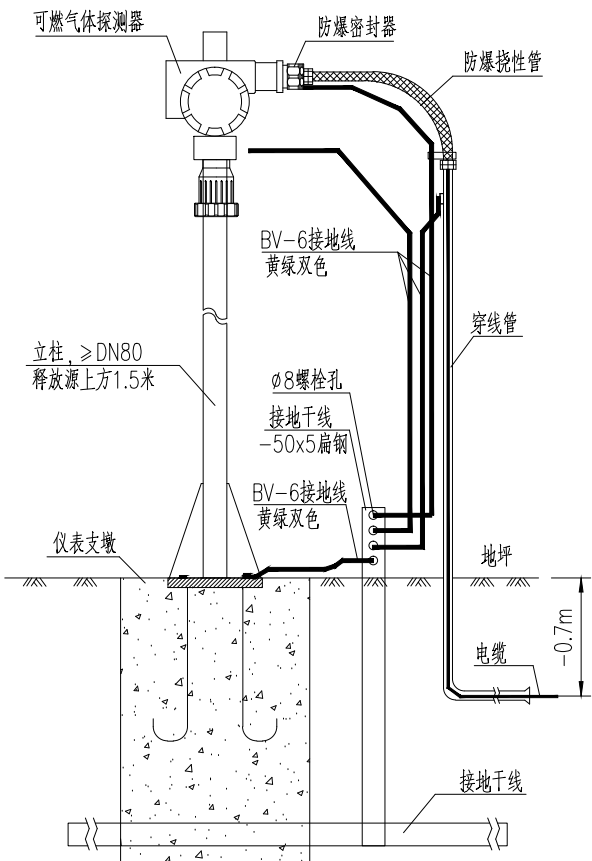


可燃气体探测器安装大样图

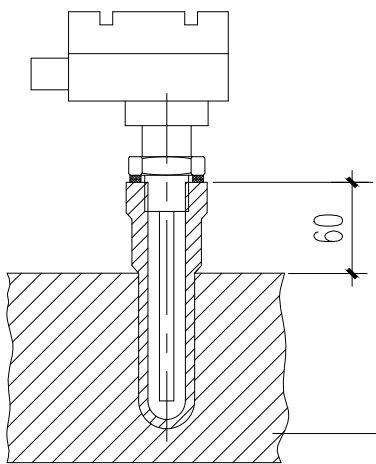

设备基础内温度变送器安装大样

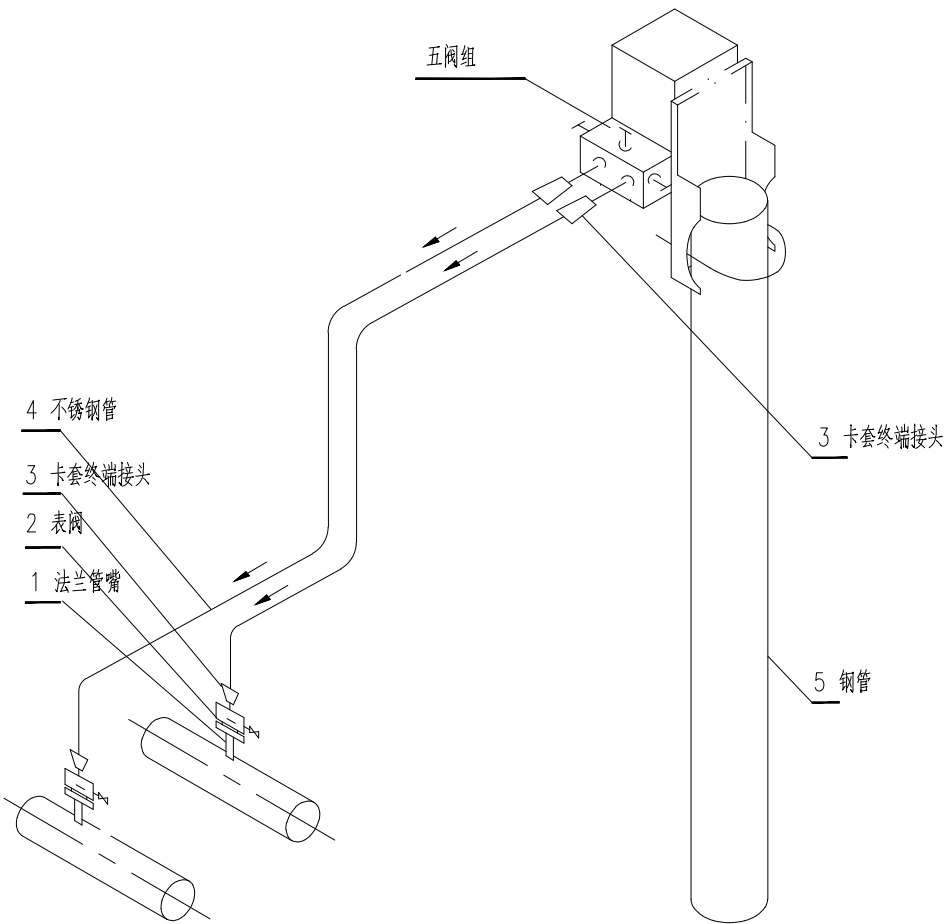

差压变送器安装大样

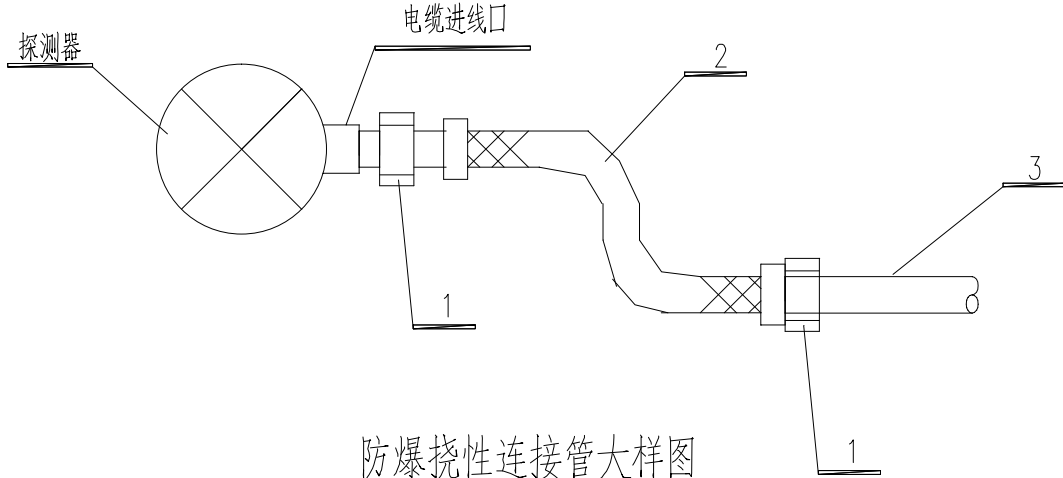

防爆挠性连接管大样图

3	镀锌钢管		Q235-A		
2	防爆挠性管		不锈钢		
1	隔爆电缆密封接头		不锈钢		
件号	名称	型号及规格	材料	数量	备注
安 装 材 料 表					

5	钢管	DN50		2m	
4	不锈钢管	3/8"	不锈钢		
3	卡套终端接头	1/2"NPTM-3/8"	不锈钢	4	
2	表阀	1/2"RJ-1/2"NPTF CL600Ib	不锈钢	2	带泄放阀
1	法兰管嘴	CL600Ib 1/2"RJ	16Mn	2	L=60mm
件号	名 称	型 号 及 规 格	材 料	数 量	备 注
安 装 材 料 表					

中国市政工程西南设计研究总院有限公司						翁源县管道天然气管网系统及配套设施建设项目 翁城LNG气化站项目				自控
SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE OF CHINA						仪表安装大样图				
审 定	朱凯敏	李凯敏	校 核	申建波	申建波	设计阶段	施工图	工程编号	2023RE-019	
审 核	胡毅	胡毅	设 计	夏曹川	夏曹川	图 号	ZK-14	页 数	14	
设计负责人	梁泉水	梁泉水	制 图			图 号	ZK-14	页 数	14	
专业负责人	夏曹川	夏曹川	日 期	2025.10		版 本 号	A	电子文档号		