广东省施工图数字化审查专用
已图
设计单位：中国市政工程西南设计研究总院有限公司
2025年11月19日确认图纸
审图
机构名称：广州市市政工程施工图审查有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19007
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、环境卫生、公共交通、轨道交通、风景园林）工程;二类 市政基础设施（燃气）工程
有效期至：2026年10月23日
2025年11月24日完成审查

会签专业	签　名
朱凯敏	
主管总工	

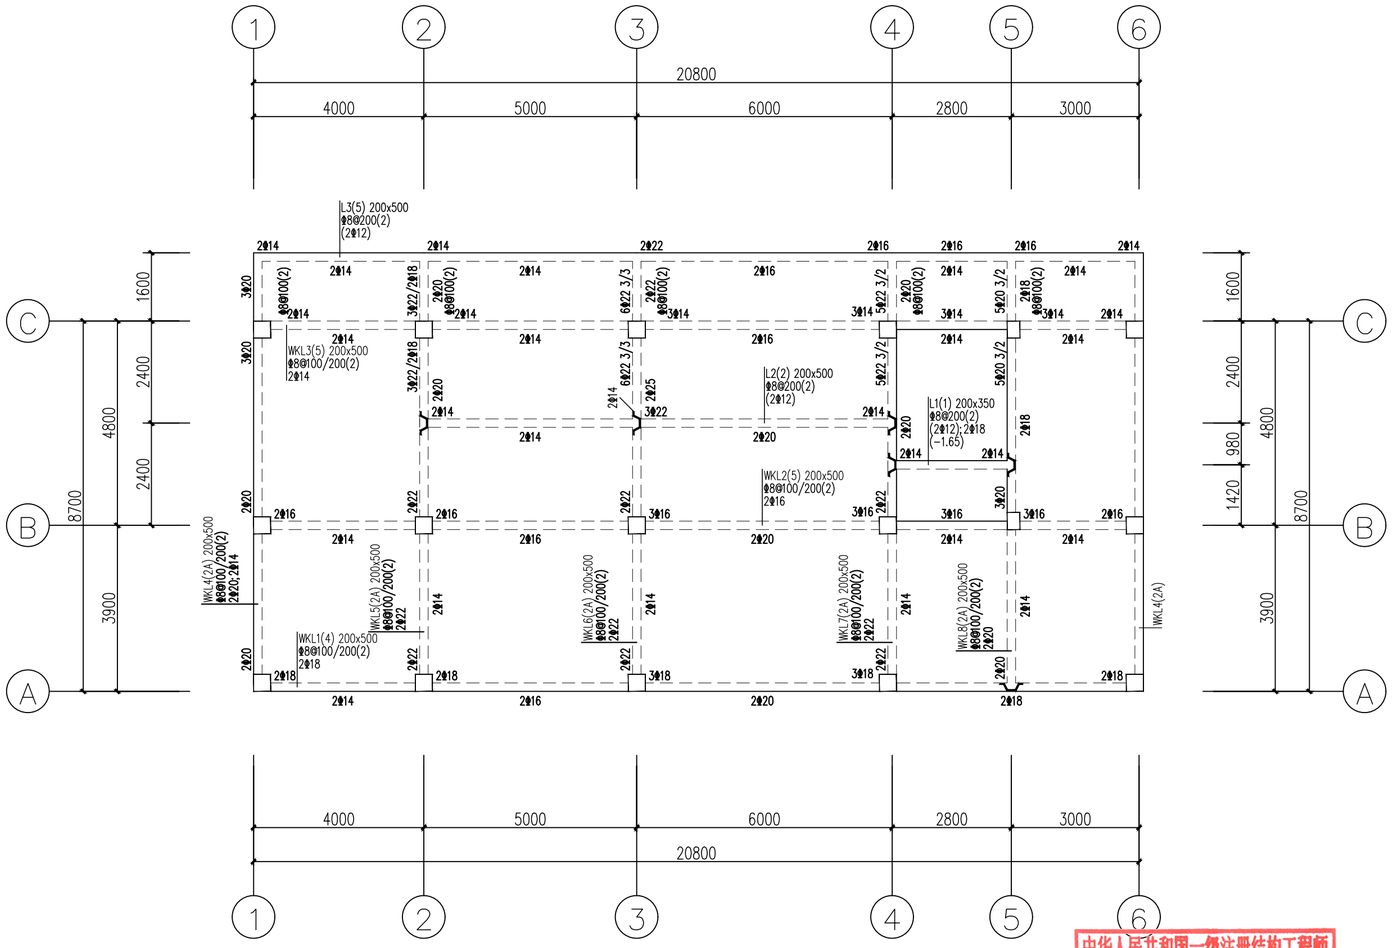

天面梁钢筋图　1:100

说明:

1. 除注明外梁集中重处吊筋均为2Φ12
2. 图中未注明的梁箍筋,框架梁Φ8@200

b<350 2肢,350≤b<600 4肢,≥600 6肢

钢筋保护层厚度见设计总说明

层号	标高(m)	层高(m)	混凝土等级
4	9.900		C30
3	6.900	3.000	C30
2	3.600	3.300	C30
首层	0.000	3.600	C30

结构层楼面标高
结 构 层 高

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓　名：张云飞
注册号：5100675-S036
有效期：至2027年06月

四川省建设工程设计出图专用章
中国市政工程西南设计研究总院有限公司
质量证书编号：A151006751　有效期至：2025年12月31日

中国市政工程西南设计研究总院有限公司 SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE OF CHINA						翁源县管道天然气管网系统及配套设施建设项目 翁城LNG气化站			结构
						天面梁钢筋图			
审　定	朱凯敏		校　核	李智慧					
审　核	张云飞		设　计	付辉		设计阶段	施工图	工程编号	2023RE-019
设计负责人	梁泉水		制　图			图　号	GS-10	页　数	10
专业负责人	付辉		日　期	2025.10		版 本 号	A	电子文档号	