

# 建筑内装修设计说明三

## 装修施工工艺说明（二）

玻璃的基本要求：

- (1) 落地玻璃屏风的厚度最小为12mm，它们必须能够抵受预定2.5Kpa 风压力或吸力。
- (2) 玻璃必须顾及温差应力和视觉歪曲的效果。
- (3) 用作玻璃门和栏杆之透明强化玻璃必须符合GB4871 规格的产品质量。
- (4) 玻璃必须结构完整，无破坏性的伤痕，针孔、尖角或不平直的边缘。

### 七、油漆工程

材料和品质

本工程图所有未标明之油漆公共空间均用聚酯漆十度左右, 装饰半哑光除公共空间外，其余均用半哑光漆六度。

本工程图所有未标明之墙面、平、顶面涂料均采用材料表所注明之涂料三度。

油漆工程的等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。

- (1) 没有完全干透，或环境有尘埃时，不能进行操作。
- (2) 对所有表面之洞，裂缝和其他不足之处应预先修整好，才进行油漆。
- (3) 要保证每道油漆工序的质量，要求涂刷均匀，防止漏刷、过厚、流淌等毛病。
- (4) 在原先之油漆涂层结硬并打磨后，才可再进行下一道工序。
- (5) 在油漆之前应拆开所有五金器具，并且在油漆后还原原处，保持一切清洁和完全没有油漆斑点等等。

上油漆

应先进行油漆小色板的封样，在征得筹建处和设计师同意后方可大面积施工。

### 八、天花吊顶工程工作范围

- (1) 天花板悬挂部份，包括支撑照明和音响设备所需要的支撑物，框架或其他装置。
- (2) 悬挂该系统所需要的吊钩和其他附件。
- (3) 边缘修饰，间隔等。
- (4) 天花板材
- (5) 照明装置
- (6) 中央空气调节处理装置
- (7) 音响系统
- (8) 防火系统

材料:

吊顶工程所选材料的品种、规格、颜色以及基层构造，固定方法应符合规范及设计要求。

本工程所选用的吊顶用石膏板用12mm 防火石膏板。

所有在天花平面上暴露之构件，布局均按照综合平面图进行。吊顶龙骨在运输安装时，不得扭挫，碰撞。

龙骨在运输安装时，不得扭挫，碰撞。龙骨应平放，防止变形。各类面板不应有气泡、起皮、裂纹、缺

角、污后和图案不完整等缺陷，表面应平整，边缘应整齐，色泽应统一。紧固件宜采用镀锌制品，预埋的

木件应作防腐处理，凡固定铝材必须采用不锈钢紧固件。

安装

1、准备：面板安装前的准备工作应符合下列规定：

- a. 在楼板中按设计要求设置预埋件或吊杆。
- b. 吊顶内的通风、水电管道等隐蔽工程应安装完毕。消防系统安装并试压完毕。
- c. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等，应根据工程情况适当布置。
- d. 轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上，重型灯具或其他装饰件不得与吊顶龙骨联结，应另设吊钩。

### 2、龙骨安装

- a. 安装龙骨的基体质量，应符合国家标准GB11980—89 之规定。
- b. 主龙骨吊点间距，应按设计推荐系列选择，中间部份应起拱，金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200，主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。
- c. 次龙骨应紧贴主龙骨安装。当用自攻螺钉安装板材时，板材的接缝处，必须安装在宽度不小于40mm 的次龙骨上。
- d. 全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装，明龙骨应目测无明显弯曲，通长次龙骨连

接处的对接错位偏差不得超过2mm


### 3、板材安装

纸面石膏板的安装，应符合下列规定：

- a. 纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设。
- b. 自攻螺钉与纸面石膏板距离：面纸包封的板边以10~15mm 为宜，切割的板边以15~20mm 为宜
- c. 钉距以50~170mm 为宜，螺钉应与板面垂直且略埋入板面，并不使纸面破损。钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平。
- d. 拌制石膏腻子应用不含有害物质的洁净水。

矿棉板的安装，应符合下列规定：

- (1) 施工环境湿度过大时不宜安装。
- (2) 安装时，板上不得安置其他材料，防止板材受压变形。提供完全的天花材料组件，这些组件应达到政府法规所规定之防火要求

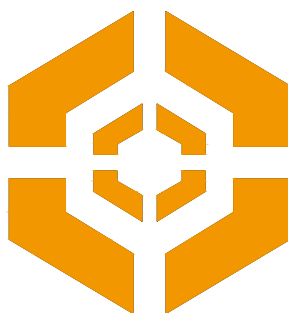

中大设计集团有限公司  
ZHONGDA DESIGN GROUP CO.,LTD.

设计证书编号 (乙级) : A261130053

地址: 陕西省西安市高新区唐延南路8号

电话: 029-81124625 邮编: 710000

出图专用章

OFFICIAL STAMP

注册执业章

REGISTERED WORKING STAMP

建设单位 CLIENT

韶关市武江区西河镇人民政府

项目名称 PROJECT NAME

武江区西河镇下坑村乡村振兴和人居环境  
整治项目二期

子项名称 ITEM NAME

运营中心

图 名 DRAWING NAME

设计说明一

项目负责人 PROJECT MANAGER	马向前	马向前
专业负责人 DIVISION CHIEF	白 瑞	江 涛
审核人 REVIEWED BY	李善谋	李善谋
审定人 APPROVED BY	白 瑞	江 涛
校对入 CHECKED BY	张 伟	江 涛
设计人 DESIGNED	沈康锋	沈康锋
制图人 DRAWN	沈康锋	沈康锋

工程编号 JOB NO. 26-C3700015

阶段 STATUS	施工图	专业 DISCI.	建筑
日期 DATE		图号 DR. NO.	SM-03

版权所有，不得复制、套用。  
ALL RIGHTS RESERVED.DONT COPIED.REPRODUCED.