


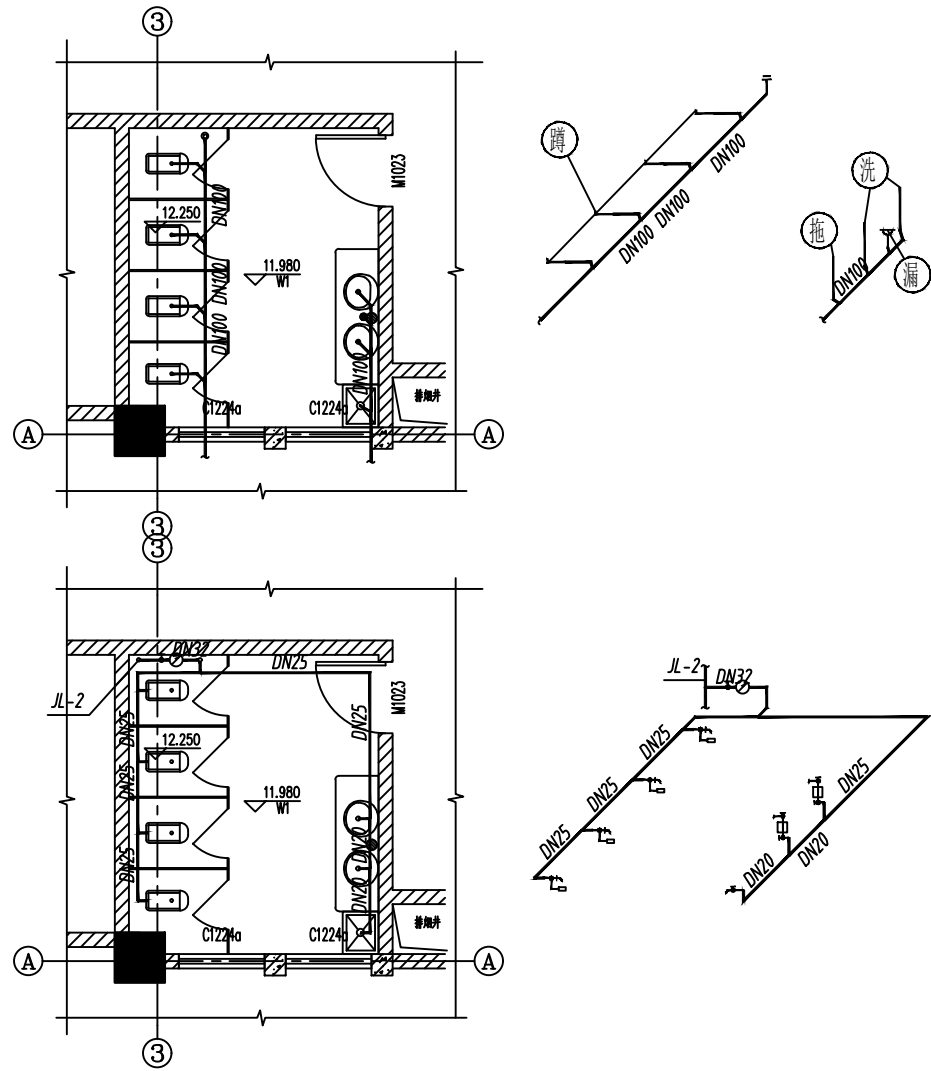


首层卫生间给排水大样图

说明：首层两个卫生间管道全拆

- 说明：
- 1、本图标高以m计，给水管标高为管中标高；排水管标高为管内底标高。图中H表示建筑地面标高。
 - 2、坐便器、蹲便器均自带存水弯，如果洁具不带存水弯，则管道系统上加存水弯，且要求存水弯密封深度不小于50mm，严禁采用活动机械密封替代水封。
 - 3、所采用管件自带检修口。
 - 4、图中排水横管敷设坡度除注明外均采用标准坡度=0.026。
 - 5、器具排水管与排水横管垂直连接采用90度斜三通。
 - 6、排水横管变径时，应采用偏心异径管件，应管顶平接。
 - 7、卫生器具如已确定品牌，应按照厂家提供的资料安装。
 - 8、公共场所的卫生间洗手盆采用感应式水嘴等限流节水装置；公共场所的卫生间的小便器采用感应式冲洗阀；公共卫生间蹲便器采用感应式冲洗阀或脚踏冲洗阀；公共卫生间坐便器采用冲洗水箱，并采取防止污水外溢的措施。
 - 9、接至卫生设备的支管高度除注明外按下表高度采用：

图例	管径 (DN20)	坡度
名称	感应式水龙头	脚踏式冲洗阀
安装高度	H+0.45m	H+0.15m

图例	管径	坡度
管径	DN100	DN50

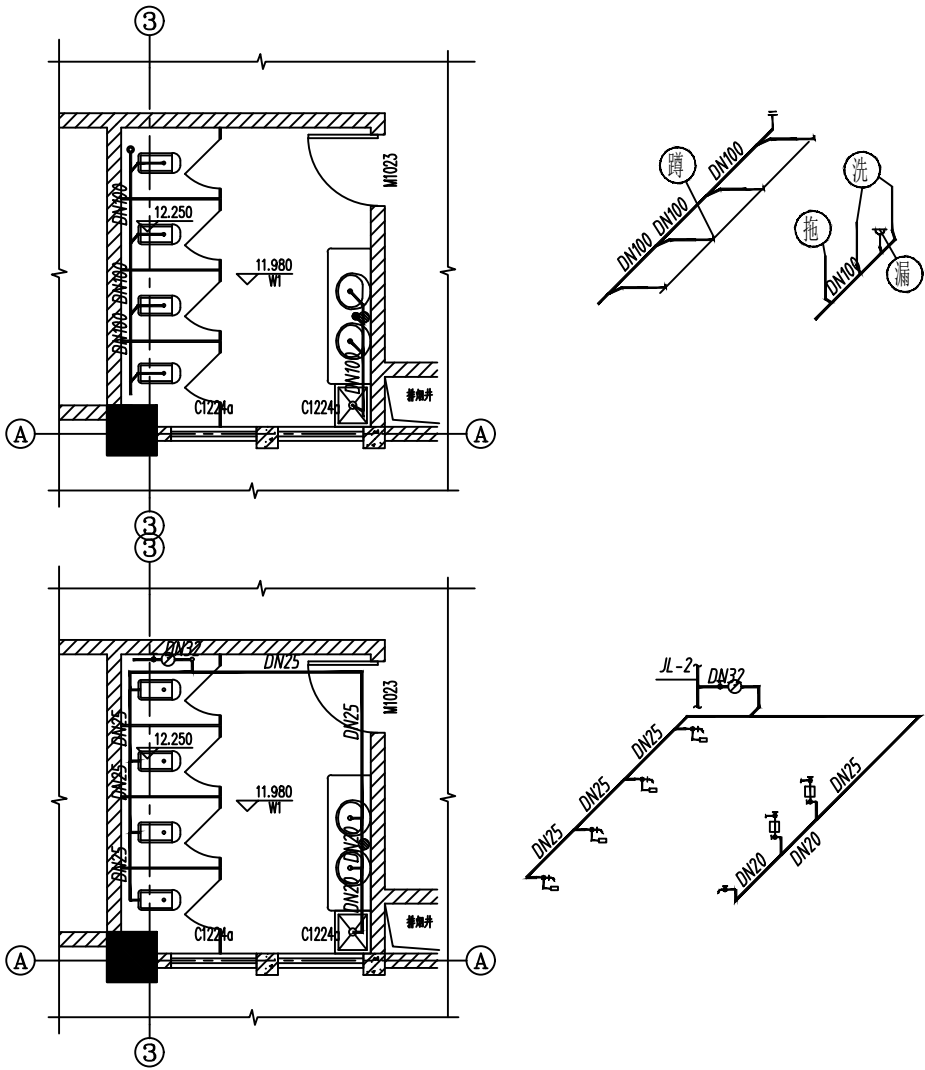

二三层卫生间给排水大样图

说明：二层89轴交EF轴之间的卫生间管道拆除

- 说明：
- 1、本图标高以m计，给水管标高为管中标高；排水管标高为管内底标高。图中H表示建筑地面标高。
 - 2、坐便器、蹲便器均自带存水弯，如果洁具不带存水弯，则管道系统上加存水弯，且要求存水弯密封深度不小于50mm，严禁采用活动机械密封替代水封。
 - 3、所采用管件自带检修口。
 - 4、图中排水横管敷设坡度除注明外均采用标准坡度=0.026。
 - 5、器具排水管与排水横管垂直连接采用90度斜三通。
 - 6、排水横管变径时，应采用偏心异径管件，应管顶平接。
 - 7、卫生器具如已确定品牌，应按照厂家提供的资料安装。
 - 8、公共场所的卫生间洗手盆采用感应式水嘴等限流节水装置；公共场所的卫生间的小便器采用感应式冲洗阀；公共卫生间蹲便器采用感应式冲洗阀或脚踏冲洗阀；公共卫生间坐便器采用冲洗水箱，并采取防止污水外溢的措施。
 - 9、接至卫生设备的支管高度除注明外按下表高度采用：

图例	管径 (DN20)	坡度
名称	感应式水龙头	脚踏式冲洗阀
安装高度	H+0.45m	H+0.15m

图例	管径	坡度
管径	DN100	DN50

IIP

DESIGN

WHAMPOA

广州黄埔建筑设计院有限公司

GUANGZHOU HUANGPU ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD.

☐ 建筑工程设计甲级证书号：A244018920

☐ 城乡规划编制乙级证书号：粤自资规乙字22440022

☐ 工程勘察设乙级证书号：B244056666

☐ 市政行业设计乙级证书号：A244018920

☐ 风景园林设计乙级证书号：A244018920

合作单位：

图纸用途：

所有图纸均为本公司的财产，未经许可不准复制或施工单位应校对现场尺寸并向建筑师报告错漏，此图未经建筑师签名不许用作施工。

平面位置示意 Key Plan

注册章 Stamp for Certified

工程设计出图专用章 Stamp for Engineering Design

建设单位 Client

始兴县司前镇人民政府

工程名称 Proj. Name

司前原切片厂标准厂房配套工程项目

子项名称 Sub-Proj. Name

审 定

Approved

李绍贵

温海山

审 核

Examined

温海山

韦 奔

项目负责

Proj. Architect

韦 奔

韦 奔

专业负责

Special Field in Charge

刘双和

刘双和

校 对

Design Checked

刘双和

刘双和

设 计

Design

韩运志

韩运志

制 图

Drawn

图纸名称 Drawing title

卫生间管道拆除平面图

图 别

DWG. STYLE

施工图

专 业

Discipline

给排水

设计编号

Design NO.

L131201

比 例

Scale

1:100

图 号

DWG. NO.

SS-15

日 期

Date

2025.04

图纸盖章后有效