



梁说明：

梁说明：


1. 未注明梁顶标高同板面标高, 括号()内数字为梁顶面实际标高数值。
梁定位详见附加楼层结构板施工图, 未定位的梁, 轴线居梁中或靠墙柱边。
2. 未注明的附加墙梁同梁编号, 例如: 2, 间距为50, 未注明吊钩为 $\Phi 12$ 。
3. 主梁上二次梁编号时, 除注明外, 搁置处两侧需加吊钩, 例如: 3* $\Phi 50$ (*表示主梁编号), 在次梁上交叉处次梁各边设置3* $\Phi 50$ (*表示次梁编号)。
4. 梁构造详图见图集 $\langle 16G101-1 \rangle$ 及 $\langle 16G101-3 \rangle$ 。
5. 梁上设备管顶预留尺寸、定位及标高另设设备专业施工图。
6. 框架梁、非框架梁, 梁板高度 $h \geq 450$ 时另设设备连接腋板, 均匀布置在腋板高度范围内, 除注明外, 按下表配置。

梯屋面	20.000			C30
屋面	16.000	4000	C30	C30
3	11.950	4050	C30	C30
2	7.450	4500	C30	C30
1	-0.200	7650	C30	C30
基础项	按实际	按实际	C30	C30
层号	标高Hs(m)	层高(m)	墙、柱混凝土强度等级	梁、板混凝土强度等级

结构层楼面标高 结构层高

梁侧面纵向构造钢筋选用表(表中: b ——梁截面宽度, m ——梁跨数,梁端截面的配筋根数。

hw \ b	200	250	300	350	400	450	500	550	600
450	1⊕12	1⊕12	1⊕14	2⊕12	2⊕12	2⊕12	2⊕12	2⊕14	2⊕14
500	1⊕12	2⊕10	2⊕10	2⊕12	2⊕12	2⊕12	2⊕14	2⊕14	2⊕14
550	1⊕12	2⊕10	2⊕12	2⊕12	2⊕12	2⊕14	2⊕14	2⊕14	2⊕16
600	2⊕10	2⊕10	2⊕12	2⊕12	2⊕14	2⊕14	2⊕14	2⊕16	2⊕16
650	2⊕10	2⊕12	2⊕12	2⊕14	2⊕14	2⊕14	2⊕16	2⊕16	2⊕16
700	2⊕10	2⊕12	2⊕12	2⊕14	2⊕14	2⊕16	2⊕16	2⊕16	3⊕14
750	2⊕10	2⊕12	2⊕12	2⊕14	2⊕14	2⊕16	2⊕16	3⊕14	3⊕14
800	3⊕10	3⊕10	3⊕12	3⊕12	3⊕12	3⊕14	3⊕14	3⊕14	3⊕16
850	3⊕10	3⊕12	3⊕12	3⊕14	3⊕14	3⊕14	3⊕14	3⊕16	3⊕16
900	3⊕10	3⊕12	3⊕12	3⊕14	3⊕14	3⊕14	3⊕14	3⊕16	3⊕16
950	3⊕10	3⊕12	3⊕12	3⊕14	3⊕14	3⊕14	3⊕14	3⊕16	3⊕16
1000	4⊕10	4⊕12	4⊕12	4⊕12	4⊕12	4⊕12	4⊕14	4⊕14	4⊕14

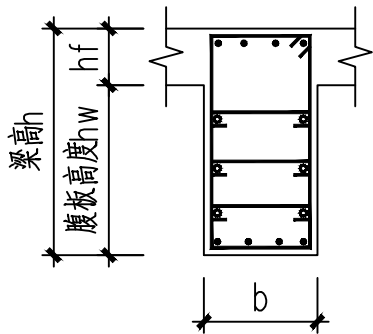

腰筋、拉筋构造图